


[1] Rozvaděč RH

Chybějící vějířové podložky


33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.133.1:

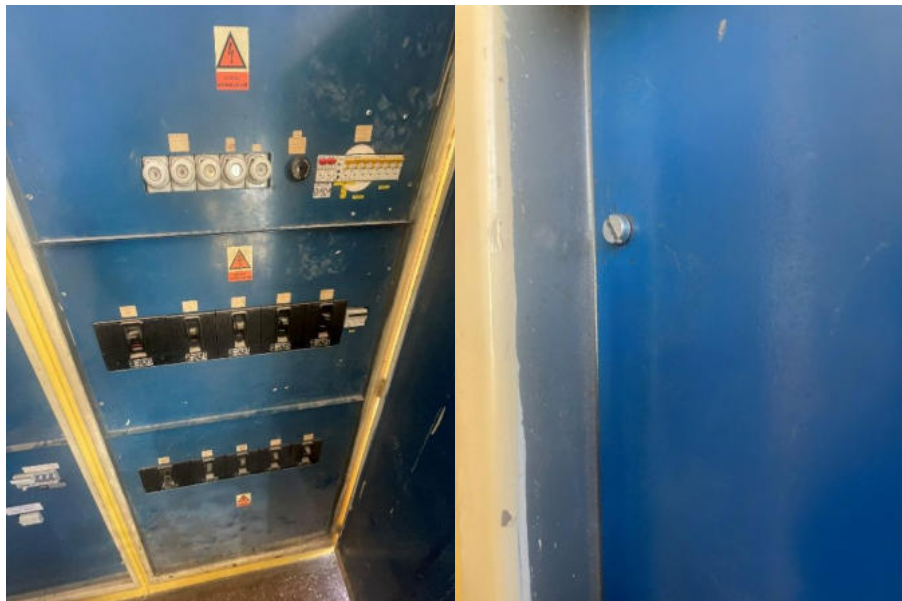

[2] Rozvaděč RH

Příliš mnoho kabelů pod jednou svorkou N a PE

35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.7.8.3.7:

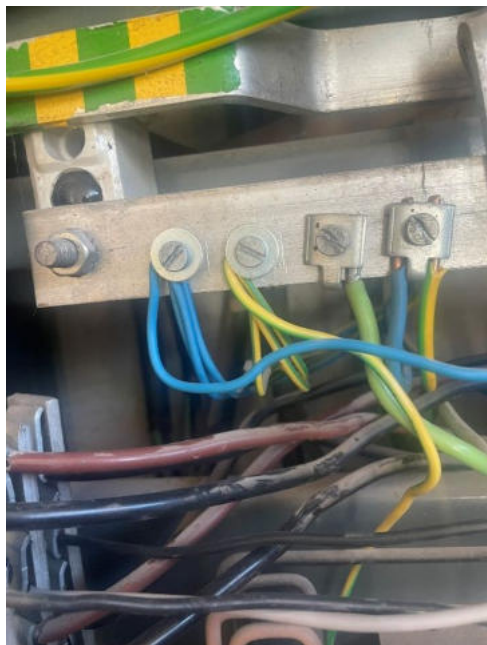

montáž nového můstku

[3] Rozvaděč RH

Můstek použitý jako PEN je jiné než odpovídající barvy pro PEN

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.3:



[4] Rozvaděč RH

Poškozené zavírání dveří

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna zámku

[5] 1PP WC chlapci

Uvolněný vypínač

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[6] 1PP Chodba

Volný vodič

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:




ukončit vodič v krabici

[7] 1NP R1 143

Hnědý vodič použitý jako PEN vodič

33 2000 ČSN 33 2000-1 ed.2 čl.134.1.3:

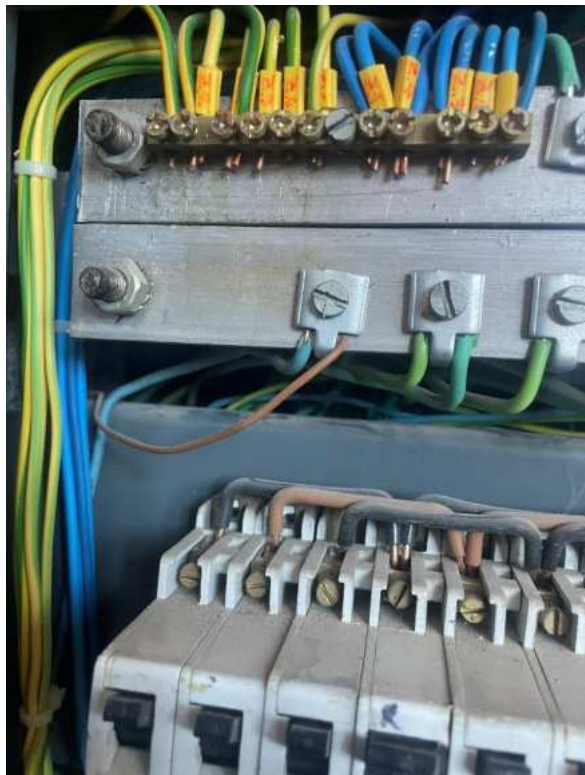

přeznačit vodič

[8] 1NP R1 143

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



[9] 1NP Chodba

Jističe bez označení


35 7107 ČSN EN 60439-1 ed.2 čl.5.2:



[10] RZ Vestibul

Volné vodiče v RZ

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

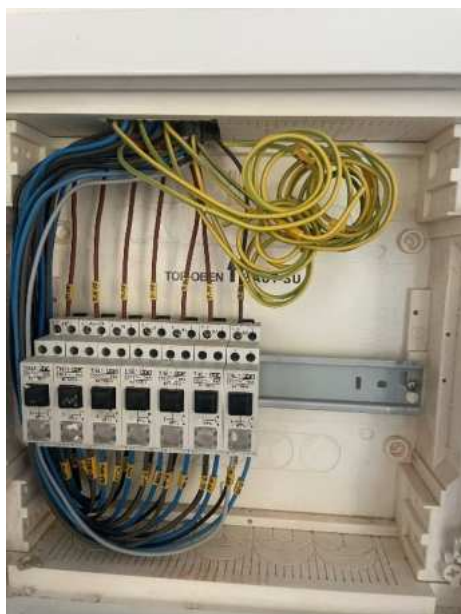

[11] Šatna

Nesvídí zářivkové osvětlení 7x

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna trubic (LEDkové) -
ocenit aj přepojení vodičů ve
svítidle

[12] Vestibul

Nesvítí zářivkové osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



[13] Vstup 1st - byty

Poškozené osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

[14] Vstup 1st - byty 1NP

Poškozené osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

[15] Šatna 1stupeň

Poškozené osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

