

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM DLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3 + Z2:
PRO ÚSTŘEDNU EPS – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO RÁDIOVÝ VYSÍLAČ – SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE, KRYTEM
PRO OSTATNÍ PRVKY – BEZPEČNÝM NAPĚTÍM, KRYTEM, POLOHOU
NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 1NPE, AC, 50Hz, 230V/TN–S
JMENOVITÉ NAPĚTÍ ROZVODŮ ZDP: 12V ss

LEGENDA KOMPONENT

- TAB


Externí tablo EPS SCHRACK -
- KTPO

Klíčový trezor požární ochrany -
- součást dodávky systému EPS
- Obslužné pole požární ochrany -
- součást dodávky systému EPS
- Zábleskový maják -
- součást dodávky systému EPS

Detail B 1:250



Detail B 1:50

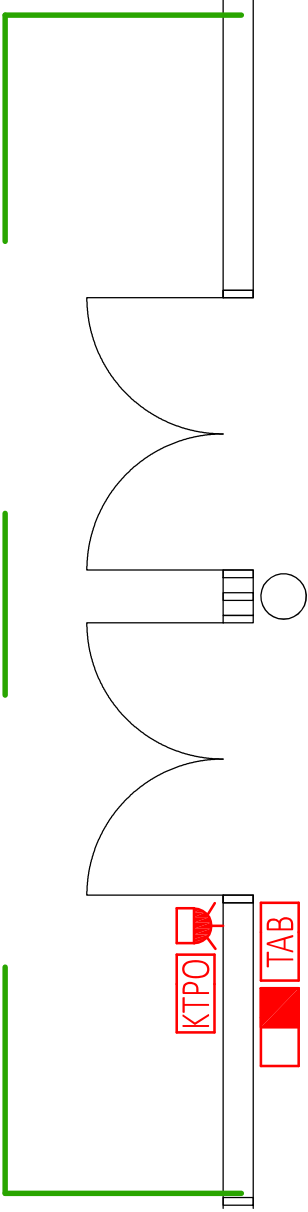

1.05
vstupní hala

Pozn.:

Instalaci a přístup kabelů 2x RLH1000 k anténám včetně instalace svodiče přepětí zajistí objednatel resp. investor po měření přijímaného signálu k upřesnění místa instalace stožáru



1	30. 05. 2024	1.vydání – Dokumentace pro provedení stavby (DPS)	A. FOJTIK	J. DUBA	K. SVOBODA				
ČÍSLO	DATUM	POPIS	NÁVRH	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL				
REVIZE									

AKCE		Sportovní hala Velké Meziříčí, U Světlé, k.ú. Velké Meziříčí, p.č. 3908/1,2; 3909; 3911/4,6	
ČÁST	Zařízení dálkového přenosu	ZAKÁZKA	62525962
VÝKRES	Půdorys 1.NP – detail B	ČÍSLO VÝKRESU	VÝTISK
INVESTOR	Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí	02	
SCHVÁLIL	K. SVOBODA	MĚŘÍTKO	1:50, 1:250
KONTROLOVAL	J. DUBA	FORMÁT	2A4
NÁVRHIL	A. FOJTIK	STUPEŇ	DPS
		REVIZE	1.