


VZOROVÉ ULOŽENÍ STL PLYNOVODU

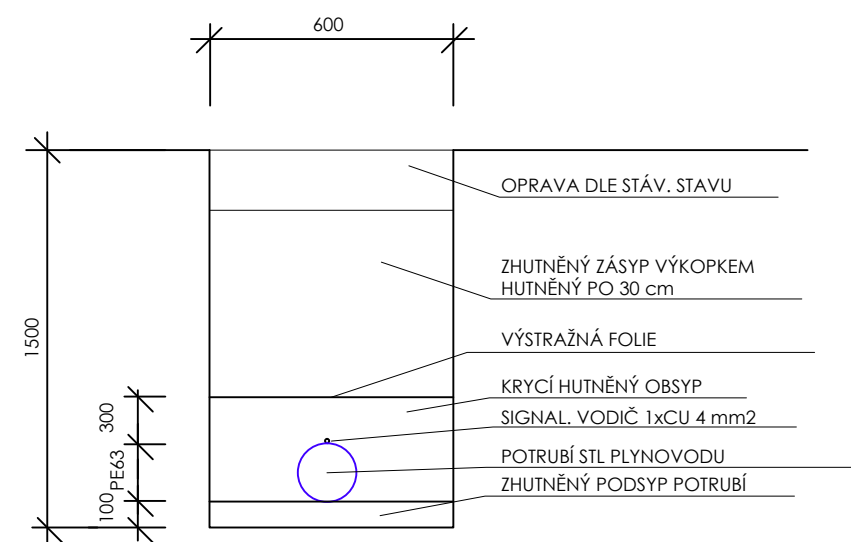

NEBO PŮVODNÍ VHODNÁ ZEMINA Z VÝKOPU DO MAX. ZRNITOSTI 20 mm
MATERIÁLY POUŽITÉ V ÚČINNÉ VRSTVĚ MUSÍ BÝT V SOULADU S POŽADAVKY VÝROBCE POTRUBÍ
KRYCÍ OBSYP BUDE PROVEDEN V TLOUŠŤCE DLE POŽADAVKU VÝROBCE
OBSYP MÁ ZAJIŠŤOVAT DOSTATEČNOU POSTRANNÍ PODPORU PRO POTRUBÍ, PROTO JE JEJ TŘEBA DOSTATEČNĚ ZHUTNIT
VÝŠKA KRYTÍ POTRUBÍ JE 120 - 150 cm
ŠÍŘKA VÝKOPU DLE PLATNÝCH TECH. NOREM

±0,000 = 467,50 m n. m.

SPORTOVNÍ HALA VELKÉ MEZIŘÍČÍ
U Světlé, Velké Meziříčí

investor:
Město Velké Meziříčí
Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí

architekt a generální projektant:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6

stupeň:
DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ
část: **D.2.1 PRODLOUŽENÍ STL PLYNOVODU
A STL PŘÍPOJKA**

zodpovědný projektant části:
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.
Krohova 2595/43a, 160 00 Praha 6
Ing. arch. Aleš Papp

vypracoval:
FREIBERG MILOŠ, OSTAŠOV 28, 675 52 LIPNÍK

datum:
DUBEN 2024

výkres:
VZOROVÉ ULOŽENÍ STL PLYNOVODU

měřítko:
-

kód výkresu:
HVM DSR D.2 03

číslo paré: