



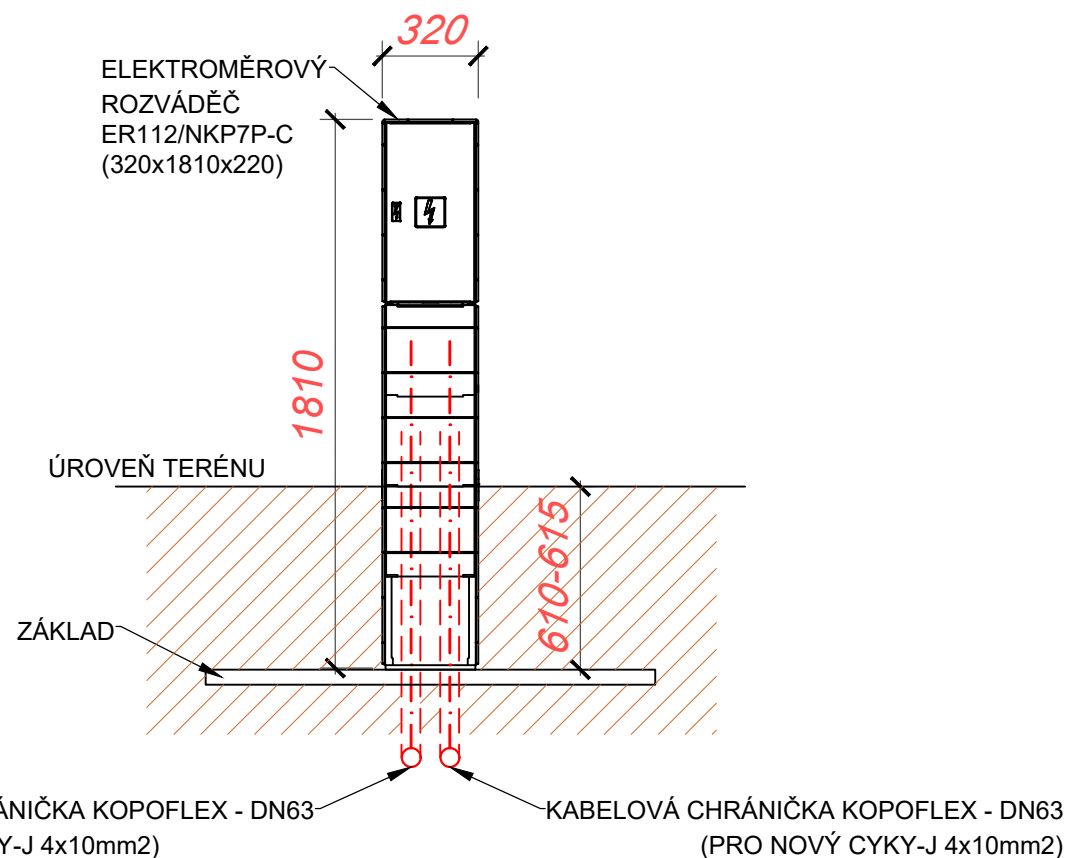

Kompaktní pilíře jsou určené pro instalaci do volného prostoru nebo do oplocení. Velikost výkopu určuje velikost základové desky (rozměry výkopu - šířka a hloubka pilíře zvětšeno o 150-200mm). Hloubka výkopu - 650 mm od konečné úpravy terénu. Dno výkopu důkladně ztuhnít a vyrovnat pískovou nebo betonovou vrstvou 50 mm. Po postavení a stabilizování kompletu v kolmé poloze se základový díl obsype zeminou z bočních stran za stálého hutnění. V horní části pilířového podstavce demontujeme spojky, osadíme příslušnou skříň a spojíme ji s pilířovým podstavcem pomocí spojek do kompletu kompaktního pilíře. Demontují se dveře skříňě vysunutím čepů závěsů. Demontuje se zavírací lišta skříňě, čímž se uvolní přední krycí desky pilířového podstavce a otevře se kabelový prostor pro vložení kabelů. Po vložení nepřipojených kabelů a zemní pásky (drátu) se přišroubuje demontovaná krycí deska základového dílu a výkop se postupně dosype zeminou a ztuhní tak, aby pilíř byl stabilní. Po vytvarování a připojení žil kabelů na jistící prvky, se kabely upevní na držák umístěný v kabelovém prostoru (příchytkami SONAP, polyesterovou páskou TEXCOLO apod.). Kabely při použití ochranných chrániček utěsnit pomocí nízkoexpanzní pěny. Po ukončení výše uvedených prací je nutné základový díl zapískovat cca 300mm nad úroveň terénu (z důvodu snížení možnosti prostupu zemní vlhkosti do prostoru kabelové skříňě). Vloží se zpět přední deska koncovkového dílu a upevní zavírací lištou skříňě. Osadí se dveře a skříň se uzavře.

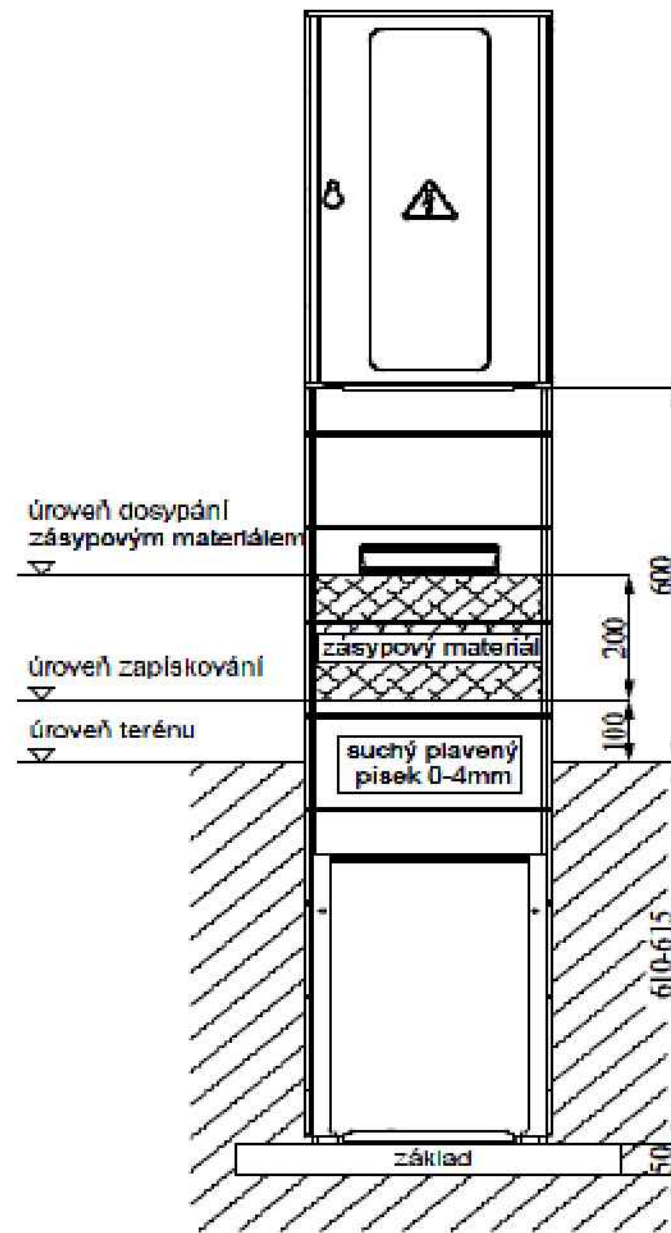

0	07/2025	DPS - ČISTOPIS
REV.	DATUM	POPIS

Ing. Jan Nedvěd
Projektování, montáž, opravy, výroba
a revize elektrických zařízení
Bavoryně 55, 267 51 Zdice
IČ: 02262959, DIČ: CZ8307170608
mob.: +420 736 404 243
e-mail: nedved.jan@gmail.com

Kreslil:
ING. JAN PERGL

Odp. projektant:
ING. JAN NEDVĚD

STAVEBNÍK (OBJEDNATEL):
OBEC ČERNÉ VODĚRADY
NÁM. LÍPY SVOBODY 47, 281 63 ČERNÉ VODĚRADY

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

ZPRACOVATEL PŘÍLOHY:

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:

HLAVNÍ PROJEKTANT:
ING. D. BRÁBNÍK

VEDOUcí PROJEKT. TÝMU:
ING. J. VRKOČ

NÁZEV ZÁMĚRU:
PŘIPOJENÍ VODOVODU ČERNÉ VODĚRADY NA SV REGION JIH

STUPEŇ:
DPS

SOUBOR:
D.4.03 Elektropilíř VDJ.dwg

KRAJ:
STŘEDOČESKÝ

DATUM:
07/2025

K.Ú.:
ČERNÉ VODĚRADY

ZAKÁZKA:
4333/002

FORMÁT:
2A4

PARÉ:

MĚŘITKO:
-

PŘÍLOHA ČÍSLO:
D.2.02-2.2

NÁZEV ČÁSTI:
D.2-02 DSO 04.6 ELEKTROČÁST A SŘTP VDJ ČERNÉ VODĚRADY

NÁZEV PŘÍLOHY:
ELEKTROPILÍŘ VDJ

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.