

Všechna práva, zejména autorská práva a práva na užívání všech zde obsažených nápadů a návrhů, náleží výhradně společnosti štukheil šobich architekti s.r.o.. Předávání, prezentace třetím stranám, jakož i jakékoli zveřejňování, duplikování, distribuce nebo jiné použití předložených nápadů a návrhů bezvýslovného souhlasu společnosti štukheil šobich architekti s.r.o. je protizákonné. V případě potřeby úpravy této dokumentace, je jediným autorizovaným subjektem firma štukheil šobich architekti s.r.o.

TATO DOKUMENTACE NESLOUŽÍ JAKO DÍLENSKÁ DOKUMENTACE, VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO PROVĚŘIT NA STAVBĚ!

Projekt		Generální projektant		
Novostavba obecního domu, rekonstrukce obecního úřadu a revitalizace veřejných prostor Stránecká Zhoř		š štukheil šobich architekti štukheil šobich architekti s.r.o. ič 08808708 dič CZ08808708 sídlo: nerudova 320/6, 602 00 brno, cz www.stukheil-sobich.com		
Autoři	Ing. arch. Petr Štukheil, Ing. arch. Vladimír Šobich, Ing. arch. Robert Gallo			
Stavebník	Obec Stránecká Zhoř, Stránecká Zhoř 35, 594 42 ČR			
Místo stavby	Obec Stránecká Zhoř, k.ú. Stránecká Zhoř [756105]			
Hlavní inženýr projektu	Ing. arch. Vladimír Šobich	Autorizace	Zpracovatel části dokumentace	
Autorizovaný inženýr	Ing. arch. Petr Štukheil			
Vypracoval	Ing. arch. Vladimír Šobich			
	Ing. arch. Petr Štukheil			
	Ing. arch. Martin Velfl			
	-			
Stav projektu	Nový stav	±0,000 [m n.m.]	503,115	Revize
Stupeň dokumentace	Dokumentace pro zadání veřejné zakázky	Výškový systém	Bpv	
Stavební objekt	SO-05 Obecní úřad	Souřadnicový systém	JTSK	
Část dokumentace		Číslo zakázky	P023	Paré č.
D.1.1 Architektonicko - stavební řešení		Formát	210x297	
Výkres		Datum	05/2026	
Výpis kamenických výrobků		Měřítko	Číslo výkresu	
			D.1.1-V10	

POZNÁMKY:

- **Jákékoliv svévolné změny oproti projektové dokumentaci nejsou bez schválení autora (projektanta/architekta) možné. Stavbyvedoucí je povinen postupovat dle 183/2006 Sb. Stavebního zákona § 153 bod (1): "Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, ..."**
- **Všechny rozměry jsou pouze koordinační, reálné rozměry je nutno zaměřit na stavbě!**
- **Jákékoliv změny oproti projektové dokumentaci nebo v případě kolize jsou nutné konzultovat s architektem/projektantem!**
- **Materiálové, barevné a tvarové provedení je nutné před výrobou odsouhlasit architektem na základě předložených fyzických vzorků a dílenské dokumentace!**
- **Dodávka všech prvků je požadována včetně kotevního materiálu a montáže!**
- Kamenný obklad soklu není součástí tohoto výpisu. Kamenný obklad soklu je vykázaný v hlavním výkazu výměr / rozpočtu.
- Materiál kamenného obkladu soklu bude totožný s materiálem v tomto výpisu.
- V projektu není přesně definovaný odstín a zrnitost žuly - bude odsouhlasen architektem na základě předložených vzorků!

REFERENČNÍ OBRÁZKY

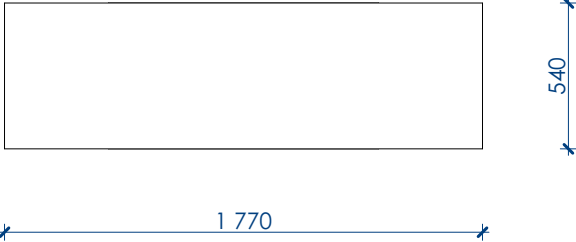
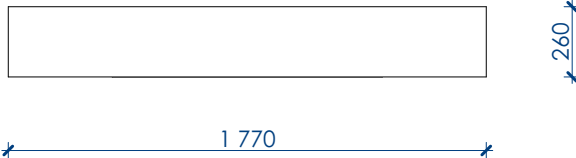


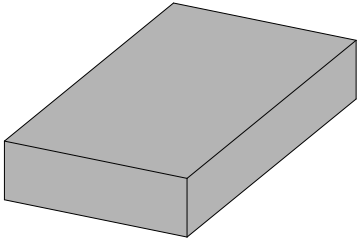

Štokovaný (pemrlovaný povrch)

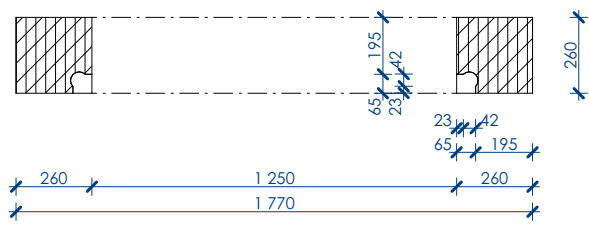
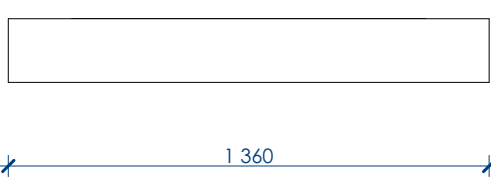


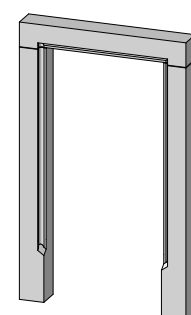



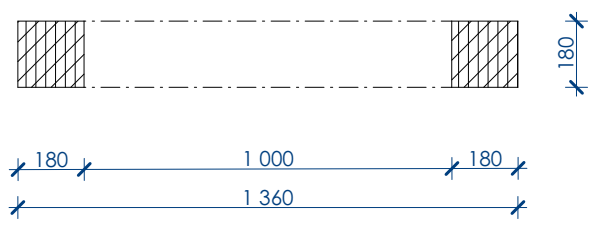


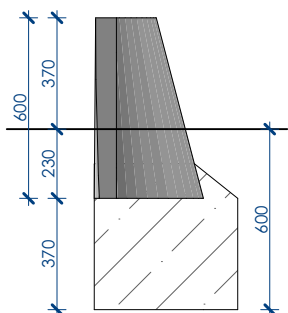
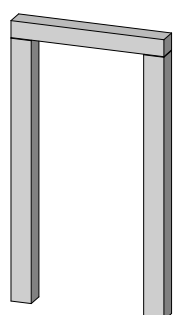

Stávající kamenný portál hlavního vstupu



strana 3 | 7

PŮDORYS				
				
				
OZNAČENÍ	KA 02.2		KA 02.3	
POPIS	Masivní kamenný schod		Masivní kamenný schod / práh	
ČÍSLO SESTAVY	Hlavní vstup		Hlavní vstup	
POČET KS	1		1	
DÉLKA [mm]	1 770		1 770	
ŠÍŘKA [mm]	540		260	
TL. [mm]	170		170	
MATERIÁL	Žula šedá		Žula šedá	
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Tryskaný povrch; impregnace		Tryskaný povrch; impregnace	
POZNÁMKA	Druhý schod bude osazen na lepidlo na první schod a stěnu objektu. Hrany budou mít minimální fazety, které architekt před výrobou odsouhlasí.		Třetí schod bude osazen na lepidlo na druhý schod. Hrany budou mít minimální fazety, které architekt před výrobou odsouhlasí. Schod bude lícovat s kamenným portálem.	

PŮDORYS		
ŘEZ		
AXONOMETRIE		
OZNAČENÍ	KA 02.4	KA 03.1
POPIS	Masivní kamenný portál	Masivní kamenný práh
ČÍSLO SESTAVY	Hlavní vstup	Bezbariérový vstup
POČET KS	1	1
DÉLKA [mm]	1 770	1 360
ŠÍŘKA [mm]	260	180
TL. [mm]	2 925	150
MATERIÁL	Žula šedá	Žula šedá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Tryskaný povrch; impregnace	Tryskaný povrch; impregnace
POZNÁMKA	Portál bude sestaven ze 3 ks masivních žulových bloků. Každý z bloků bude mít na jednom vnitřním rohu vyfrézované profilování tvarově co nejvíce podobné původnímu prvku - viz referenční fotografie. Hrany budou mít minimální fazety, které architekt před výrobou odsouhlasí. Pokud se bpodaří původní portál vybourat bez poškození, rozumným způsobem opravit, lze použít i původní portál. Finální řešení nutno konzultovat s architektem!	Práh bude osazen na lepidlo na stěnu objektu. Schod bude lícovat s kamenným portálem. Hrany budou mít minimální fazety, které architekt před výrobou odsouhlasí.

PŮDORYS		
ŘEZ		
AXONOMETRIE		
OZNAČENÍ	KA 03.2	KA 04
POPIS	Masivní kamenný portál	Nárožní nákolník
ČÍSLO SESTAVY	Bezbariérový vstup	-
POČET KS	1	1
DÉLKA [mm]	1 360	363
ŠÍŘKA [mm]	180	363
TL. [mm]	2 475	600
MATERIÁL	Žula šedá	Žula šedá
POVRCHOVÁ ÚPRAVA	Trysaný povrch; impregnace	Trysaný povrch; impregnace
POZNÁMKA	Portál bude sestaven ze 3 ks masivních žulových bloků. Bloky budou bez dodatečného profilování. Hrany budou mít minimální fazety, které architekt před výrobou odsouhlasí. Pokud se bpodaří původní portál vybourat bez poškození, rozumným způsobem opravit, lze použít i původní portál. Finální řešení nutno konzultovat s architektem!	Nákolník má tvar kužele s "vyseknutým rohem". Horní hrana nákolníku bude výškově zalícovaná s kamenným soklem (cca 370 mm nad přilehlou dlažbou). Nákolník bude osazen do betonového lože, jehož dno bude cca 600 mm pod terénem.

strana 7 | 7