

ZAPUŠTĚNÁ OCELOPLECHOVÁ ROZVODNICE
778x362x95mm - 4x14 modulů - uzamykatelná

KRYTÍ: IP40


PŘÍVODY : SHORA

VÝVODY : NAHORU

Ochrana PND: automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3
Proudová soustava: TN-C-S, 3+PEN, 3+N+PE

Autorizoval: Ing. Zbyněk Pecina , Projektování el. zařízení, Fügnerova 8, 586 01 Jihlava, č. ČKAIT 1400049	
Akce : DOPRAVNÍ TERMINÁL ŽELETAVA SO 01-PROVOZNÍ OBJEKT A ZASTŘEŠENÍ D.1.1.4.2 Silnoproudé elektrotechnika včetně ochrany před bleskem	Bc. Adam Novák Projektování el. zařízení Cejlé 158, Batelov mobil: 732 498 049 mail: novakadamc@gmail.com
	Stupeň: DpPS
Investor: MĚSTYS ŽELETAVA, NÁMĚSTÍ MÍRU 1, 675 26 ŽELETAVA	Datum: květen 2022
	Formát: 5 x A4
Výkres : Rozvaděč RT	Číslo zakázky: c2022030
	Měřítko : ---
	Kopie č.: Výkres č.: D.1.1.4.2-4

TECH. POPIS							
TECH. POPIS	zásuvka - osoušeče	zásuvka - osoušeče	zásuvka - osoušeče	zásuvka - soklová	vývod - zdroj	vývod - zdroj	
Č. ZAŘÍŽ.	5	6	7	8	9	10	
VÝKON (kW)	1500 W	1500 W	1500 W	600 W	300 W	300 W	

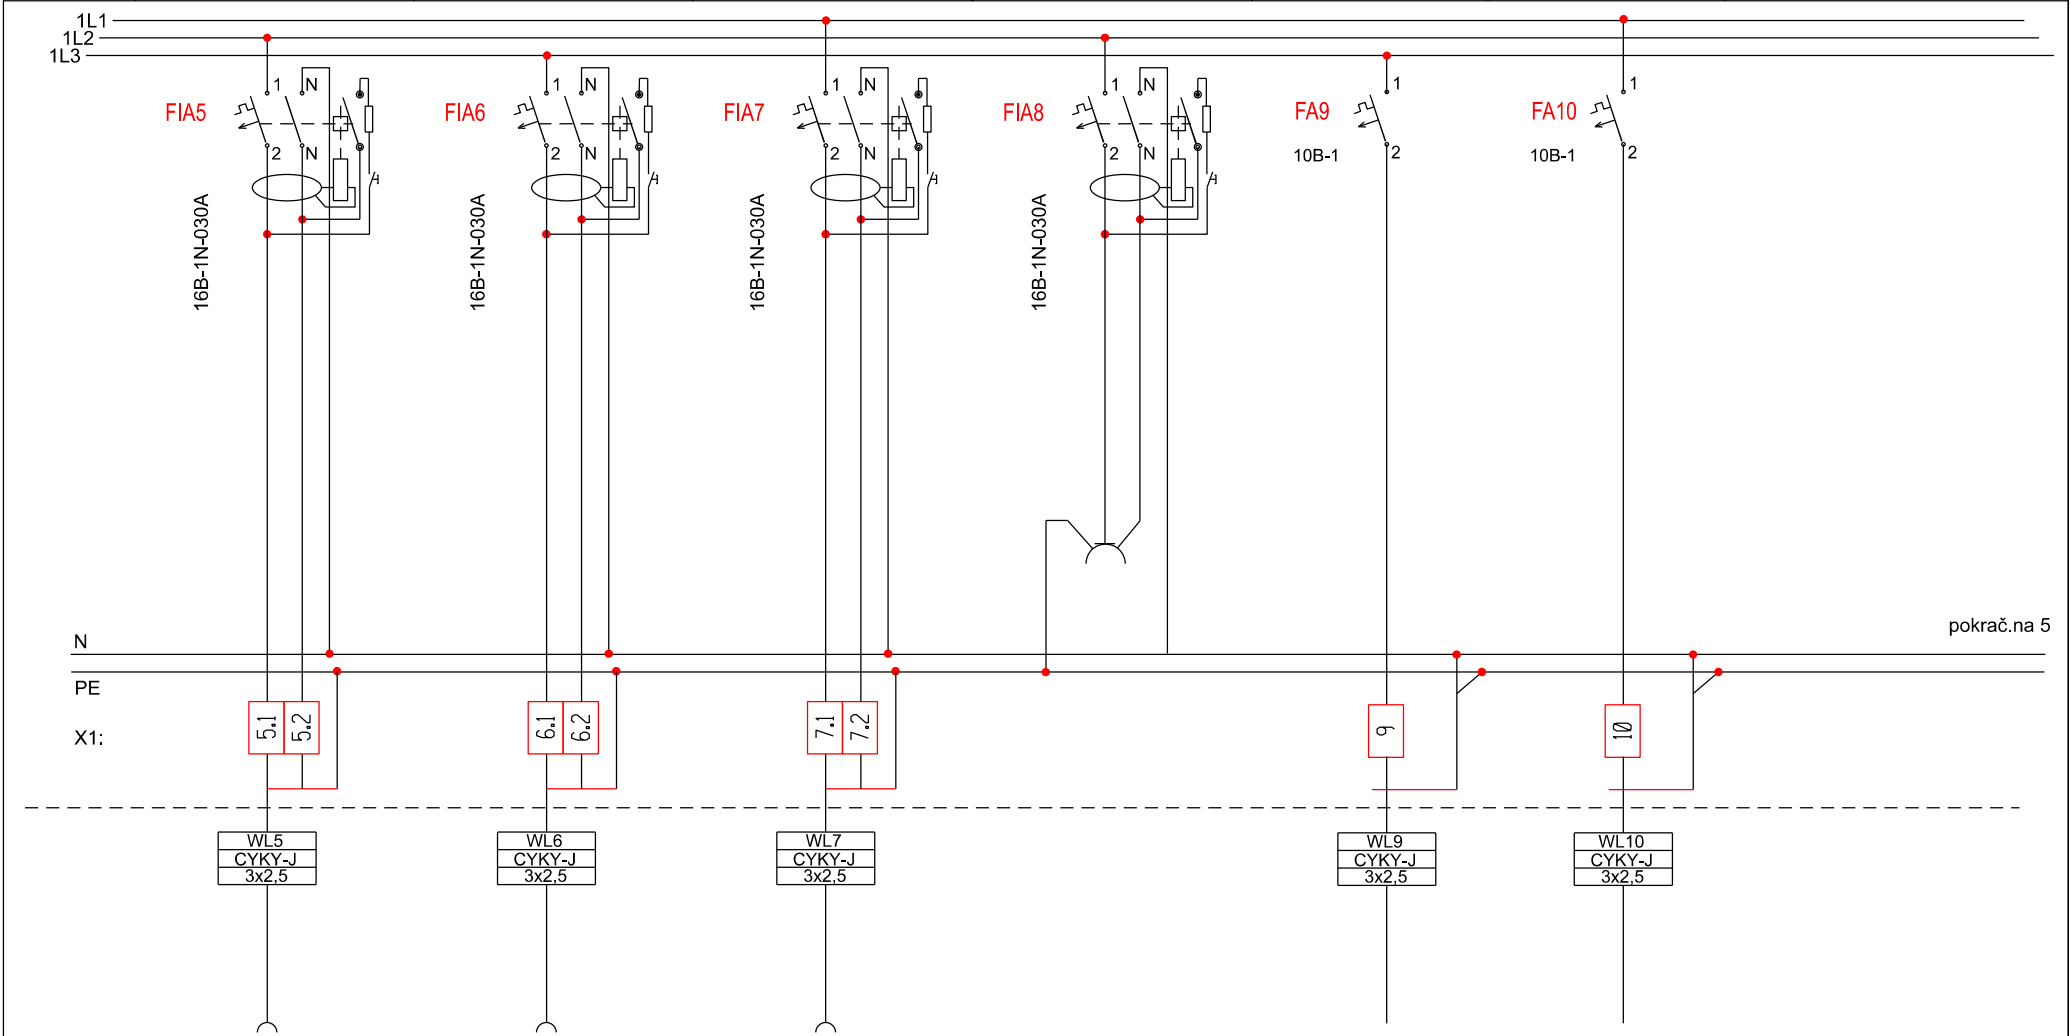

TECH. POPIS				
TECH. POPIS	rezerva do krabice	rezerva	rezerva	
Č. ZAŘÍŽ.	11	12	13	
VÝKON (kW)	500 W			

