
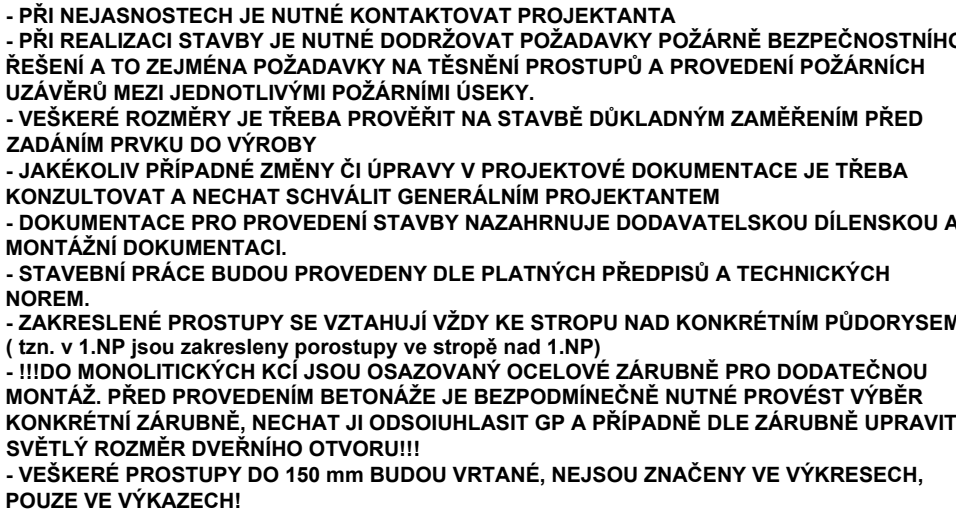


pozn.: NUTNÉ DODRŽET ETAPOVITOST VÝKOPU I BETONÁŽE ZÁKLADU
HLOUBKA PASU TĚLOCVIČNÝ -1,550 -1,200 -1,000

pozn.: VÝKOPY V OBLASTI PŮVODNÍ OPĚRKY BUDOU UPRAVENY
PO ODKRYTÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ A UPŘESNĚNÍ NÁVRHU



- Při realizaci stavby je nezbytné postupovat v souladu se české projektové dokumentace a to zejména: částí stavby, arch-stavění řešení - technické zprávy, průřady, řezy, tabulek a detailů
- Vzhledem ke složitosti provedení je nezbytné dodržovat vazbu mezi jednotlivými profesy
- Při realizaci stavby je nezbytné dodržovat požadavky projektové dokumentace - jednotlivých profesí. Před každou změnou je nezbytné vyjádření generálního projektanta k písemnému vyjádření (zápisem do S.D.) nestací pouze vyjádření konkrétní profese (koordinace).
- Po celou dobu stavby je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce a používat bezpečnostní a hygienické ochranné prostředky.
- Všechny definované zakryté benednění je nutné zkontrolovat osazení všech prvků a zařízení jednotlivých profesí.
- Prostupy v monolitických konstrukcích jsou zakresleny v jednotlivých výkresech Konstrukční částí (stálky) a odpovídají záměru požadavků jednotlivých profesí v době vydání dokumentace. Připadné změny vyvolané požadavky konkrétně vybraného subdodavatele je zapotřebí řešit v předstihu za účasti projektanta konkrétní profese a generálního projektanta.
- Všechny konstrukční prvky je nutné řešit těsněm výstupem na bázi benedntu pop. použitím těsnění tech. Dístancí těsnění a ostatní montážní pomůcky použít podle požadavků firmy specializované na výrobu betonových konstrukcí.
- Všecké zakreslené prostupy jsou ve stopě nad kresleným podlažím (tzn. nad rovinou level).
- Při provádění výkopových prací musí být dodržován všechny platné předpisy a nařízení bezpečnosti práce. Výkop hloubší než 1,5m musí být zajištěn proti sesuvu svahových pop. pažením. V případě zájmu lze i proti zákládové spáře musí být stávající základny podchytny benedněním a základová spára podbita pop. podbetonována.
- Po ukotvení základové spáře je nutné geologem prověřit její kvalitu a inosnost a provést zápis do stavebního deníku. Ihned poté dojde k zakrytí základové spáře podkladním benedním. Do základových konstrukcí se vloží zemení díle požadavků Elektro.
- Příčky o výšce větší než 3,5m a příčky v volným výšim okrajem musí být vzuty - viz technická zpráva - vzhledem k provedení montáže a provedení podlaží - podstatně zřídící prvků.
- Po celou dobu stavby je nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky o odpadech.
- Během stavby není přípustné lokálně zatěžovat konstrukce (např. sklady materiálů) z důvodu lokálního přetížení konstrukce.
- Všecké kovové konstrukce a zařízení budou ochráněny před nebezpečným dotykovým napětím ochranným pospojováním. Uzemnění bude provedeno pomocí uzemňovací soustavy které budou vzuty z uzemňovací soustavy pro přípojení elektrického vedení a elektrické částí dokumentace.
- V případě nesrovnalosti mezi jednotlivými částmi dokumentace platí, že:
 - výkresy podrobnější měřítka mají přednost před výkresy hrubého měřítka, popízejm ke stejnému datu
 - textová úprava (specifikace) mají přednost před výkresy
 - úpravy popízejm k tabulce a text. úpravy (specifikací) mají přednost před změnami na výkresech
- bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před dokumentací dřívějšího data.

 archlin s r o

D1.1.2.b