


VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY

M1:50


POHLED A-A:

M1:50

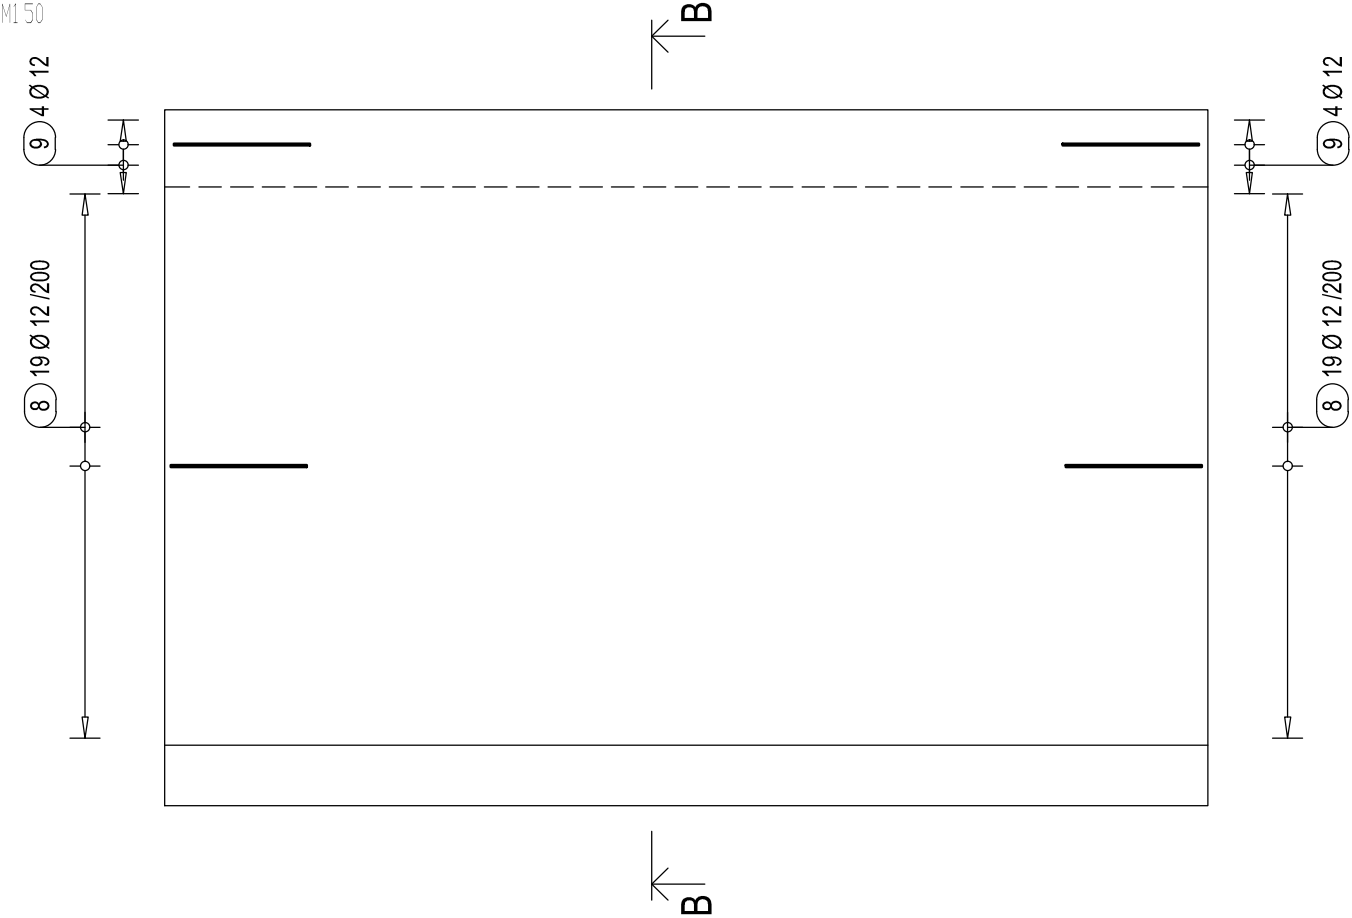

ŘEZ B-B:


M1:50

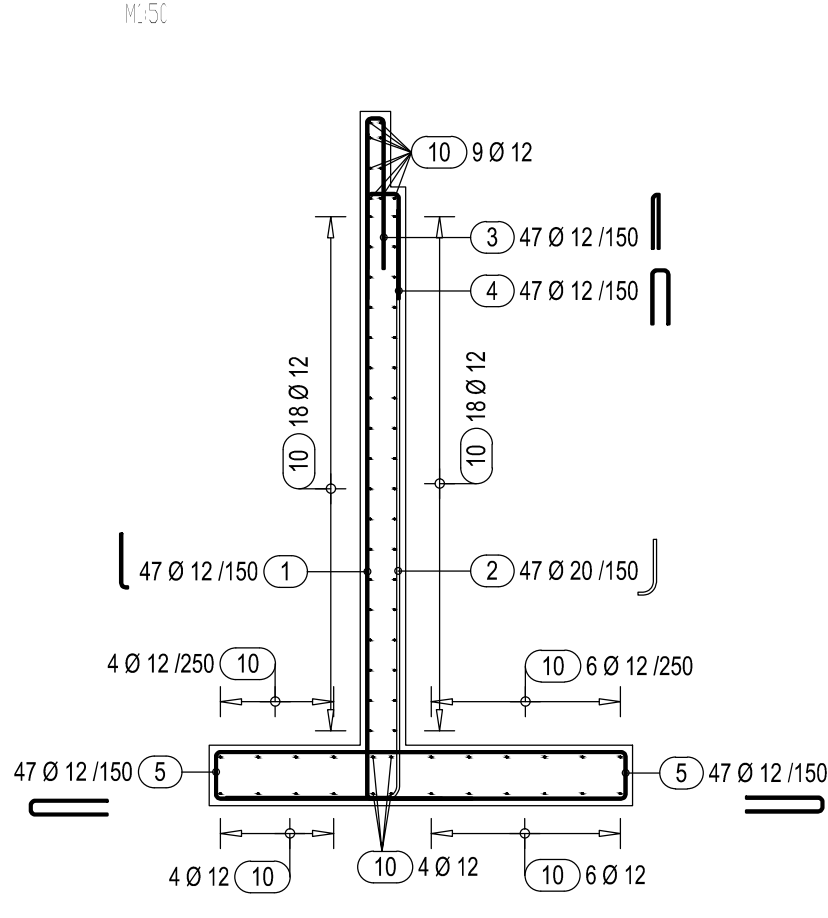

Výkaz výztuže


Pol.	Ks	Ø	Jednotl. délka	Celková délka	Hmotnost
		[mm]	[m]	[m]	[kg]
1	47	12	4.90	230.30	204.51
2	47	20	5.05	237.35	586.25
3	47	12	2.12	99.64	88.48
4	47	12	1.62	76.14	67.61
5	94	12	3.72	349.68	310.52
7	24	12	2.09	50.16	44.54
8	38	12	1.98	75.24	66.81
9	8	12	1.89	15.12	13.43
10	1	12	bm	499.91	443.92

Celková hmotnost [kg] : 1826.07

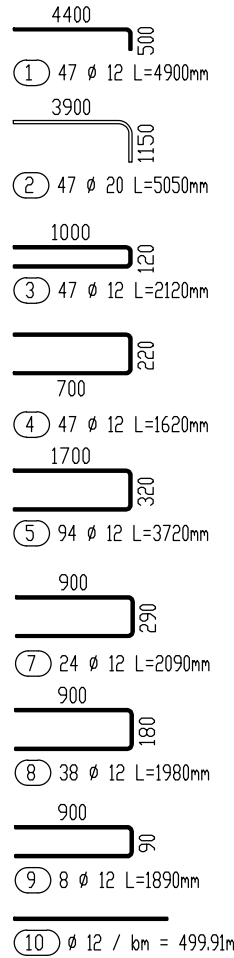

PŮDORYS:

M1:50

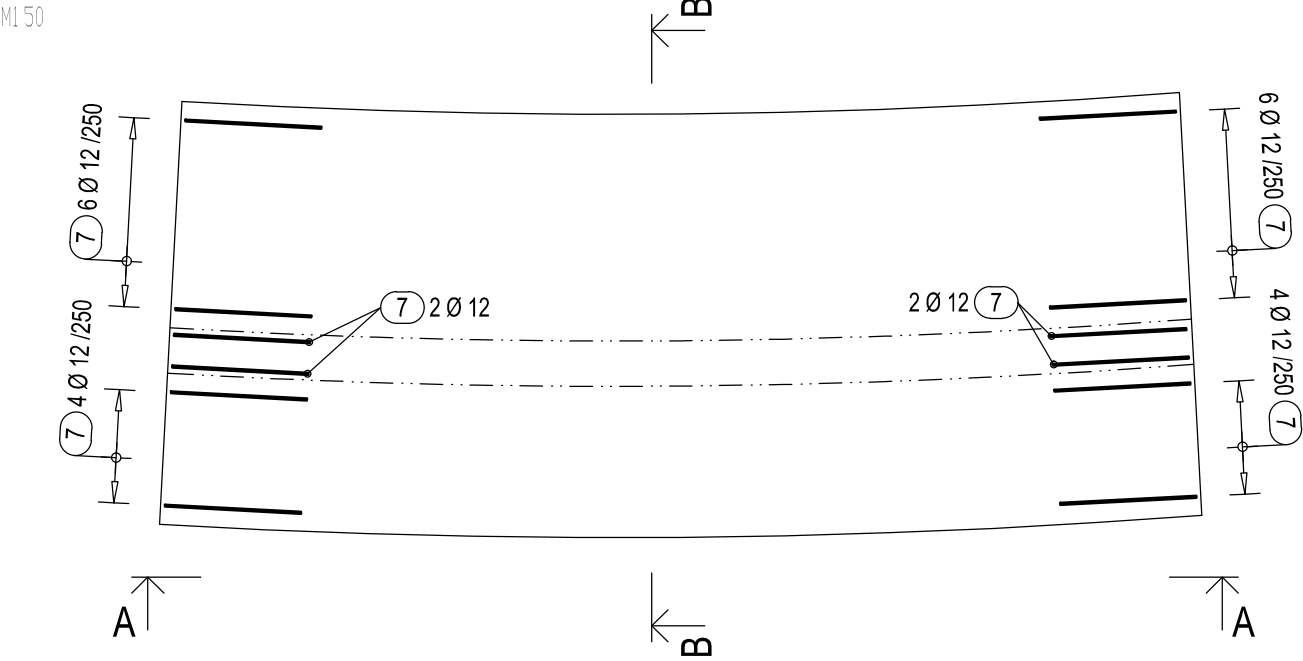

POZNÁMKY:

- UVEDENÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍM LÍCÍM PRUTŮ A VÝTAHY JEJICH TVARŮ NEODPOVÍDAJÍ MĚŘÍTKU.
- POLOMÉRY OBLOUKŮ JSOU POLOMÉRY OHÝBACÍCH TRNŮ + 1xØ VÝZTUŽE.
- NEZNAČENÉ POLOMÉRY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1. v ČSN EN 1992-1-1).
- Ø ≤ 16 mm -> 4Ø; Ø > 16 mm -> 7Ø
- KÓTOVÁNÍ VLOŽEK DLE ČSN EN ISO 3766.
- NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
- CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.
- STYKOVÁNÍ VÝZTUŽE NA PLNOU ÚNOSNOST - DÉLKA = 50Ø STYKOVANÉ VÝZTUŽE NEBO DLE KÓT V PŮDORYSE.
- NESROVNALOSTI VE VÝKRESE (Ø VLOŽKA V PŮDORYSE SE NESHODUJE S VLOŽKOU VYTAŽENOU APOD.) JE DODAVATEL POVINEN KONZULTOVAT SE STATIKEM.
- PŘED DĚLENÍM MATERIÁLU JE DODAVATEL POVINEN OVĚRIT SKUTEČNOU GEOMETRII A ROZMĚRY PRVKŮ TOMU PŘÍZPUSOBIT.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ SKUTEČNOSTÍ ZNEMOŽŇUJÍCÍCH PROVEDENÍ UVEDENÉHO NÁVRHU NEBO V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV NEJASNOSTÍ, JE NUTNÉ PŘERUŠIT VEŠKERÉ PRÁCE A NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA STAVBY!


OPĚRNÁ STĚNA:

BETON: C30/37-XC2, XF2(CZ)-CI0,20-Dmax22-S3

DLE ČSN EN 206+A1
KRYTÍ: 40mm

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ - B 500B (10 505(R))

DLE ČSN EN 10080



Projektant	
	archlin s.r.o. Puškinovo n. 4, 160 00, Praha 6 kancelář: archlin s.r.o., Křenova 5, 162 00 Praha 6 Tel: (+420) 777 644 325, e-mail: linhart@archlin.cz
Autor a HIP:	
J.Linhart	
Investor:	
Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741	
Misto:	
Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy	
Projektant části	
Razítko	
	STATIKON Solutions s.r.o. Štefánikova 229/5, 155 00 Praha 5 e-mail: zalsky@statikon.cz www.statikon.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY			Paré:
Objekt	SO 04	NOVÁ BUDOVA	
	SO 05	Rekonstrukce a stavebně technické úpravy budovy STARÉ ZŠ	
	SO 06	Rekonstrukce a stavebně technické úpravy TĚLOCVIČNY	
Část	D.1.2 Stavebně konstrukční řešení		
Zodpovědný projektant části:		Ing. Petr Žalský Ph.D.	
Výpracoval :		Ing. Bronislav Mlynář	
Příloha	VÝKRES VÝZTUŽE OPĚRNÉ STĚNY		
		Datum:	11/2022
		Počet formátů A4 :	4x A4
		Měřítko :	1:50
		Číslo přílohy:	D.1.2.24