



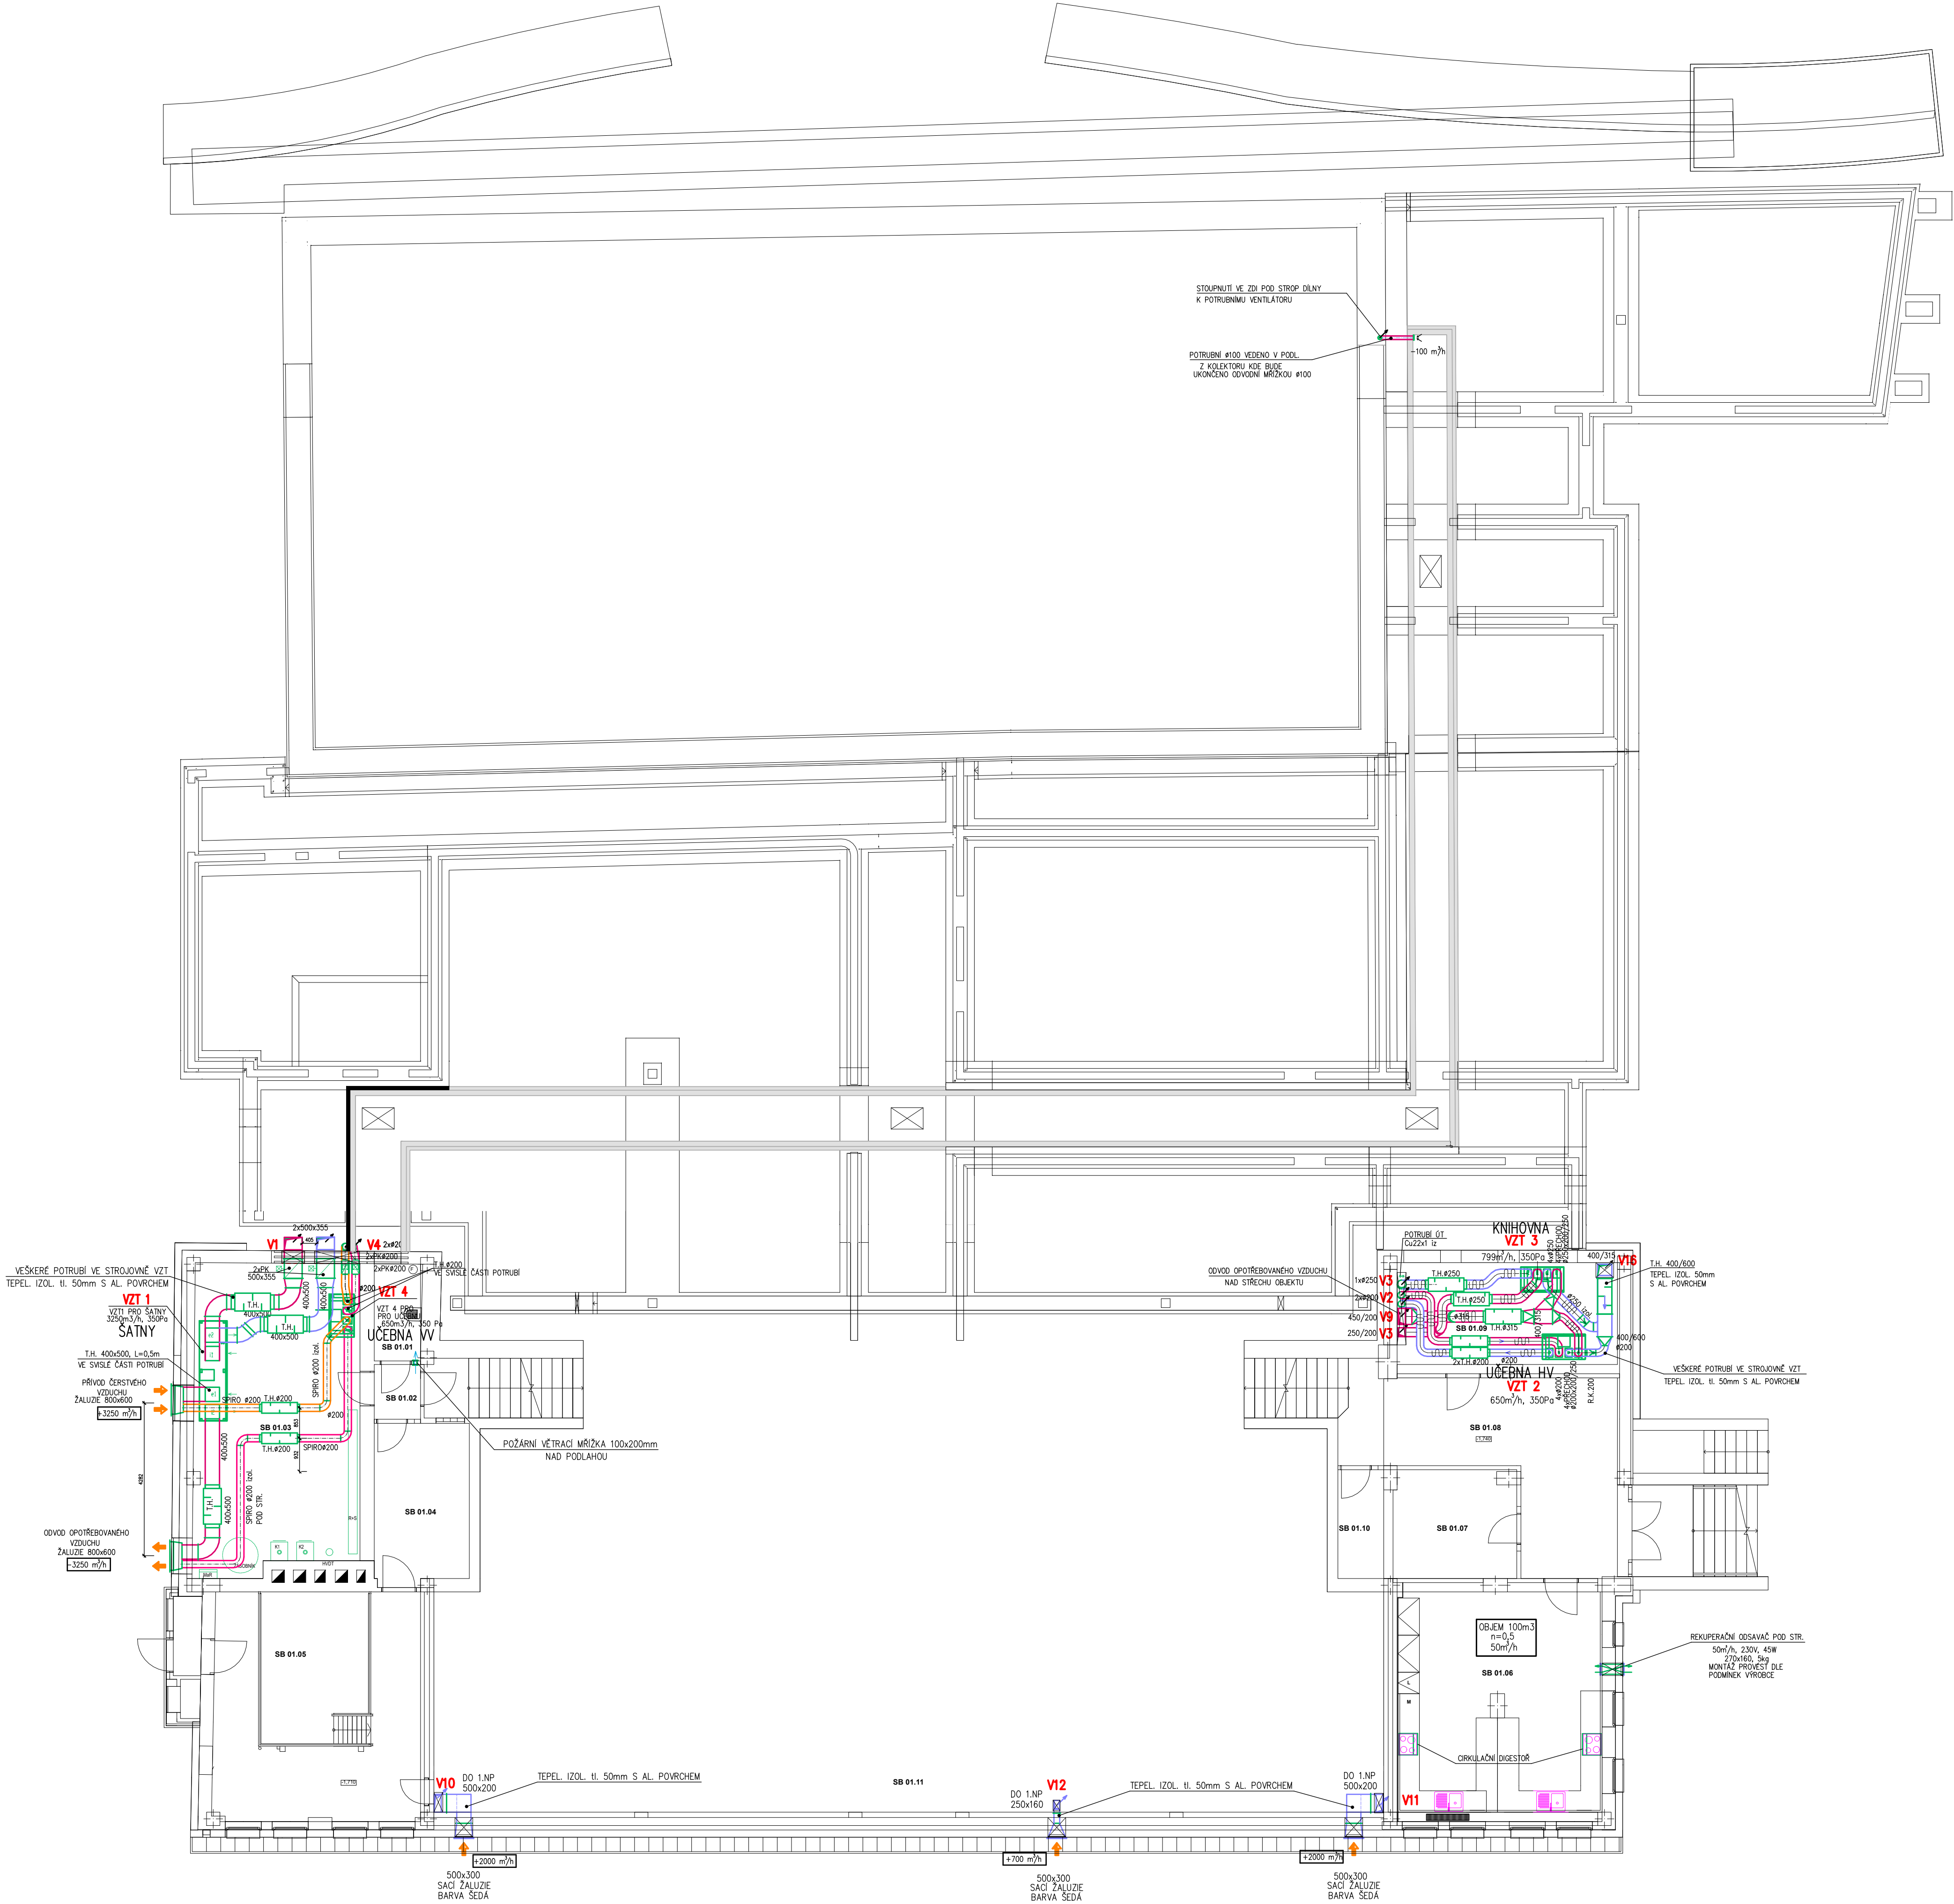


Tabulka materiálů 1.PP_2025						
C	Název materiálu	Prostředí (VZT)	Prostředí (SB)	Prostředí (SB)	Prostředí (SB)	Poznámka
SB 01.01	Ukádka kování	SB 01.01	SB 01.01	SB 01.01	SB 01.01	
SB 01.02	Ukádka kování	SB 01.02	SB 01.02	SB 01.02	SB 01.02	
SB 01.03	Ukádka kování	SB 01.03	SB 01.03	SB 01.03	SB 01.03	
SB 01.04	Ukádka kování	SB 01.04	SB 01.04	SB 01.04	SB 01.04	
SB 01.05	Ukádka kování	SB 01.05	SB 01.05	SB 01.05	SB 01.05	
SB 01.06	Ukádka kování	SB 01.06	SB 01.06	SB 01.06	SB 01.06	
SB 01.07	Ukádka kování	SB 01.07	SB 01.07	SB 01.07	SB 01.07	
SB 01.08	Ukádka kování	SB 01.08	SB 01.08	SB 01.08	SB 01.08	
SB 01.09	Ukádka kování	SB 01.09	SB 01.09	SB 01.09	SB 01.09	
SB 01.10	Ukádka kování	SB 01.10	SB 01.10	SB 01.10	SB 01.10	
SB 01.11	Ukádka kování	SB 01.11	SB 01.11	SB 01.11	SB 01.11	

LEGENDA

- V1-V16** STOUPACÍ POTRUBÍ VZT
- VZT 1-4** REKUPERAČNÍ ROVNOTLAKÁ JEDNOTKA
- T.H. TLUMIČ HLUKU
- P.K. POŽÁRNÍ Klapka-Mechanická
- R.K. REGULACNÍ Klapka Ruční
- ODVODNÍ POTRUBÍ VZT
- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT

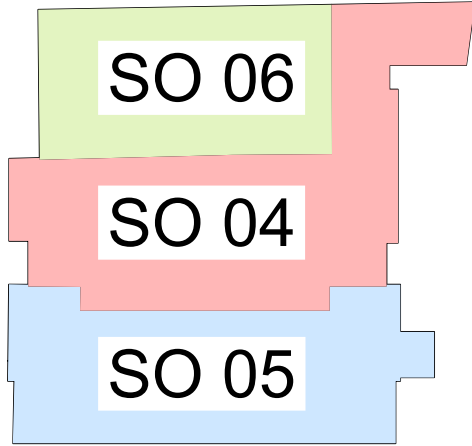

±0,00=357,74



Projektant	archlin s.r.o.
Autor a HIP:	J. Linhart
Investor:	Obec Třebotov, Klidná 69, 252 26 Třebotov IČ:00241741
Místo:	Třebotov, Hlavní 190, 252 26 areál školy
Projektant části	MAXXI - THERM s.r.o.
	Ing. Michal Havlíček
	Ocelářská 473/29, 703 00 OSTRAVA 3
	tel.: 596 913 265, 736 163 711
	e-mail: maxxitherm@seznam.cz

Rekonstrukce a dostavba staré budovy ZŠ

DOKUMENTACE PROVÁDĚNÍ STAVBY			Paré:
SO 04	NOVÁ BUDOVA		
SO 05	Rekonstrukce a stavebně technické úprava budovy STARÉ ZŠ		
Objekt	SO 06	Rekonstrukce a stavebně technické úpravy TÉLOCVIČNY	
Část	D.1.4.3	ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	
Zodpovědný projektant části:	Ing. Michal Havlíček	Datum:	02/2022
Vypracoval :	Radim Bartek	Počet formátů A4 :	8xA4
Príloha	PŮDORYS 1.PP	Měřítko :	1:100
		Číslo přílohy:	D.1.4.3.b.1