

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis.značka: 1669/2024-OŽP

Naše č.j.: 456/2025 - OŽP/TC

Vyřizuje: Štelmák

Telefon: 374 774 285

E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum: 13.03.2025

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.06.2024 podal

Město Planá, IČ 00260096, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona vydává

s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla umístěného na st.p.č. 2329, p.p.č. 386/1, 386/2, 386/16, 386/17, 386/19, 538/24, 538/25, 538/73, 538/74, 3602/6, 3602/30, 3684/3, 3686/2 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní budovaného v rámci akce:

"DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané"

(dále jen "stavba").

Stavba obsahuje:

SO 301 - Splašková kanalizace

<i>název</i>	<i>materiál</i>	<i>délka</i>
stoka S	plast SN 10 DN 250/300	1035,7 m
stoka S1	plast SN 10 DN 250	174,5 m
stoka S11	plast SN 10 DN 250	18,7 m
stoka S12	plast SN 10 DN 250	45,7 m
stoka S2	plast SN 10 DN 250	99,8 m
stoka S3	plast SN 10 DN 250	153,3 m
stoka S4	plast SN 10 DN 250	118,9 m
stoka S41	plast SN 10 DN 250	33,9 m
stoka S5	plast SN 10 DN 250	58,2 m
stoka S6	plast SN 10 DN 250	111,9 m
stoka S7	plast SN 10 DN 250	77,0 m

SO 302 - Dešťová kanalizace

stoka D	plast SN 10 DN 500,400,300	525,0 m
stoka D1	plast SN 10 DN 400,300	233,3 m
stoka D11	plast SN 10 DN 300	96,9 m

stoka D12	plast SN 10 DN 300	27,5 m
stoka D2	plast SN 10 DN 300	261,4 m
stoka D21	plast SN 10 DN 200,250	64,6 m
stoka D22	plast SN 10 DN 200	20,7 m
stoka D23	plast SN 10 DN 250	16,2 m
stoka D3	plast SN 10 DN 250	58,6 m
stoka D4	plast SN 10 DN 250,300	111,8 m
stoka D5	plast SN 10 DN 200	38,2 m
stoka D6	plast SN 10 DN 250,300	87,0 m
stoka D7	plast SN 10 DN 250,300	128,9 m
stoka D71	plast SN 10 DN 250	14,5 m
stoka D8	plast SN 10 DN 300	236,1 m
stoka D81	plast SN 10 DN 250	44,2 m
stoka D9	plast SN 10 DN 300,400	247,5 m

vodní prvek - tůň s retenčním prostorem
retenční objem 417 m³
odtok škrťací šachta s přepadem

SO 351 Vodovod

větev V	PE100RC DN 100	1200,2 m
větev V1	PE100RC DN 80	127,8 m
větev V11	PE100RC DN 50	5,8 m
větev V2	PE100RC DN 100	256,7 m
větev V21	PE100RC DN 80	84,8 m
větev V3	PE100RC DN 50	41,2 m
větev V4	PE100RC DN 100	77,9 m
větev V5	PE100RC DN 80	68,1 m
větev V6	PE100RC DN 50	16,0 m

SO 352 - Přeložka vodovodu

Vp	PE100RC d355	475,5 m
----	--------------	---------

V rámci stavby tůně bude zrušena trubní část HOZ ID 2200000199-11201000 v celkové délce 71 m.

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: LP Plánského potoka

IDVT: 10247118

Říční kilometr (staničení): cca 0,45

Účel užití povolené stavby vodního díla: 99 jiné – zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění odpadních a srážkových vod

Určení polohy vodního díla (orientačně) souřadnice S-JTSK

splašková kanalizace	začátek Y=865049 X=1048646	konec Y=865791 X=1048853
dešťová kanalizace	začátek Y=865047 X=1048645	konec Y=865571 X=1048516
dešť. kanal. Zámecká	začátek Y=865683 X=1048632	konec Y=865792 X=1048853
vodovod	začátek Y=865797 X=1048853	konec Y=865050 X=1048688
tůň	Y=865543 X=1048499	
přeložka vodovodu	začátek Y=865519 X=1048458	konec Y=865219 X=1048687

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby podle § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem, kterou vypracoval Laboro ateliér, s.r.o. (DSP, datum prosinec 2023). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání s vodoprávním úřadem.

2. Budou respektována veškerá podzemní a nadzemní vedení a jejich ochranná pásma včetně povinností vyplývajících z jejich právní ochrany a budou dodrženy požadavky vlastníků (provozovatelů) jednotlivých sítí uvedených ve vyjádření:
 - ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 29.04.2024 zn. 001146656207 a ze dne 29.04.2024 zn. 001146656422
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ze dne 26.04.2024 č.j. 126537/24 a ze dne 05.06.2024 č.j. 170848/24
 - GasNet Služby, s.r.o. ze dne 24.05.2024 zn. 5003056954
 - Plánské služby, s.r.o. ze dne 06.05.2024 a 10.06.2024
 - ČEZNET s.r.o., ze dne 15.05.2024 ev.č. CN2303029-1
3. Budou respektovány připomínky Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 18.01.2025 zn. SPU 483613/2024:
 - Zahájení a ukončení prací na stavbě požadujeme oznámit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb písemně alespoň 14 kalendářních dnů předem.
4. Budou respektovány připomínky Povodí Vltavy, s.p. ze dne 18.06.2024 zn. PVL-38292/2024/340/Ta:
 - Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku.
5. Budou respektovány připomínky Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjádření ze dne 15.05.2024 č.j. 3351/24/02/18:
 - Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 30.06.2027.
7. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí.

III. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko ze dne 14.05.2024 č.j. KHSPL/13025/21/2024:

- K žádosti o vydání stanoviska ke kolaudaci stavby doloží investor stavby rozbor vzorku pitné vody v souladu s požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a také předloží doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků, resp. materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodou, v souladu s ustanovením § 5, resp. § 102 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

IV. Podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona vydává

p o v o l e n í

k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v tůni s retenčním prostorem na p.p.č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní v tomto rozsahu:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,817	tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	33	m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	502,75	m n.m. Bpv

Platnost povolení se stanovuje na dobu užívání vodního díla.

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: ostatní vodní linie, HOZ, IDVT: 10268431

Účel užití vody: vzdouvání, akumulace, retence

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně) souřadnice S-JTSK Y=865543 X=1048499

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546, 140 00 Praha

Městys Chodová Planá, Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha
Rybářství Třeboň Hld. a.s., Rybářská 801, 379 01 Třeboň

Odůvodnění:

Dne 27.06.2024 podal žadatel, kterého zastupuje na základě plné moci Laboro ateliér s.r.o., Pardubická č.p. 644, 565 01 Chocẽň 1, žádost o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 08.11.2024 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 22.01.2025. Po doplnění byla žádost doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu.

Stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření sdělili:

- Státní pozemkový úřad, vyjádření ze dne 18.01.2025 zn. SPU 483613/2024
- MěÚ Planá, stavební úřad, souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona ze dne 19.11.2024 č.j. 7682/2024/PL/SU
- Vodoservis Planá spol. s r.o., vyjádření ze dne 20.09.2024.
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, závazné stanovisko ze dne 14.05.2024 č.j. KHSPL/13025/21/2024
- Povodí Vltavy, s.p. stanovisko ze dne 18.06.2024 zn. PVL-38292/2024/340/Ta
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. vyjádření ze dne 15.05.2024 č.j. 3351/24/02/18
- Byl doložen souhlas vlastníků pozemků dotčených stavbou podle ust. § 184a stavebního zákona
- Vyjádření vlastníků sítí technické infrastruktury a další doklady

Vydaná rozhodnutí:

- MěÚ Planá, stavební úřad, územní rozhodnutí ze dne 12.06.2024 č.j. 4164/2024/PL/SU

Projektovou dokumentaci stavby vypracoval Laboro ateliér, s.r.o., odpovědný projektant Ing. Josef Slavík, ČKAIT 1005347. Jedná se o zcela novou stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Účelem užívání je zásobování pitnou vodou a odkanalizování budoucích 111 RD v lokalitě Z15. Dále odvádění srážkových vod z nové komunikace a střeš RD. Součástí projektu je též rekonstrukce splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu ve stávající ulici Zámecká.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Současně vodoprávní úřad dal účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky ani stanoviska. Oprávněné připomínky účastníků řízení vyplývající ze stanovisek doložených k žádosti vydané rozhodnutí respektuje. Ostatní připomínky jsou řešeny dokumentací stavby, vyplývají z obecně platných předpisů nebo obecně odkazují na platné normy. Případně se týkají soukromoprávních vztahů, které jsou věcí dohody mezi jejich účastníky. V podmínkách rozhodnutí jsou obsaženy podmínky ze závazných stanovisek dotčených orgánů.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Účastníci stavebního řízení: viz. rozdělovník

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

Město Planá, náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se účastník řízení může podle ust. § 81 až 86 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád odvolat do 15ti dnů, přičemž prvním dnem této lhůty je den následující po dni jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího úřadu. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

(otisk úředního razítka)

Ing. Eva Barešová v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Města Planá a dále zveřejněna způsobem zajišťujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 11.03.2025.

Obdrží:

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu

Laboro ateliér s.r.o., IDDS: qpnu8i3

sídlo: Pardubická č.p. 644, 565 01 Choceň 1

zastoupení pro: Město Planá, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Městys Chodová Planá, IDDS: sefb3dc

sídlo: Pohraniční stráž č.p. 129, 348 13 Chodová Planá

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Rybářství Třeboň Hld. a.s., IDDS: qhhsbkh

sídlo: Rybářská č.p. 801, 379 01 Třeboň II

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova 3178, 150 00 Praha

vyvěšeno pro: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary

vyvěšeno pro: Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

vyvěšeno pro: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

vyvěšeno pro: ČEZNET s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov

vyvěšeno pro: Vodoservis Planá, spol. s r.o., B. Němcové 837, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 673, 674/1, 715, 742, 747, 775, 776, 784, 785, 786, 809/1, 809/2, 830, 831, 839, 842, 843, 1194, 1195, 1196, 1471, 1545, 1569, 1579, 1641, 1720, 1749, 2065, p.p.č. 304/1, 304/4, 304/12, 366/2, 366/3, 366/5, 367/3, 367/4, 367/8, 367/21, 367/22, 367/23, 370/7, 370/8, 370/15, 370/16, 370/58, 370/70, 370/75, 370/76, 385/1, 385/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/15, 386/18, 406/1, 410/17, 506/1, 538/1, 538/3, 538/17, 538/18, 538/49, 538/50, 538/51, 538/52, 538/64, 538/65, 538/66, 538/67, 538/68, 538/69, 538/71, 538/72, 538/89, 538/91, 780, 783/1, 783/3, 783/4, 785/1, 785/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 1016/2, 1018, 3464/1, 3528/1, 3570/6, 3678/2, 3684/2, 3686/3, 3999 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Planá č.p. 177, č.p. 175, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 176, č.p. 182, č.p. 180, č.p. 185, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 189, č.p. 216, č.p. 181, č.p. 187, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 192, č.p. 193, č.p. 626, č.p. 657, č.p. 670, č.p. 964 a č.p. 861

Dotčené orgány

Městský úřad Planá, Stavební úřad, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Tachov, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV

Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis.značka: 1669/2024-OŽP

Naše č.j.: 172/2025 - OŽP/TC

Vyřizuje: Štelmák

Telefon: 374 774 285

E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum: 29.01.2025

OZNÁMENÍ

O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

Město Planá, IČ 00260096, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá (dále jen "stavebník"), kterého zastupuje Laboro ateliér s.r.o., IČ 03706940, Pardubická 644, 565 01 Choceň, dne 27.06.2024 podal žádost

1) o povolení stavby vodního díla podle § 15 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů budovaného v rámci akce:

"DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané"

Jedná se o zcela novou stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Účelem užívání je zásobování pitnou vodou a odkanalizování budoucích 111 RD v lokalitě Z15. Dále odvádění srážkových vod z nové komunikace a střech RD. Součástí projektu je též rekonstrukce splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu ve stávající ulici Zámecká.

Stavba bude umístěna na st.p.č. 2329, p.p.č. 386/1, 386/2, 386/16, 386/17, 386/19, 538/24, 538/25, 538/73, 538/74, 3602/6, 3602/30, 3684/3, 3686/2 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní.

Stavba obsahuje:

SO 301 - Splašková kanalizace

<i>název</i>	<i>materiál</i>	<i>délka</i>
stoka S	plast SN 10 DN 250/300	1035,7 m
stoka S1	plast SN 10 DN 250	174,5 m
stoka S11	plast SN 10 DN 250	18,7 m
stoka S12	plast SN 10 DN 250	45,7 m
stoka S2	plast SN 10 DN 250	99,8 m
stoka S3	plast SN 10 DN 250	153,3 m
stoka S4	plast SN 10 DN 250	118,9 m
stoka S41	plast SN 10 DN 250	33,9 m
stoka S5	plast SN 10 DN 250	58,2 m
stoka S6	plast SN 10 DN 250	111,9 m
stoka S7	plast SN 10 DN 250	77,0 m

SO 302 - Dešťová kanalizace

stoka D	plast SN 10 DN 500,400,300	525,0 m
stoka D1	plast SN 10 DN 400,300	233,3 m
stoka D11	plast SN 10 DN 300	96,9 m
stoka D12	plast SN 10 DN 300	27,5 m
stoka D2	plast SN 10 DN 300	261,4 m
stoka D21	plast SN 10 DN 200,250	64,6 m
stoka D22	plast SN 10 DN 200	20,7 m

stoka D23	plast SN 10 DN 250	16,2 m
stoka D3	plast SN 10 DN 250	58,6 m
stoka D4	plast SN 10 DN 250,300	111,8 m
stoka D5	plast SN 10 DN 200	38,2 m
stoka D6	plast SN 10 DN 250,300	87,0 m
stoka D7	plast SN 10 DN 250,300	128,9 m
stoka D71	plast SN 10 DN 250	14,5 m
stoka D8	plast SN 10 DN 300	236,1 m
stoka D81	plast SN 10 DN 250	44,2 m
stoka D9	plast SN 10 DN 300,400	247,5 m

vodní prvek - tůň s retenčním prostorem
retenční objem 417 m³
odtok škrťací šachta s přepadem

SO 351 Vodovod

větev V	PE100RC DN 100	1200,2 m
větev V1	PE100RC DN 80	127,8 m
větev V11	PE100RC DN 50	5,8 m
větev V2	PE100RC DN 100	256,7 m
větev V21	PE100RC DN 80	84,8 m
větev V3	PE100RC DN 50	41,2 m
větev V4	PE100RC DN 100	77,9 m
větev V5	PE100RC DN 80	68,1 m
větev V6	PE100RC DN 50	16,0 m

SO 352 - Přeložka vodovodu

Vp	PE100RC d355	475,5 m
----	--------------	---------

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: LP Plánského potoka

IDVT: 10247118

Říční kilometr (staničení): cca 0,45

Účel užití povolené stavby vodního díla: 99 jiné – zásobování obyvatelstva pitnou vodou, odvádění odpadních a srážkových vod

Určení polohy vodního díla (orientačně) souřadnice S-JTSK

splašková kanalizace	začátek Y=865049 X=1048646	konec Y=865791 X=1048853
dešťová kanalizace	začátek Y=865047 X=1048645	konec Y=865571 X=1048516
dešť. kanal. Zámecká	začátek Y=865683 X=1048632	konec Y=865792 X=1048853
vodovod	začátek Y=865797 X=1048853	konec Y=865050 X=1048688
tůň	Y=865543 X=1048499	
přeložka vodovodu	začátek Y=865519 X=1048458	konec Y=865219 X=1048687

2) o povolení k nakládání s povrchovými vodami – k jejich vzdouvání a akumulaci v tůni s retenčním prostorem podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 vodního zákona v tomto rozsahu:

Celkový objem akumulované (vzduté) vody	0,817 tis. m ³
Délka vzdutí při maximální hladině	33 m
Maximální hladina akumulované (vzduté) vody	502,75 m n.m. Bpv

Platnost povolení: na dobu užívání vodního díla

Název a kód vodního útvaru: Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže, BER_0050

Číslo hydrologického pořadí: 1-10-01-0440-0-00

Název vodního toku: ostatní vodní linie, HOZ, IDVT: 10268431

Účel užití vody: vzdouvání, akumulace, retence

Určení polohy místa nakládání s vodami (orientačně) souřadnice S-JTSK Y=865543 X=1048499

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy **do 10 dnů** od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí na Městském úřadě v Tachově, odboru životního prostředí v úředních hodinách městského úřadu.

Účastníci stavebního řízení: viz. rozdělovník

Účastníci řízení o povolení k nakládání s vodami:

Město Planá, náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námítek; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námítkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Vodoprávní úřad současně dává možnost účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro námítky a připomínky.

Žadateli se vyměřuje správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (dále jen "zákon o správních poplatcích") podle položky položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč. Poplatek lze uhradit na účet 2688980287/0100 u KB, var.symbol 4200670, konst. symbol 379, nebo v hotovosti na pokladně MěÚ v Tachově. Doklad o úhradě správního poplatku bude předložen před vydáním stavebního povolení.

(otisk úředního razítka)

Ing. Eva Barešová v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tachov a Města Planá a dále zveřejněna způsobem zajišťujícím dálkový přístup. Za den doručení se považuje 15. den vyvěšení na úřední desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 1 správního řádu

Laboro ateliér s.r.o., IDDS: qpnu8i3

sídlo: Pardubická č.p. 644, 565 01 Choceň 1

zastoupení pro: Město Planá, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz

sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle

Městys Chodová Planá, IDDS: sefb3dc

sídlo: Pohraniční stráž č.p. 129, 348 13 Chodová Planá

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Rybářství Třeboň Hld. a.s., IDDS: qhhsbkh

sídlo: Rybářská č.p. 801, 379 01 Třeboň II

Účastníci řízení ve smyslu § 27 odst. 2 správního řádu

Město Tachov, úřední deska, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

vyvěšeno pro: Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, Holečkova 3178, 150 00 Praha

vyvěšeno pro: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328, 360 07 Karlovy Vary

vyvěšeno pro: Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, 405 02 Děčín

vyvěšeno pro: Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681, 130 00 Praha

vyvěšeno pro: GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499, 602 00 Brno

vyvěšeno pro: ČEZNET s.r.o., Vilémovská 1602, 347 01 Tachov

vyvěšeno pro: Vodoservis Planá, spol. s r.o., B. Němcové 837, 348 15 Planá

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st.p.č. 673, 674/1, 715, 742, 747, 775, 776, 784, 785, 786, 809/1, 809/2, 830, 831, 839, 842, 843, 1194, 1195, 1196, 1471, 1545, 1569, 1579, 1641, 1720, 1749, 2065, p.p.č. 304/1, 304/4, 304/12, 366/2, 366/3, 366/5, 367/3, 367/4, 367/8, 367/21, 367/22, 367/23, 370/7, 370/8, 370/15, 370/16, 370/58, 370/70, 370/75, 370/76, 385/1, 385/2, 386/3, 386/4, 386/5, 386/6, 386/7, 386/8, 386/9, 386/10, 386/15, 386/18, 406/1, 410/17, 506/1, 538/1, 538/3, 538/17, 538/18, 538/49, 538/50, 538/51, 538/52, 538/64, 538/65, 538/66, 538/67, 538/68, 538/69, 538/71, 538/72, 538/89, 538/91, 780, 783/1, 783/3, 783/4, 785/1, 785/2, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/5, 790/6, 1016/2, 1018, 3464/1, 3528/1, 3570/6, 3678/2, 3684/2, 3686/3, 3999 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní

vyvěšeno pro: Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Planá č.p. 177, č.p. 175, č.p. 178, č.p. 179, č.p. 176, č.p. 182, č.p. 180, č.p. 185, č.p. 184, č.p. 183, č.p. 190, č.p. 191, č.p. 189, č.p. 216, č.p. 181, č.p. 187, č.p. 186, č.p. 188, č.p. 192, č.p. 193, č.p. 626, č.p. 657, č.p. 670, č.p. 964 a č.p. 861

Dotčené orgány

Městský úřad Planá, Stavební úřad, IDDS: 88mb2zt

sídlo: náměstí Svobody č.p. 1, 348 15 Planá u Mariánských Lázní

Městský úřad Tachov, odbor dopravy a silničního hospodářství, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Městský úřad Tachov, odbor životního prostředí, Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Územní pracoviště Tachov, IDDS: samai8a

sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1

Městský úřad Tachov

Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Odbor životního prostředí

Váš dopis č.j.:

Ze dne:

Spis. značka:

Naše č.j.: 1081/2024-OŽP/TC

Laboro ateliér s.r.o.

Pardubická 644

565 01 Choceň

Vyřizuje: Štelmák

Telefon: 374 774 285

E-mail: pavel.stelmak@tachov-mesto.cz

Datum: 22.05.2024

Stanovisko k akci: „DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané“

Dne 25.04.2024 byla zdejšímu odboru předložena žádost o souhrnné stanovisko k výše uvedené akci. K žádosti byla doložena dokumentace k vodním dílům v elektronické podobě (DSP, datum prosinec 2023), kterou zpracoval Laboro ateliér, s.r.o.

Zdejší odbor vydal k územnímu řízení stanovisko dne 14.09.2022 č.j. 2358/2022-OŽP/TC. K dopracovanému technickému řešení srážkových vod (podmínka č. 2 výše uvedeného stanoviska) bylo vydáno sdělení dne 14.04.2023 č.j. 878/2023-OŽP/TC. Dále bylo k DUR vydáno vyjádření dne 22.11.2023 č.j. 3148/2023-OŽP/TC.

Jedná se o zcela novou stavbu vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Účelem užívání je zásobování pitnou vodou a odkanalizování splaškovými vodami budoucích 111 RD v lokalitě Z15. Dále odvádění dešťových vod z nové komunikace a střech RD. Součástí projektu je též rekonstrukce splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu ve stávající ulici Zámecká.

Členění stavby:

SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

SO 351 VODOVOD

SO 352 PŘELOŽKA VODOVODU

Zdejší odbor vydává toto stanovisko k předloženému projektu:

A) z hlediska vodního hospodářství

Vodoprávní úřad nemá k předložené dokumentaci pro stavbu vodního díla budovaného v rámci uvedené akce připomínek.

B) z hlediska ostatních zájmů sledovaných zdejším odborem není připomínek

(otisk úředního razítka)

RNDr. Miroslav Rolko v.r.

vedoucí odboru životního prostředí

Městský úřad Planá

Stavební úřad

náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

Spis. zn.: SU/7143/2024/Ho
Č.j.: 7682/2024/PL/SU
Vyřizuje: Bc. Denisa Horníková
Tel.: 374752925
E-mail: hornikova@muplana.cz
Datum: 19.11.2024

SDĚLENÍ

Dne 24.10.2024 obdržel stavební úřad žádost o vyjádření podle §15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, jestli je stavba v souladu s územním rozhodnutím č. j. 4164/2024/PL/SU ze dne 12.6.2024, které vydal MěÚ Planá pro stavební záměr:

„DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané“

Stavební objekty, kterých se sdělení týká:

SO 301 Splašková kanalizace
SO 302 Dešťová kanalizace
SO 351 Vodovod
SO 352 Přeložka vodovodu

Stavbou dotčené pozemky jsou:

Pozemkové p. č. 3602/30, 3602/6, 386/16, 386/1, 386/19, 386/17, 386/2, 3686/2, 538/24, 3684/3, 538/25, 538/73, 538/74 a st. p. č. 2329 v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní.

Stavební úřad tímto sděluje, že předložená dokumentace je v souladu s vydaným územním rozhodnutím, a zároveň upozorňuje na nutnost dodržení podmínek pro realizaci stavby, které jsou součástí výše uvedeného rozhodnutí.

Bc. Denisa Horníková
referentka stavebního úřadu

Obdrží:

Žadatel (dodejky)
Laboro ateliér s.r.o., IDDS: qpnu8i3
sídlo: Pardubická č.p. 644, 565 01 Choceň 1

Na vědomí:

Městský úřad Tachov, OŽP, IDDS: 2tubyxs

sídlo: Hornická č.p. 1695, 347 01 Tachov 1

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE PLZEŇSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PLZNI

Skrětova 15, 301 00 Plzeň, www.khsplzen.cz, e-mail: podatelna@khsplzen.cz, ID: samai8a

V Tachově, dne: 14.8.2024
Č.j.: KHSPL/13025/21/2024
Sp. značka: S-KHSPL/22404/21/2022
Vyřizuje: Mgr. Elena Fejtová
Tel.: 724 090 489
Č.j. odesílatele:

Město Planá
Náměstí Svobody 1
348 15 Planá

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební řízení - „DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané“

Na základě žádosti investora stavby Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, zastoupeného na základě plné moci Laboro ateliér s. r. o., Pardubická 644, 565 01 Choceň, doručené dne 25.4.2024, posoudila Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s ust. § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále dle ust. § 30 zákona v návaznosti na Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací v platném znění (dále „Nařízení“), předložený návrh projektové dokumentace pro stavební řízení „DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané“. Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni (dále „KHS“) toto závazné stanovisko:

S návrhem stavby „**DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“, podle předložené projektové dokumentace pro stavební řízení se

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Souhlasné závazné stanovisko k projektové dokumentaci „**DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“ bylo KHS vydáno na základě souladu předložené dokumentace s požadavky platné legislativy. Posuzována byla projektová dokumentace zpracovaná Ing. Josef Slavík, Dusíkova 31, 638 00 Brno-Lesná, z prosince 2023, číslo paré neuvedeno.

V předložené projektové dokumentaci se řeší nová stavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace pro novou obytnou zónu v lokalitě Z15 (budoucích 111 RD), v severní části města Planá. Součástí stavby je také rekonstrukce splaškové, dešťové kanalizace a vodovodu ve stávající ulici Zámecká.

Navrhovaná stavba je navržena na pozemcích p. č. 3602/30, 3602/6, 386/16, 386/1, 386/19, 386/17, 386/2, 3686/2, 538/24, 3684/3, 538/25, 538/73, 538/74, st. 2329 v k. ú. Planá u Mariánských Lázní.

Jedná se o lokalitu, která navazuje na současnou výstavbu rodinných domů mezi hřbitovem a silnicí III/19829. Území pro navrženou výstavbu technické infrastruktury je volné, bez zástavby – v současné době pole, nenachází se zde tedy objekty vyžadující ochranu před hlukem. V průběhu stavby dojde pouze ke krátkodobé hlukové zátěži v bezprostředním okolí stavby, která nebude mít negativní vliv na veřejné zdraví a KHS na základě toho nepožadovala v projektové dokumentaci stavby doložit hodnocení hluku z provozu stavby (vzniklá doprava) na okolí.

Projektová dokumentace dále řeší výstavbu nového vodovodu **SO 351 – Vodovod**, včetně přeložky stávajícího vodovodu, tedy zásobování pitnou vodou nově plánované lokality Z15. Částečně je také řešena navazující ulice Zámecká, kde je pro zásobování pitnou vodou stávající vodovod LIT DN80 v nevyhovujícím stavu. V ulici Zámecká bude položena nová vodovodní větev V, která bude jako páteřní zásobovat pitnou vodou novou lokalitu Z15 a v ulici Zámecká nahrazovat původní nevyhovující větev.

Do páteřní větve V jsou napojené další větve V1 až V6. Větve jsou navrženy převážně pod novými komunikacemi a ukončené podzemními hydranty. Celá síť je navržena z materiálu PE100RC SDR11 v dimenzích DN100, DN80 a DN50. Navržená délka potrubí v nové lokalitě je 1541 m. Celková délka přeložky d355 PE100RC je 475,5 m.

Projektová dokumentace řeší dešťovou a splaškovou kanalizaci, které ale KHS v dané projektové dokumentaci neposuzovala, protože k těmto částem PD není ze zákona kompetentním orgánem pro jejich posouzení.

Komunikace (SO 101-SO 109) pro novou obytnou zónu budou řešeny v samostatné PD.

Upozorňuji, že k žádosti o vydání stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu stavby doloží investor stavby rozbor vzorku pitné vody v souladu s požadavky Vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění a také předloží doklady o zdravotní nezávadnosti výrobků, resp. materiálů, které přicházejí do styku s pitnou a surovou vodou, v souladu s ustanovením § 5, resp. § 102 zákona a vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění.

Ing. Tomáš Příbek – odborný rada
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální
a podpory veřejného zdraví 2
Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje
se sídlem v Plzni

„Otisk úředního razítka“

Zasílá se: datovou schránkou, Laboro ateliér s. r. o., Pardubická 644, 565 01 Chocẽň, ID: qpnu8i3



POVODÍ VLTAVY

Povodí Vltavy, státní podnik
závod Berounka
Denisovo nábřeží 14
301 00 Plzeň

TEL: 377 307 111
FAX: 377 237 361

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
KOMERČNÍ BANKA, a.s. PLZEŇ - MĚSTO
č.ú.: 7004311/0100



Elektronicky podepsáno
Ing. Jana Ronovská
Datum: 19.06.2024 11:14:19

Laboro ateliér s.r.o.
Ing. Jan Ropek

565 01 Choceň

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PVL-38292/2024/340/Ta
PVL-8034/2024/SP

VYŘIZUJE/ LINKA

Ing. P. Tauber/376
Bc. S. Brandtlíková/382

DATUM

18. 6. 2024

DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané

- dokumentace pro stavební povolení

k.ú. Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov, kraj Plzeňský, č.h.p. 1-10-01-0440-0-00, (HGR 6212)

VÚ povrchových vod: BER_0050 Hamerský potok od státní hranice po ústí do Mže

VÚ podzemních vod: 62121 krystalinikum v povodí Mže po Stříbro a Radbuzy po Staňkov

I. STANOVISKO správce povodí a II. VYJÁDŘENÍ účastníka řízení

Dopisem ze dne 25. 4. 2024 jste nám předložili ke stanovisku správce povodí projektovou dokumentaci „**DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“, kterou vypracovala společnost Laboro ateliér, s.r.o., 565 01 Choceň v 12/2023. Investorem je Město Planá, 348 15 Planá. Dále byl předložen Inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum Výstavba 111 RD a infrastruktury v k. ú. Planá u Mariánských Lázní, který vypracovala společnost AQUA ENVIRO, s.r.o. Brno v 11/2021.

K projektové dokumentaci pro územní řízení již bylo vydáno vyjádření pod č. j. PVL-21394/2023/340/Kor ze dne 16. 3. 2023.

Stavba se nachází v povodí drobného vodního toku Planský potok IDVT 10251259, v dílčím povodí drobného vodního toku IDVT 10247118. Oba vodní toky jsou ve správě Povodí Vltavy, státní podnik. Tůň s retenčním prostorem je navržena na ostatní vodní linii – HMZ IDVT: 10268431 (hlavní odvodňovací zařízení - Chodová Planá – T02, Cihlářského rybníku), kterou spravuje Státní pozemkový úřad. Odtok z poldru je napojen na tůň řešenou v rámci akce „Okružní křižovatka Zámecká“. Drobný vodní tok IDVT 10268431 je pravostranným přítokem drobného vodního toku IDVT 10247118 ve správě Povodí Vltavy, státní podnik.

Stavba se nachází v ochranném pásmu III. stupně – Milíkov povrchový zdroj Mže stanovené Okresním úřadem Tachov pod č.j. 1428/02-RŽP/231/2-OPVZ dne 5. 6. 2002.

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví České republiky s právem pro hospodaření pro Povodí Vltavy, státní podnik.

Předmětem projektové dokumentace je zcela nová stavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace. Dopravní řešení řeší samostatný stavební objekt (samostatná PD).

SO 351 VODOVOD

V rámci pokládání nových stok splaškové a dešťové kanalizace, bude v ulici Zámecká položena souběžně nová vodovodní větev V, která bude jako páteřní zásobovat pitnou vodou novou lokalitu



Z15 a v ulici Zámecká nahrazovat původní nevyhovující větev. Přepojení v Zámecké na stávající vodovod LT80 proběhne nad kapličkou za křížením se zatrubněným přepadem z rybníku DN1200. V ulici Zámecká tedy budou v souběhu položeny nové stoky splaškové (S) a dešťové (D9) kanalizace a nového vodovodu – větev V. Celkově bude vodovod 2x zaokruhován, celkem 3x napojení na stávající vodovod.

Celá síť je navržena z materiálu PE100RC SDR11 v dimenzích DN100, DN80 a DN50. V dimenzi DN100 jsou navrženy páteřní rozvody V, V2 a V4. Případné kalníky a vzdušníky budou specifikované v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 352 PŘELOŽKA VODOVODU

Nová lokalita Z15 je navržena v trase stávajícího nevyužívaného historického přivaděče zásobní řad Chodová Planá ocel DN300.

Nová trasa je navržena v zeleni na veřejných prostranstvích a pod cyklostezkou ze zámkové dlažby. Začátek přeložky – řadu Vp, je před stávajícím hydrantem před křížením se zatrubněným potokem. Ukončení přeložky u č.p.912 ve veřejně přístupném zeleném prostranství u cyklostezky. Celková délka přeložky d355 PE100RC je 475,50 m.

SO 301 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Stavební objekt řeší odkanalizování splaškovými vodami nově plánovanou lokalitu, která byla navržena na základě „Územní studie pro lokalitu Z15 v Plané“, kterou zpracoval Ing. Arch. Petr Brožek. Částečně je také řešena navazující ulice Zámecká – stávající zástavba, kde je v rámci stavebních objektů pro lokalitu Z15 navržena nová oddílná kanalizace. Mimo novou zástavbu Z15 tedy budou do stoky S přepojené také stávající domy v ul. Zámecká. Tyto nemovitosti budou muset rozdělit své vnitřní rozvody na splaškovou a dešťovou. Stoky S1, S11, S12, S2, S3, S4, S41, S5, S6, S7 řeší pouze lokalitu Z15. Splašková kanalizace má celkem 1927,6 m.

SO 302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Stavební objekt řeší odkanalizování dešťovými vodami nově plánovanou lokalitu Z15 je navržena ze systému gravitačních stok, kam budou napojené přípojky odvodnění komunikace a domovní odbočky dešťové kanalizace, do kterých bude zaústěný přepad z dílčích jímek u každého z nového rodinného domu.

Páteřní stoka D sbírá stoky D1 až D6 a vyúsťuje v nově navrženém vodním okrasném prvku – tůň s retenčním prostorem a škrťicím odtokem, který je součástí tohoto objektu. Stoka D7 sbírá stoku D8 a vyúsťuje rovněž v nově navrženém vodním prvku. Stoka D9 je navržena v ulici Zámecká jako náhrada za rušenou část jednotné kanalizace a je zaústěná do potrubí bezpečnostního přepadu z Městského rybníku vložení nového vtoku do stávající šachty Šc na tomto zatrubnění.

Je navržen vodní prvek, jakási okrasná tůň napojená na stávající potrubí hlavního odvodňovacího zařízení – Chodová Planá II – TO2, Cihlářského rybníku, DN400, které bude tvořit přítok do tůně. Odtok bude do další tůně, která je navržena jako součást stavby okružní křižovatky v investici ŘSD jako objekt SO 321 - TŮŇ – KOMPENZAČNÍ OPATŘENÍ. Tůň je koncipována jako kruhový zářez do stávajícího terénu s velmi mírným svahováním 1:6 a hladinou stálého nadržení 1 m. Dále je nad tuto hladinu počítáno s retenčním objemem pro lokalitu Z15 v mocnosti vodního sloupce 0,65 m. Retenční objem je navržen 417 m³. Odtok je skrze potrubí DN500, na kterém bude umístěno v ŽLB šachtě škrťicí zařízení s nastavením škrcení 25 l/s a bezpečnostním přepadem. Celková délka dešťové kanalizace je 2212,4 m.

Vzhledem k charakteru záměru lze předpokládat, že záměr nebude mít vliv na stav útvaru povrchových ani podzemních vod.

I. Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, jako příslušný správce povodí v dílčím povodí Berounky k předložené projektové dokumentaci (předloženému záměru) následující

s t a n o v i s k o :

- A. Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Berounky (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona) **je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčeného útvaru povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvaru podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.** Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.
- B. Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, souhlasíme s uvedeným záměrem „**DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:
1. Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
 2. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Dle předloženého zákresu umístění stavby v situaci jsou orientační souřadnice v S-JTSK:

Křížení dešťové a splaškové kanalizace s DVT 10247118 X = 1048793, Y = 865754.

Tůň s retenčním prostorem X = 1048496, Y = 865551.

Toto stanovisko správce povodí platí dva roky ode dne jeho vydání.

II. Jako správce drobného vodního toku IDVT 10247118, vydává organizace Povodí Vltavy, státní podnik, k předložené projektové dokumentaci jako účastník předmětného vodoprávního řízení následující

vyjádření :

Souhlasíme s uvedeným záměrem „**DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“ za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Křížení vodního toku bude provedeno dle ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními (aktuální znění z února 2012).
2. Srážkové vody budou likvidovány v souladu s vyhl. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Srážkové vody, které nelze zasakovat, mohou být řízeně odváděny do vodního toku. Množství odváděných srážkových vod do koryta bezejmenného drobného vodního toku IDVT 10268431 bude stanoveno podle kapacity koryta vodního toku (vlivem odvádění srážkových vod z areálu nebude docházet k vyběžování povrchových vod z koryta vodního toku na okolní pozemky).
3. Stavební činností nedojde ke znečištění podzemních a povrchových vod.
4. Uložení vedení do chrániček na příbřežních pozemcích v šířce min. 6 m oboustranně od břehových hran vodního toku. Toto bude provedeno jako pojezdné pro těžkou mechanizaci bez nutnosti dodatečných úprav povrchu terénu.
5. **Skládkování stavebních materiálů a výkopových zemin nebude realizováno v blízkosti vodního toku**, to znamená, v min. vzdálenosti 6 m od břehu (budou vymístěny mimo svah podél VT) tak, aby nedošlo k žádným splachům, spadům a smyvům do koryta toku. Mechanizace pracující na stavbě nebude parkovat v blízkosti toku, aby nedocházelo ke splavování nebezpečných látek do toku, a bude zajištěna proti úkapům. Veškeré škody okamžitě odstraní investor stavby na vlastní náklady.
6. Práce v korytě vodního toku budou prováděny tak, aby nedošlo ke zhoršení jakosti povrchové vody. Po dobu stavby nedojde k omezení průtoku vody v korytě toku.

7. Po ukončení stavby odstraní stavebník z koryta vodního toku pod stavbou splaveniny vzniklé stavbou. Dotčené příbřežní pozemky budou urovnány a zatravněny.
8. Provedené technické úpravy v korytě vodního toku zůstanou součástí stavby ve vlastnictví investora. Povodí Vltavy, státní podnik je nebude přebírat do majetku ani správy.
9. Začátek a konec prací bude v předstihu 14 dní nahlášen správci toku. Správce toku bude přizván k ukončení prací nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby, při které mu bude předáno zaměření polohopisu skutečného provedení stavby v systému S-JTSK a výškovém systému Bpv, v digitální podobě ve formátu xls a txt a fotodokumentace ve formátu jpg, předat na CD nosiči nebo zaslat na e-mail. Kontakt: Ing. Jana Hřebejková, tel. č. 374723602, 724614067, jana.hrebejkova@pvl.cz.

Upozorňujeme že, Povodí Vltavy, státní podnik, nezodpovídá za škody na majetku, které mohou být způsobeny povodňovými průtoky.

Ing. Jana Ronovská
vedoucí provozního střediska 4

Kopie:

PS 5 – Bc. Silvie Brandtlíková

Váš dopis zn.:

Ze dne: 31.7.2024

Naše značka: SPU 483613/2024

Spisová značka: SZ SPU 457272/2020

UID: spuess920f2e8e

Vyřizuje: Ing. Kahuda, Ing. Kašpírková

Tel.: 702 126 603, 729 922 271

ID DS: z49per3

E-mail: karel.kahuda@spu.gov.cz

Laboro ateliér s.r.o.

Pardubická 644

565 01 Choceň

DS

Datum: 16.1.2025

VYJÁDRĚNÍ K ZÁMĚRU „DSP PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ Z15 V PLANĚ“

Dopisem ze dne 31.7.2024 byla do datové schránky Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) doručena žádost o stanovisko k výše uvedené stavbě, jejímž investorem je **Město Planá**, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá, IČO: 00260096. Součástí žádosti byla i projektová dokumentace stupeň PD: DSP, datum 12/2023 sestávající z Průvodní a Souhrnné technické zprávy, část A+B, Situace koordinační C1, C2, C3, Situace katastrální C4, Technické zprávy část 302.1 k SO.302 Dešťová kanalizace. Na základě výzvy byla žádost dne 8.11.2024 doplněna o aktualizovaný situační výkres detailu meliorace s vyznačením délky rušeného úseku a dále byl dne 19.12.2024 doplněn řez nově navržené výusti na zachovaném úseku HOZ.

Stavební záměr řeší výstavbu pozemní komunikace s parkovacími plochami a komunikace pro pěší včetně inženýrských sítí a technické infrastruktury v lokalitě Z15, navržené na základě „Územní studie pro lokalitu Z15 v Planě“, kterou zpracoval Ing. Arch. Petr Brožek.

Nová dešťová kanalizace je navržena jako systém gravitačních stok D1-D6, které jsou zaústěny do páteřní stoky D a stoky D7, do níž je zaústěna stoka D8. Páteřní stoka D a stoka D7, jsou pak vyústěny do nově navrženého vodního okrasného prvku – tůně s retenčním prostorem a škrtkovým odtokem. Tato tůň je koncipována jako kruhový zářez do stávajícího terénu, s velmi mírným svahováním 1:6 a hladinou stálého nadržení 1 m. Dále je počítáno s retenčním objemem s hladinou 0,65 m nad stálým nadržением, při této výši je dosaženo retenčního objemu 417 m³. Do této tůně bude vyústěno i trubicí HOZ, a to na její východní straně. Odtok z této tůně je do další tůně zřízené při samostatné stavbě okružní křižovatky stavební objekt „SO 321 Tůň – kompenzační opatření“ (investice ŘSD-není řešeno v rámci této PD ani tohoto vyjádření).

Vyjádření k předloženému záměru pro potřebu územního řízení vydal SPÚ dne 29.9.2023 pod zn. SPU 397786/2023/104/Říd. Rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno Městským úřadem Planá, stavebním úřadem, dne 12.6.2024 pod čj. 4164/2024/PL/SU, v právní moci ode dne 16.7.2024.

K obdržené žádosti sdělujeme následující:

a) Vyjádření k dotčení melioračních staveb

(vyřizuje SPÚ, Odbor vodohospodářských staveb, kontaktní osoba ve věcech technických Ing. Karel Kahuda, tel.: 702 126 603, email: karel.kahuda@spu.gov.cz, kontaktní osoba ve věci majetkoprávního vypořádání meliorační stavby: Ing. Michaela Kašpírková, tel.: 729 922 271, email: michaela.kaspirkova@spu.gov.cz)

Sdělujeme Vám, že dle zaslané situace stavebního záměru se v zájmovém území na pozemku p.č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní **nachází** stavba vodního díla – hlavní odvodňovací zařízení (dále jen „HOZ“), která je evidována v souladu s § 56 odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v majetku státu a v příslušnosti hospodařit SPÚ. Jedná se o HOZ „**CHODOVÁ PLANÁ II – TO2**“, ID 2200000199-11201000, rok výstavby 1976, HOZ kombinované - otevřený kanál 41 m a zakrytý kanál DN 400 v délce 749 m.

Informace o melioračních stavbách ve správě SPÚ lze najít na veřejně přístupné adrese <https://geoportal.spucr.cz/> nebo <https://agrigis.cz/isvs-voda/> (Datové sady/Objekty na vodních liniích/Hlavní odvodňovací a závlahová zařízení).

Dále sdělujeme, že dle nám dostupných podkladů se na pozemcích v zájmovém území nachází stavba vodního díla – podrobné odvodňovací zařízení (dále jen „POZ“), které je příslušenstvím pozemků. Skutečný rozsah a stav POZ nám není znám. Dostupné podklady – údaje o POZ (investicích do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti) jsou neaktualizovanými historickými daty, která pořídila Zemědělská vodohospodářská správa digitalizací analogových map 1:10 000. Vzhledem k tomu, že neexistuje evidence meliorací (odvodnění a závlah) a jejich následných změn (zrušení, rozšíření) od doby pořízení těchto dat (zákresy do map provedeny v 90. letech, jejich následná digitalizace proběhla přibližně v letech 2003-2007), nemusí proto tato data odpovídat skutečnému rozsahu meliorací na jednotlivých pozemcích. Údaje jsou k dispozici ke stažení na Portálu farmáře (<http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/data-melioraci/>) ve formátu shp a jsou také zobrazeny v LPIS/Životní prostředí/Nitrátová směrnice/Uložení hnojiv – detail/Meliorace.

Dle zaslané projektové dokumentace je navrženo zřízení nového veřejného prostranství v Lokalitě Z 15 v Plané. V rámci výstavby zpevněných ploch a komunikací dojde k výstavbě dešťové kanalizace SO.302 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, výstavbě Vodního prvku – tůně s retenčním prostorem a jí vynucené přeložce vodovodu SO 352 PŘELOŽKA.

Část HOZ (otevřený úsek a část zakrytého úseku) je již dotčena stavbou „Komunikace I/21 Planá u Mariánských Lázní, okružní křižovatka „Zámecká“, investora Ředitelství silnic a dálnic s. p. Tato stavba a majetkové vypořádání a přeložka HOZ s technickými podmínkami byly předmětem vyjádření SPÚ zn. SPU 390008/2022/104/Říd ze dne 19.10.2022. Součástí již odsouhlasené stavby je stavební objekt „SO 321 Tůň – kompenzační opatření“ na pozemku p.č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, na který navazuje nová výstavba vodního prvku – tůně s retenčním prostorem v rámci tohoto záměru.

Stavba „DSP pro veřejné prostranství v lokalitě Z15 v Plané“ zahrnuje novou výstavbu „Vodního prvku – tůně s retenčním prostorem“ a zelenou plochou v šířce cca 3 m okolo tůně, s vyústěním dešťové kanalizace do nové tůně. Výstavbou „Vodního prvku – tůně s retenčním prostorem“ bude zrušena část HOZ v celkové délce 71 m trubních, která navazuje na odsouhlasenou přeložku HOZ a stavbu tůně/ kompenzační opatření (objekt SO 321 vyprojektovala spol. Woring s.r.o.). V celkové délce rušeného zakrytého úseku HOZ je zahrnutý úsek výustě z nové tůně do další již odsouhlasené tůně/kompenzační opatření a úsek v místě samotné nové tůně a vtoku, resp. nově zřízené výusti ze stávajícího – ponechaného potrubí HOZ.

Potrubí DN 400 mm zachovaného úseku HOZ bude upraveno – šikmě seříznuto v niveletě svahu, spodní hrana potrubí bude na kótě 502,8 m.n.m., to je výše, než je maximální retenční hladina v tůni a je tak zajištěn plynulý odtok vod z HOZ. Prostor výusti bude vydlážděn kamennou dlažbou do betonového lože.

V rámci stavby dále dojde dle předložené projektové dokumentace „C.2 Situace koordinační“ ke křížení stavby HOZ na pozemku p.č. 386/1, na východním okraji nově zřizované tůně, a to plánovanou přeložkou vodovodu **SO 352 PŘELOŽKA**. Vodovodní potrubí bude uloženo alespoň 0,5 m pod dolní hranou potrubí (alternativně 0,5 m nad horní hranou potrubí) stávající nedotčené HOZ.

Realizací výše uvedeného stavebního záměru dojde ke zrušení zakryté části HOZ ID 2200000199-11201000 v délce 71 m. Tuto část stavby vodního díla HOZ jako majetku státu požadujeme se stavebníkem vypořádat způsobem uvedeným v podmínce č. 11 části d) Závěr.

Upozorňujeme, že HOZ a POZ je v souladu s § 55 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vodním dílem a k jejich odstranění je dle ustanovení § 247 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na § 55a zákona č. 254/2001 Sb. třeba povolení záměru.

b) Vyjádření k trvalému a dočasnému záboru pozemků

(vyřizuje SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, kontaktní osoba: Ing. Monika Suchá, tel.: 702 126 665, email: monika.sucha1@spu.gov.cz;
SPÚ, Pobočka Tachov, kontaktní osoba: Lenka Červená, tel.: 777 796 664, email: lenka.cervena@spu.gov.cz)

Navrženým záměrem stavby bude dle DSP dotčen pozemek **parc. č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní**, dosud vedený na LV 10002 (TTP celková výměra 10 918 m²). DSP předpokládá **trvalý zábor** výše uvedeného pozemku o celkové výměře **5 578 m²**, na takto

vymezeném prostoru je navržena výstavba **nové místní komunikace + tůně s retenčním prostorem**. Do navržené retenční nádrže (s retenčním objemem 417 m³) bude mimo dešťové kanalizace (z nově navržené MK) zaústovat stávající HOZ. Uvedený pozemek bude dle DSP dotčen i novou pokládkou dešťové kanalizace a přeložkou vodovodu.

Celý pozemek je zahrnut do obvodu KoPÚ (pozemkové úpravy zahájeny – viz údaj vedený v KN. **V rámci KoPÚ je pozemek parc. č. 386/1 navržen ve prospěch města, pro realizaci veřejných opatření.** KoPÚ jsou aktuálně pozastaveny z důvodu přípravy záměru státního podniku Ředitelství silnic a dálnic (do vydání rozhodnutí pro obchvat města).

Dle vyjádření Pobočky Tachov není předložená dokumentace v rozporu se schváleným plánem společných zařízení a s předloženou dokumentací dle § 19 písm. k) zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, souhlasí.

Pobočka Tachov potvrzuje, že stavebník uzavřel „speciální nájemní smlouvu“ v rozsahu trvalého a dočasného záboru vyvolaného navrženou stavbou (nájemní smlouva č. 76N24/31 ze dne 23.10.2024). Nájemní smlouva je uzavřena od 1.11.2024 na dobu neurčitou k nezemědělským účelům, tj. k umístění a realizaci stavby na základě vydaného souhlasu ze dne 29.9.2023 zn. SPU 397786/2023/104/Řid.

c) Vyjádření k technické infrastruktuře

(vyřizuje: SPÚ, Pobočka Tachov, kontaktní osoba: Lenka Červená, tel.: 777 796 664, email: lenka.cervena@spu.gov.cz)

SPÚ povolí vstup a provedení prací pro realizaci navržené pokládky dešťové kanalizace a přeložky vodovodu na pozemku parc. č. 386/1 v k.ú. Planá u Mariánských Lázní, okres Tachov **formou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1027C24/31 a 1028C24/31.** Návrh smluv byl předložen Městu Planá k odsouhlasení a k podpisu dne 18.12.2024.

d) Závěr

SPÚ jako organizace příslušná hospodařit s dotčenou stavbou vodního díla HOZ (technické infrastruktury – stavby k vodohospodářským melioracím) a pozemkem v majetku státu souhlasí s umístěním a následnou realizací stavebního záměru „DSP PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ Z15 V PLANÉ“ za následujících podmínek:

- 1) Prováděním prací v blízkosti HOZ nesmí dojít k jeho znečištění výkopovým materiálem a závadnými látkami z použitých mechanizačních prostředků.
- 2) V případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavbou, je stavebník povinen vše neprodleně odstranit a uvést do původního stavu na své náklady nebo uhradit škody v plné výši SPÚ.
- 3) V případě dotčení POZ doporučujeme navrhnout taková opatření, která zachovají funkčnost zbylého systému plošného odvodnění.
- 4) SPÚ, Odbor vodohospodářských nebude přebírat do svého majetku a správy žádný nově budovaný objekt.
- 5) Souhlasíme s navrženým křížením HOZ za předpokladu, že vodovodní potrubí bude uloženo alespoň 0,5 m pod dolní hranou potrubí (alternativně 0,5 m nad horní hranou potrubí).
- 6) Při křížení HOZ inženýrskými sítěmi musí být dodržena norma ČSN 75 4030 Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
- 7) Zahájení a ukončení prací na stavbě požadujeme oznámit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb písemně alespoň 14 kalendářních dnů předem na email: odbor.vodohosp.staveb@spu.gov.cz vč. uvedení odkazu na toto vyjádření a kontaktních údajů na zhotovitele stavby.
- 8) Před ukončením prací bude v dostatečném časovém předstihu přizván ke kontrole a odsouhlasení provedení prací (zejména křížení s přeložkou vodovodu SO 352 a nově zřízené výusti potrubí HOZ do prostoru tůně) zástupce SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb, a to prostřednictvím emailu: odbor.vodohosp.staveb@spu.gov.cz.
- 9) Po dokončení stavby požadujeme předložit SPÚ, Odboru vodohospodářských staveb dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření místa nově provedené výusti

na začátku úseku HOZ v místě nátoky do nově zřizované tůně a křížení HOZ přeložkou vodovodu SO 352.

- 10) Nejpozději před vlastní realizací stavby budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, viz část c) tohoto vyjádření.
- 11) Nejpozději před vlastní realizací stavby bude dotčená část stavby vodního díla HOZ v předpokládaném rozsahu 71 m zakrytých se stavebníkem majetkoprávně vypořádána. Potvrzujeme, že žádost Města Planá jako stavebníka jsme obdrželi dne 19.12.2024 a v současné době probíhá její zpracování.

Uvedený souhlas nezakládá právo na převod části meliorační stavby a pozemku v příslušnosti hospodařit SPÚ na stavebníka a v případě, že náležitý smluvní vztah nebude uskutečněn, nemůže stavebník požadovat vůči SPÚ kompenzaci nákladů, které vynaložil v souvislosti s příslušným správním řízením podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření SPÚ je platné 5 let od data vydání, nedojde-li ke změně stavebního záměru nebo stavebníka.

S pozdravem

„elektronicky podepsáno“

Ing. Milan Rybka

ředitel Odboru vodohospodářských staveb
Státního pozemkového úřadu

Příloha:

Zákres trasy HOZ ID 2200000199-11201000

Na vědomí:

SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj
SPÚ, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Tachov
Město Planá, náměstí Svobody 1, 348 15 Planá (DS)

PS11 - Technický útvar
Sokolská 958 • 349 01 Stříbro
telefon: 602 182 341

Váš dopis: 3351 ze dne: 26. 4. 2024
Vyřizuje: **Petr Hufeisl**
vedoucí pracoviště
vodorozvoje Stříbro
telefon: 602 182 341
e-mail: phufeisl@vodakva.cz
Číslo jednací: 3351/24/02/18

Laboro ateliér s.r.o.

Ing. Jan Ropek
Pardubická 644
565 01 Choceň

Ve Stříbře 15. 5. 2024

Věc: Planá - veřejná prostranství v lokalitě Z15, SO 352 Přeložka vodovodu
vyjádření k PD pro stavební řízení

K předložené projektové dokumentaci na výše uvedenou akci vydáváme následující vyjádření:

- 1) Přeložený vodovodní řad PE100RC, DN 355 mm, SDR17 bude umístěn na veřejně přístupných pozemcích. Trasa vodovodního řadu musí být vedena tak, aby v jeho ochranném pásmu (1,5 m od vnějšího líce potrubí na obě strany) nebyly situovány žádné stavební objekty (včetně oplocení, kromě případů křížení) ani vzrostlá zeleň.
- 2) Požadujeme, aby jednotlivé díly PE potrubí byly spojovány pomocí elektrotvarovek.
- 3) U přírubových spojů (šoupata, hydranty, trubní spoje atd.) uložených v zemi požadujeme použití nerezového spojovacího materiálu.
- 4) Vodovodní řad bude označen vytyčovací vodičem (min. 4 mm²), který bude uložen pod potrubí, bude vyveden do všech poklopů na vodovodních armaturách a bude vodič propojeno se stávajícím potrubím. Funkčnost vodiče bude před přejímkou prokázána zkouškou vytyčení. Spojování vodiče bude provedeno izolovanými spojkami.
- 5) Na vodovodním potrubí budou použity materiály běžně používané v působnosti Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (dále jen Vodakva). Specifikace použitého materiálu bude před zahájením prací odsouhlasena příslušným provozem.
- 6) **Práce budou v předstihu nahlášeny na náš provoz vodovodů a bude postupováno dle jejich pokynů. Rovněž před zaházením budou přizváni pracovníci provozu.**
⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Josef Nováček, tel. 602457269, jnovacek@vodakva.cz**
- 7) Investor je povinen zajistit geodetické zaměření stavby dle aktuální směrnice Vodakvy, které musí být před zahájením kolaudačního řízení zkontrolováno odpovědným pracovníkem Vodakvy:
⇒ Provoz vodovodů Stříbro: **Bc. Marcela Hálová, tel. 606621312, mhalova@vodakva.cz**
Přílohou bude kladečské schéma dle skutečného provedení a situace z projektu stavby.
- 8) Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi budou provedeny dle ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- 9) Podle § 24 odst. (3) Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích přeložku vodovodu nebo kanalizace zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala, pokud zákon o pozemních komunikacích nestanoví jinak.
- 10) Na základě § 24 odst. (4) a (5) Zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích se vlastnictví vodovodu nebo kanalizace po provedení přeložky nemění a stavebník je povinen předat vlastníkově vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.
- 11) Požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu min. 1,5 m od líce potrubí na obě strany.
- 12) Před zahájením stavebních prací je investor povinen zajistit přesné vytyčení vodovodních a kanalizačních zařízení ve správě Vodakvy.
- 13) **Při zohlednění výše uvedeného souhlasíme s vydáním stavebního povolení a s realizací stavby.**

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

- Předmětem projektu je vybudování přeložky stávajícího vodovodního řadu Oc 300 mm (nově PE 355 mm) délky 475,5m v lokalitě Z15 (budoucí výstavba RD) v Plané.

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64 (6)

360 07 Karlovy Vary - Doubí

Ing. Jan Herman
vedoucí technického útvaru

Příloha: PD
CO: vlastní, PS 22

Zákres sítí

Město/katastr : Planá

Čtvrť/Ulice :

č.p./p.p.č. : 386/2; 538/24; 538/25; ...

Číslo jednací : 01/110624

Č.j. v knize : 4587/24/02/Z

Za účelem : výstavba ZTV, zpevněné plochy

Žadatel : Laboro ateliér s.r.o.

Stupeň : zákres sítí

Provoz vodovodů : Stříbro, Josef Nováček, 602457269, jnovacek@vodakva.cz

Provoz kanalizací :

Zakreslil : Petr Hufeisl (602182341, phufeisl@vodakva.cz)

Vodohospodářská zařízení jsou na situaci zakreslena informativně dle stávající dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno upřesnit vytýčením na místě. Přesné vytýčení vodohospodářských zařízení vám zajistí naše příslušné provozy.

Při souběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodakvy požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu min. 2,5 m od líce potrubí na obě strany.

Tento doklad nenahrazuje vyjádření k územnímu - stavebnímu řízení.

Další stupeň PD požadujeme předložit k vyjádření.

Při dalším jednání ohledně předmětné akce používejte prosím příslušné číslo jednací.
CO : vlastní,

Datum : 11.06.2024

Podpis :



Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Plzeň pod č. B 375

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary - Doubí (6)

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Vodovodní ~~rozvody~~ rozvody jsou
informativně zakresleny dle stávající
dokumentace Vodakvy. Zařízení je nutno
upřesnit vytyčením přímo na místě.
Toto vyjádření platí po dobu jednoho roku.

Datum:

11-06-2024


Podpis:

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Zapsáno v OR KS Píseň pod č. B 375

Studentská 328/64

36007 Karlovy Vary - Doubí

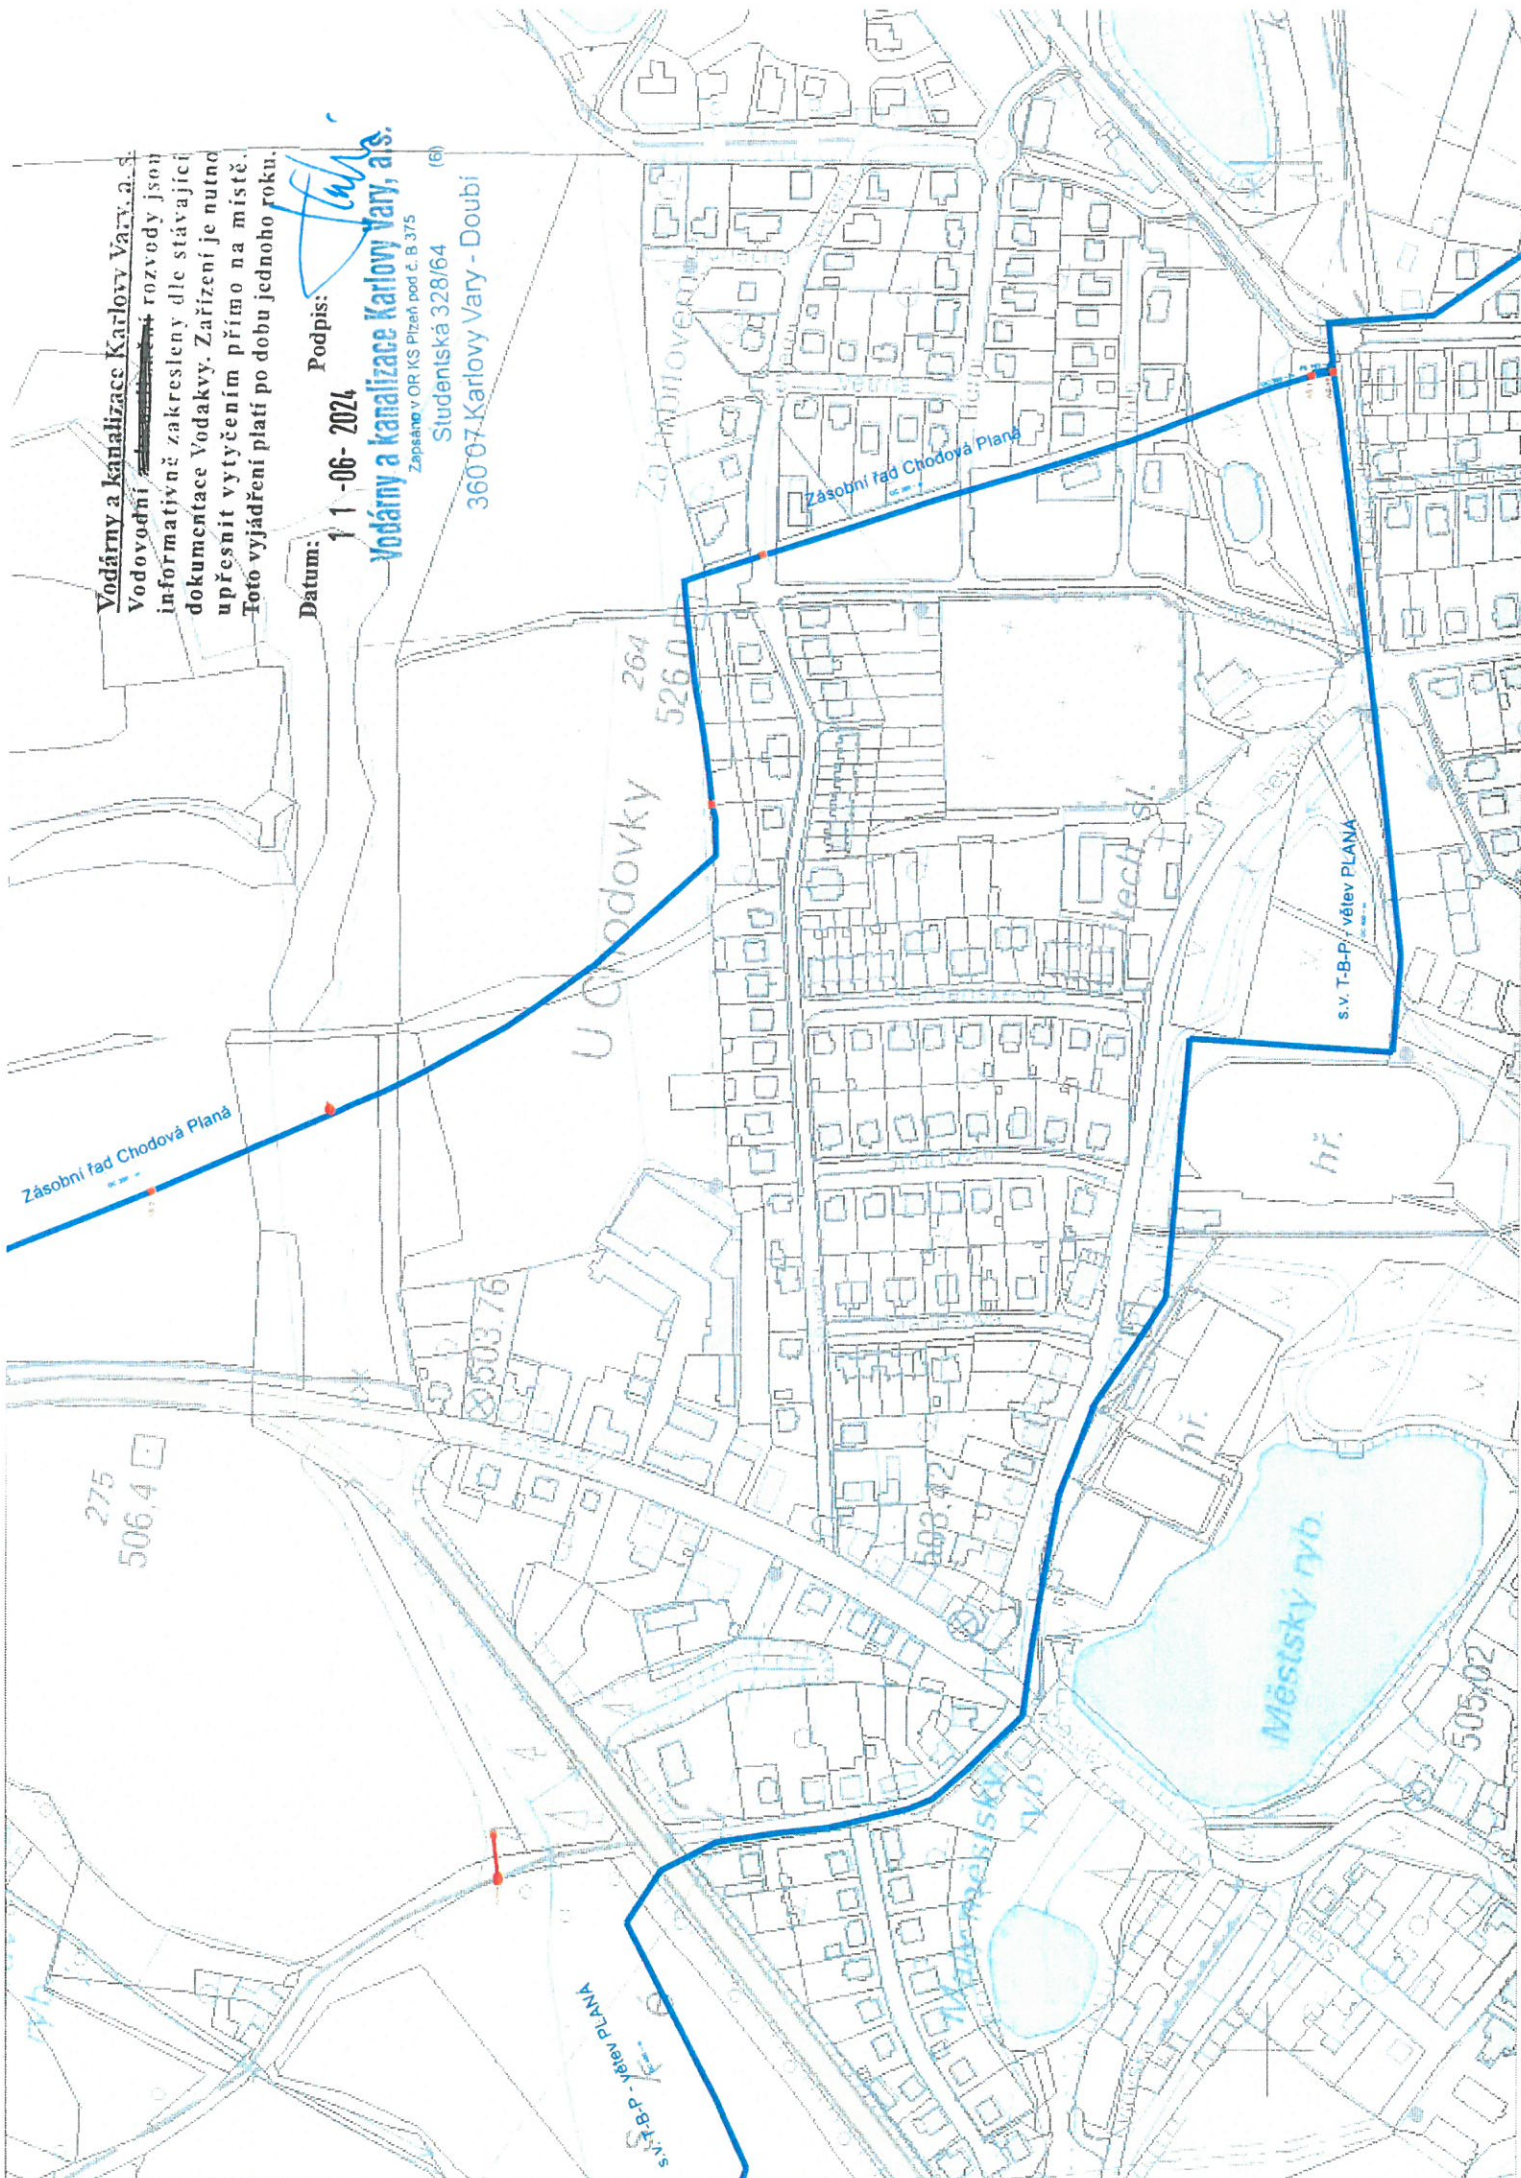



Plánské služby, s.r.o.

Slovanská 110

348 15 Planá

Laboro ateliér s.r.o.

Ing. Jan Ropek

Pardubická 644

565 01 Choceň

Naše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Dalibor Frič
Telefon: 725 958 132
E-mail: jednatel@planskesluzby.cz

Datum: 6.5.2024

Věc: Stanovisko pro stavební záměr na akci DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Plánské služby, s.r.o. jako pověřený správce místních komunikací a veřejného osvětlení (dále jen správce MK a VO) obdržel dne 25.4.2023 žádost o stanovisko pro stavební záměr na akci "DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané".

K žádosti Vám sdělujeme, že:

- 1) **souhlasíme se zvláštním užíváním dotčených místních komunikací** za účelem umístění sítí VO a provádění stavebních prací (ve smyslu § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění).

V rámci akce budou splněny níže uvedené obecné podmínky:

- Před zahájením stavebních prací bude z podnětu žadatele předána dotčená část místní komunikace (kontakt p. Ing. Frič, mob. 725 958 132).
- Provádění výkopových prací v zimním období, t.j. od 1.11. kalendářního roku do 28.2. následujícího kalendářního roku je zakázáno.
- Práce prováděné v komunikaci budou prováděny dle příslušných technických podmínek MDS ČR. Především TP 146 - Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.
 - Konečné úpravy rýhy je nutné zajistit přesahy krytu - u chodníku 0,20 m, u vozovky 0,40 m od hrany rýhy
 - Zůstane-li od okrajů opravené rýhy k obrubníku nebo k jinému okrajovému prvku plocha, jejíž šířka je menší než 1,0m, potom se musí tyto části vozovky úplně obnovit spolu s konstrukcí rýhy
- Hloubka uložení vrchní části chráničky s kabelem musí být:
 - pod komunikací min. 1000mm
 - pod chodníkem min. 550mm
- Po skončení prací bude dotčená část komunikace a její nejbližší okolí uvedeno do původního stavu a předáno správci MK, který správnost a kvalitu provedených prací potvrdí. V případě, že správce MK provedené práce nepřevzme, bude považována celá akce do doby převzetí za nedokončenou. Součástí předávacího protokolu je dohoda o poskytnutí záruky na provedené zemní práce.

- 2) **souhlasíme s prováděním stavební činnosti v ochranném pásmu veřejného osvětlení (dále jen VO) za těchto podmínek:**

- Ochranné pásmo VO je 1 m. V ochranném pásmu VO je zakázáno používat strojní techniku.
- Dodavatel prací musí před započítím prací zajistit vytyčení VO. Vytyčovací práce je možné objednat u správce VO (Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá, kontaktní osoba Ing. Frič, mob. 725 958 132, e-mail: jednatel@planskesluzby.cz)
- Dodavatel musí oznámit správci VO zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci VO

Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá

IČ: 26342235, DIČ: CZ26342235

Email: jednatel@planskesluzby.cz

Tel.: 374 756 230 , mob.: +420 725 958 132

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14086

- e) Pokud během výkopových prací dojde k obnažení kabelové trasy, musí být před jeho záhozem přizván ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO. Ukončení prací musí být neprodleně ohlášeno správci VO.
- f) Dodavatel prací je povinen odstranit závadu na veřejném osvětlení, která vznikla při provádění činností v ochranném pásmu VO. Není-li závada odstraněna ve lhůtě 3 pracovních dnů, zajistí opravu správce VO na náklady dodavatele prací. Náklady spojené s opravou VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dnů od vystavení faktury.

3) souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací a vydáním stavebního povolení

PŘEDMĚT VYJÁDŘENÍ:

Dokumentace pro stavební povolení - „**DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané**“, zpracovanou zodpovědným projektantem Ing. Josefem Slavíkem, datum prosinec 2023.

S pozdravem a úctou



Ing. Dalibor Frič
jednatel společnosti

Plánské služby, s.r.o.
Slovanská 110, 348 15 Plané
IČO: 289 42 235, DIČ: CZ28942235
Tel.: 374 756 230 - 4, 374 792 526
Tel./ Fax: 374 756 239



Plánské služby, s.r.o.

Revoluční 1022

348 15 Planá

Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644
565 01 Choceň

Naše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Dalibor Frič
Telefon: 725 958 132
E-mail: jednatel@planskesluzby.cz

Datum: 10.6.2024

Věc: Vyjádření k existenci vedení veřejného osvětlení

Na základě Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí v naší správě na akci „DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané“ ze dne 5.6.2024 sdělujeme následující:

Při provádění zemních prací ve Vámi vymezeném zájmovém území **dojde** ke střetu se sítí veřejného osvětlení Města Planá.

Obecné podmínky pro provádění činností v ochranném pásmu VO:

- Ochranné pásmo VO je 1 m. V ochranném pásmu VO je zakázáno používat strojní techniku.
- Dodavatel prací musí před započítím prací zajistit vytyčení VO. Vytyčovací práce je možné objednat u správce VO (Plánské služby, s.r.o., Slovanská 110, 348 15 Planá, kontaktní osoba Ing. Dalibor Frič, mob. 725 958 132, e-mail: jednatel@planskesluzby.cz)
- Dodavatel musí oznámit správci VO zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem
- Každé poškození zařízení veřejného osvětlení musí být okamžitě nahlášeno správci VO
- Pokud během výkopových prací dojde k obnažení kabelové trasy, musí být před jeho záhozem přizván ke kontrole neporušenosti kabelu a jeho uložení správce VO. Ukončení prací musí být neprodleně ohlášeno správci VO.
- Dodavatel prací je povinen odstranit závadu na veřejném osvětlení, která vznikla při provádění činností v ochranném pásmu VO. Není-li závada odstraněna ve lhůtě 3 pracovních dní, zajistí opravu správce VO na náklady dodavatele prací. Náklady spojené s opravou VO je dodavatel povinen uhradit do 14 dní od vystavení faktury.

Příloha: zákres sítí

S pozdravem a úctou

Ing. Dalibor Frič
jednatel společnosti


Plánské služby, s.r.o., Revoluční 1022, 348 15 Planá

IČ: 263 42 235, DIČ: CZ 26342235

Email: jednatel@planskesluzby.cz

Tel.: 374 756 231-4, mob.: +420 725 958 132

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14086

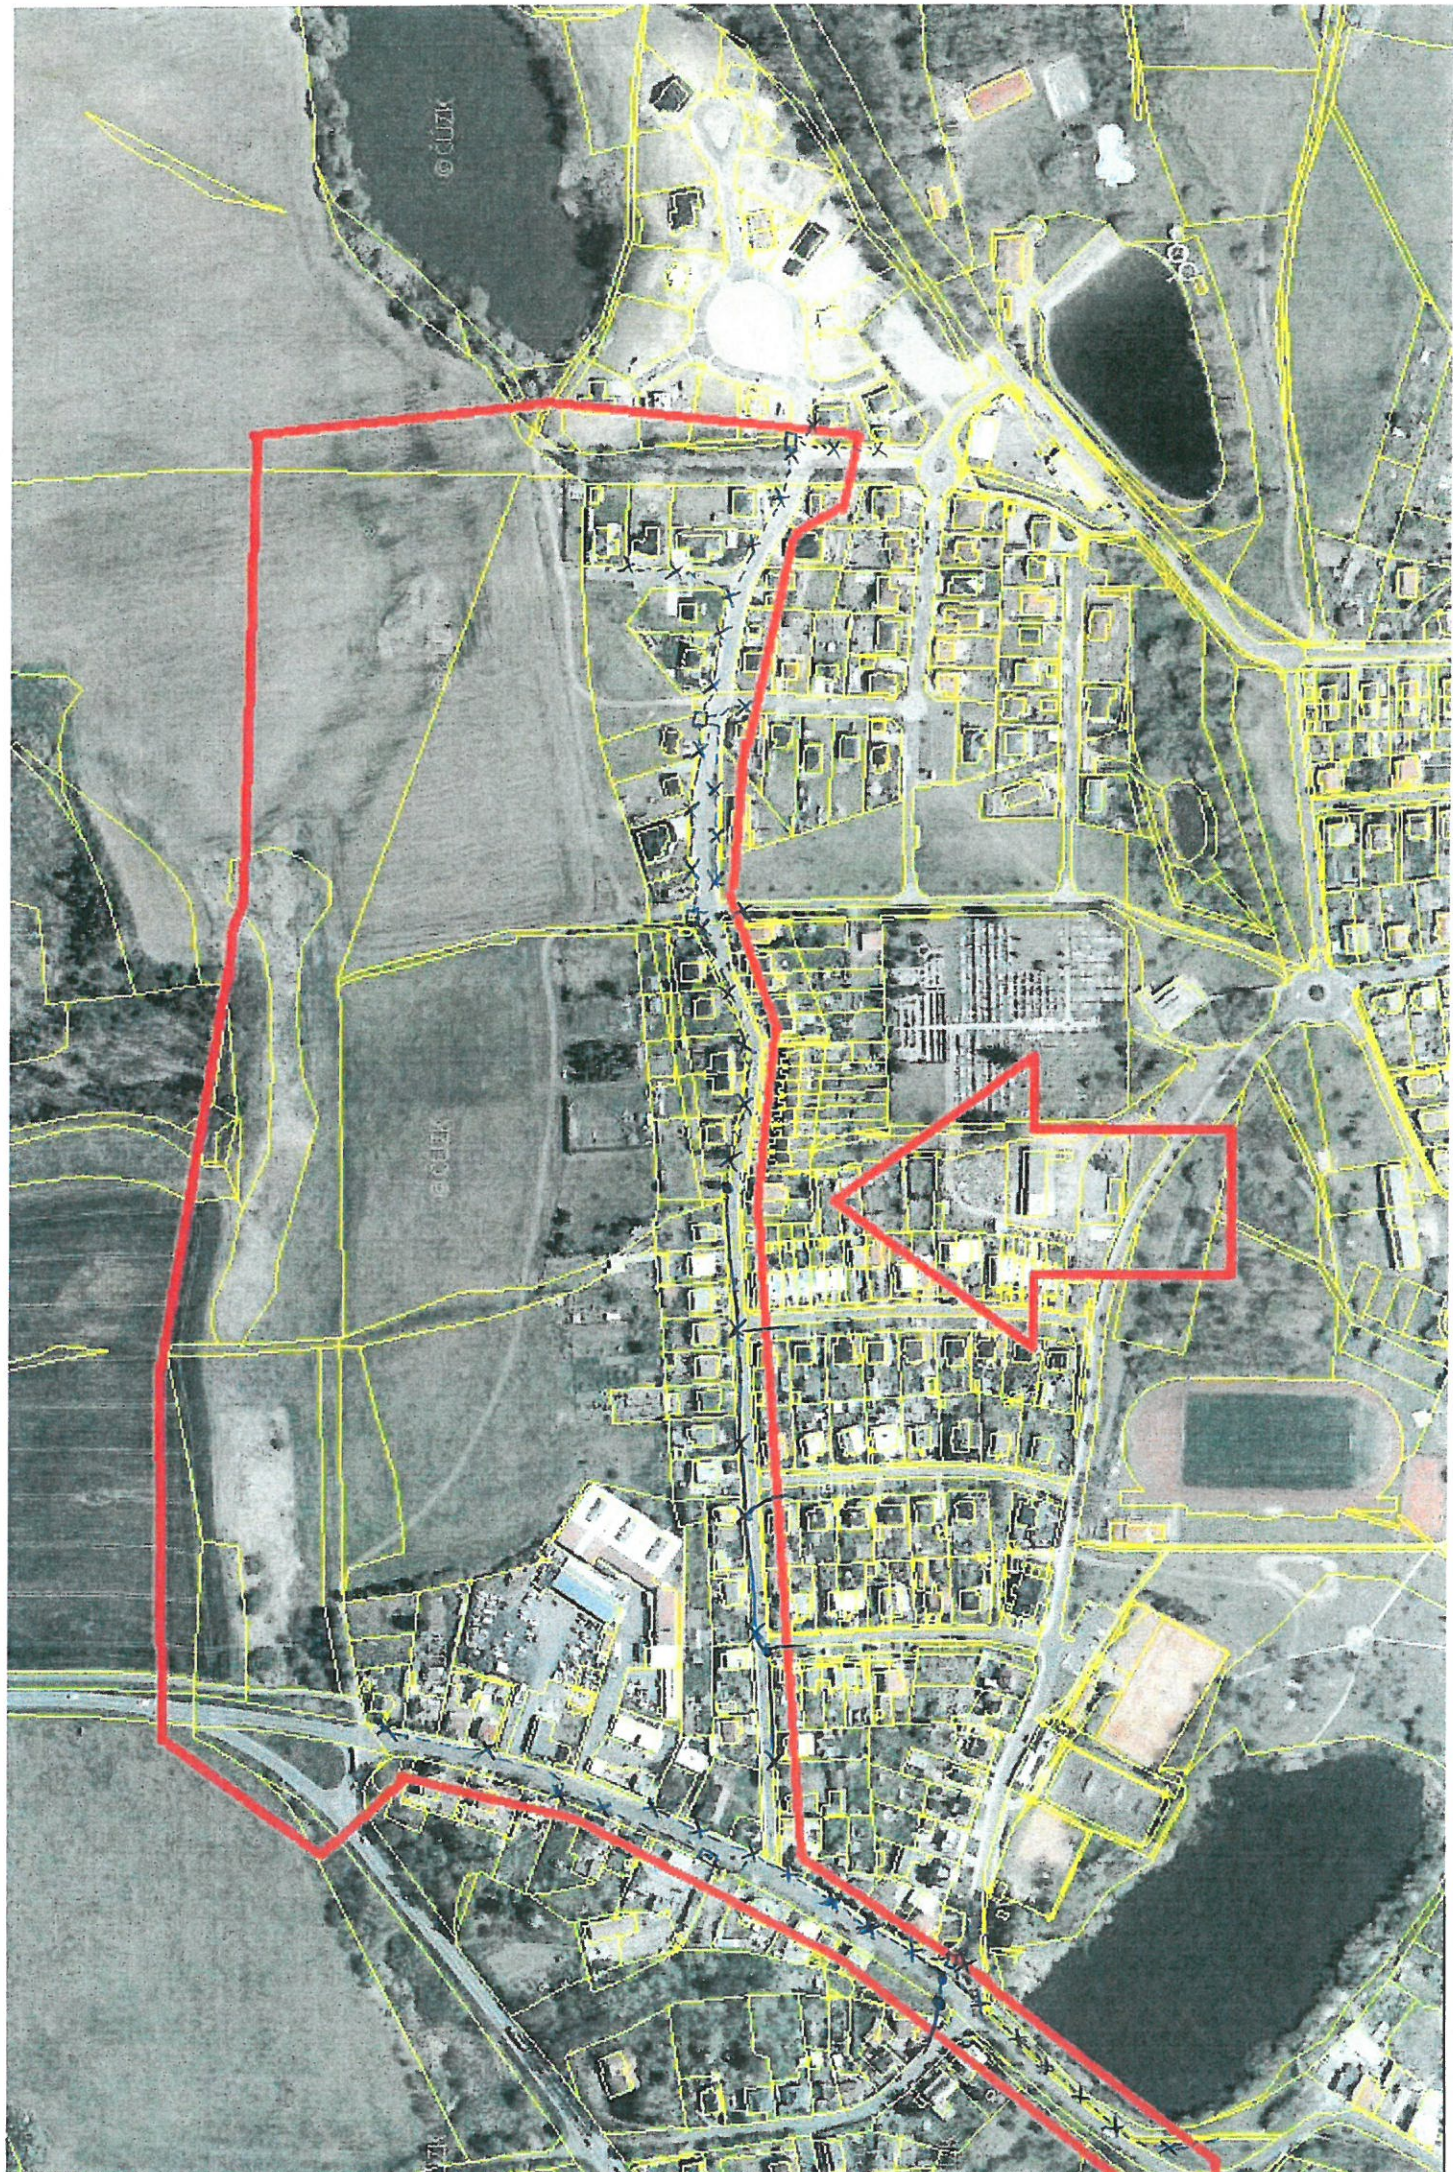

X LAMPA VO

--- KABEL VO VZEMI

— KABEL VO VZDUCHEM

☐ POJISTKOVÁ SKŘÍŇ

☒ ROZVADEČ VO

● SLOUP ČEZ

Plánské služby, s.r.o.

Revoluční 1022, 348 15 Planá

IČO: 26342235, DIČ: CZ26342235

Tel.: 374 756 231-4



TEL. NA ELEKTRIKÁŘE: 604 152 971

VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 126537/24

Číslo žádosti: 0124 641 437 („Žádost“)

Název akce („ Stavba “)	DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z v Plané	
Důvod vydání Vyjádření („ Důvod vyjádření “)	Stavební řízení	
Žadatel	Laboro ateliér s.r.o.	
Stavebník	Město Planá, náměstí Svobody 1, Planá, 34815	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Planá
	Kat. území / č. parcely	Planá u Mariánských Lázní
Platnost Vyjádření	26. 4. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. **za podmínky splnění bodu (III)** tohoto Vyjádření **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
 - (i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - (žádné specifické podmínky nebyly uvedeny); a
 - (ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se

Číslo jednací: 126537/24

Číslo žádosti: 0124 641 437

společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 26. 4. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 26. 4. 2024 pod č.j. 126537/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoli rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce ii), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a zpracovat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrty a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započetením jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započetením jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoli z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 126537/24

Číslo žádosti: 0124 641 437

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ


se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, oblužná doba 8 - 14 hod, Jaromír Pflanzler, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

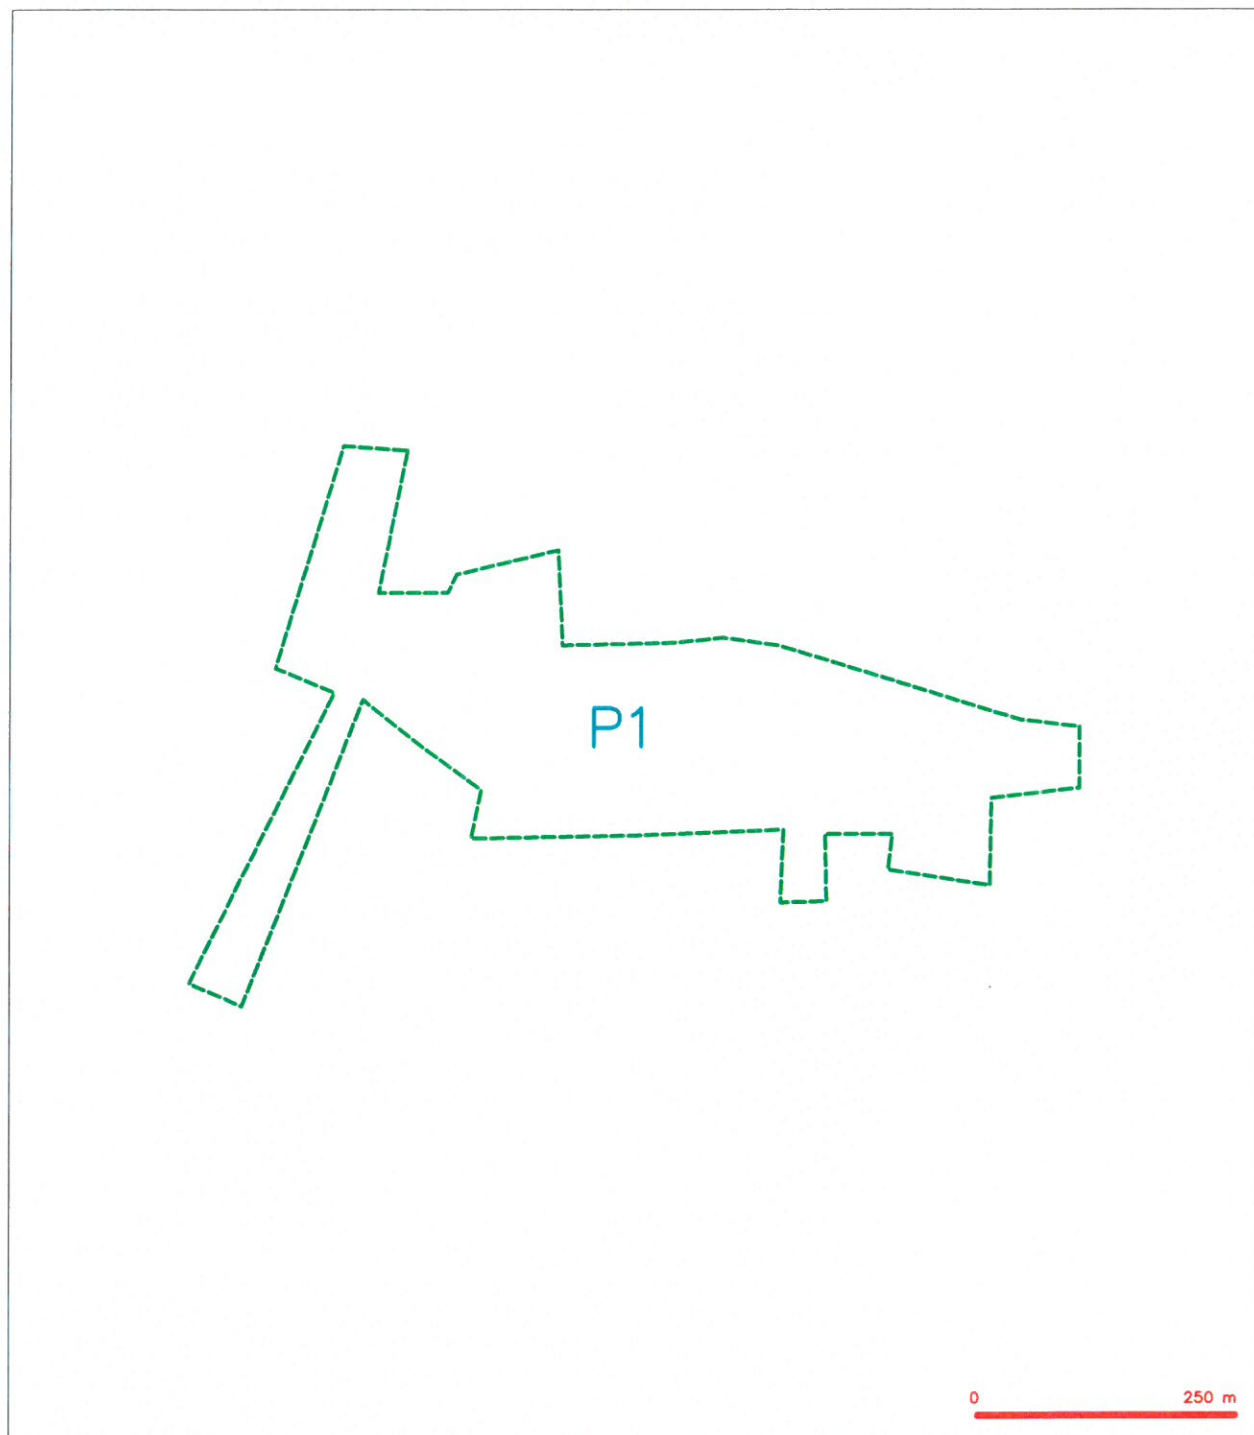

LEGENDA

--- hranice zájmového území s vyjádření


Kaš
 CETIN a.s.
 Českomoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04094063
 102

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



- | | | | |
|---|---|---|---|
| | hranice záporného ústředí s výhledem | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky |
|  | NV přípojná ústředí s NV přípojkou COTN |  | nabíjení optického a metalického kabelu |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu |  | rozdělovací síť, odměrná pásmo rozdělovací síť |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, HDPF trubky |  | oznamovací síť |
|  | nabíjení optického a metalického kabelu |  | rozpracovaný síť |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu |  | podzemní síť cizí |
| | oznamovací síť cizí | | chůze s NV |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

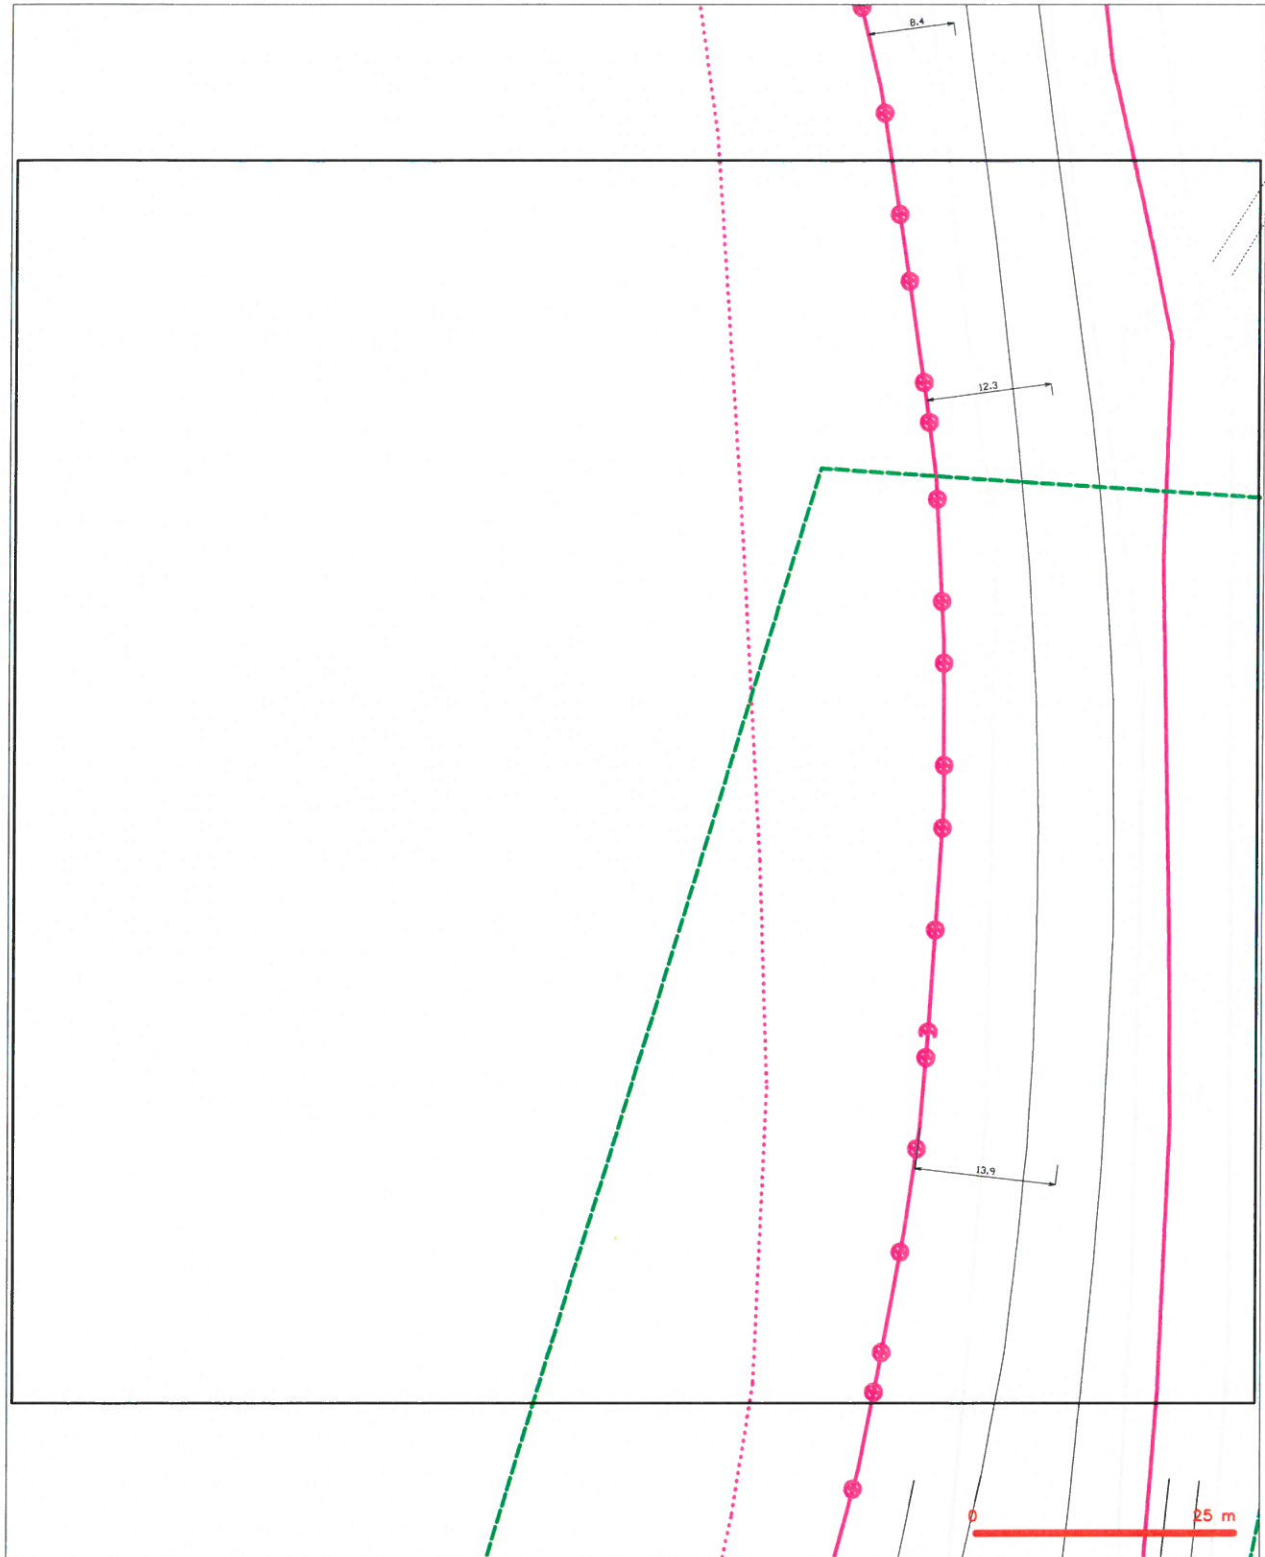

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice sdílného území a vyjádření | — | nezaměřený příbeh optického kabelu, KDPK trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel |
| — | NV přípojná, území a NV přípojnou CETIN | — | radiové síť, ochranné pásmo radiové síť |
| — | zaměřený příbeh metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | zaměřený příbeh optického kabelu, KDPK trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel | — | naprovozané síť |
| — | nezaměřený příbeh metalického kabelu | — | podzemní síť cizí |
| — | podzemní síť cizí | — | síť a NV |
- Kabelet, kabeletová


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-2

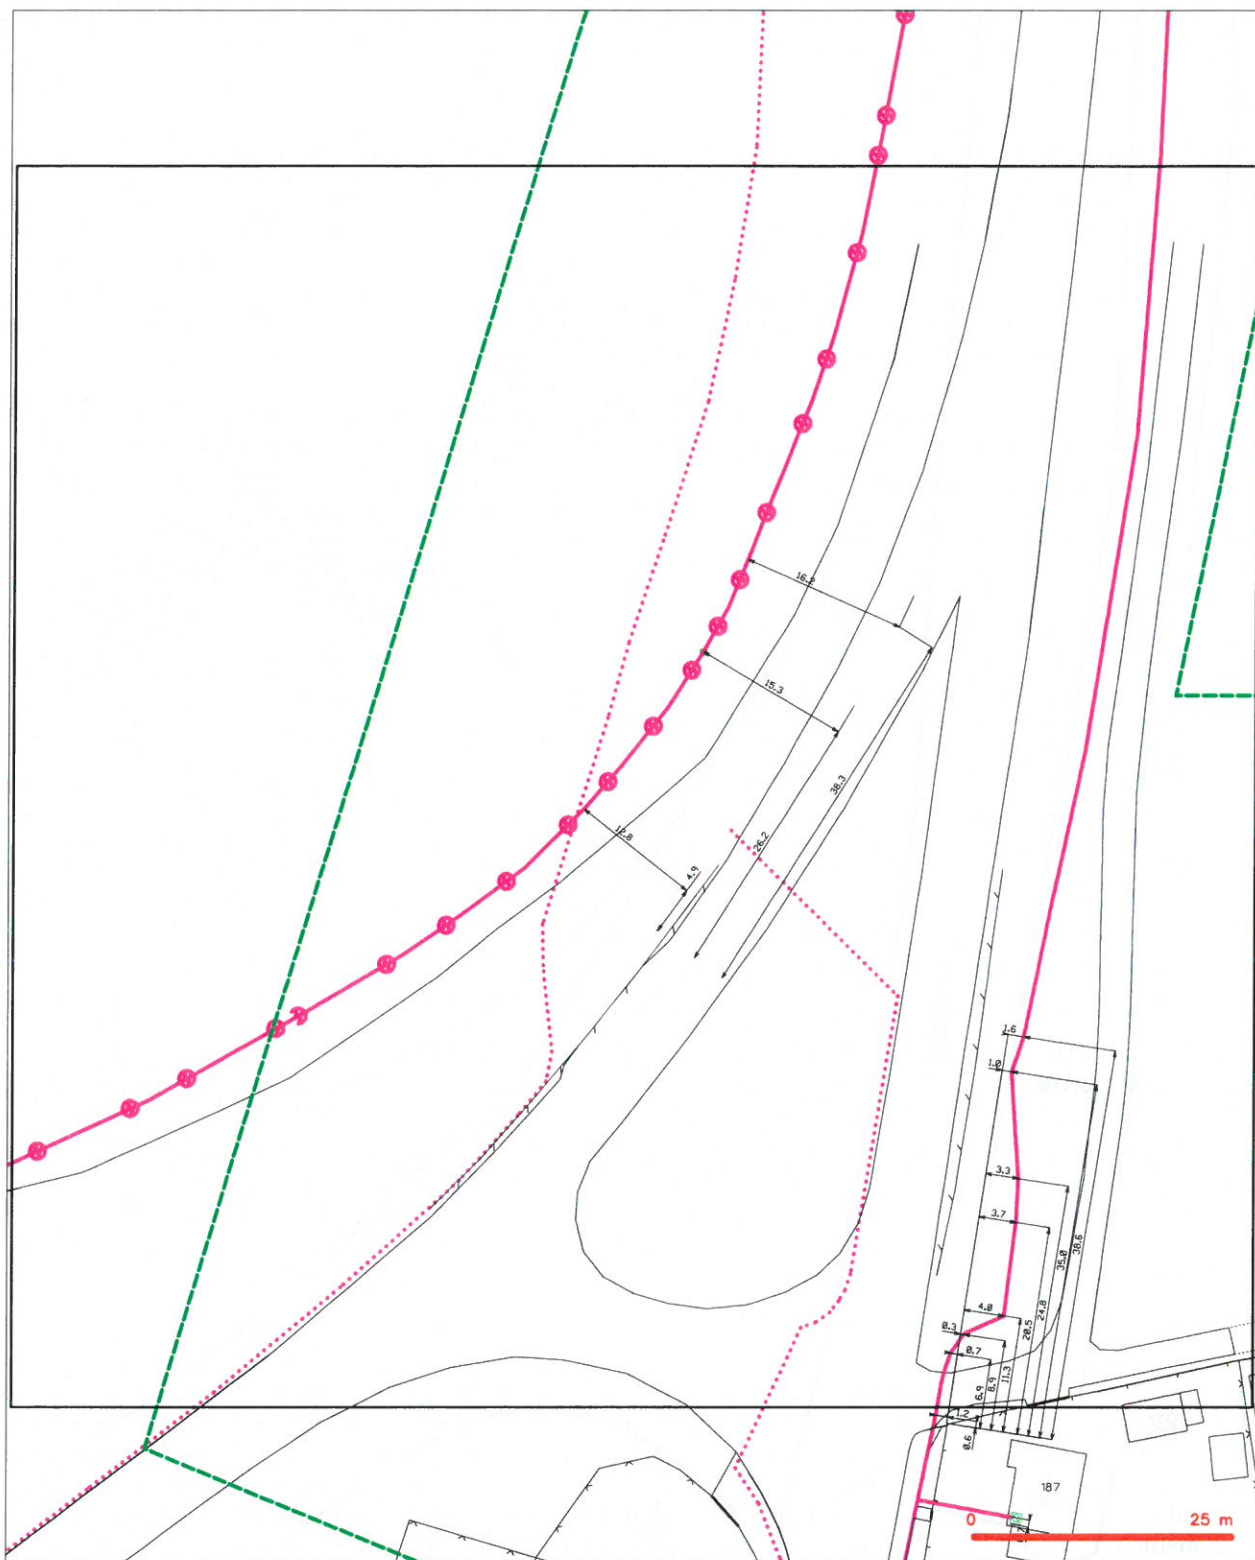

LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| — (green dashed line) | hranice zájmového území k vyjádření | — (pink line with circles) | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE tržby |
| — (blue dashed line) | NV přípojná území s NV přípojkou CETIN | — (pink line with circles) | mimo soustavy optického a metalického kabelu |
| — (pink line with circles) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (pink line with circles) | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — (pink line with circles) | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE tržby | — (pink line with circles) | podzemní síť |
| — (pink line with circles) | mimo soustavy optického a metalického kabelu | — (pink line with circles) | naprovozané síť |
| — (pink line with circles) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (pink line with circles) | podzemní síť cíp |
| — (pink line with circles) | podzemní síť cíp | — (pink line with circles) | síť s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3

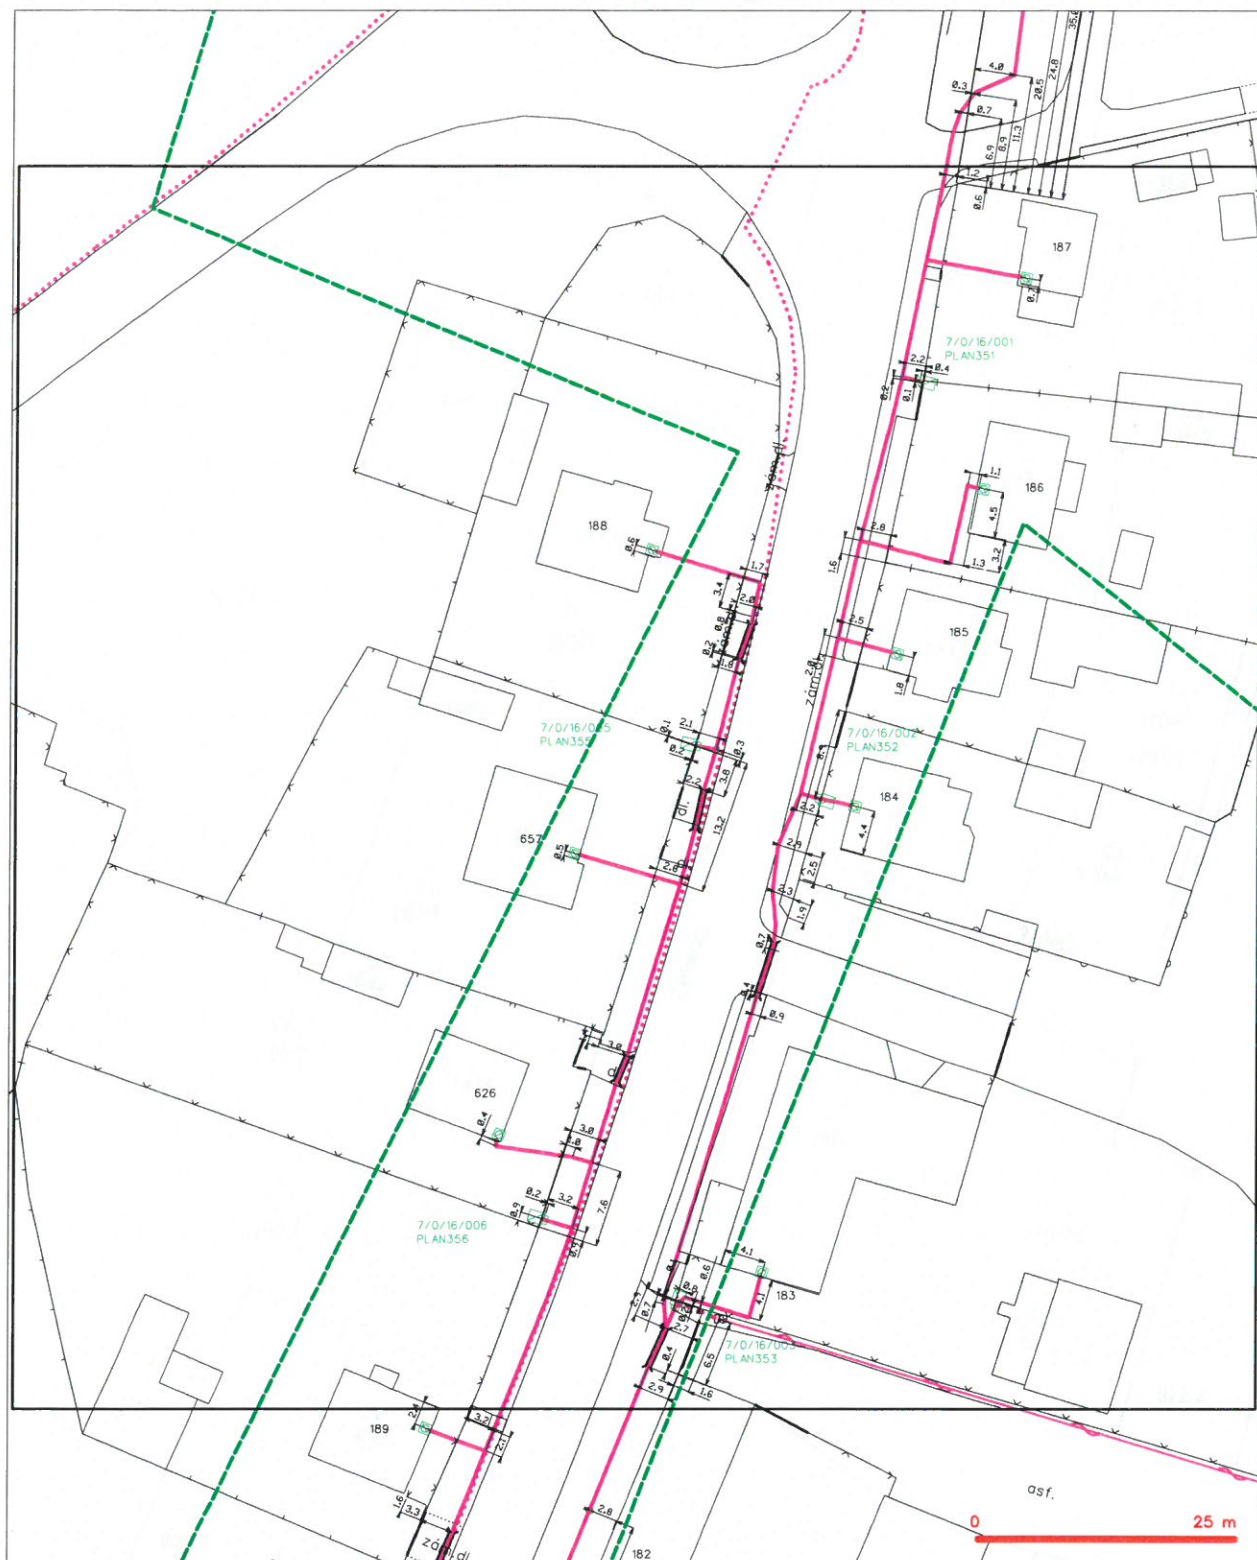


LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | travica (přímá) území k vyložení |  | nezaměřená průběh optického kabelu, NDPE trubky |
| | NH přípojná, území s NH přípojnou ČETN |  | neto součástí optického a metalického kabelu |
|  | zaměřená průběh metalického kabelu |  | radové síť, vzájemně pásmo radové síť |
| | zaměřená průběh optického kabelu, NDPE trubky |  | radové síť |
|  | neto součástí optického a metalického kabelu |  | naprogramovaná síť |
|  | nezaměřená průběh metalického kabelu |  | podzemní síť odtř |
|  | nezaměřená síť odtř |  | základní síť, kabelová síť |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-4

[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

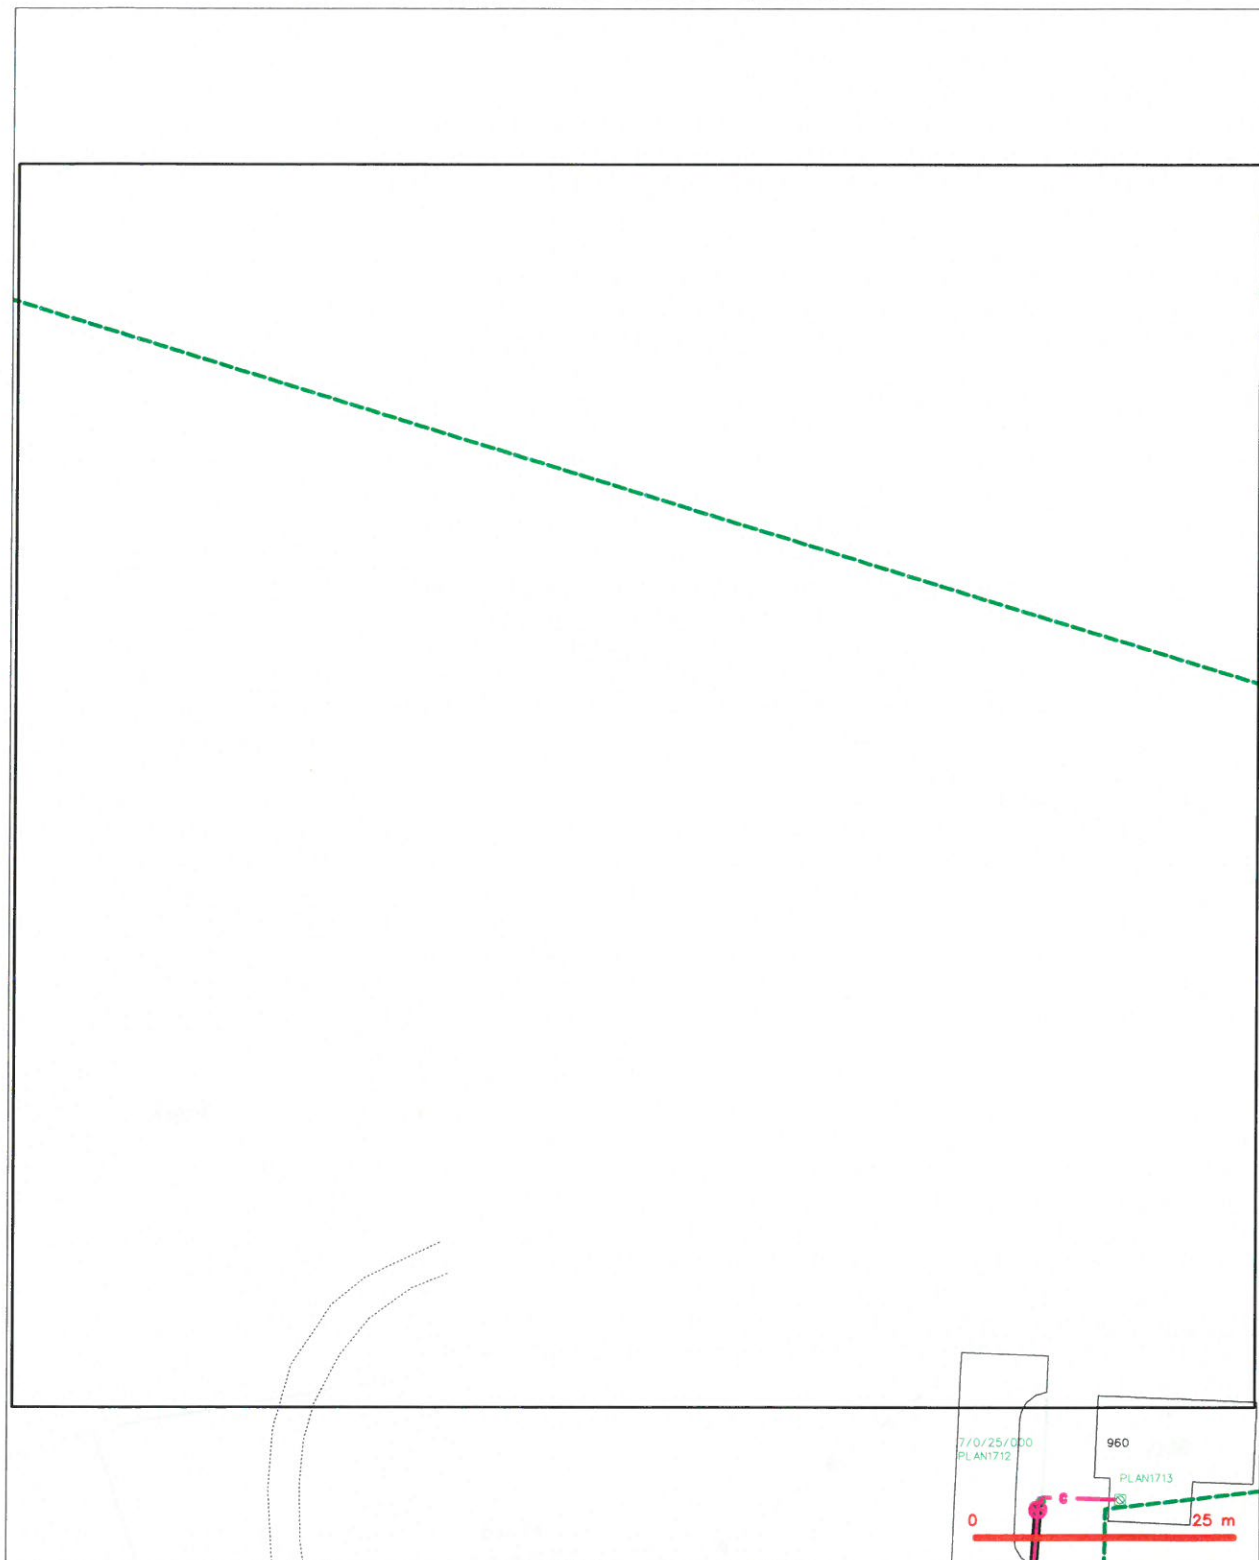

LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|--|
| — | hranice příslušného území k vyjádření | — | neuzaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — | NV přípojka, území z NV přípojkou CETIN | — | radkové síť, ochranné pásmo radkové síť |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | — | naprojektované síť |
| — | neuzaměřený průběh optického kabelu | — | podzemní síť cíp |
| — | podzemní síť cíp | — | síť z NV |
- [] — kabel ter., kabel vod

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

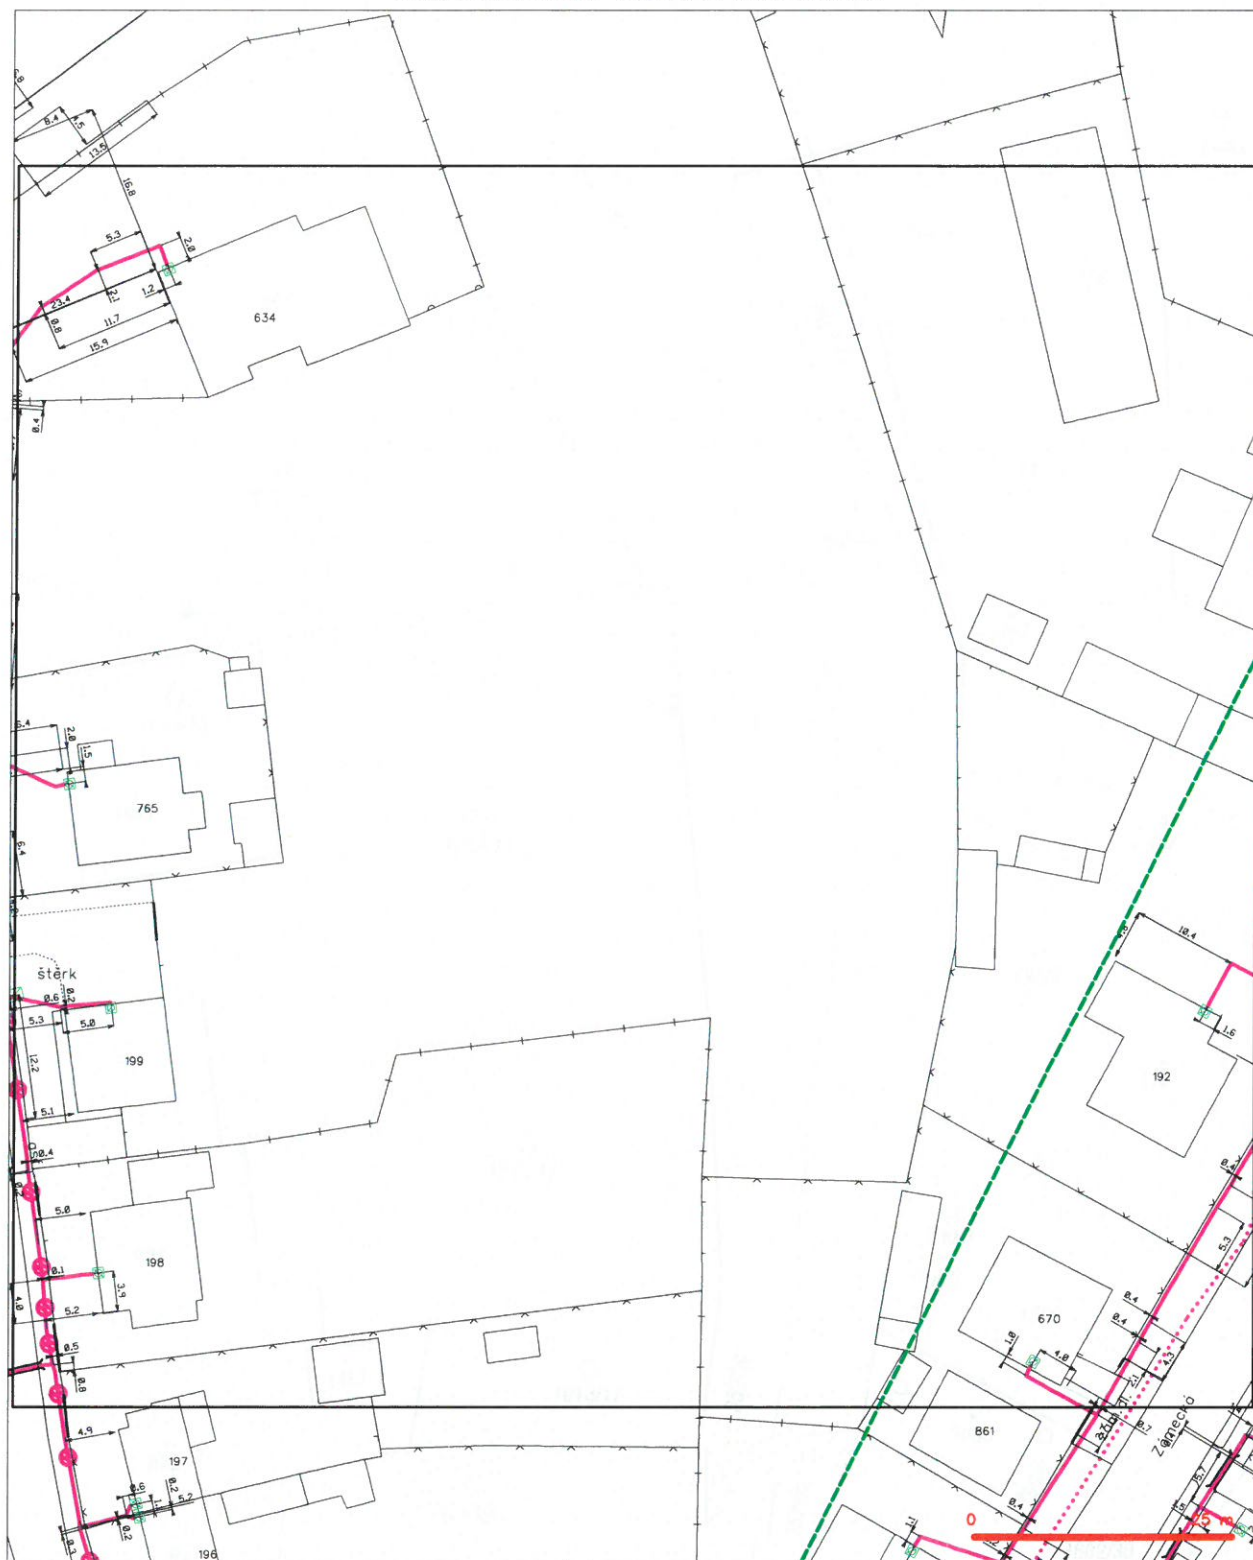[illegible]


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | tramvajová kolejnice s výhledem | | nezaměřený příbeh optického kabelu, NEPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu |
| | NV přípojnka území a NV přípojnka CETIN | | radové síle, ochranné pásmo radové síle |
| | zaměřený příbeh metalického kabelu | | podzemní síle |
| | zaměřený příbeh optického kabelu, NEPE trubky nebo součet optického a metalického kabelu | | napravovací síle |
| | nezaměřený příbeh metalického kabelu | | podzemní síle cizí |
| | podzemní síle cizí | | síle s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8

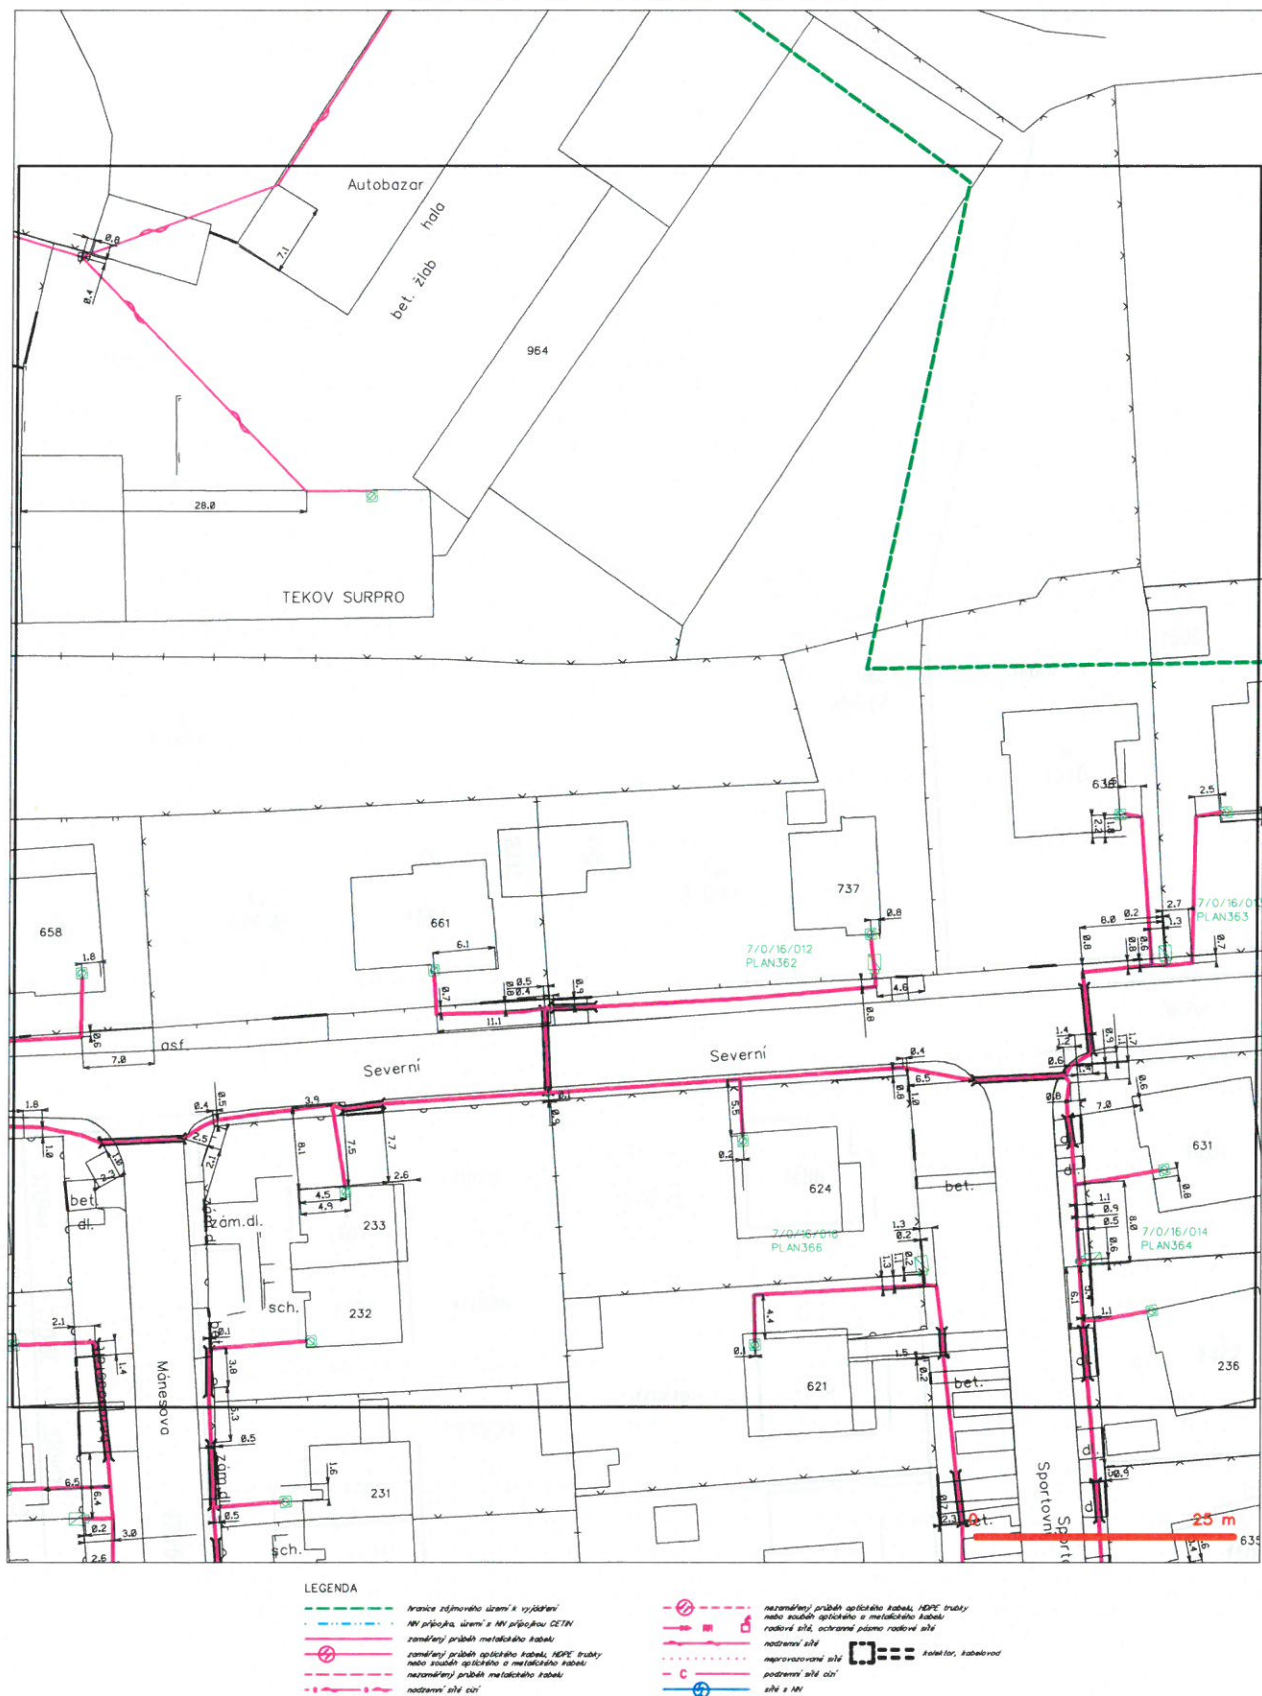

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9



LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | francie zvláštní území a vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky |
| | NH přípojka, území s NH přípojkou CETH | | nábo zosaň optického a metalistického kabelu |
| | zaměřený průběh metalistického kabelu | | radialní síť, odrazné pásmo radialní sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky | | radialní síť |
| | nábo zosaň optického a metalistického kabelu | | nerozvazovaný síť |
| | nezaměřený průběh metalistického kabelu | | podzemní síť cíví |
| | podzemní síť cíví | | síť s NH |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | hranice rájového území k vyřazení | | nezarazovaný průběh aplického kabelu, NEPZ trubky nebo metalického kabelu |
| | NV přípojná území s NV přípojkou COTN | | radové síť, ostatní pásmo radové síť |
| | zarazovaný průběh metalického kabelu | | ostnaté síť |
| | zarazovaný průběh aplického kabelu, NEPZ trubky nebo součástí aplického a metalického kabelu | | naprogramovaná síť |
| | nezarazovaný průběh metalického kabelu | | podzemní síť cizí |
| | ostnaté síť cizí | | Asfalt, Asfaltová |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|---|
| | hranice nízkofrekvenčního úseku / rozdělení | | nezarozměňovaný přímý optický kabel, HDPE trubky nebo optický kabel s metalizovanou izolací |
| | NV přípojná, úseky s NV přípojem CTN | | radové síť, rozvázané pásmo radové síť |
| | zanedlouhý přímý metalizovaný kabel | | rozvázané síť |
| | zanedlouhý přímý optický kabel, HDPE trubky nebo souše optického a metalizovaného kabelu | | rozvázané pásmo |
| | nezarozměňovaný přímý metalizovaný kabel | | rozvázané síť |
| | rozvázané síť | | rozvázané síť |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12




LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice odměrného území a vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stavidla optického a metalického kabelu |
| | NV přípojka území a NV přípojení CETN | | radové síť, odvětví pásmo radové síť |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky nebo stavidla optického a metalického kabelu | | naprovození síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síť cív |
| | podzemní síť cív | | sítě a NV |
| | | | akumulátor, kabelovod |

This technical site plan map displays building footprints, a road network, and elevation data. A green dashed line runs diagonally across the top. A red dashed line connects two points labeled 'PLAN1716' and 'PLAN1717'. A red scale bar at the bottom right indicates 0 to 25 meters. Elevation points are marked with numbers like 99.3, 996, 980, 985, and 986.

	hranice záporného ústředí s vyvážením		nezaměřený průběh optického kabelu, NEPCE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu
	NN přípojná ústředí s NN přípojem OCTN		rozdávčí síť, odzvěrné pásmo rozdávčí síti
	zaměřená průběh optického kabelu		nozdrnení síť
	zaměřená průběh optického kabelu, NEPCE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu		nazapracovaná síť
	nezaměřený průběh metalického kabelu		podzemní síť cizí
	nozdrnení síti cizí		sítě s NN

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-14

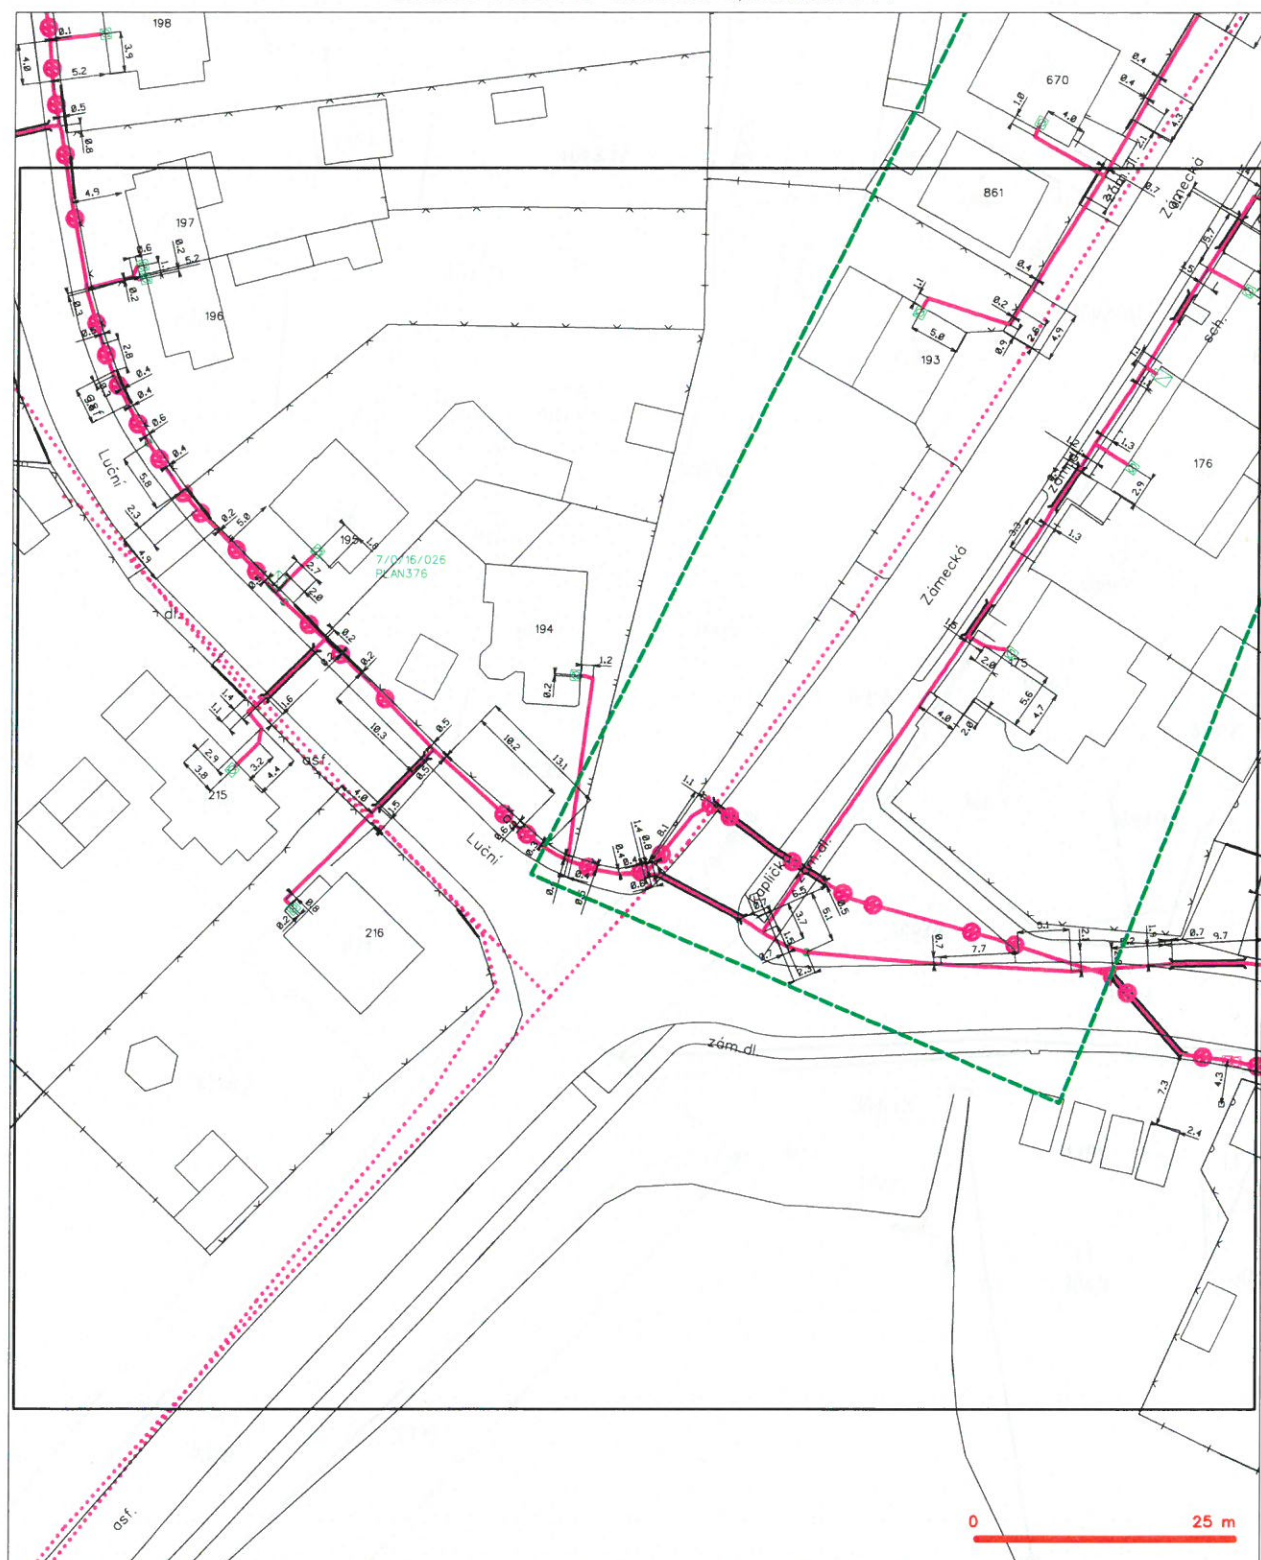

LEGENDA

- | | |
|--|--|
| — hranice zájmového území a vytyčení | — nezaměřený průběh optického kabelu, NGPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel |
| — NV přípojka, území a NV přípojka CETIN | — radlové síť, odtržené pásmo radlové sítě |
| — zaměřený průběh metalického kabelu | — nadzemní síť |
| — zaměřený průběh optického kabelu, NGPE trubky nebo soustředěný optický a metalický kabel | — neprovoznovaná síť |
| — nezaměřený průběh metalického kabelu | — podzemní síť cizí |
| — nadzemní síť cizí | — síť z NV |
| | — kabelový stĺp, kabelový |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-15



LEGENDA

	hranice zjednotene území k vytyčení		nenaměřený průběh apodílného základu, NEVY hrubý nebo stavby apodílného a metacílného základu
	NN přípojná, území s NN přípojnou ČO/ÚN		rozdvoje sil, odstraňování pásmo rozdvoje sil
	naměřený průběh metacílného základu		odstranění sil
	naměřený průběh apodílného základu, NEVY hrubý nebo stavby apodílného a metacílného základu		napravená cesta sil
	naměřený průběh metacílného základu		podmírná sil cizí
	odstranění sil cizí		sil sil

= zast. list, zastavov.

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Vyjádření“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („**Zákon o elektronických komunikacích**“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („**Stavební zákon**“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („**Občanský zákoník**“)

Číslo jednací: 170848/24

Číslo žádosti: 0124 686 965 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané	
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě	
Žadatel	Laboro ateliér s.r.o.	
Stavebník	Město Planá, náměstí Svobody 1, Planá, 34815	
Zájmové území	Okres	Tachov
	Obec	Planá
	Kat. území / č. parcely	Planá u Mariánských Lázní
Platnost Vyjádření	5. 6. 2026 („Den konce platnosti Vyjádření“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.; a
- (II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- (III) pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- (IV) pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- (V) **Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.**

Číslo jednací: 170848/24

Číslo žádosti: 0124 686 965

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedeného, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 5. 6. 2024.



CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„**CETIN**“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„**Den**“ je kalendářní den;

„**Kabelovod**“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„**Občanský zákoník**“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„**POS**“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Tomáš Petrilák, tel.: 602 145 834, e-mail: tomas.petrilak@cetin.cz;

„**Pracovní den**“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„**Příslušné požadavky**“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„**Překládka**“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„**SEK**“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„**Stavba**“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„**Stavebník**“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„**Stavební zákon**“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„**Vyjádření**“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 5. 6. 2024 pod č.j. 170848/24;

„**Zájmové území**“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„**Situační výkres**“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„**Zákon o elektronických komunikacích**“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„**Žadatel**“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„**Žádost**“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveníště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a předat POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.

Číslo jednací: 170848/24

Číslo žádosti: 0124 686 965

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *CETIN a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

CETIN a.s. - středisko Čechy západ


se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461858, obslužná doba 8 - 14 hod, Jaromír Pflanzner, Klatovy -Luby 173, MT: 723 376 566 mezi 7:00 a 8:00


SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ

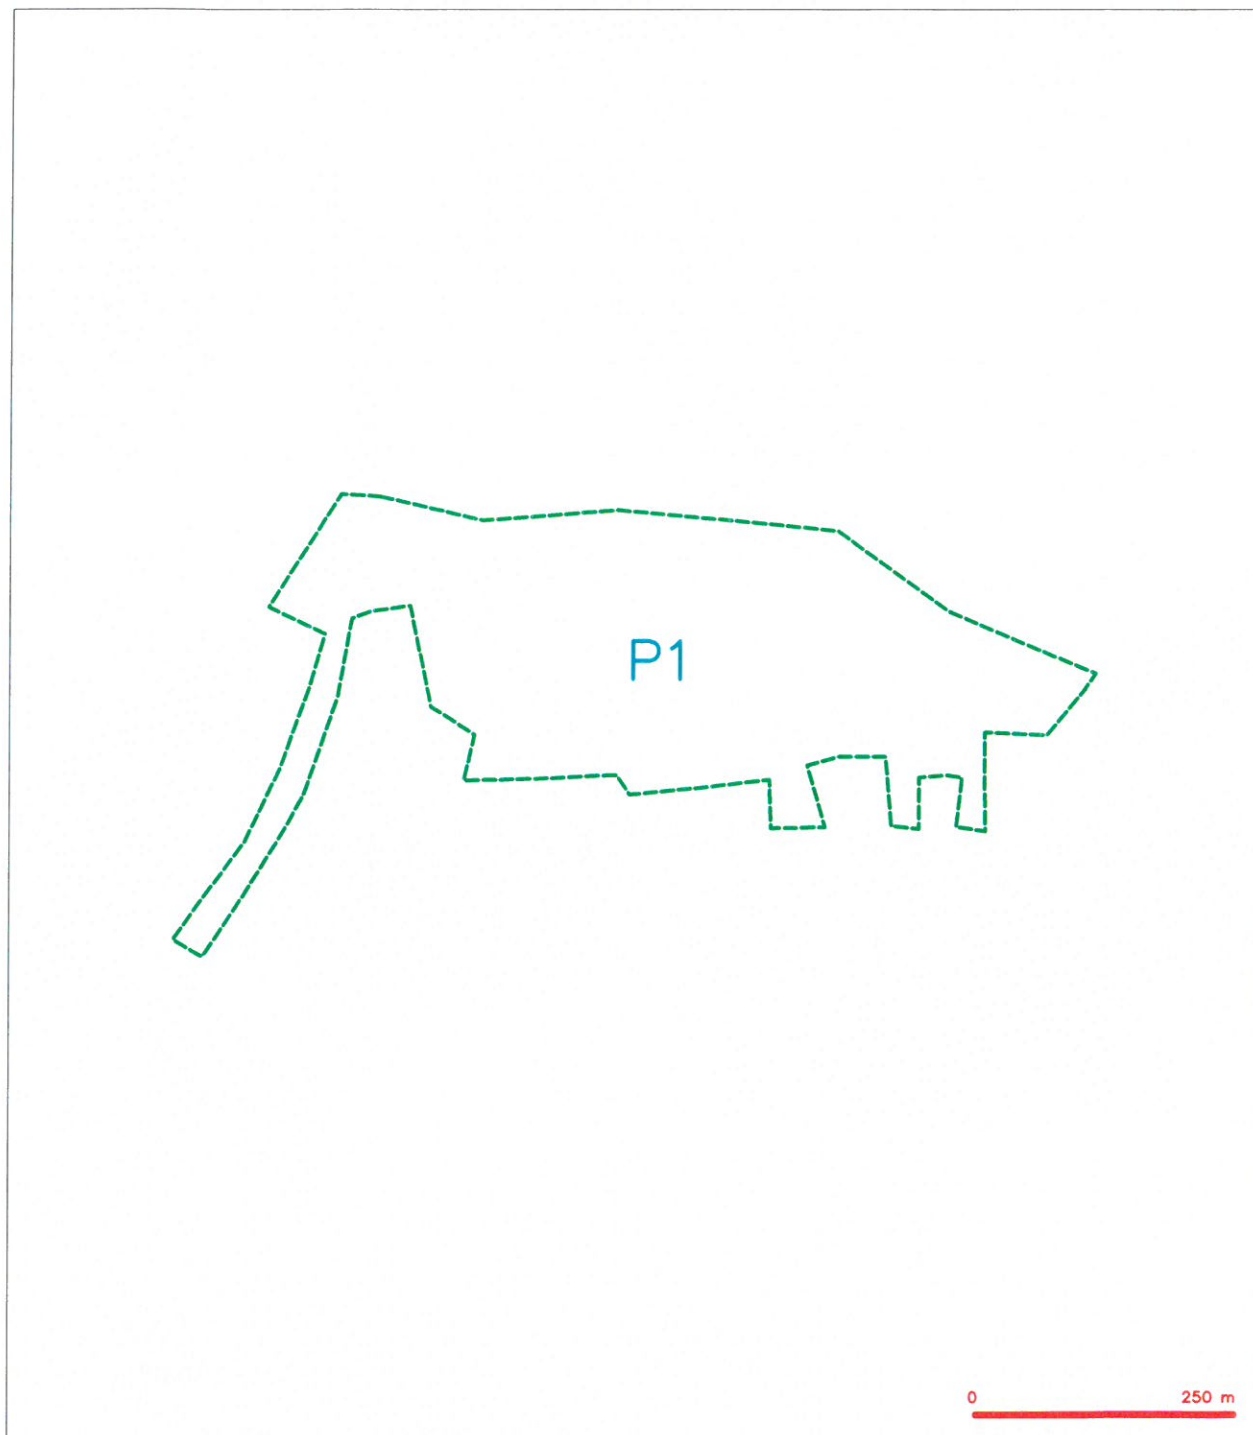

LEGENDA
 --- hranice zájmového území a vyjádření

Kal
 CETIN a.s.
 Česká omoravská 2510/19, Libeň
 190 00 Praha 9
 DIČ: CZ04084063
 102


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I

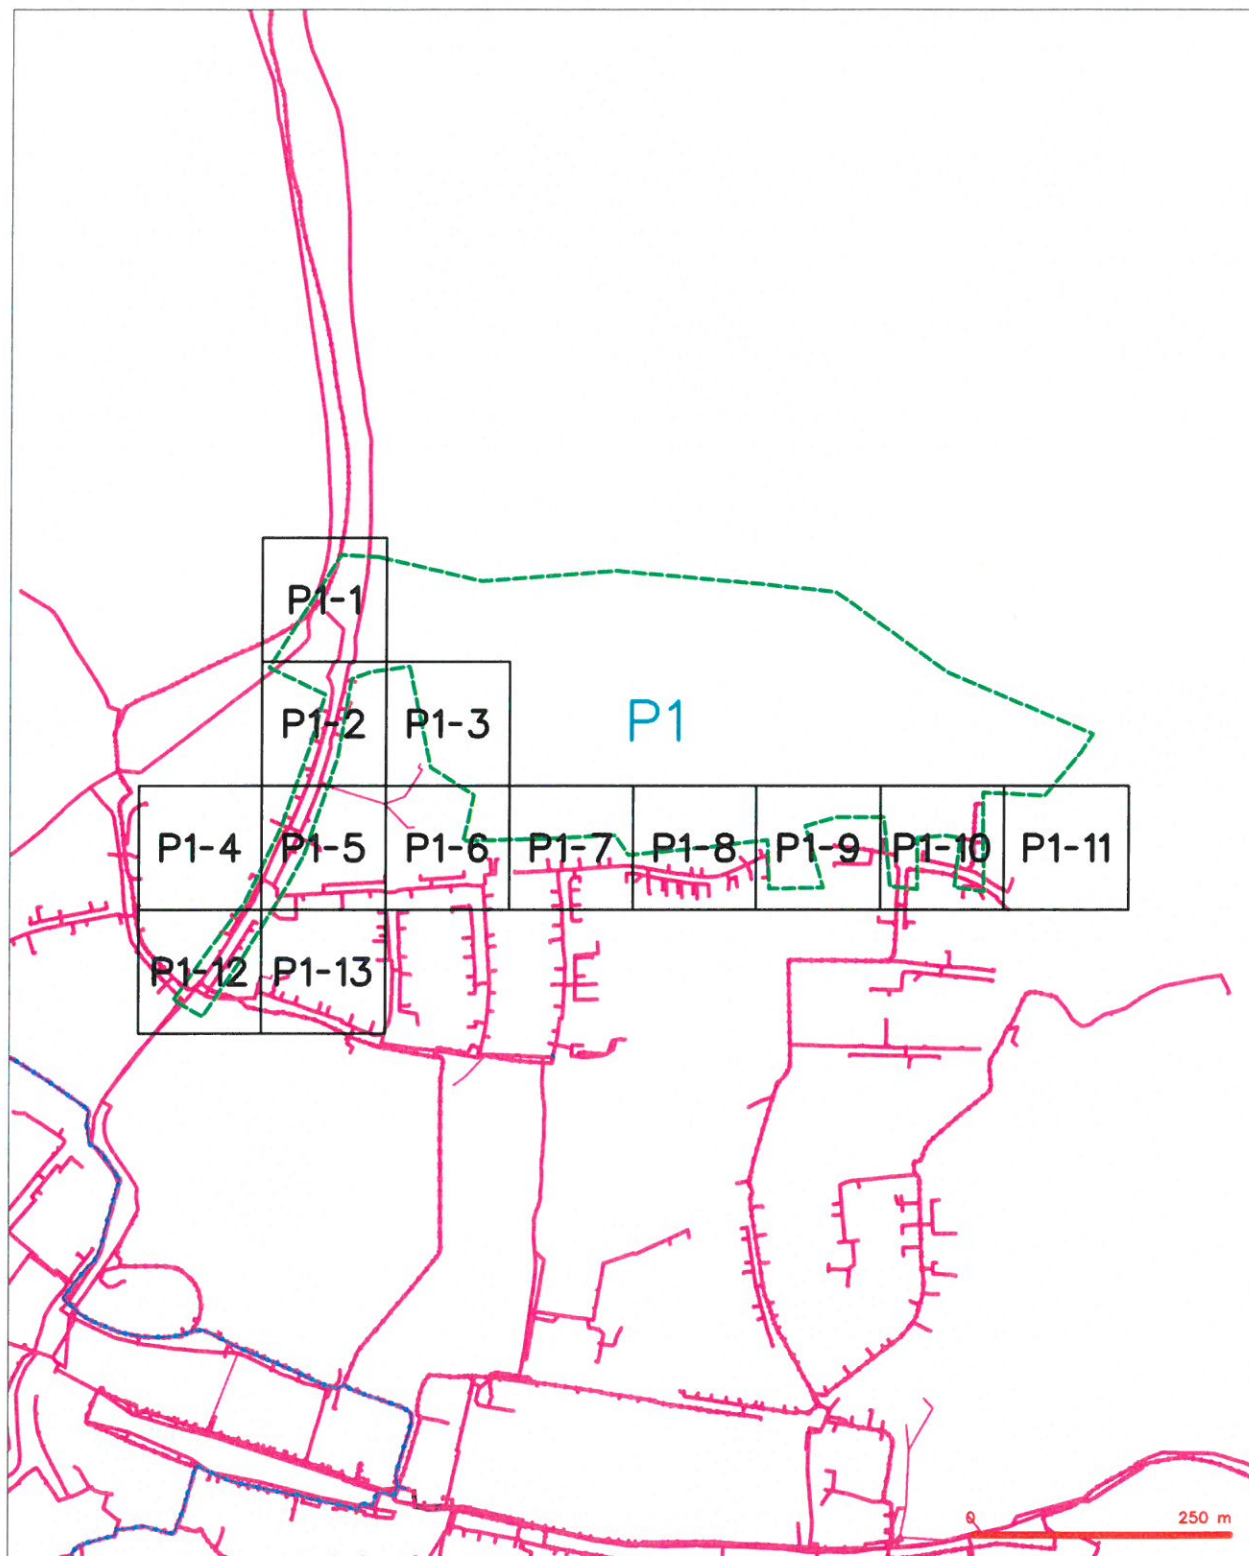

LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| — (green dashed line) — | hranice zájmového území a vyjádření | — (red dashed line with cross) — | nerozměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — (blue dashed line) — | NV přípojka území z NV příslušnou CETIN | — (red dashed line with cross) — | nábo studijní optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line with cross) — | rozměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — (red dashed line with cross) — | rozměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | — (red dashed line with cross) — | rozřezání síť |
| — (red dashed line with cross) — | nábo studijní optického a metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | napravovací síť |
| — (red dashed line with cross) — | nerozměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with cross) — | podzemní síť cizí |
| — (red dashed line with cross) — | rozřezání síť cizí | — (red dashed line with cross) — | síť z NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-1

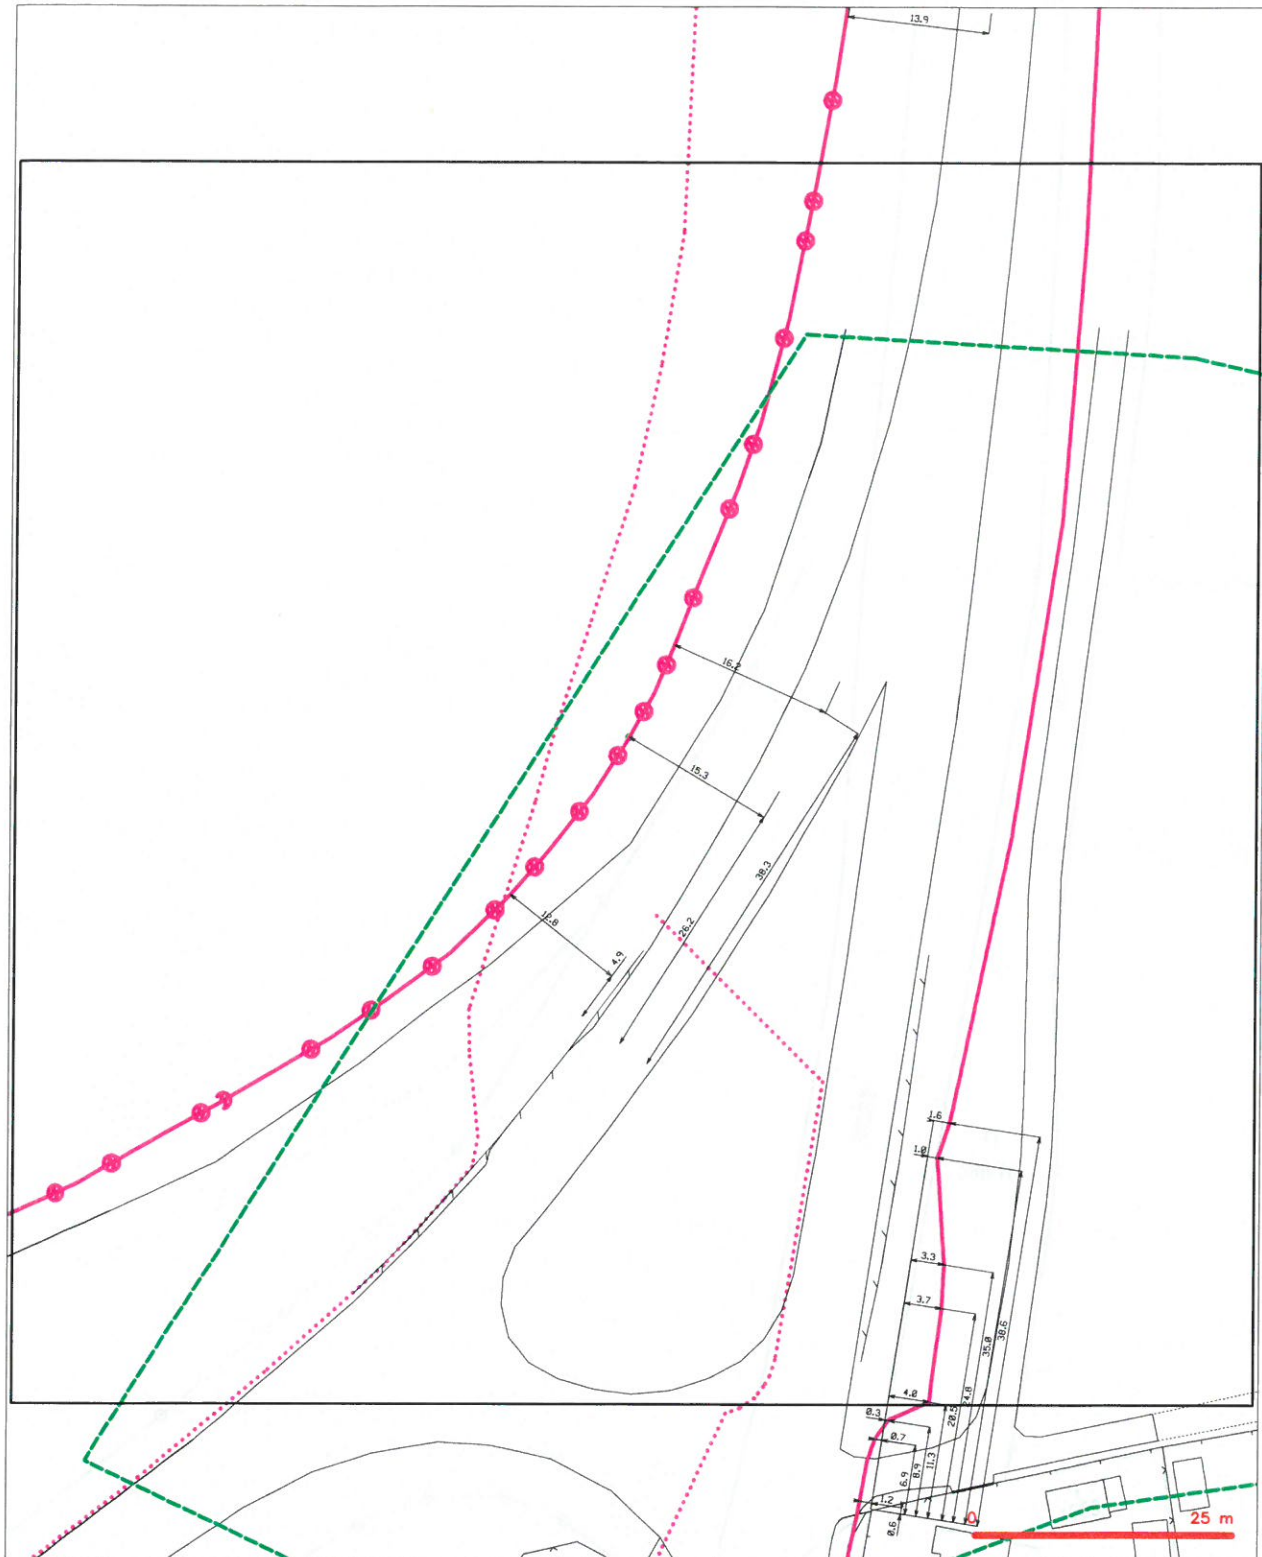

LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nerovnoměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — | NV příslušný území z NV příslušnou CETIN | — | nerovnoměrný průběh optického a metalického kabelu |
| — | rovnoměrný průběh metalického kabelu | — | rozdělovací síť, ochranná pásma rozdělovací síť |
| — | nerovnoměrný průběh optického kabelu, HDPE trubky | — | podzemní síť |
| — | nerovnoměrný průběh optického a metalického kabelu | — | naprogramované síť |
| — | podzemní síť opt. | — | podzemní síť opt. |
| — | podzemní síť opt. | — | síť z NV |
| | | — | skladba, kabelová |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-2



LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| — (dashed green line) | hranice příslušného území k vyjádření | — (dashed red line with circle) | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — (dashed blue line) | NV přípojka, území s NV přípojkou CETIN | — (dashed red line with square) | nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (solid red line) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (dashed red line with triangle) | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — (solid red line with circle) | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky | — (dashed red line with diamond) | podzemní síť |
| — (solid red line with square) | nebo součástí optického a metalického kabelu | — (dashed red line with circle) | neupravená síť |
| — (solid red line with triangle) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (dashed red line with square) | podzemní síť cizí |
| — (solid red line with diamond) | podzemní síť cizí | — (dashed red line with circle) | síť s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3



LEGENDA

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| — (green dashed line) | hranice odřezového území a vyjádření | — (pink line with cross) | nezaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu |
| — (blue dashed line) | NV přípojná území a NV přípojek CETIN | — (pink line with cross) | radlové síť, ochranné pásmo radlové síť |
| — (pink line with cross) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (pink line with cross) | podzemní síť |
| — (pink line with cross) | zaměřený průběh optického kabelu, NDPE trubky nebo součástí optického a metalického kabelu | — (pink line with cross) | napravované síť |
| — (pink line with cross) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (pink line with cross) | podzemní síť cizí |
| — (pink line with cross) | podzemní síť cizí | — (blue line with cross) | síť z NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON I, list kladu P1-4




LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice zájmového území k vyjádření | — | nezaměřený průběh optického kabelu, NDSPE trubky
mimo soustavy optického a metalického kabelu |
| — | NV přípojka území z NV přípojkou CETIN | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh metalického kabelu | — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — | zaměřený průběh optického kabelu, NDSPE trubky
mimo soustavy optického a metalického kabelu | — | podzemní síť |
| — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — | naprovanované síť |
| — | podzemní síť | — | podzemní síť |
| | | — | síť z NV |

	hranice záporného území s vykázaní
	NH přípojkou, území s NH přípojkou CETN
	zaměřeny průběh metalického kabelu
	zaměřeny průběh optického kabelu, HDOP
	nedo součástí optického a metalického ka
	nezaměřeny průběh metalického kabelu
	nezaměřeny silé cín

 nezamítený párob optického kabelu, HDPE trubky
 nebo souběh optického a metalického kabelu
 radové síť, ochranné pásmo radové síť
 odstředivá síť  kolektor, kabelová síť
 naprovozované síť  kolektor, kabelová síť
 podzemní síť cizí  kolektor, kabelová síť
 síť s NV  kolektor, kabelová síť

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-6

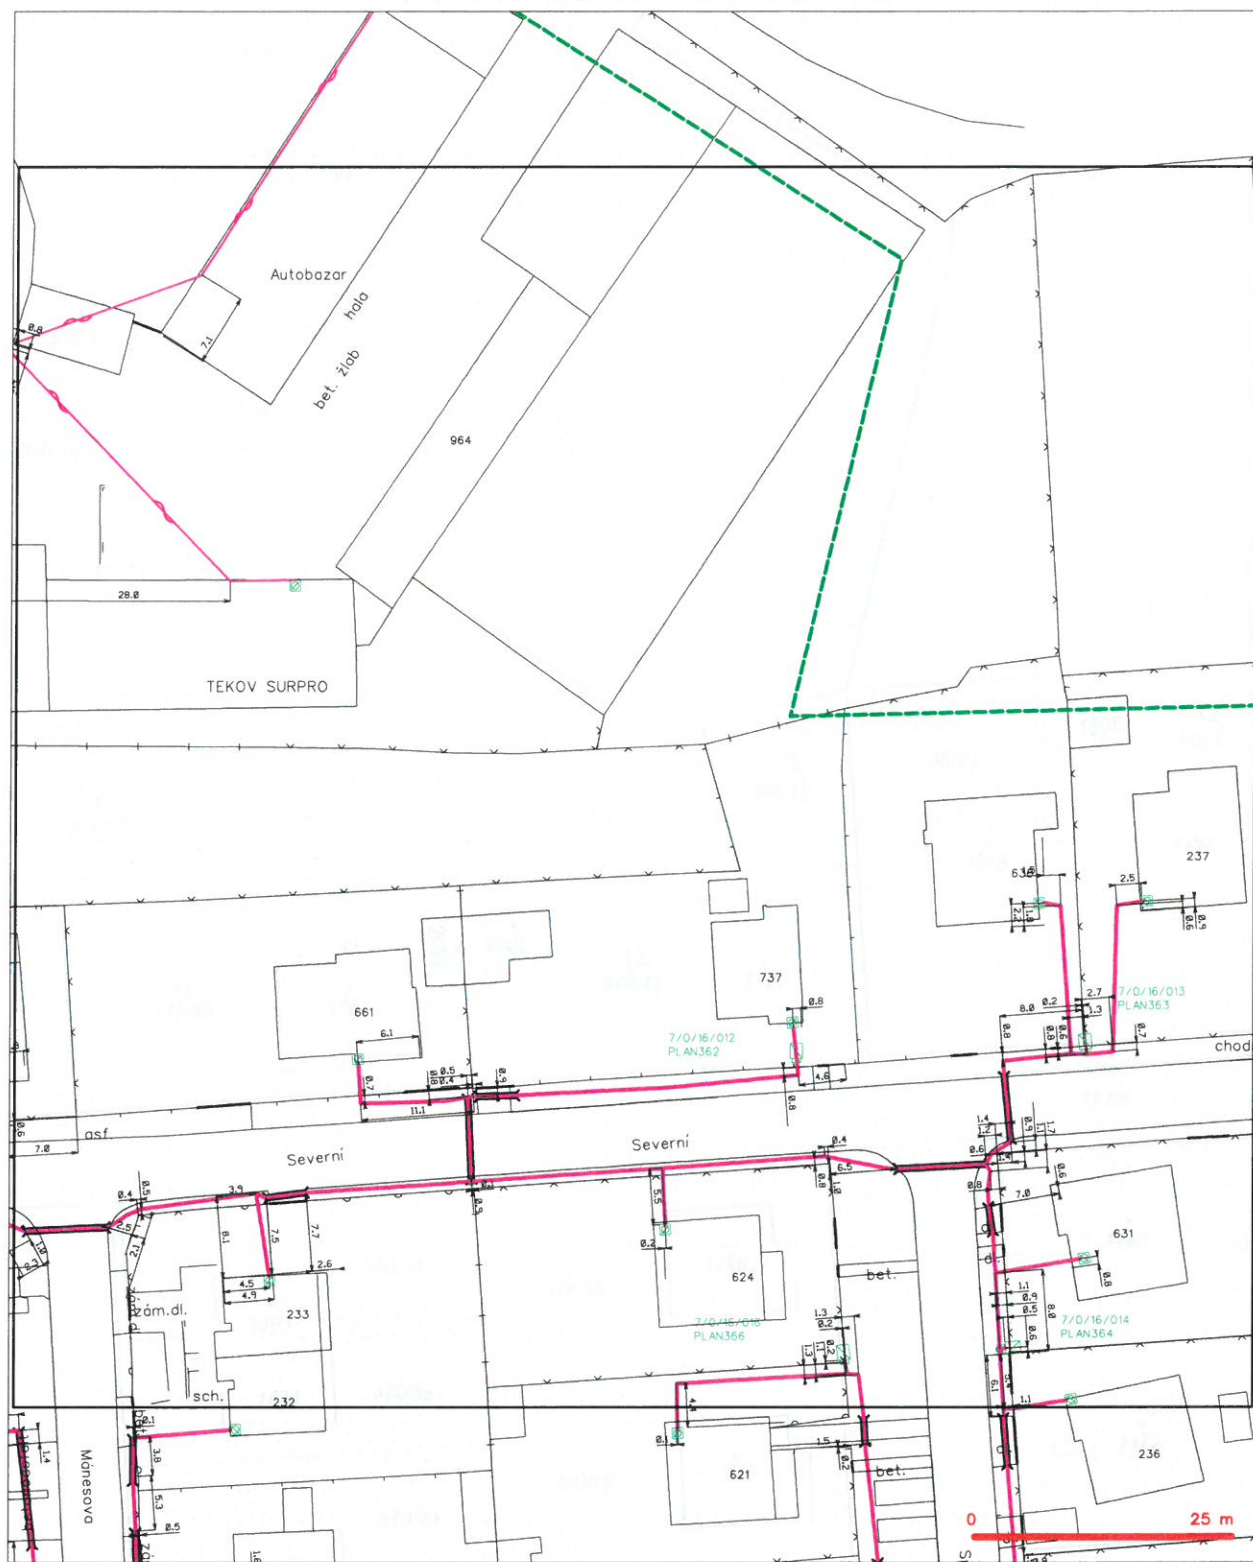

LEGENDA

- | | | | |
|--|--|--|--|
| | hranice rozdírného území s vyřazení | | nerozměřitelný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalizačního kabelu |
| | HN přípojná, území s HN přípojnou ČC/TN | | rozdávce síly, ostroměrné pásmo rozdávce síly |
| | rozměřitelný průběh metalizačního kabelu | | notová síla |
| | rozměřitelný průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo svazků optického a metalizačního kabelu | | naprovození síly |
| | nerozměřitelný průběh metalizačního kabelu | | schéma síly čí |
| | notová síla čí | | číslo a HN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-7



LEGENDA

- | | | | |
|---|--|---|--|
| — | hranice státního území a vyjádření | — | neusměrněný průběh optického kabelu, NEPE trubky |
| — | NV přípojka území z NV přípojek CETIN | — | nábojové síle, ochranné pásmo radové síle |
| — | usměrněný průběh optického kabelu | — | podzemní síle |
| — | usměrněný průběh optického kabelu, NEPE trubky | — | podzemní síle cív |
| — | nábojové síle, ochranné pásmo radové síle | — | síle z NV |
| — | usměrněný průběh optického kabelu | — | — |
| — | podzemní síle cív | — | — |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-8



LEGENDA

- | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| — (green dashed line) — | hranice zájmového území a vyjádření | — (red dashed line with circle) — | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo sítě |
| — (blue dashed line) — | NV přípojka území z NV přípojek CETIN | — (red dashed line with square) — | radové síť, ochranné pásmo radové sítě |
| — (red solid line) — | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line) — | podzemní síť |
| — (red solid line with circle) — | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo sítě | — (red solid line with square) — | naprojektovaná síť |
| — (red solid line with circle) — | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red solid line with square) — | podzemní síť cizí |
| — (red solid line with circle) — | podzemní síť cizí | — (red solid line with square) — | síť z NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-9

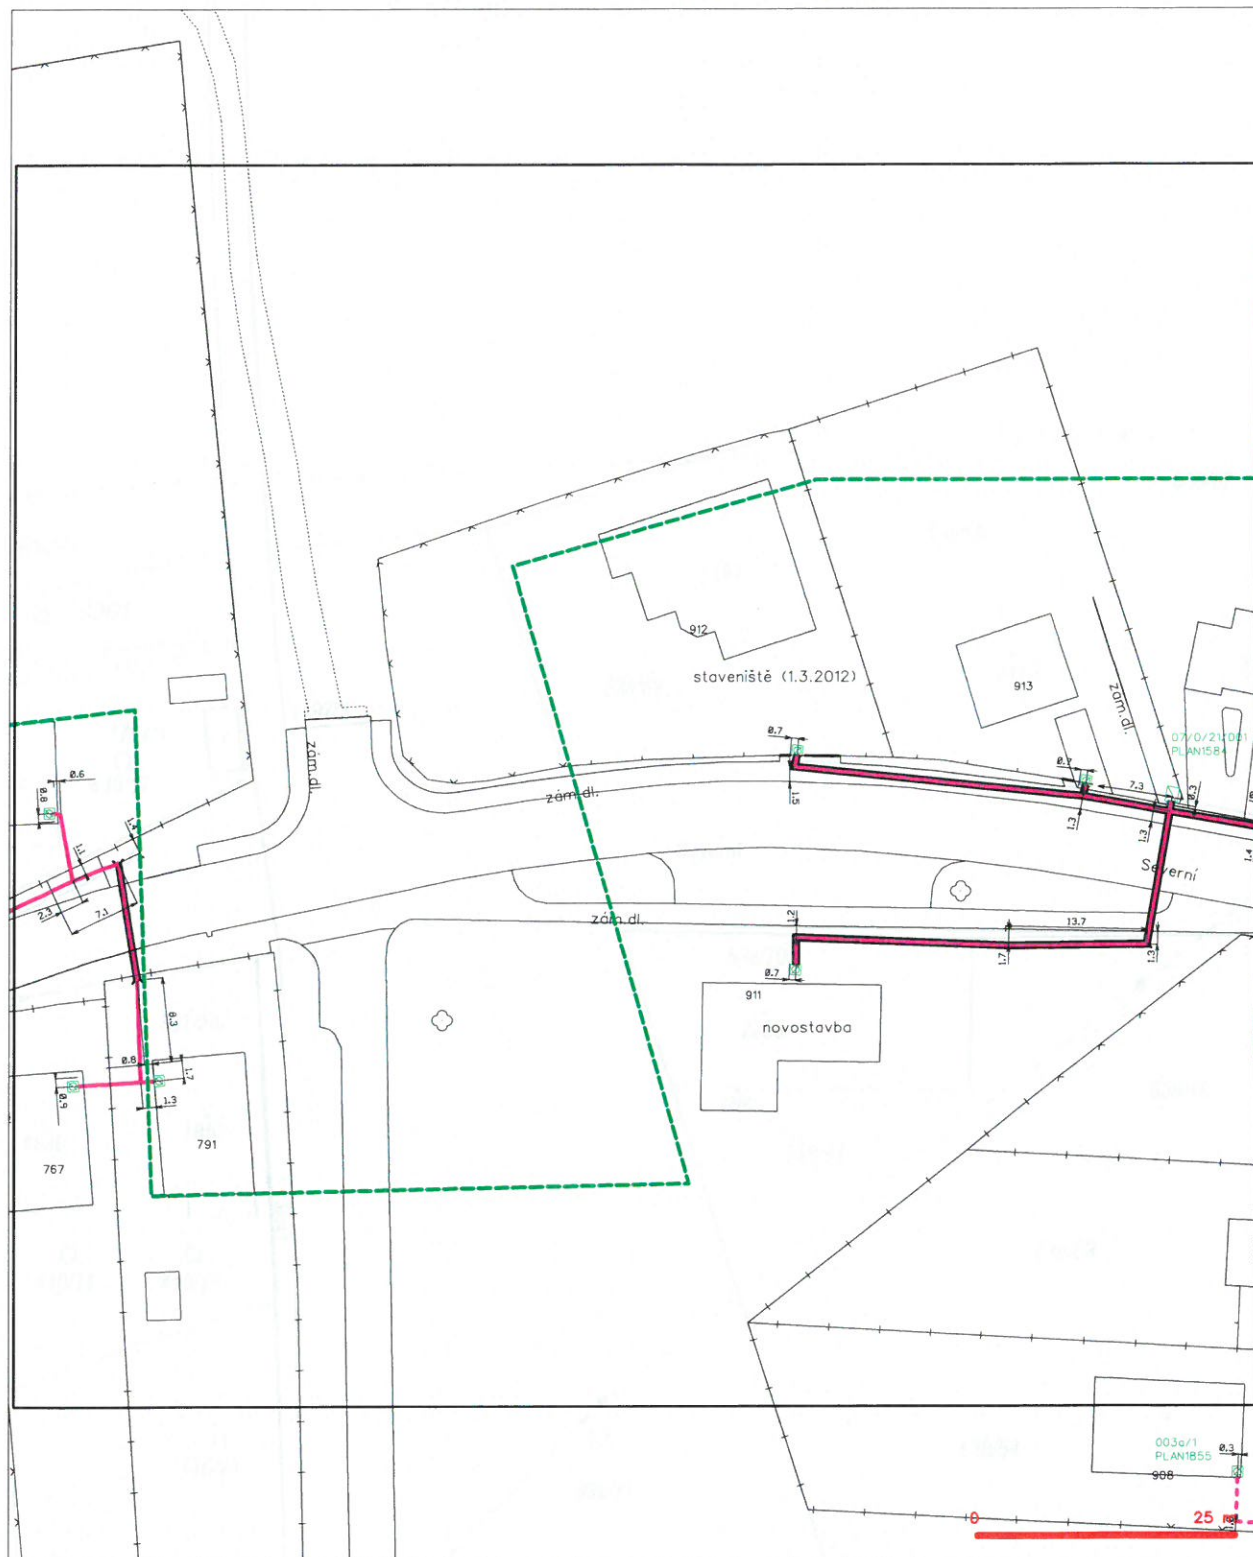

LEGENDA

- [illegible]

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-10



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
| | hranice rájového území s vyznačením | | nezaměřený průběh optického kabelu, NGPE trubky |
|  | HN přípočka, území s HN přípočkou ČSTN |  | nelze stavět optického a metalického kabelu |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu |  | radové sítle, ostatní pásmo radové sítle |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NGPE trubky |  | ostřené sítle |
|  | nelze stavět optického a metalického kabelu |  | napravované sítle |
|  | nezaměřený průběh metalického kabelu |  |  kabely, kabelové |
| | ostřené sítle cizí | | podzemní sítle cizí |
| | sítle s HN | | sítle s HN |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-11



LEGENDA

- | | | | |
|---|---|---|---|
|  | hranice nízkofrekvenčního úseku / vyčistění |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |
|  | NV přípojná, úseky s NV přípojem CTN |  | nada zobrazení optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu |  | rodové síť, odrazové pásmo rodové síti |
| | zaměřený průběh optického kabelu, NEPE trubky |  | nodemní síť |
|  | nada soubor optického a metalického kabelu |  | neprerušovaná síť |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu |  | podzemní síť oči |
|  | nodemní síť oči |  | zářivá síť |


SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-12



LEGENDA

- | LEGENDA | | | |
|---|--|---|--|
|  | hranice zářivého úseku či vyřazení |  | nezaměřený průběh optického kabelu, NEPř. trubky |
|  | NV přípočka, úsek s NV přípočkou CČTN |  | nábov optického a metalického kabelu |
|  | zaměřený průběh metalického kabelu |  | radnice síle, notamné pásmo radnice síle |
|  | zaměřený průběh optického kabelu, NEPř. trubky |  | notamné síle |
| | nábov optického a metalického kabelu | | napravovací síle |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní síle cizí |
|  | notamné síle cizí |  | síle s NV |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-13

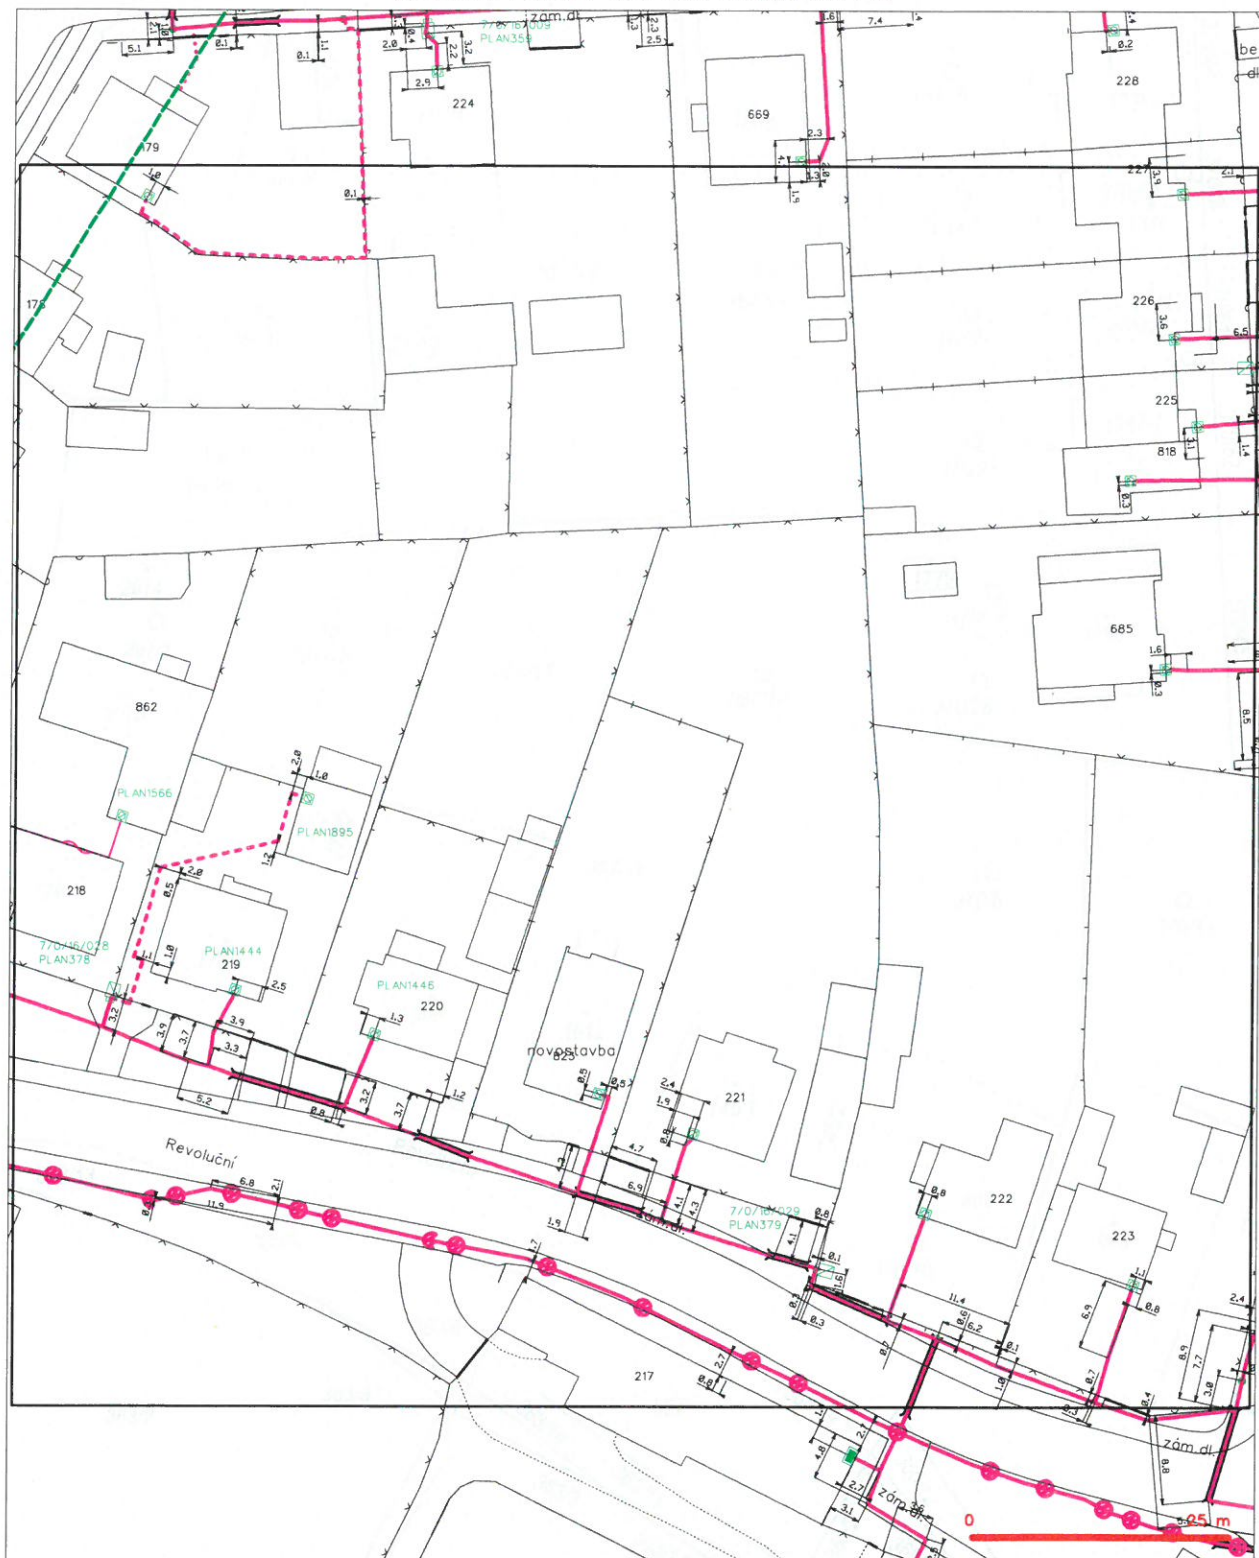

LEGENDA

- | | | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|---|
| — (green dashed line) | hranice stávajícího území a vyjádření | — (red dashed line with circles) | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| — (blue dashed line) | NP příslušná území a NP příslušnou CETIN | — (red dashed line with squares) | nebo stávající optického a metalického kabelu |
| — (red dashed line) | zaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with triangles) | radové síť, ochranné pásmo radové síť |
| — (red dashed line with circles) | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | — (red dashed line with diamonds) | podzemní síť |
| — (red dashed line with squares) | nebo stávající optického a metalického kabelu | — (red dashed line with stars) | napravovaná síť |
| — (red dashed line with triangles) | nezaměřený průběh metalického kabelu | — (red dashed line with crosses) | podzemní síť opt |
| — (red dashed line with diamonds) | podzemní síť opt | — (red dashed line with dots) | síť a NN |



Laboro ateliér, s. r. o.
Bj. Krawce 1130
565 01 CHOCEŇ



0000000102117957809

NAŠE ZNAČKA
001146656207

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 29. 4. 2024

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 26. 4. 2024 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní vedené pod názvem „DSP PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ Z15 V PLANÉ (kanalizace, vodovod)“ se nachází zařízení **podzemního a nadzemního vedení NN 0,4kV, nadz. vedení VN 22kV, Distribuční trafostanice 22/0,4kV** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytýčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Zemní a výkopové práce v blízkosti stávajících základů distribuční trafostanice (dále jen DTS) v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození jejich stability (pažení výkopu, podezdění základů...). Dojde-li během zemních a výkopových prací k poškození zemních prvků DTS, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahnutí takto poškozených míst je možné pouze se souhlasem vydaným naší společností.

Pokud by stavba vyžadovala úpravu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je potřeba v dostatečném časovém předstihu podat žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup

a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 501 10-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (nizkého napětí), 2 m od vedení VN (vysokého napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysokého napětí), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 501 10-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
12. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
13. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
14. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.



V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné vyjádření.

S pozdravem



Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).





Laboro ateliér, s. r. o.
Bj. Krawce 1130
565 01 CHOCEŇ



D000000102117957908

NAŠE ZNAČKA
001146656422

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 29. 4. 2024

Vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 26. 4. 2024 týkající se vydání souhlasu s činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (dále jen „zařízení“) v našem majetku.

Stavba a/nebo s ní související činnost na pozemku parcelní číslo viz PD v katastrálním území Planá u Mariánských Lázní vedená pod názvem „DSP PRO VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ V LOKALITĚ Z15 V PLANÉ (kanalizace, vodovod)“ se nachází v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. zasahuje do ochranného pásma zařízení **podzemního a nadzemního vedení NN 0,4kV, nadz. vedení VN 22kV, Distribuční trafostanice 22/0,4kV** v našem majetku.

S činností a/nebo umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

- 1) Před zahájením prací bude ve spolupráci s pracovníky ČEZ Distribuce, a. s., tel.: 800 850 860 provedeno vytyčení podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. Pracovníci, jichž se to týká, budou prokazatelně seznámeni se skutečnou polohou podzemního kabelového vedení a upozorněni na odchylky od výkresové dokumentace. V místech předpokládané kolize podzemního kabelového vedení s plánovanou stavbou bude pomocí sond zjištěna hloubka uložení předmětného vedení a rozsah případné mechanické ochrany.

Zemní a výkopové práce v blízkosti stávajících základů distribuční trafostanice (dále jen DTS) v majetku a správě ČEZ Distribuce, a. s. budou probíhat se zvýšenou opatrností, aby nedošlo k poškození jejich stability (pažení výkopu, podezdění základů...). Dojde-li během zemních a výkopových prací k poškození zemních prvků DTS, bude tato skutečnost neprodleně oznámena na poruchovou linku 800 850 860. Zahrnutí takto poškozených míst je možné pouze se souhlasem vydaným naší společností.

Pokud by stavba vyžadovala úpravu podzemního kabelového vedení NN 0,4kV v majetku ČEZ Distribuce, a. s., je potřeba v dostatečném časovém předstihu podat žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.

3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
4. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
9. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
10. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
11. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
12. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.





DISTRIBUCE

Toto vyjádření pozbývá platnosti, nebude-li činnost a/nebo stavba zahájena do 1 roku od udělení souhlasu.

Vyhrazujeme si právo kdykoli souhlas odvolat, zjistíme-li, že podmínky stanovené v tomto vyjádření nejsou dodrženy. Pokud zjištěné nedostatky nebyly odstraněny ani na základě písemné výzvy ve stanoveném termínu, je žadatel povinen uvést ochranné pásmo do původního stavu a zdržet se provozování jakékoli činnosti, kterou zákon výslovně zakazuje.

S pozdravem

Radoslav Nový
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).





NAŠE ZNAČKA

0102155998

VYŘÍZENO DNE

05.06.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102155998 ze dne 05.06.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 05.12.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'	střet		
Nadzemní sít'	střet	střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	



Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

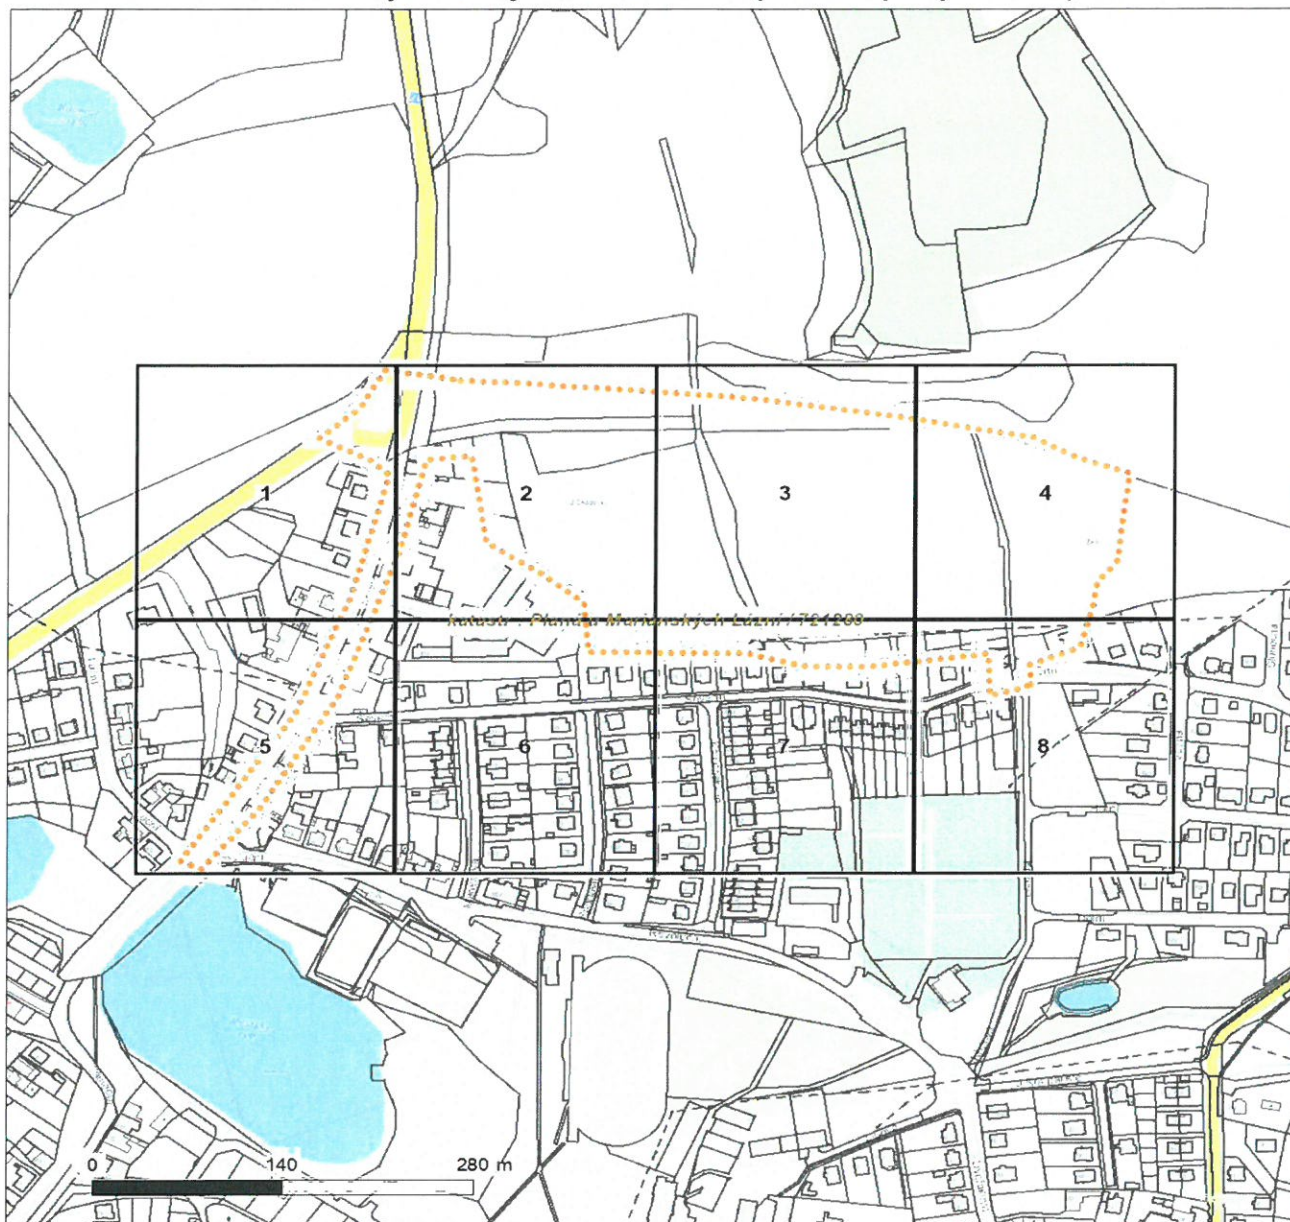

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA


— Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
- - - Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
— Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	HDPE trubka
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV	Prohlášení investice ČEZ Distribuce	<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i>
— Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
— Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
— NN přívod odběratele	Hranice katastrálního území	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
Zařízení technické infrastruktury		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
Cizí energetické vedení		Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
Zájmové území		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

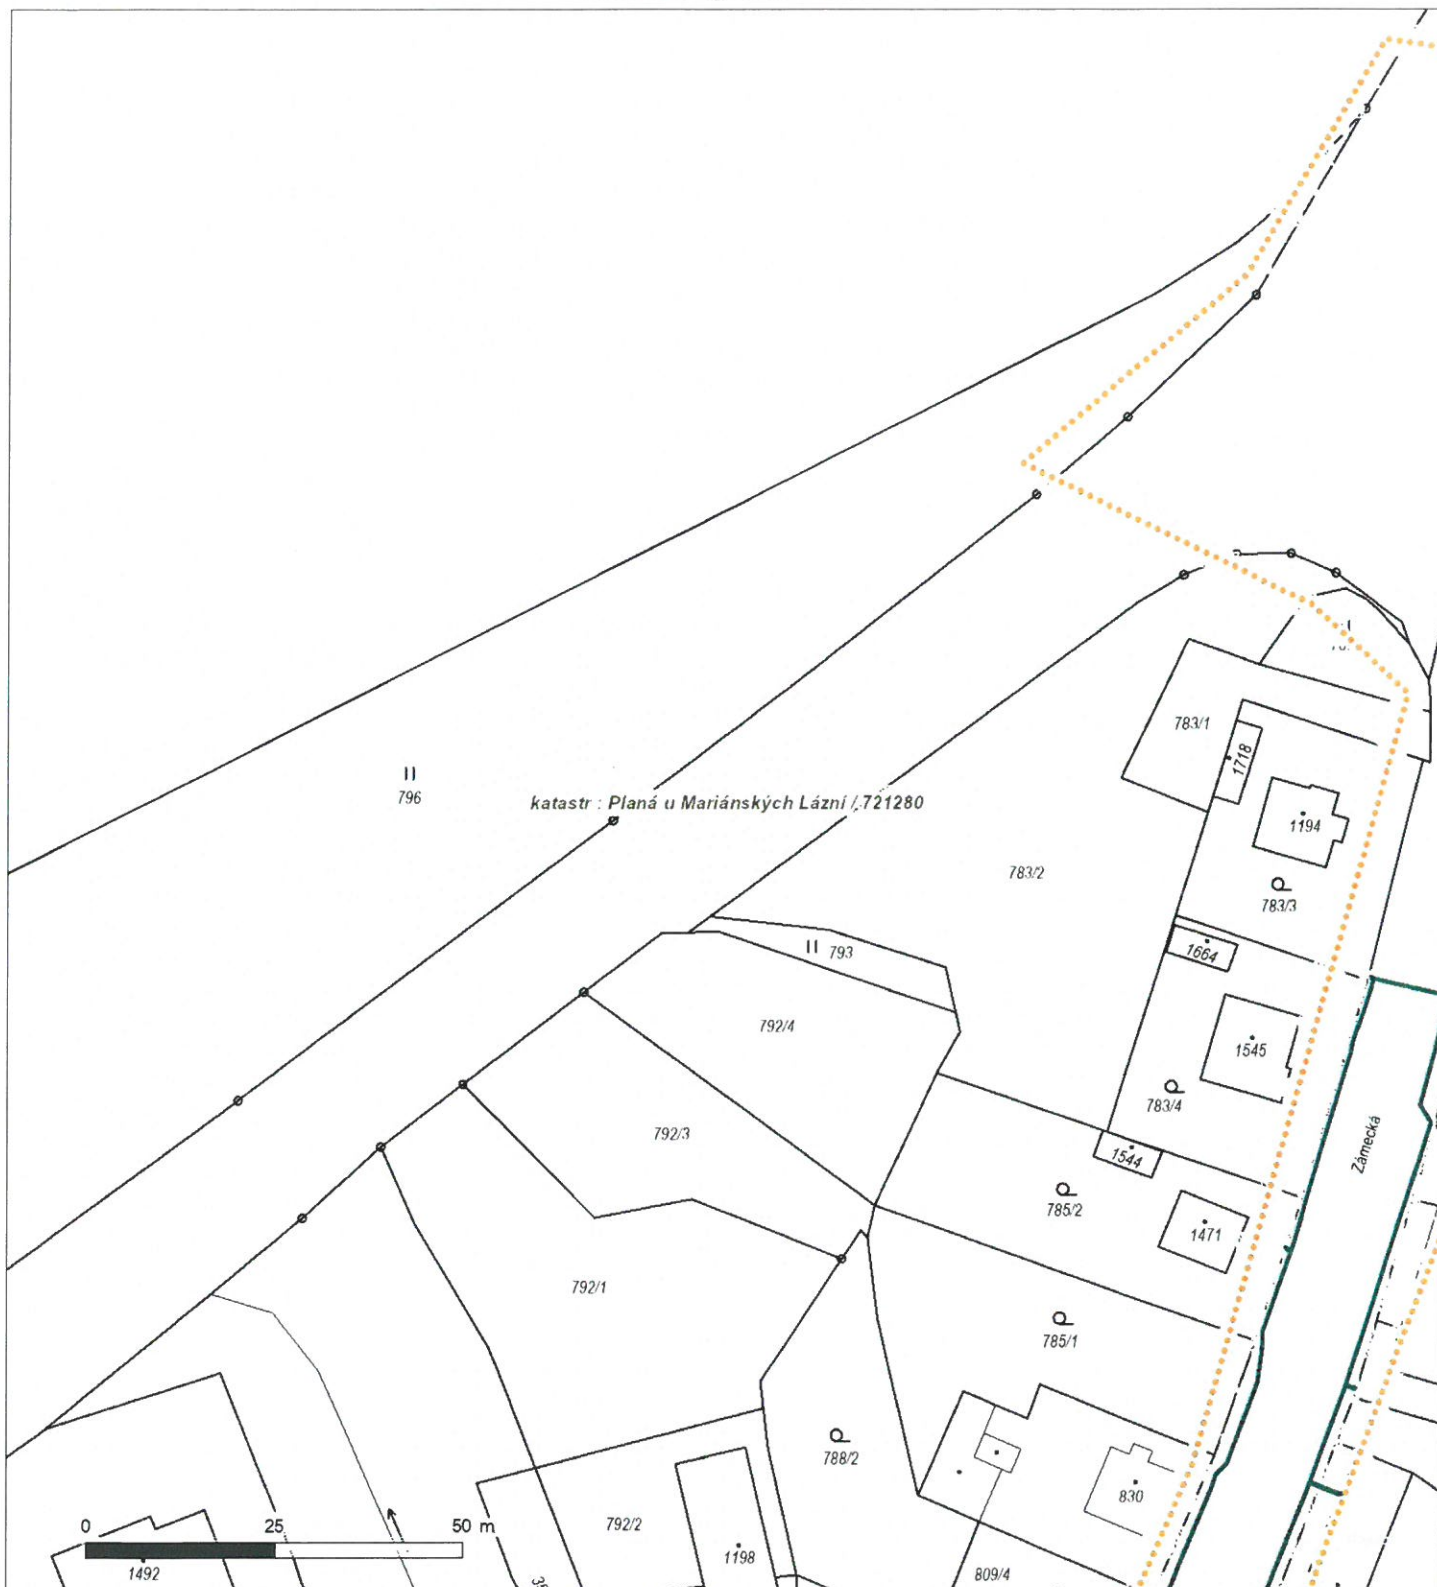


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

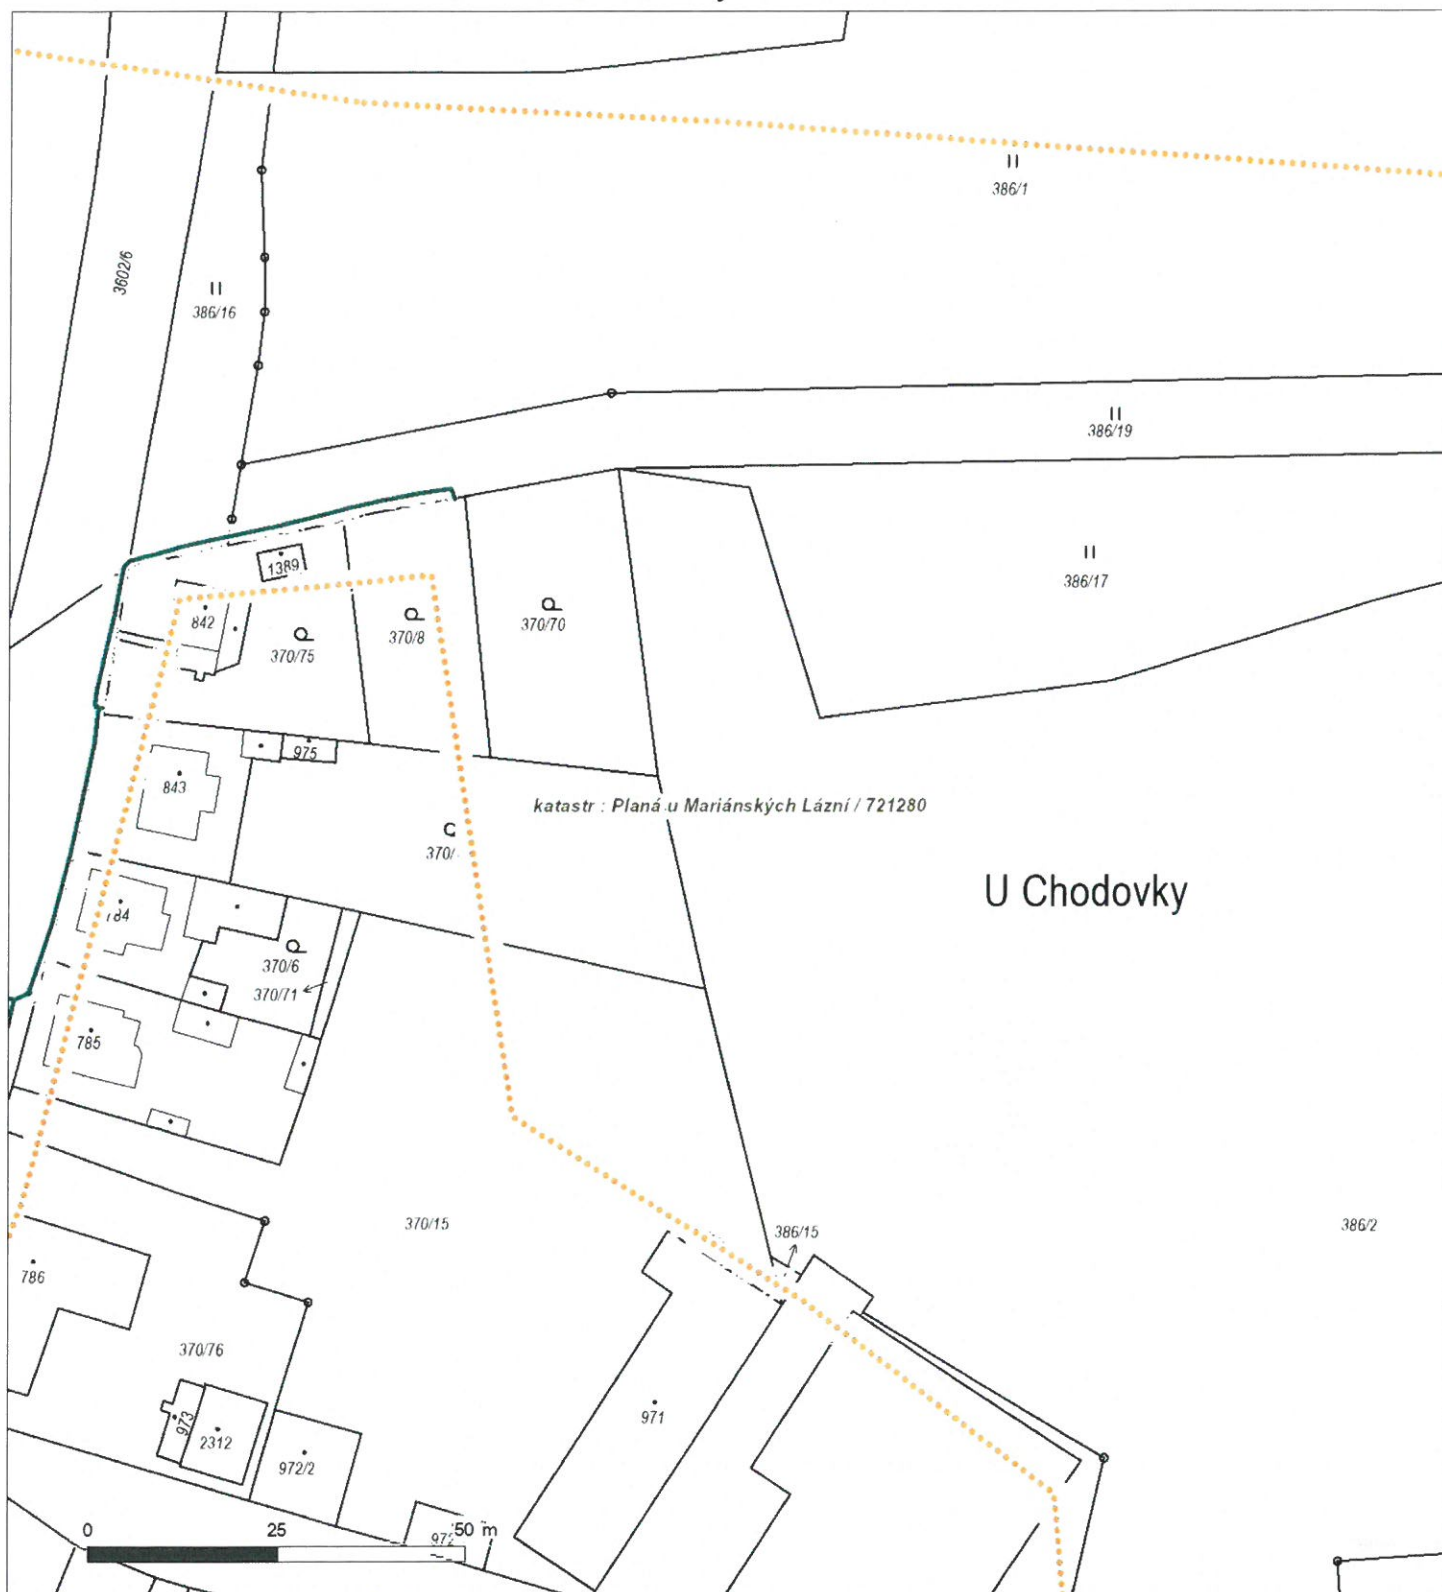


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

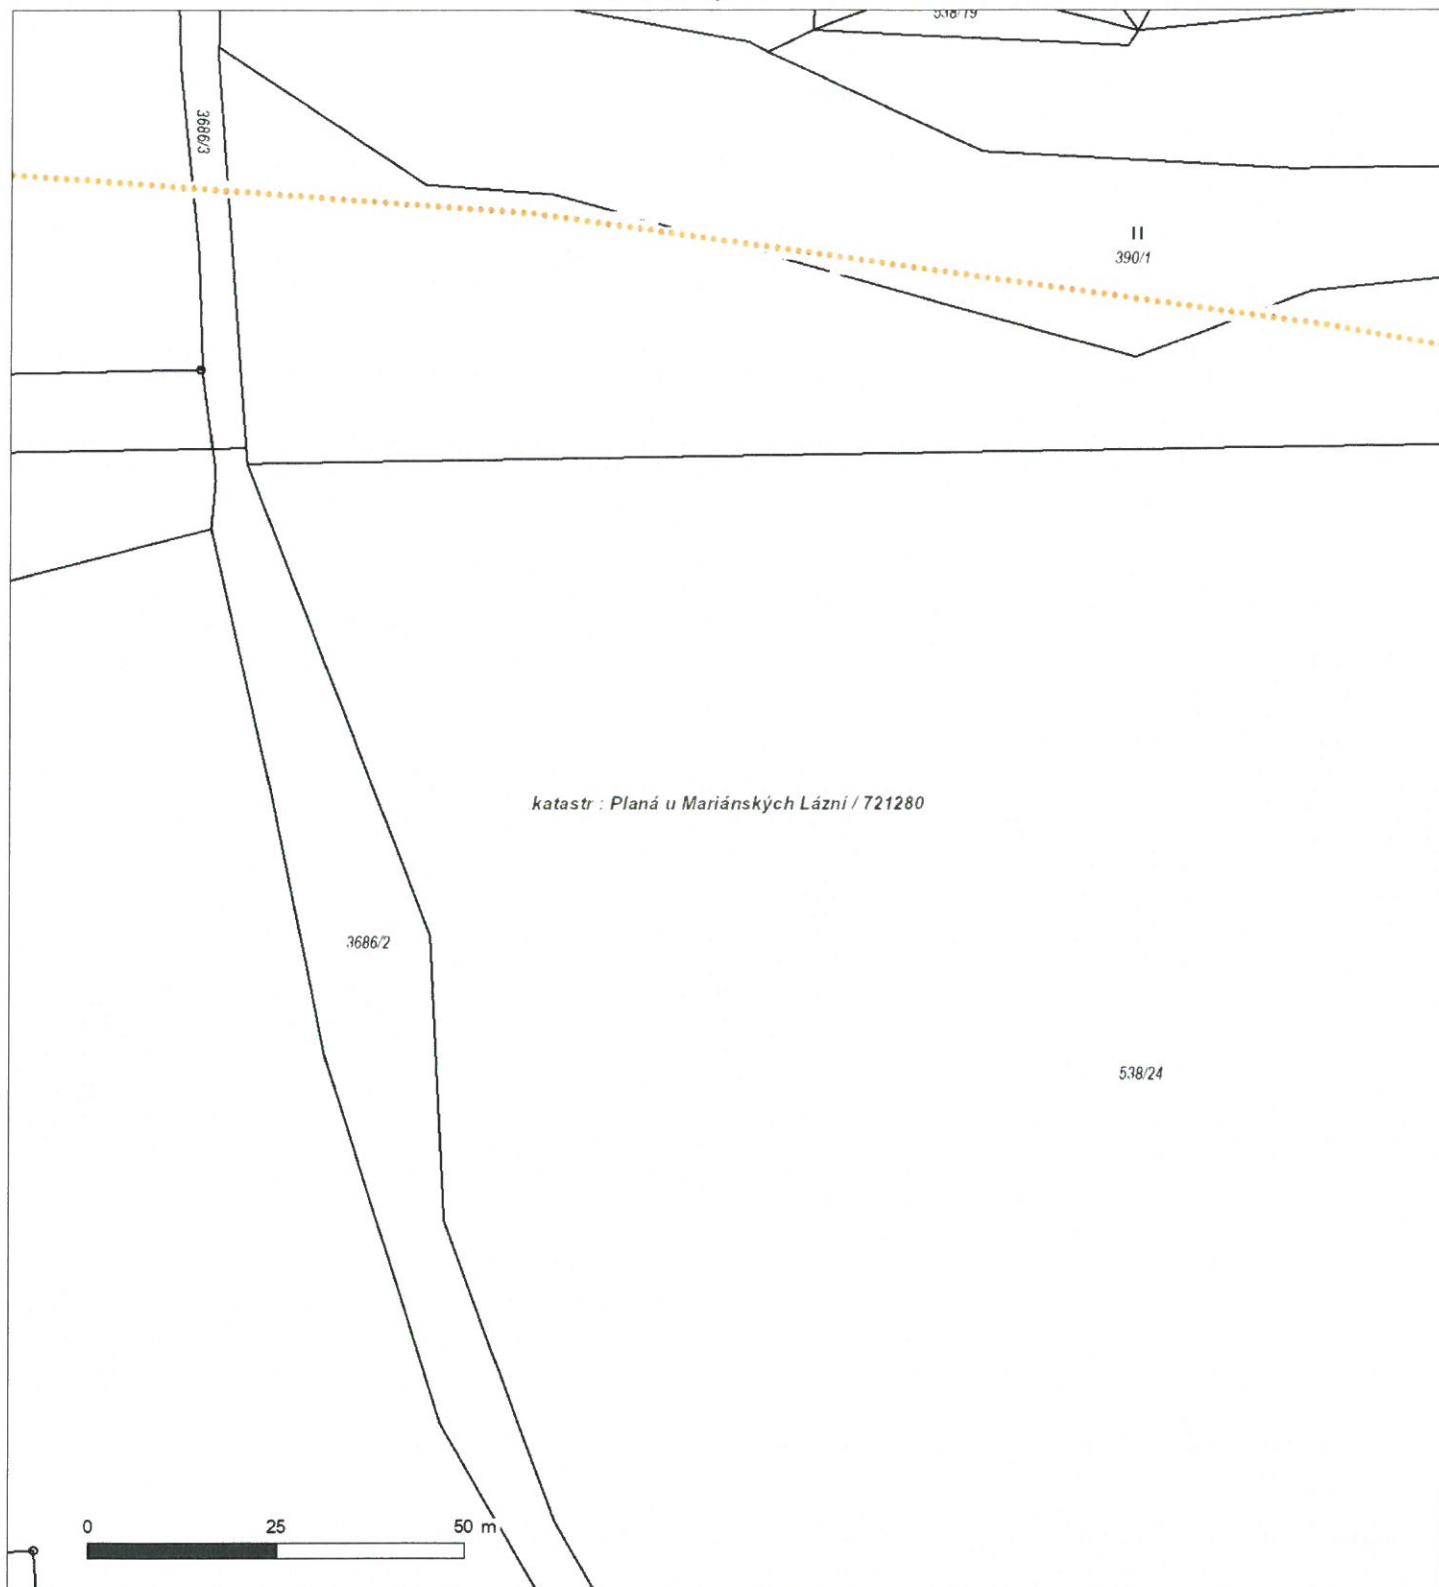

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

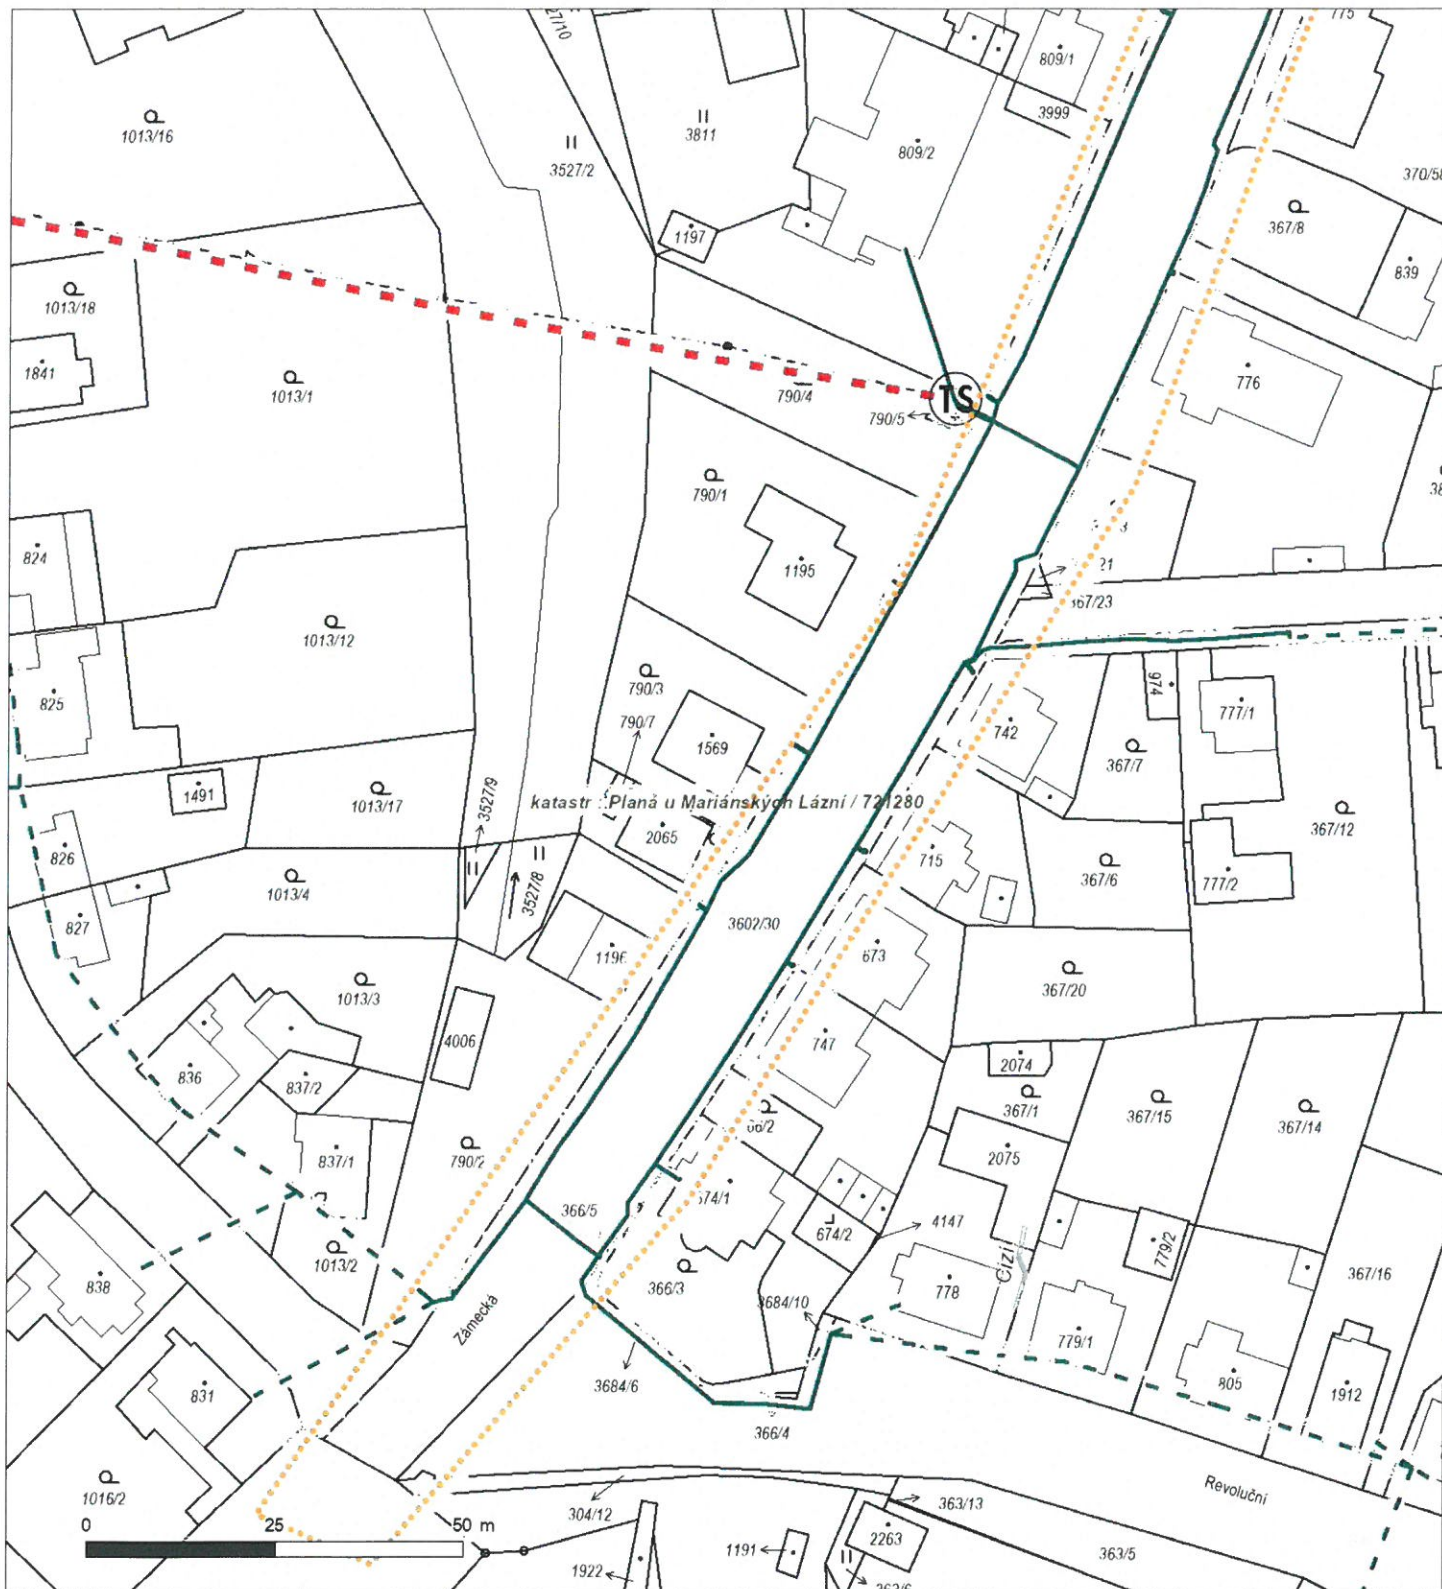

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102155998.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

NAŠE ZNAČKA

0102156005

VYŘÍZENO DNE

05.06.2024

Sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:

DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Vážený zákazníku,

Na základě Vaší žádosti 0102156005 ze dne 05.06.2024 Vám zasíláme sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

Dovolujeme si Vás upozornit, že **sdělení nenahrazuje** vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a s výjimkou havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Toto sdělení je platné do 05.12.2024 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána.

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	sít' NN	sít' VN	sít' VVN
Podzemní sít'	střet		
Nadzemní sít'		střet	

Stanice	střet
---------	-------

V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje sít' pro elektronickou komunikaci typu:

	sít' pro elektronickou komunikaci
Podzemní sít'	
Nadzemní sít'	

Zařízení technické infrastruktury zahrnuje zejména vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro objekty ČEZ Distribuce a. s., a dále pak další podzemní a nadzemní zařízení sloužící pro provoz distribuční sítě. V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje zařízení technické infrastruktury:

	zařízení technické infrastruktury
Nadzemní nebo podzemní	

Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury zasíláme v příloze tohoto dopisu.

V případě existence **podzemních** energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započítím zemních prací požádat přes Distribuční portál na www.cezdistribuce.cz/dip nebo online formulář www.cezdistribuce.cz/vytyceni-zarizeni o tzv. **vytyčení trasy podzemního zařízení**, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní

Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.

Pokud uvažovaná **akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma** nadzemních vedení, trafostanic nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona.

Zároveň Vás upozorňujeme, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, sít' pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly
Teplická 874/8
PSČ 405 02
IČ: 24729035

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci a zařízení technické infrastruktury



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

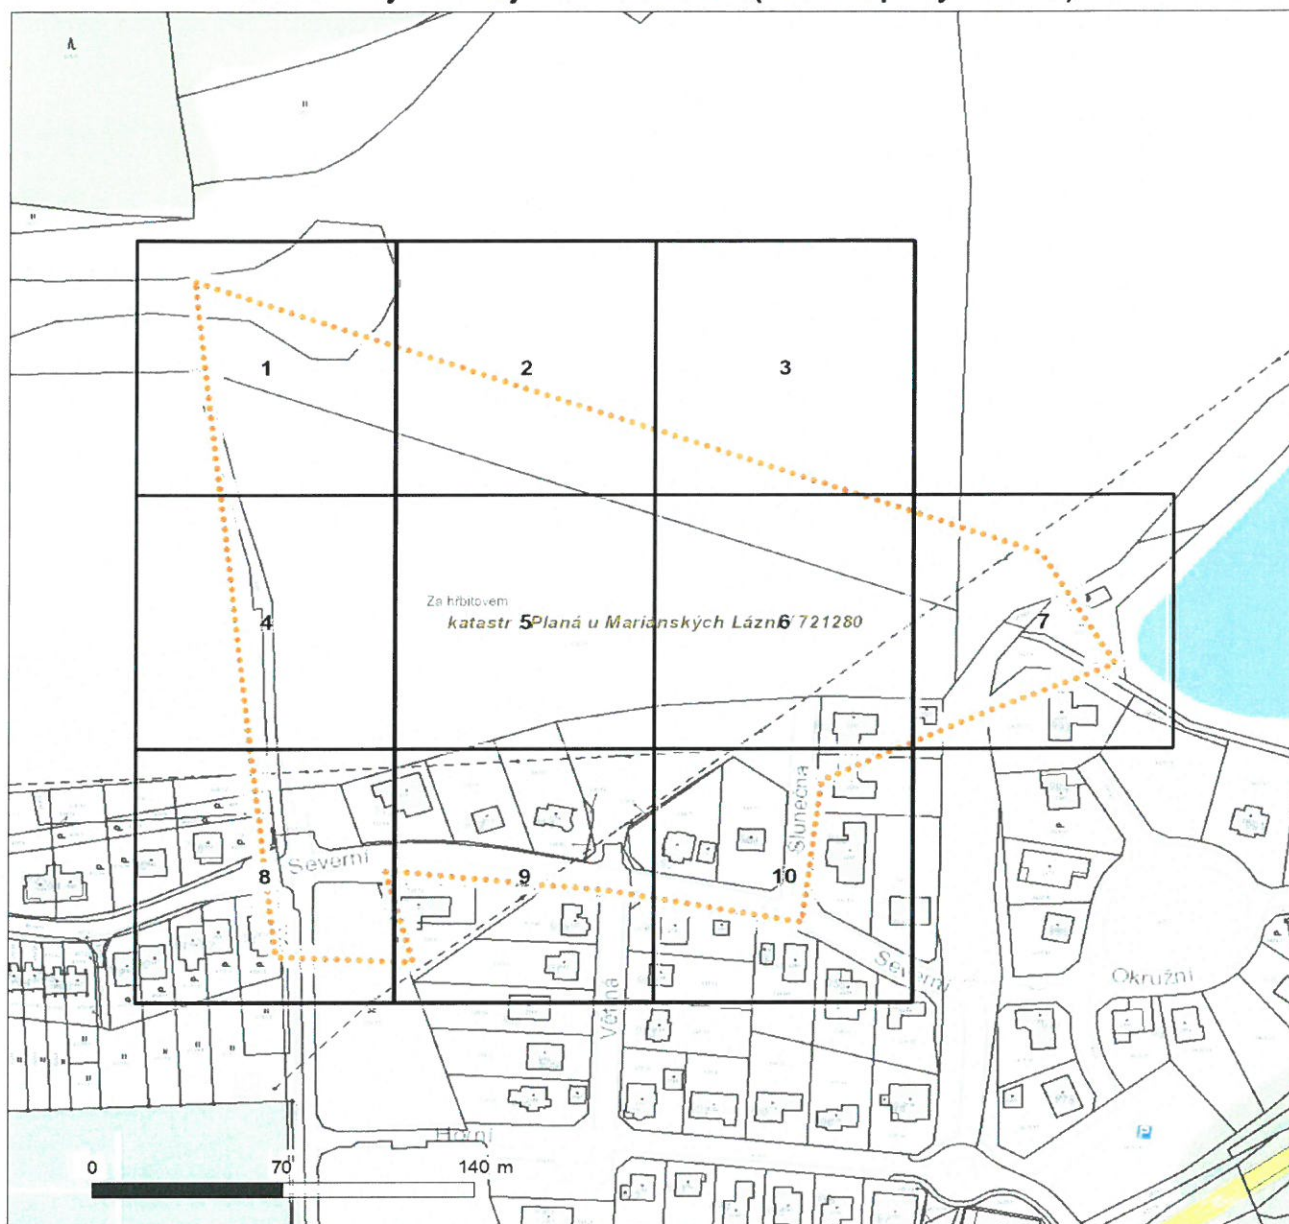

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

LEGENDA


Podzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - stožárová	Nadzemní síť pro elektronickou komunikaci
Nadzemní vedení NN do 1 kV	Stanice do 52 kV - zděná	Podzemní síť pro elektronickou komunikaci
Podzemní vedení VN do 35 kV	Transformovna (nad 52 kV)	HDPE trubka
Nadzemní vedení VN do 35 kV	Probíhající investice ČEZ Distribuce	<i>Souběhy sítí pro elektronickou komunikaci s energetickými sítěmi:</i>
Podzemní vedení VVN 110 kV	Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s podzemním vedením NN do 1 kV
Nadzemní vedení VVN 110 kV	Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě	Souběh s nadzemním vedením NN do 1 kV
NN p/ívod odběratele	Hranice katastrálního území	Souběh s podzemním vedením VN do 35 kV
Zařízení technické infrastruktury		Souběh s nadzemním vedením VN do 35 kV
Cizí energetické vedení		Souběh s podzemním vedením VVN 110 kV
Zájmové území		Souběh s nadzemním vedením VVN 110 kV



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

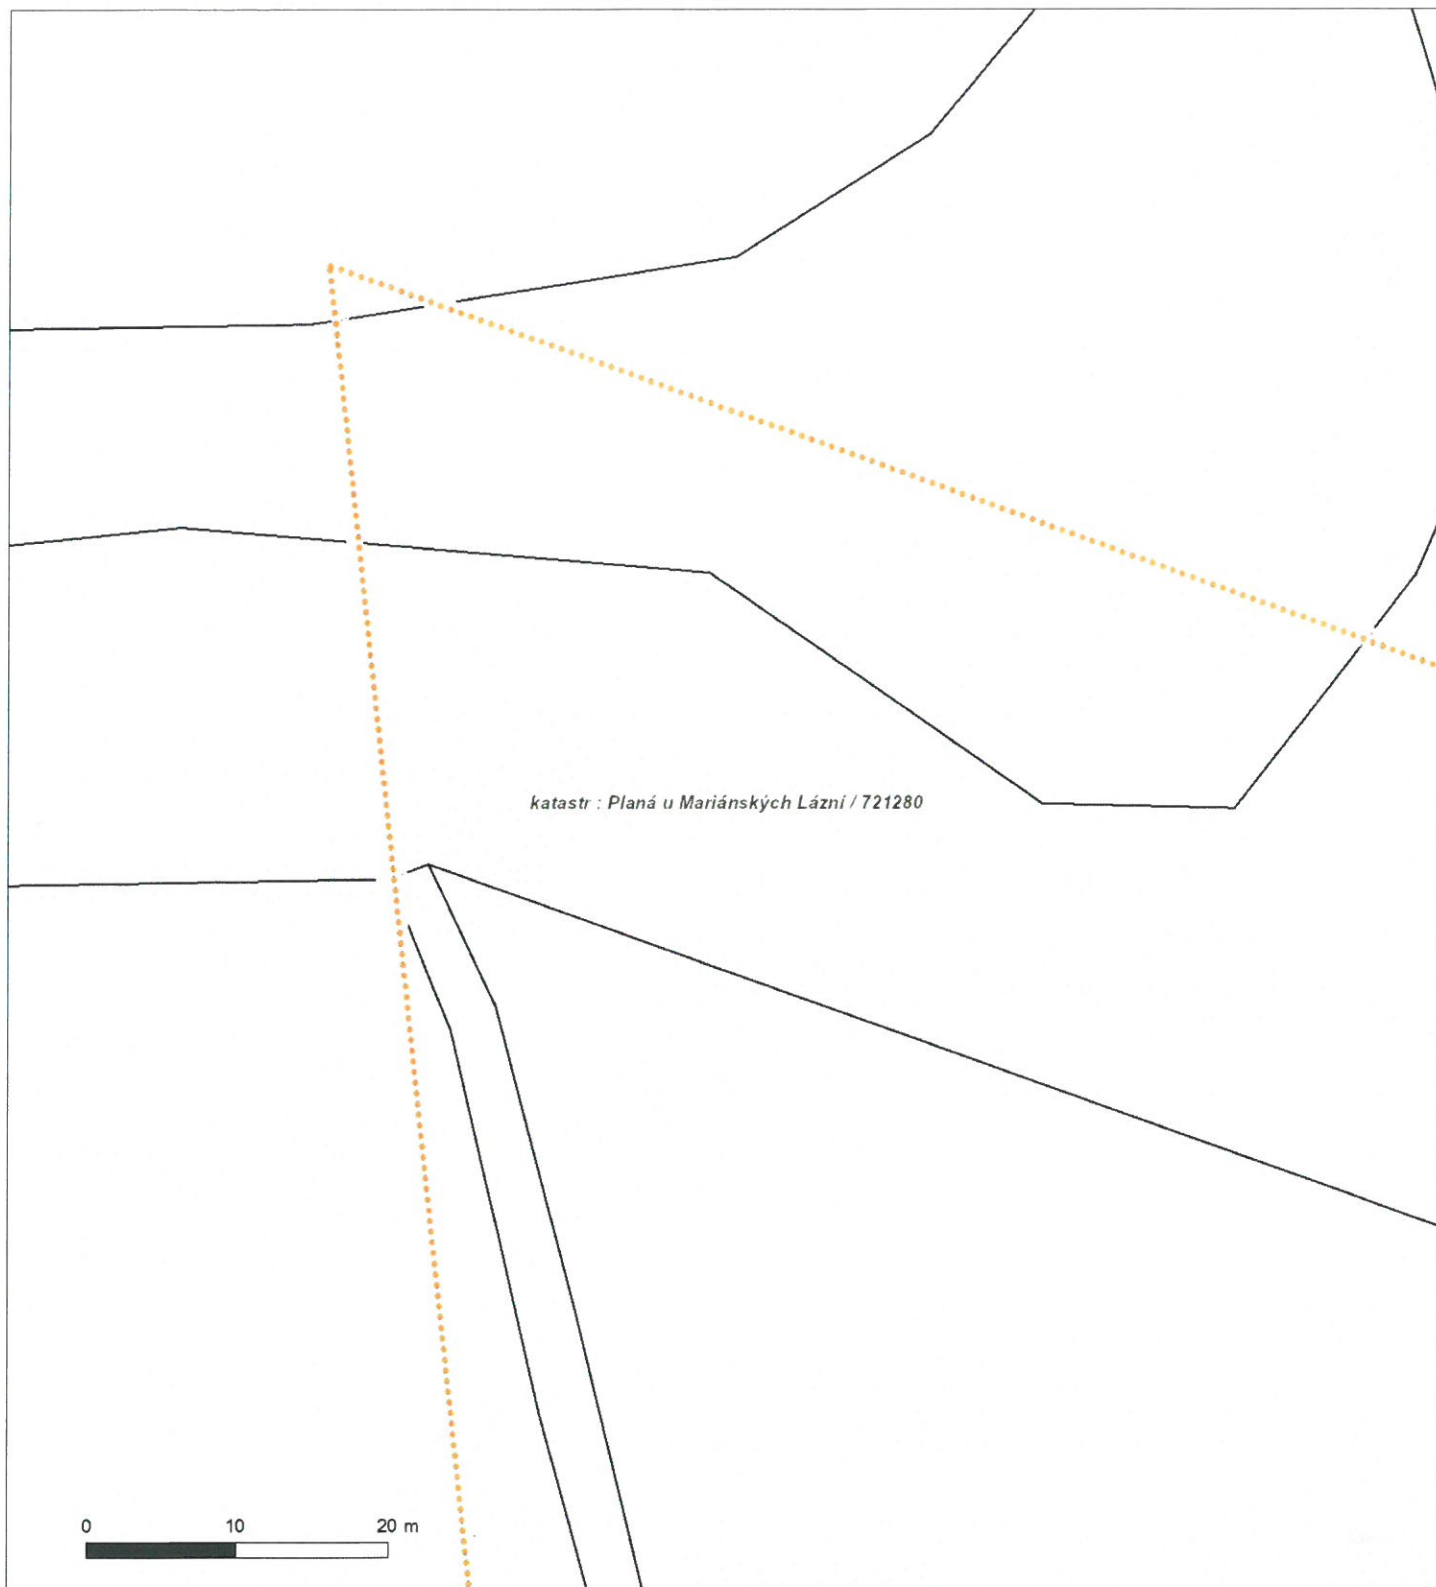


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 2

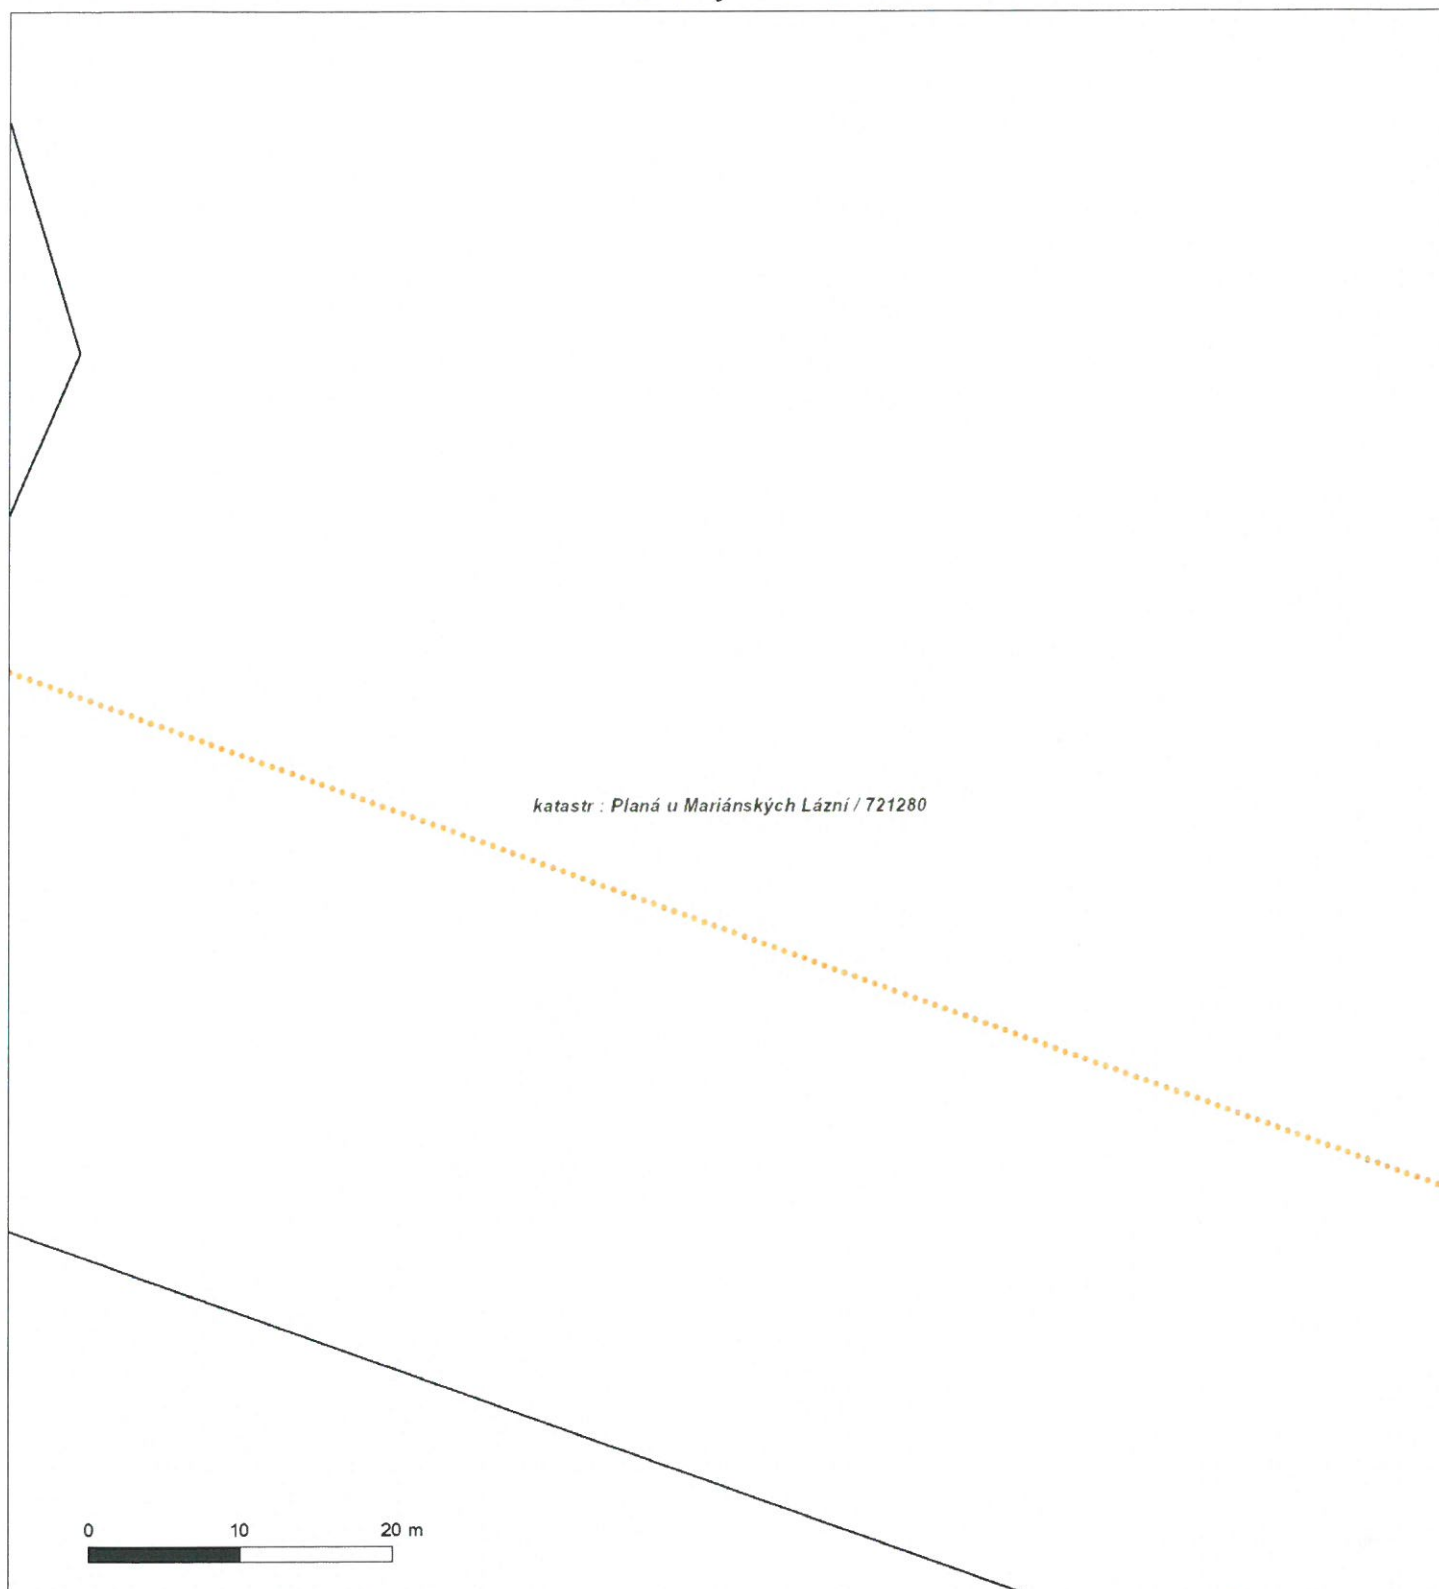

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 3

katastr : Planá u Mariánských Lázní / 721280

0 10 20 m




Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 4

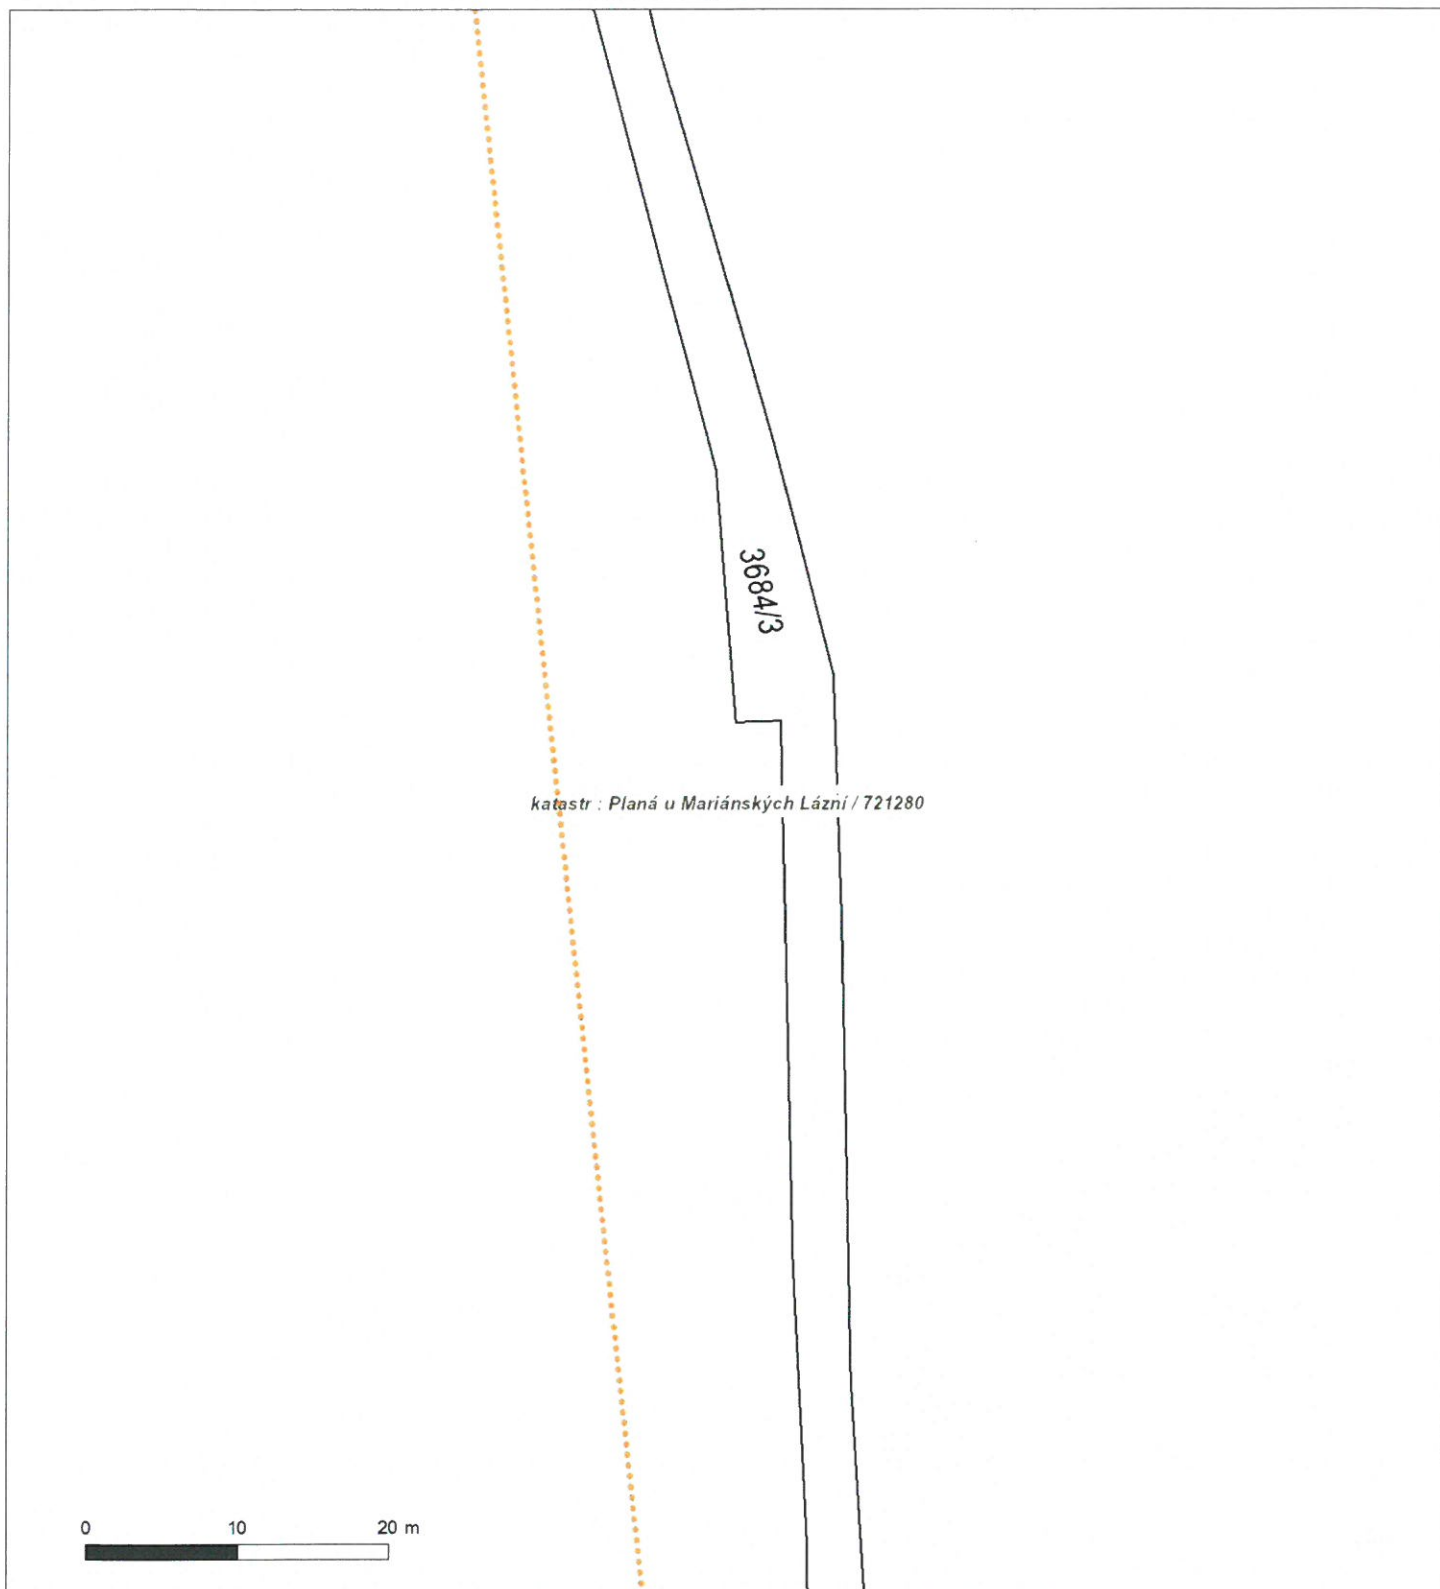

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 5

Za hřbitovem

katastr : Planá u Mariánských Lázní / 721280

538/25

0 10 20 m


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 6

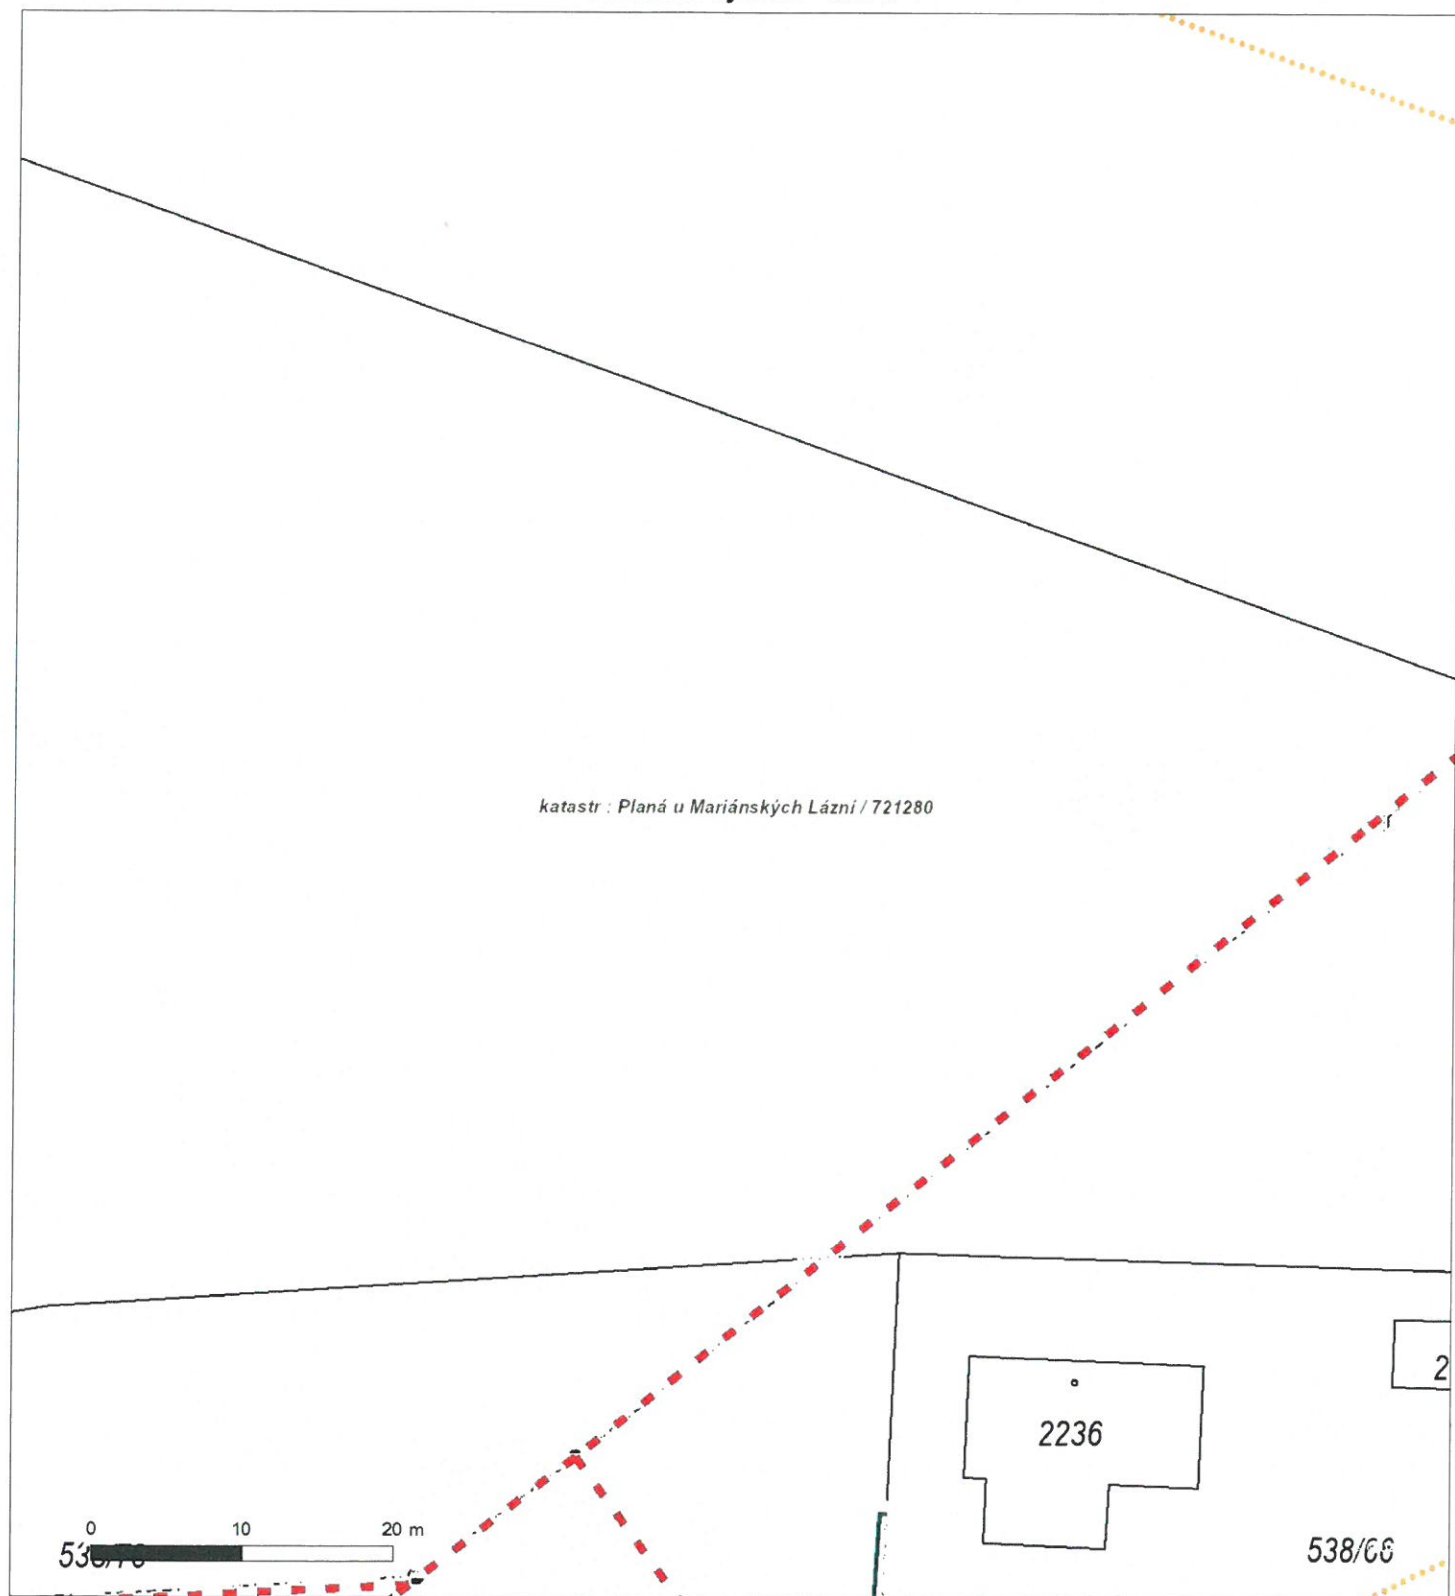


Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 7

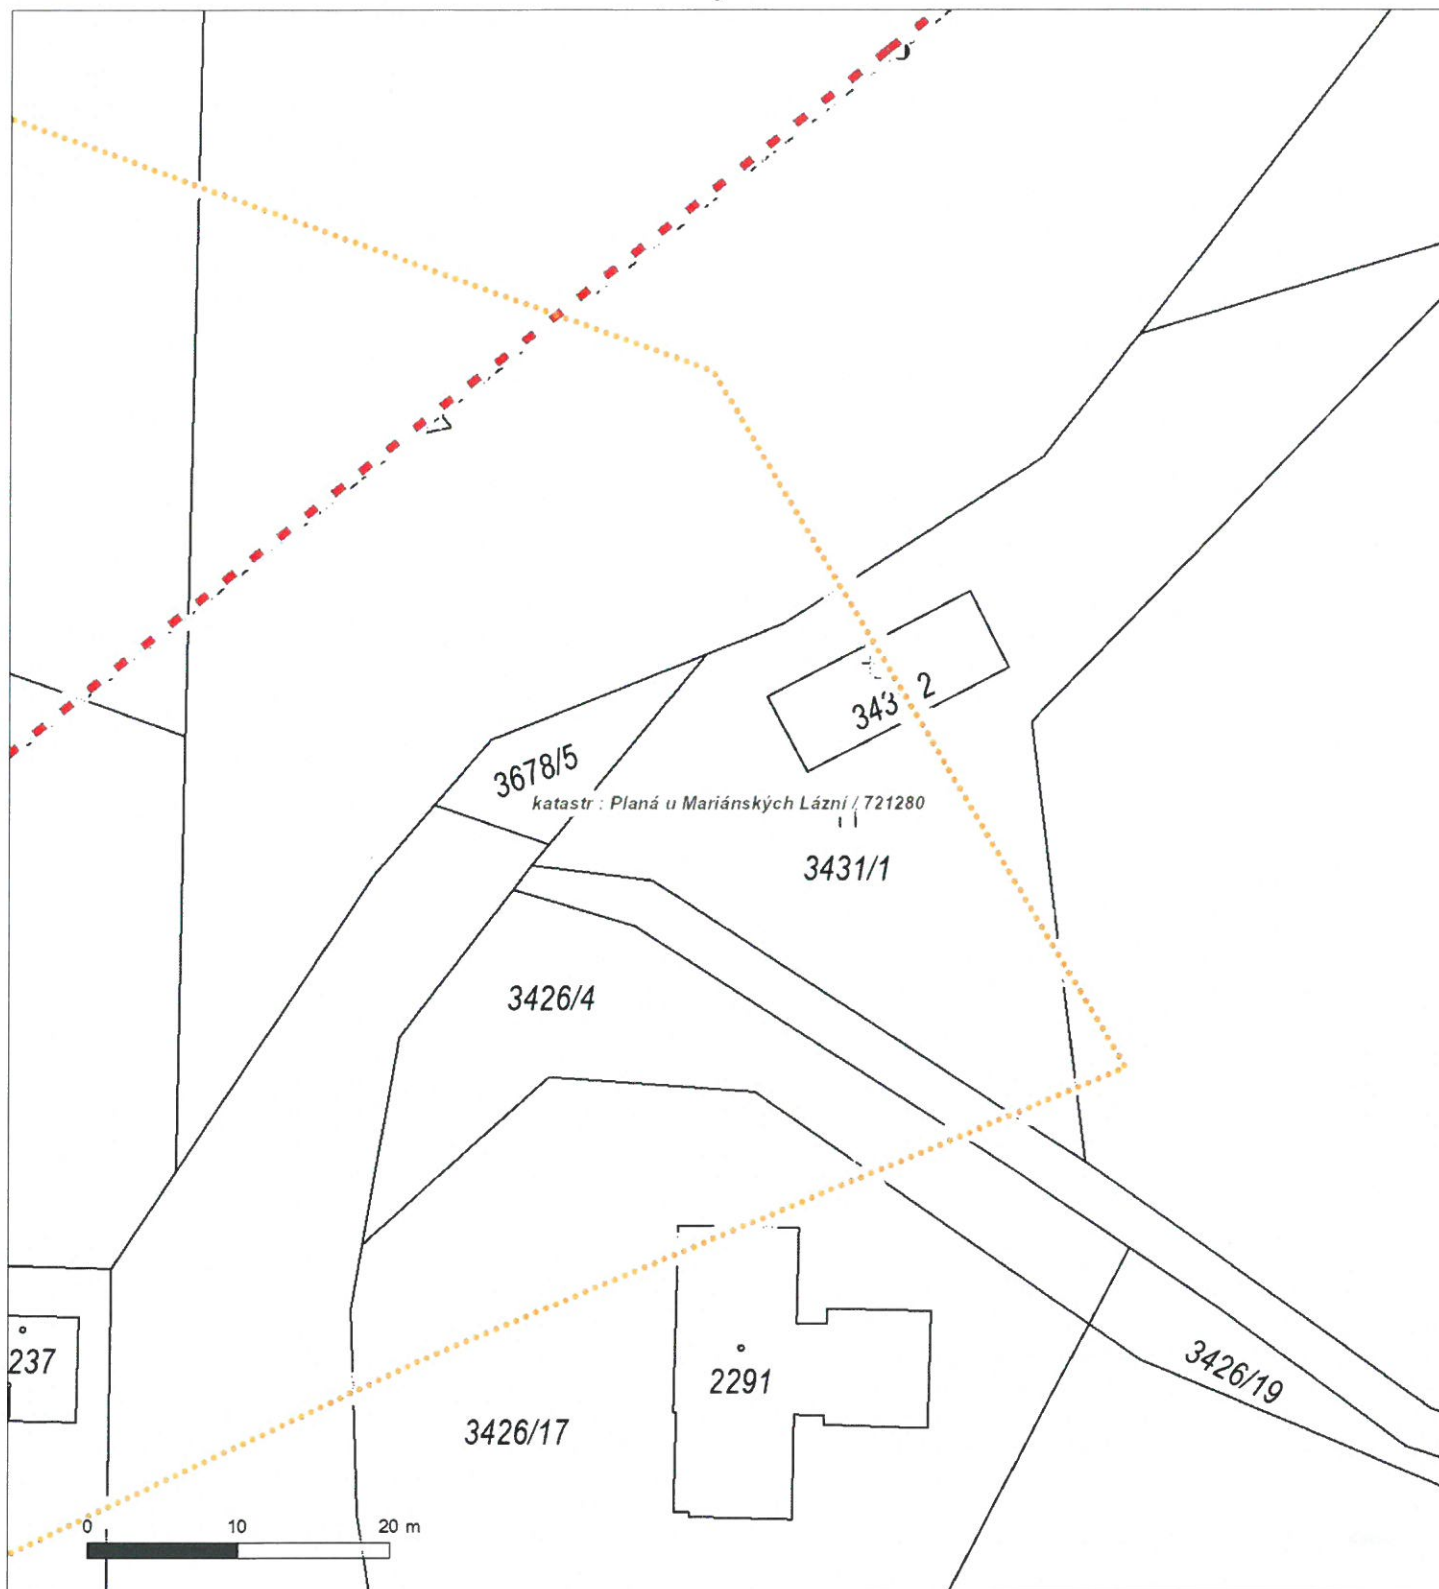

Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 8



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 9



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

Platí pouze se sdělením číslo 0102156005.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 10



Není-li zobrazena katastrální mapa, zadejte žádost znovu. Katastrální mapa je generována prostřednictvím externí WMS služby, jejíž provoz nezajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a. s.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV vč. a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v § 46 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu (energetického nebo pro elektronickou komunikaci) kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 tun.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení nebo podzemních zařízení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s vlastníkem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Manipulovat s obnaženými kabely pod napětím je možné pouze se souhlasem vlastníka. Odkryté zařízení sítě pro elektronickou komunikaci včetně ochranné trubky (HDPE apod.) musí být řádně zabezpečeno při práci i proti poškození nepovolnou osobou.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být zástupce vlastníka kabelu / ochranné trubky vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození. Podkopané kabely sítě elektronické komunikace budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložení musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník včas vyzve k přítomnosti pracovníka pověřeného společností ČEZ Distribuce, a. s.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení distribuční soustavy podle § 46 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedeními po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994),
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů;
- c) u zařízení sítě pro elektronickou komunikaci 1 metr od krajního vedení.

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. 8 a 9 energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních energetických vedení a sítí pro elektronickou komunikaci je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičů vysokého napětí blíže než 2 metry a u vodičů velmi vysokého napětí blíže než 3 metry (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů nebo stožárů).
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
9. Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci.
10. Do vzdálenosti 1,5 metru od osy nadzemního zařízení pro elektronickou komunikaci nebudou používány mechanismy ohrožující provoz zařízení, skladování materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz zařízení nebo jiného zařízení souvisejícího s nadzemní sítí pro elektronickou komunikaci.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46 odst. 6 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů vně od oplocení nebo v případě, že stanice není oplocena, 20 metrů od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavěných el. stanic 1 metr vně od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle § 46 odst. 8 a 10 energetického zákona zakázáno:

- 1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. 8 a 11 energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

- 5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
- 6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
- 7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
- 8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NEBO BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Ochranné pásmo zařízení technické infrastruktury činí 1 metr po obou stranách od potrubí nebo kabelu.

V ochranném pásmu zařízení technické infrastruktury je zakázáno bez souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s., provádět činnosti, které by mohly ohrozit vodárenské, plynárenské, kanalizační nebo jiné zařízení technické infrastruktury, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Při provádění veškerých činností v ochranném pásmu i mimo ně nesmí dojít k poškození těchto zařízení.

V projektech v bezprostřední blízkosti zařízení technické infrastruktury je nutno dodržet vzájemné vzdálenosti inženýrských sítí dle ČSN 73 6005.



ŽADATEL
Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700854375

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700854375 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700854375.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

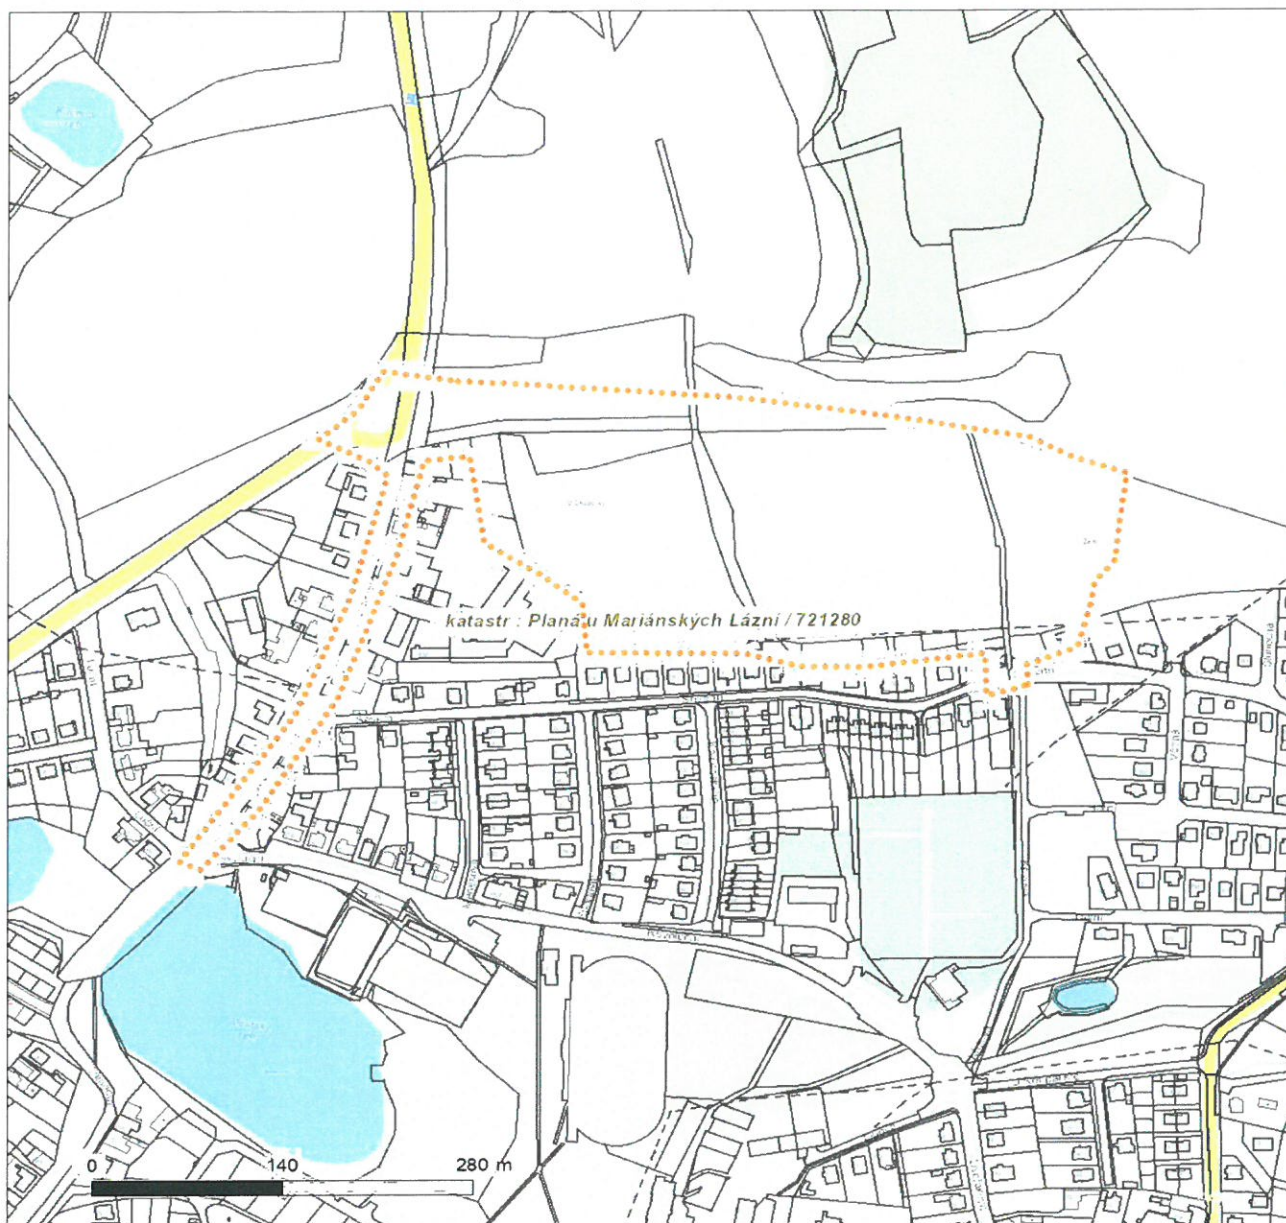

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL
Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0700854381

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Název akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0700854381 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s., se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

ČEZ ICT Services, a. s.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 53
IČ: 26470411

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0700854381.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

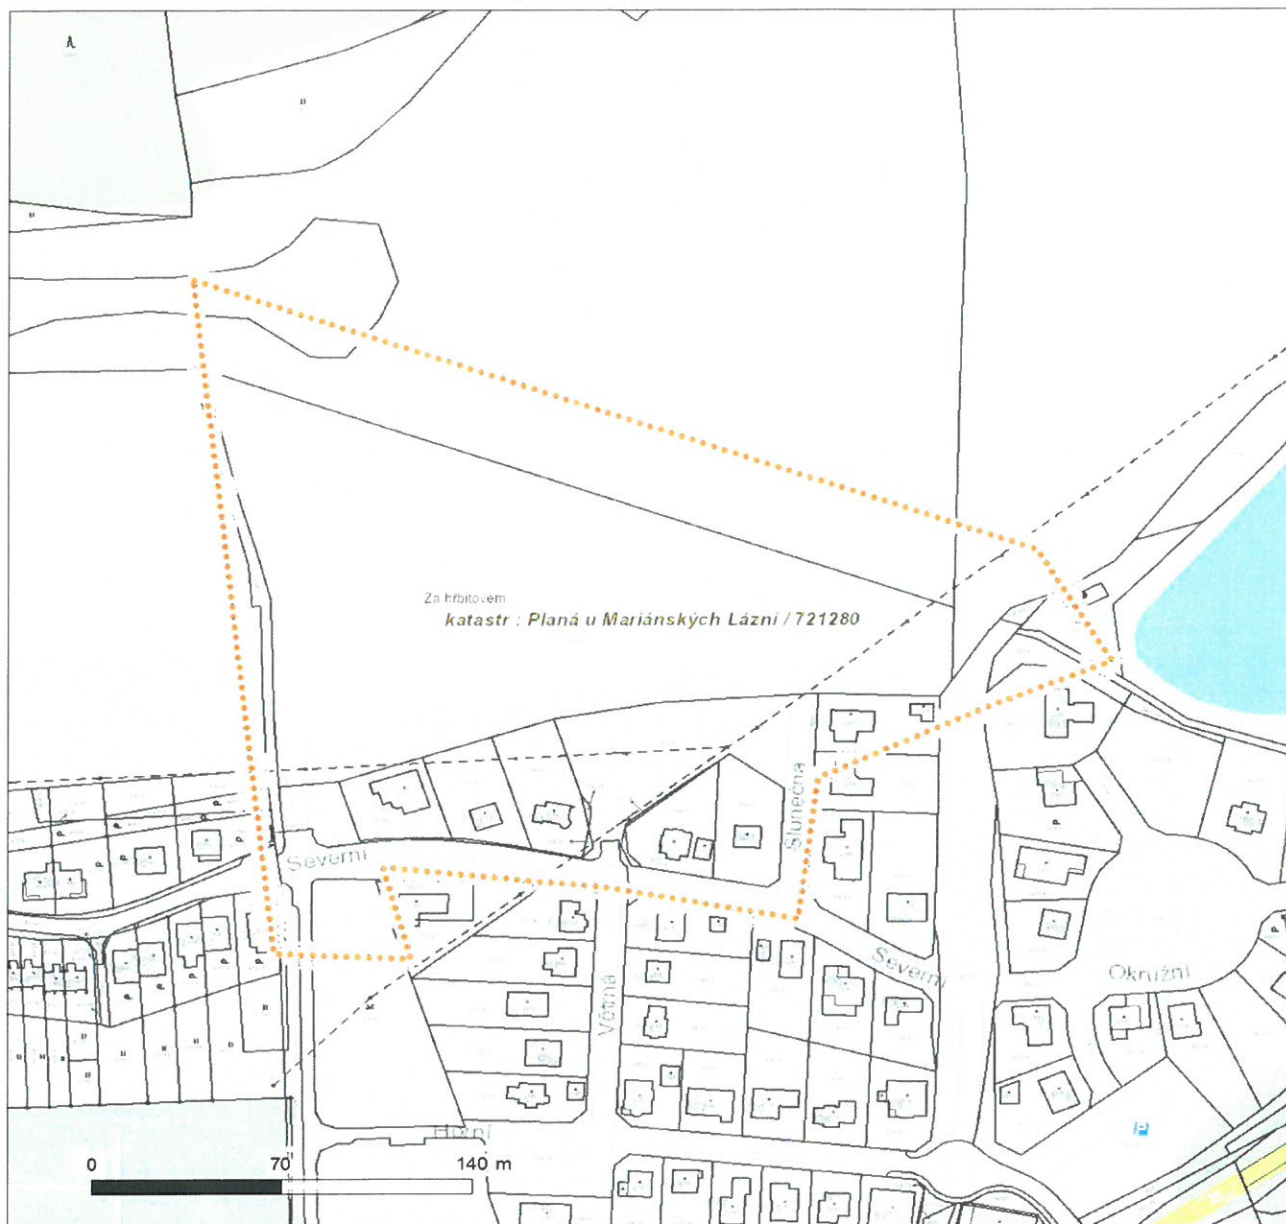

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL

Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
1100125642

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: **DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané**

Účel: **Informativní**

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100125642 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Telco Infrastructure


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



Platí pouze se sdělením číslo 1100125642.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

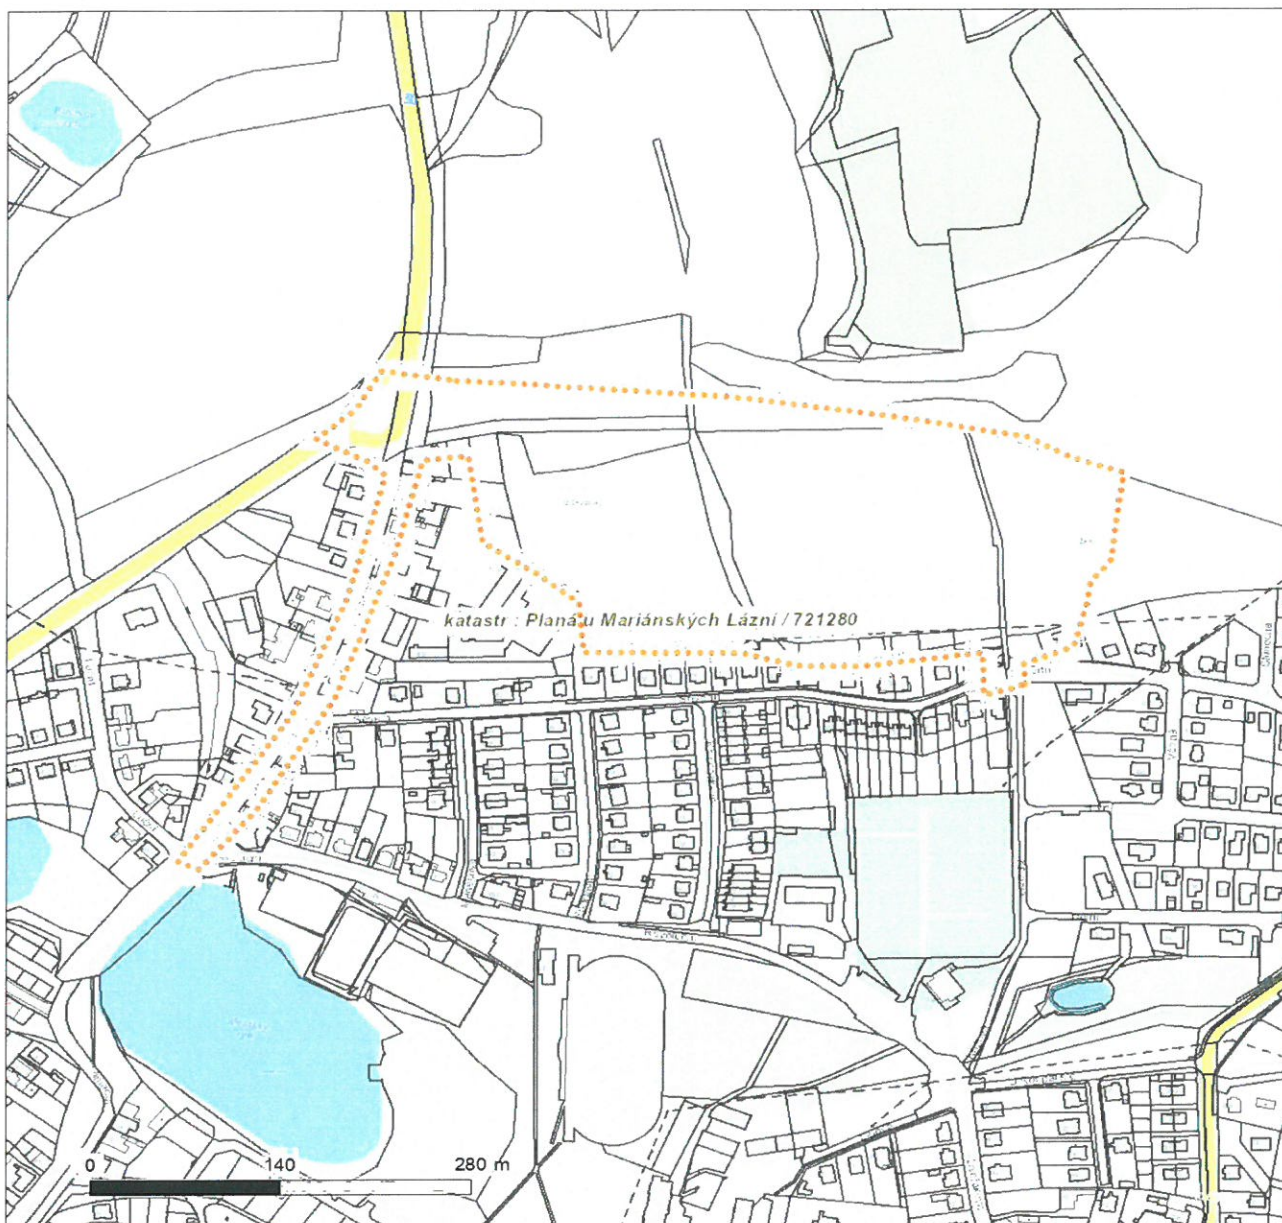

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| — — — — — Nadzemní optické vedení | — — — — — Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení | — — — — — Zájmové území |
| — — — — — Nadzemní metalické vedení | — — — — — Hranice katastrálního území |
| — — — — — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
1100125649

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Název akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 1100125649 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Infrastructure, s.r.o.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Infrastructure, s.r.o. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Infrastructure, s.r.o.

Praha, Praha 4
Duhová 1531/3
PSČ 140 00
IČ: 08425817

Přílohy

Situační výkres zájmového území



Telco Infrastructure


Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 | tel.: 910 70 70 70 | IČ: 08425817, DIČ: CZ08425817
e-mail: servicedesk@cez.cz, www.cez.cz/telin | zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 318836



Platí pouze se sdělením číslo 1100125649.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

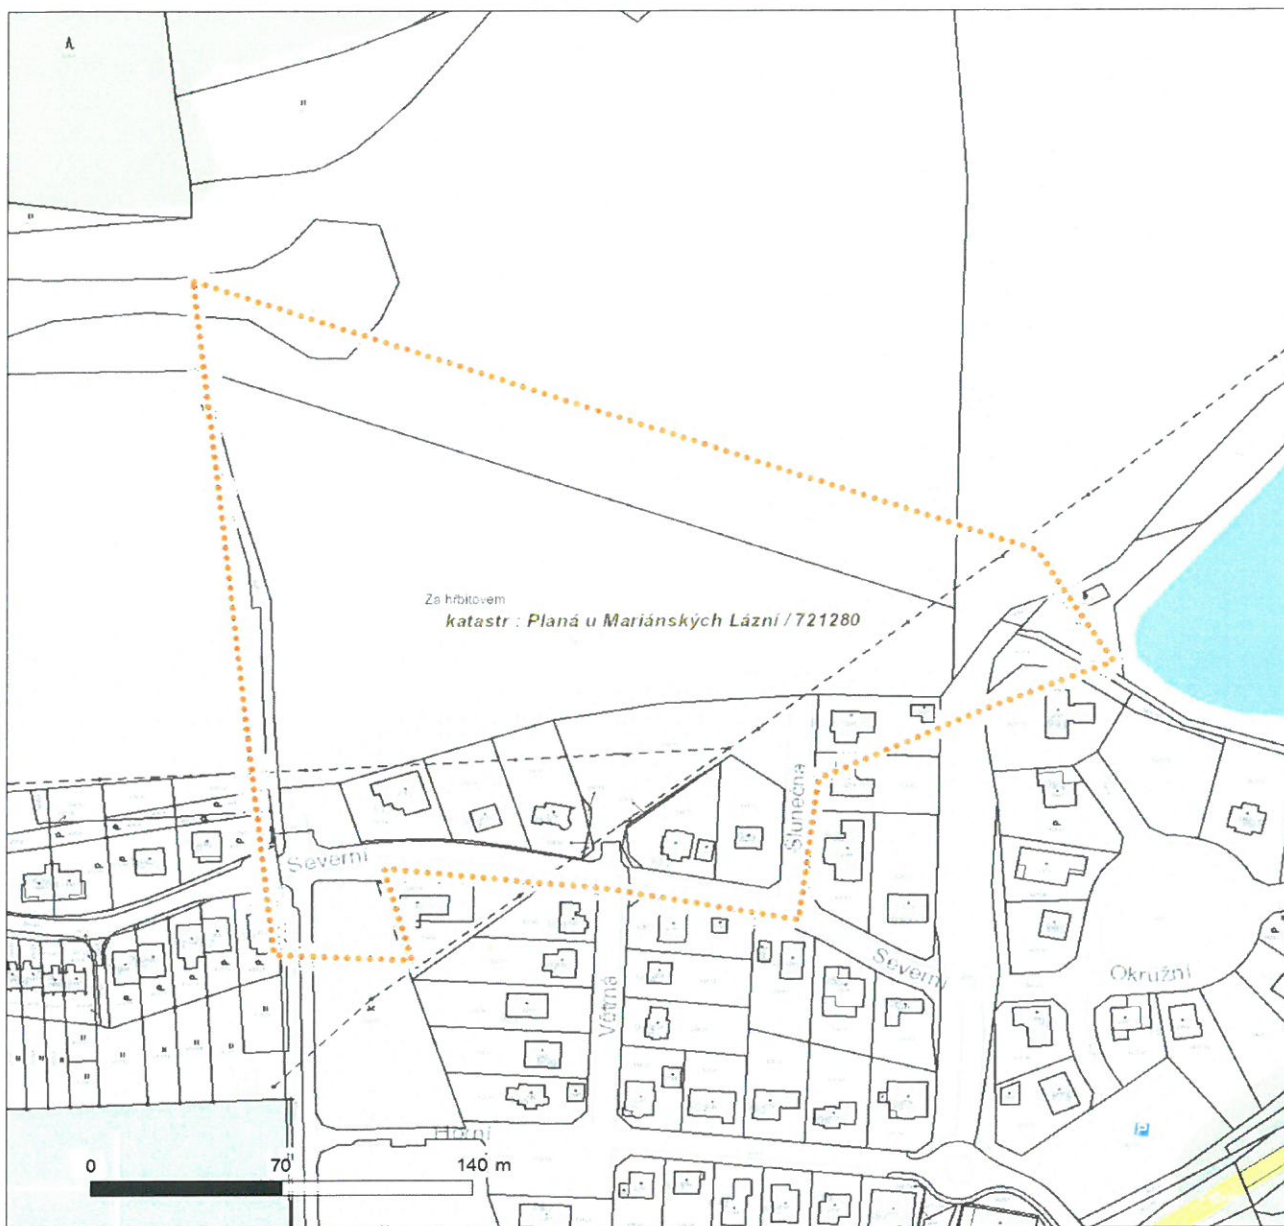

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201737853

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201737853 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201737853.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

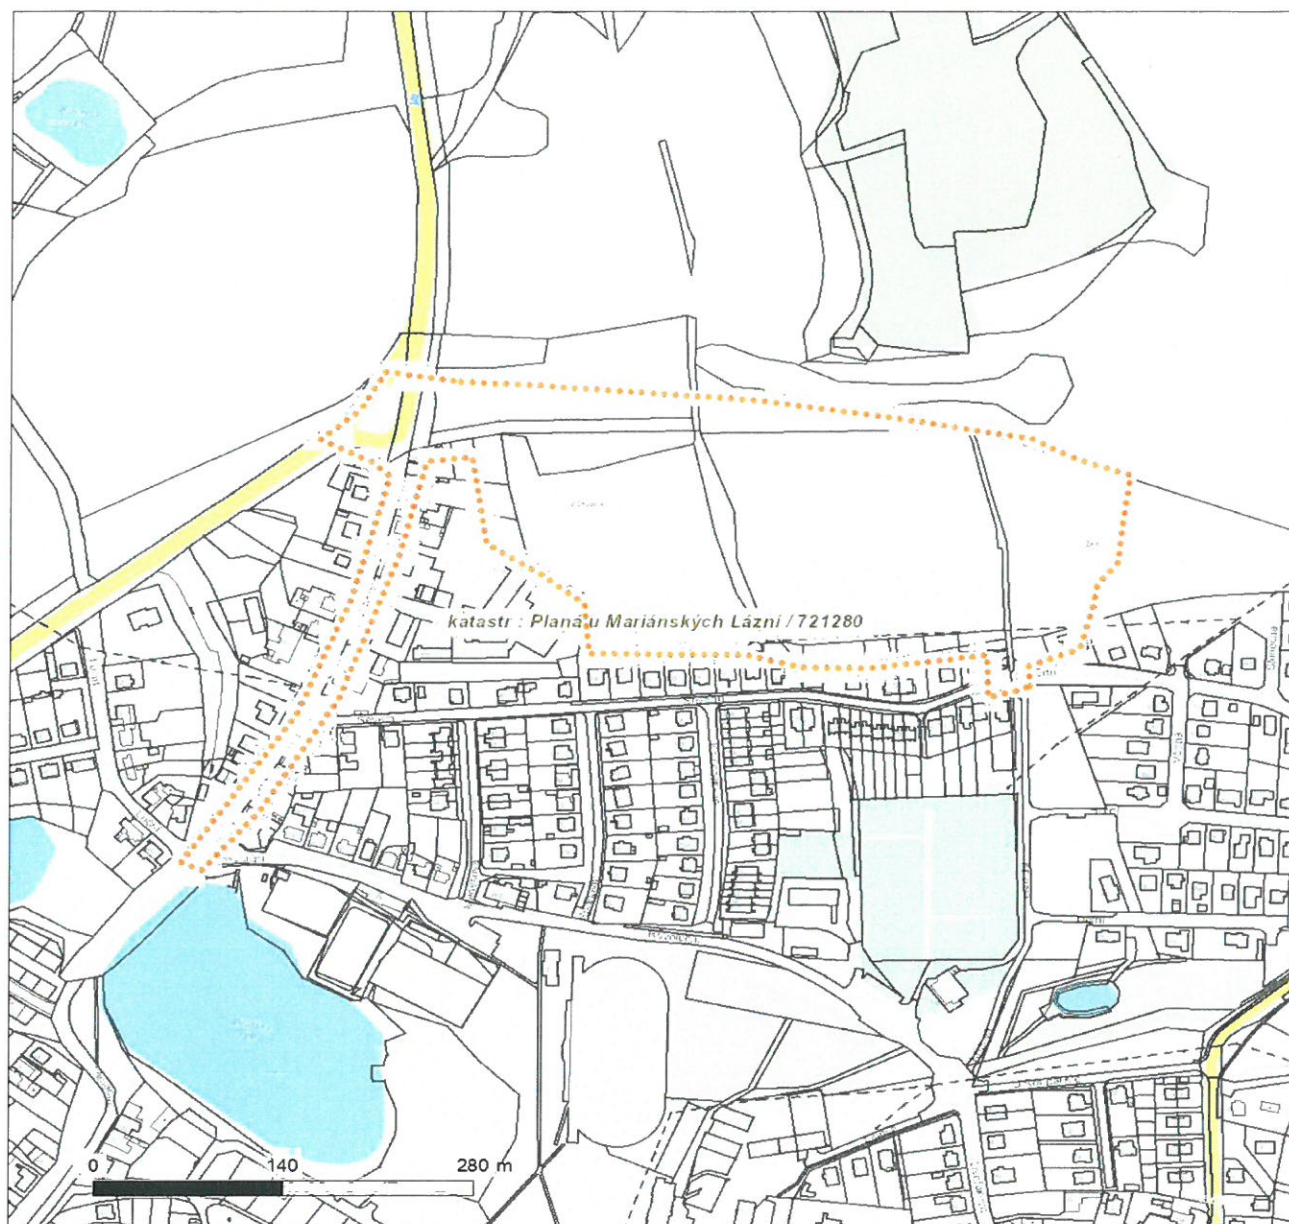

LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| — — — — — Nadzemní optické vedení | — — — — — Radioreléový spoj vzduch |
| ————— Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | ===== Hranice katastrálního území |
| ————— Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL
Laboro ateliér s.r.o.

NAŠE ZNAČKA
0201737860

VYŘIZUJE / LINKA

VYŘÍZENO DNE
05.06.2024

Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s.

Název akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Účel: Informativní

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0201737860 ze dne 05.06.2024, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti Telco Pro Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území:
nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Rovněž upozorňujeme, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 05.06.2025.

Sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. S poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. Požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Telco Pro Services, a. s.

Praha, Praha 4

Duhová 1531/3

..

Přílohy


Situační výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0201737860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

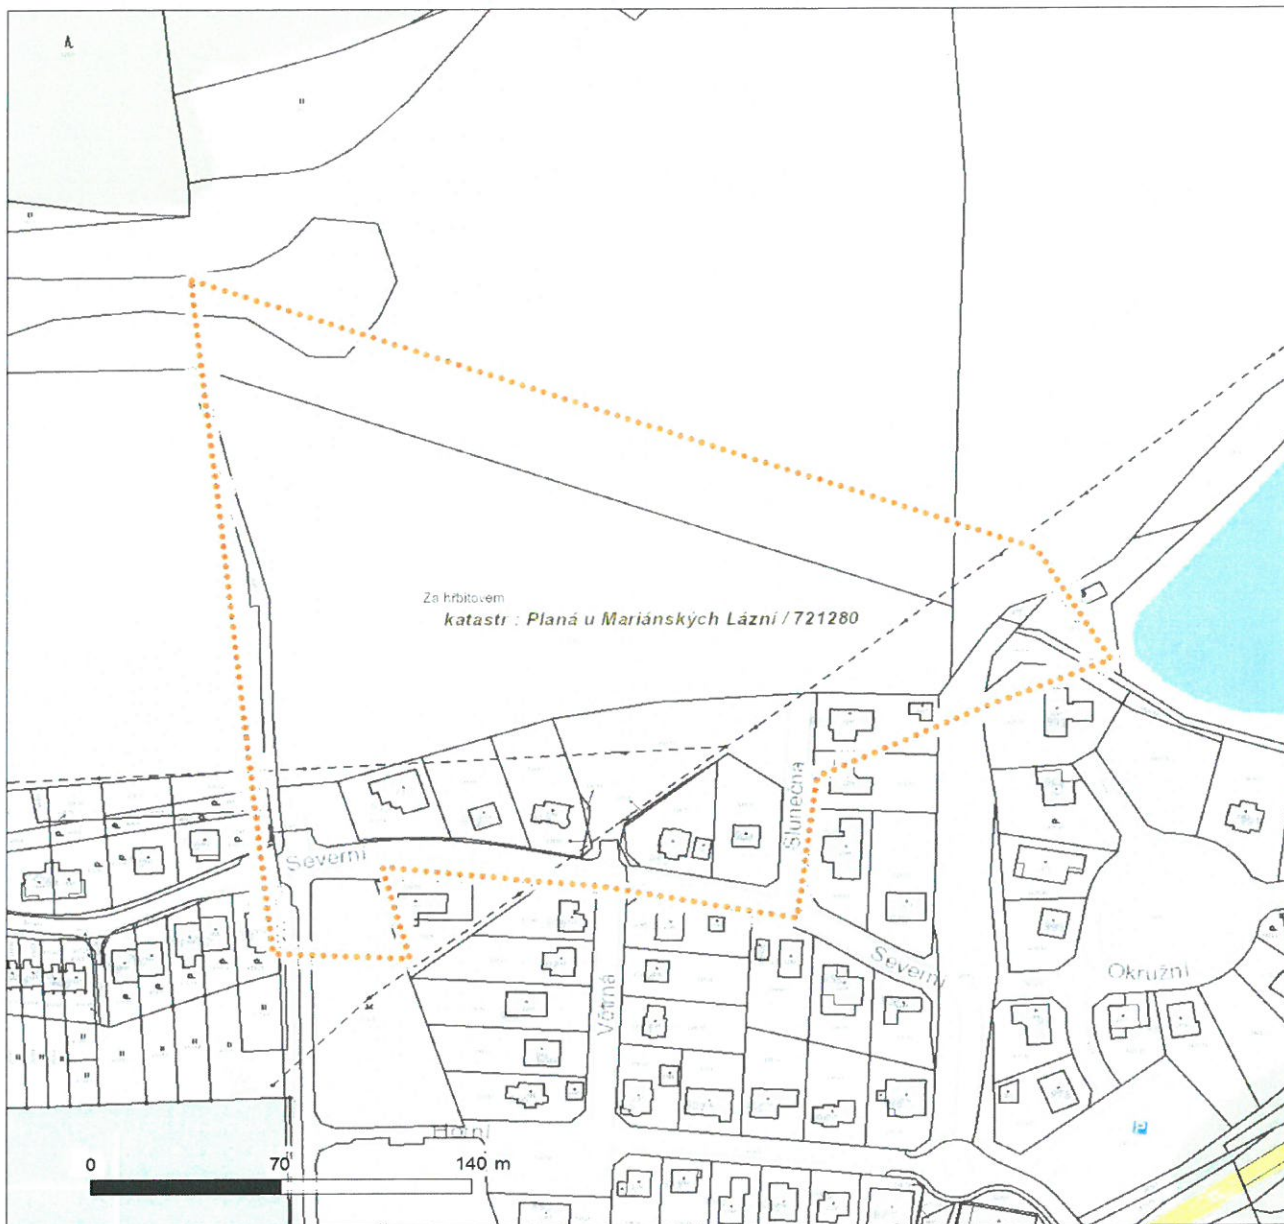

LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| — — — — — | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| ————— | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| ————— | Podzemní metalické vedení | | |



naše značka
5003056954
vyřizuje
Jana Gabrielova
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
24.05.2024

Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644
56501 Choceň

Věc:
DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané - vodohospodářské objekty

K.ú. - p.č.: Planá u Mariánských Lázní

Stavebník: Město Planá, náměstí Svobody 1, 34815 Planá

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim (ÚR+SP)

UPOZORNĚNÍ:

Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznamte s obsahem stanoviska, proveďte oznámení o zahájení stavební činnosti, objednejte si vytyčení a postupujte podle pokynů uvedených ve stanovisku. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL,NTL plynovody
- STL,NTL plynovodní přípojky
- plánovaná výstavba PZ - zakresleno žlutou barvou

Ochranné pásmo STL a NTL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí. Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Na základě předložené situace byl předán informační zákres (poskytnutý zákres sítě je pouze ORIENTAČNÍ).

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

POŽADUJEME KONTROLU SPLNĚNÍ PODMÍNEK uvedených v tomto stanovisku pracovníkem GasNet Služby, s.r.o.(<http://www.gasnet.cz/ds-online-vytyceni-pz/>).

Upozorňujeme, že v zájmovém území je v současné době ve výstavbě plynárenské zařízení, které nebylo dosud převzato do provozování. Je nutná koordinace stavby s plánovanou výstavbou STL plynovodů a plynovodních přípojek (dále jen PZ).

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · www.gasnet.cz

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

Investor (dodavatel) stavby Město Planá, náměstí Svobody 1, Planá.

Dále upozorňujeme, že na plánované PZ se již po nabytí právní moci územního rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu s umístěním stavby, pokud není podle stavebního zákona vyžadován ani jeden z těchto dokladů, potom dnem uvedení PZ do provozu vztahují OCHRANNÁ PÁSMATA (dle čl. 225 zákona č. 670/2004 Sb. - doplněním § 68 zákona č. 58/2000 Sb.)

- křížení a souběh inženýrských sítí, včetně chrániček inženýrských sítí, s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
- Úhel křížení PZ s podzemními vedeními technického vybavení bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Nejmenší vodorovná vzdálenost při souběhu stokového (kanalizačního) potrubí s PZ bude min. 1000 mm.
- Ke křížení stokového (kanalizačního) potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Kanaizační potrubí bude uloženo pod PZ.

VEŠKERÉ TECHNOLOGICKÉ PRVKY (OBJEKTY), ČERPACÍ JÍMKY, VÝSTUPNÍ OBJEKTY, HORSKÉ VPUSTI, SORPČNÍ VPUSTI, VÝUSTNÍ OBJEKTY, VSAKOVACÍ TUNELY, VSAKOVACÍ RÝHY, ČOV, ČERPACÍ STANICE, ČERPACÍ ŠACHTY, PŘEČERPÁVACÍ STANICE, SBĚRNÉ STUDNY, VSAKOVACÍ JÁMY, ARMATURNÍ ŠACHTY, USAZOVACÍ ŠACHTY, AKUMULAČNÍ BOXY, RETENČNÍ NÁDRŽE, VSAKOVACÍ OBJEKTY, ORL apod. MUSÍ BÝT VZDÁLENY OD OBRYSU PZ min. 1 m, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí.

- Obrisy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
- K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.
- Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).
- Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003056954 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jana Gabrielova
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele

Legenda:

linie plynovodu	NTL	STL	VTL	VVTL	nefunkční	plánovaná stavba před realizací	ve výstavbě, neuveďeno do provozu	regulační stanice	ochranné zařízení	kabel	elektropřípojka	kabel protikorozi ochrany	anodové uzemnění	stanice katodové ochrany	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)





naše značka
5003089565
vyřizuje
Jana Gabrielova
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
06.06.2024

Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644
56501 Choceň

Věc:

DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

K.ú. - p.č.: Planá u Mariánských Lázní

Stavebník: Město Planá, náměstí Svobody 1, 34815 Planá

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.

STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě.

Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:

- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytyčení za tímto účelem
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územního řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:

- objednání vytyčení polohy PZ za účelem zpracování projektové dokumentace stavby
Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA.
Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>.

Při podání žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábřovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn,dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn,dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko> s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍČÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

8) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě.

Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/>.

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003089565 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.




GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jana Gabrielová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení

Provozovatel DŠ: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Planá, náměstí Svobody 1, 34815 Planá. K.ú.: Planá u Mariánských Lázní.

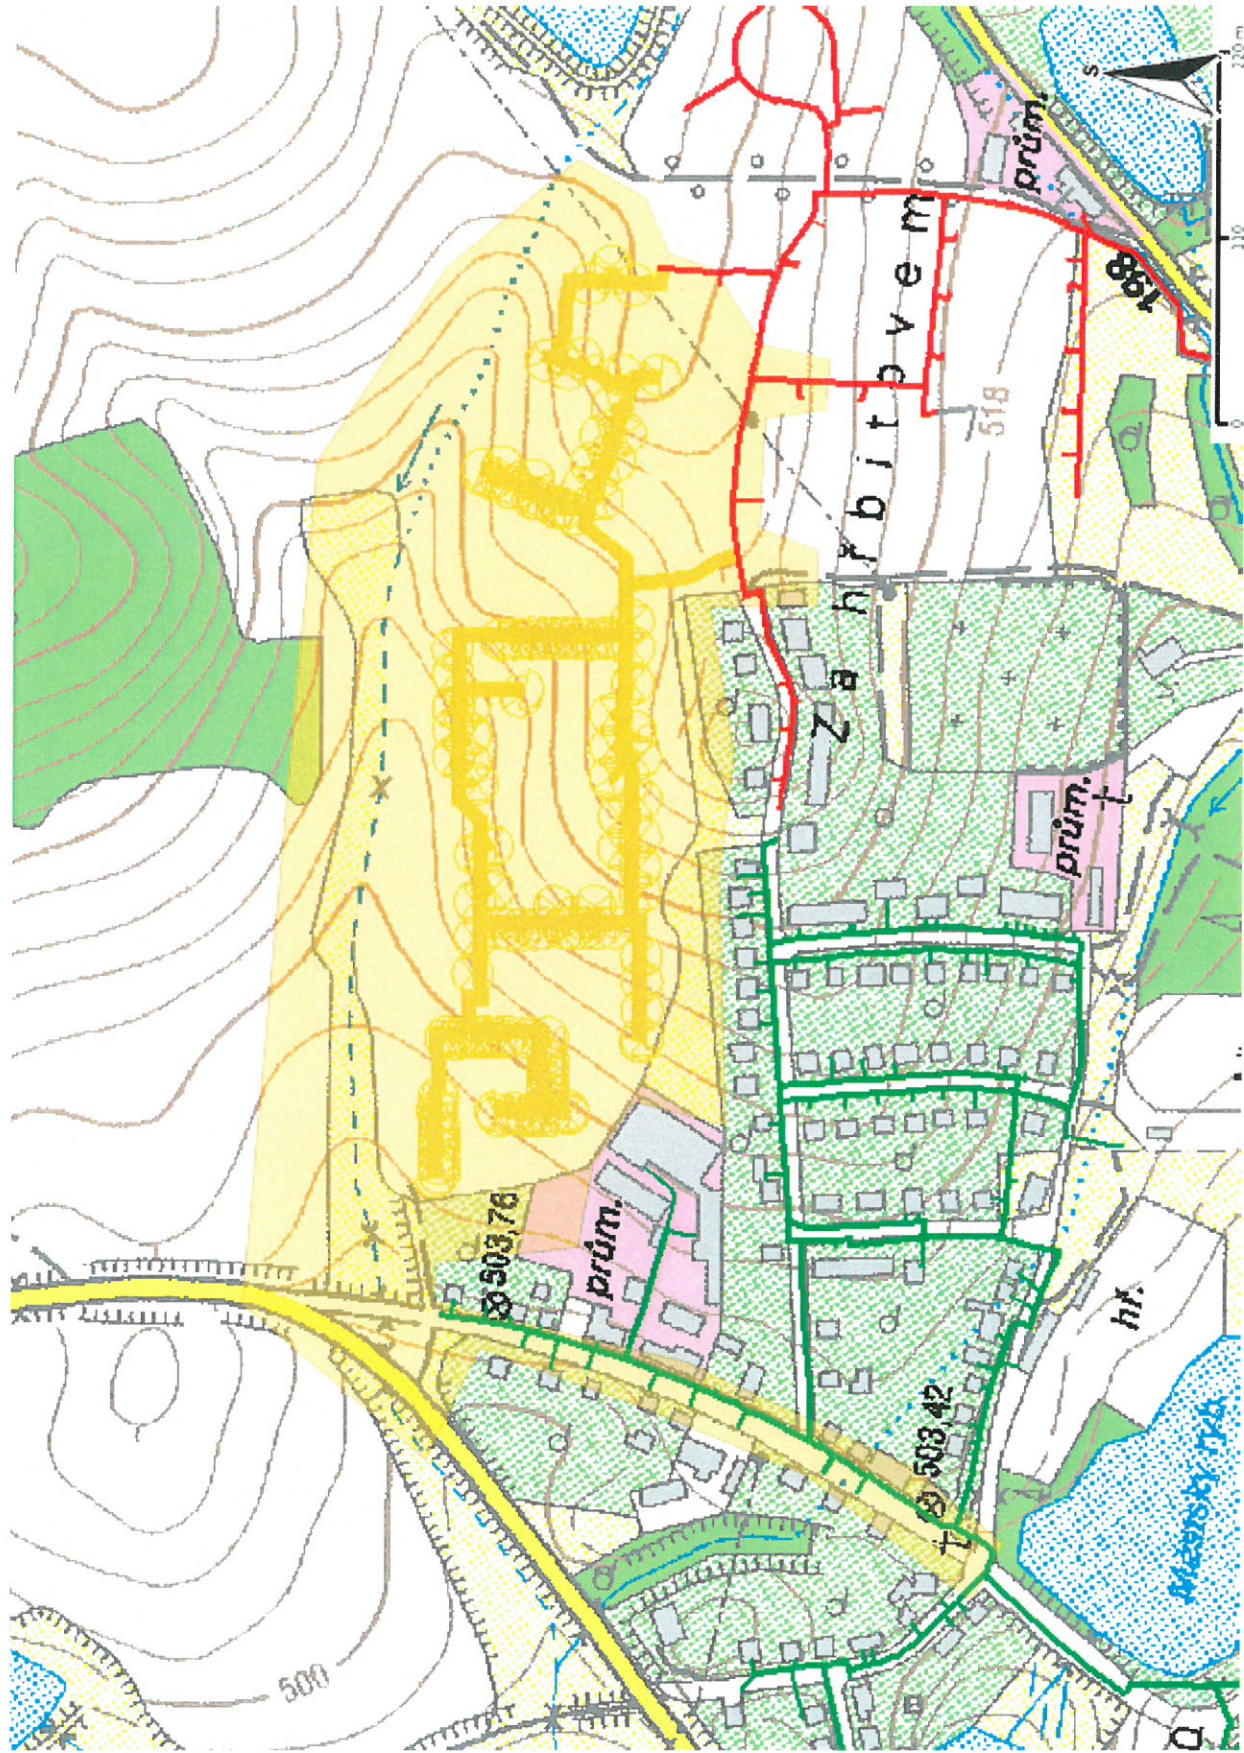

Legenda:

linie plynovodu	regulační stanice
NTL	
STL	ochranné zařízení
VTL	
VVTL	kabel
nefunkční	elektropřípojka
plánovaná stavba před realizací	kabel protikoroziční ochrany
ve výstavbě, neuvedeno do provozu	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/ technologie (linie/ bod/plocha)

**VOYJÁDRĚNÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.**

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: CN2303029-1
Důvod vydání vyjádření: Územní řízení / Stavební řízení
Vyjádření ke dni: 15. května 2024

Název akce	DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané
Žadatel	Iva Faltýnková Laboro ateliér s.r.o. Pardubická 644, 565 01 Choceň IČO: 03706940 Tel. 775 977 605, faltynkova@laboroatelier.cz
Stavebník	Město Planá náměstí Svobody 1, 348 15 Planá
Zájmové území	Město Planá, ul. Zámecká zakreslení zájmového území do katastrální mapy

K předložené PD a návrhu technického řešení máme tyto podmínky:

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započítím zemních prací nechat vytyčit průběh sítí společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započítí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/zadost-o-vytyceni.html>.
- Před realizací zajistí investor ověření pozice a hloubky uložení sítí pomocí sond kopaných ručně.
- Pokud při výkopových pracích dojde k obnažení vedení, bude přizván zástupce společnosti ČEZNET s.r.o. pro kontrolu vedení před zasypáním.
- Pokud dojde ke snížení krytí na úroveň 40cm a méně, bude provedeno přeložení nebo dodatečná ochrana vedení na základě konzultace se zástupcem společnosti ČEZNET s.r.o. Náklady na úpravu vedení bude hradit investor stavby.
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen dodržet podmínky ČSN pro práci v ochranném pásmu. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že došlo k poškození podzemního či nadzemního vedení, kontaktovat správce sítě.
- Ve vyznačeném zájmovém území je plánovaná výstavba optické sítě společnosti ČEZNET s.r.o. Před zahájením výkopových prací žádáme o kontaktování z důvodu ověření aktuálního stavu výstavby optické sítě.**

Za splnění výše uvedených podmínek Společnost ČEZNET s.r.o. dává **souhlasné stanovisko** k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově dne 15. 5. 2024



ČEZNET s.r.o.
Účetní oddělení
P.O. BOX 5, Vilémovská 1602, 347 01 Tachov
tel.: +420 211 046 688
Rychlý spolehlivý internet

03

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
tel.: 371 431 035

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTÍ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI ČEZNET s.r.o.**

Evid. číslo žádosti: -
Evid. číslo vyjádření: CN2406004
Důvod vydání vyjádření: Existence sítí
Vyjádření ke dni: 7. června 2024

Název akce	DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané
Žadatel	Iva Faltýnková Laboro ateliér s.r.o. Pardubická 644, 565 01 Choceň IČO: 03706940 Tel. 775 977 605, faltynkova@laboroatelier.cz
Stavebník	Jiří Ľupa Město Planá náměstí Svobody 1, 348 15 Planá IČO: 00260096 Tel. 374 752 923, it@muplana.cz
Zájmové území	Město Planá, ul. Zámecká, Severní zakreslení zájmového území do katastrální mapy

Ve vyznačeném zájmovém území se **nachází** podzemní a nadzemní vedení společnosti ČEZNET s.r.o., se kterým by mohlo dojít ke střetu. Průběh sítě je zakreslen v příloze.
Jedná se o optické vedení v chrániče HDPE 40 – modré, červené, oranžové, zelené, růžové barvy.

Ve vyznačeném zájmovém území je plánovaná výstavba optické sítě společnosti ČEZNET s.r.o. Před zahájením výkopových prací žádáme o kontaktování z důvodu ověření aktuálního stavu výstavby optické sítě.

Toto vyjádření **není** podkladem pro Územní/Stavební řízení.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen předložit zpracovanou dokumentaci se zakreslenými sítěmi k odsouhlasení prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/vyjadreni-k-projektove-dokumentaci.html>.


Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před započítím zemních prací nechat vytyčit průběh sítě společnosti ČEZNET s.r.o. a ohlásit započetí výkopových prací minimálně 14 dní dopředu prostřednictvím formuláře na <https://www.ceznet.cz/zadost-o-vytyceni.html>.

(1) *Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.*

Toto vyjádření má platnost 1 rok.

Vyjádření za společnost ČEZNET s.r.o.
V Tachově dne 7. 6. 2024

Lucie Juránková
Pomocný projektant
lucie.jurankova@ketnet.cz
tel.: 371 431 035

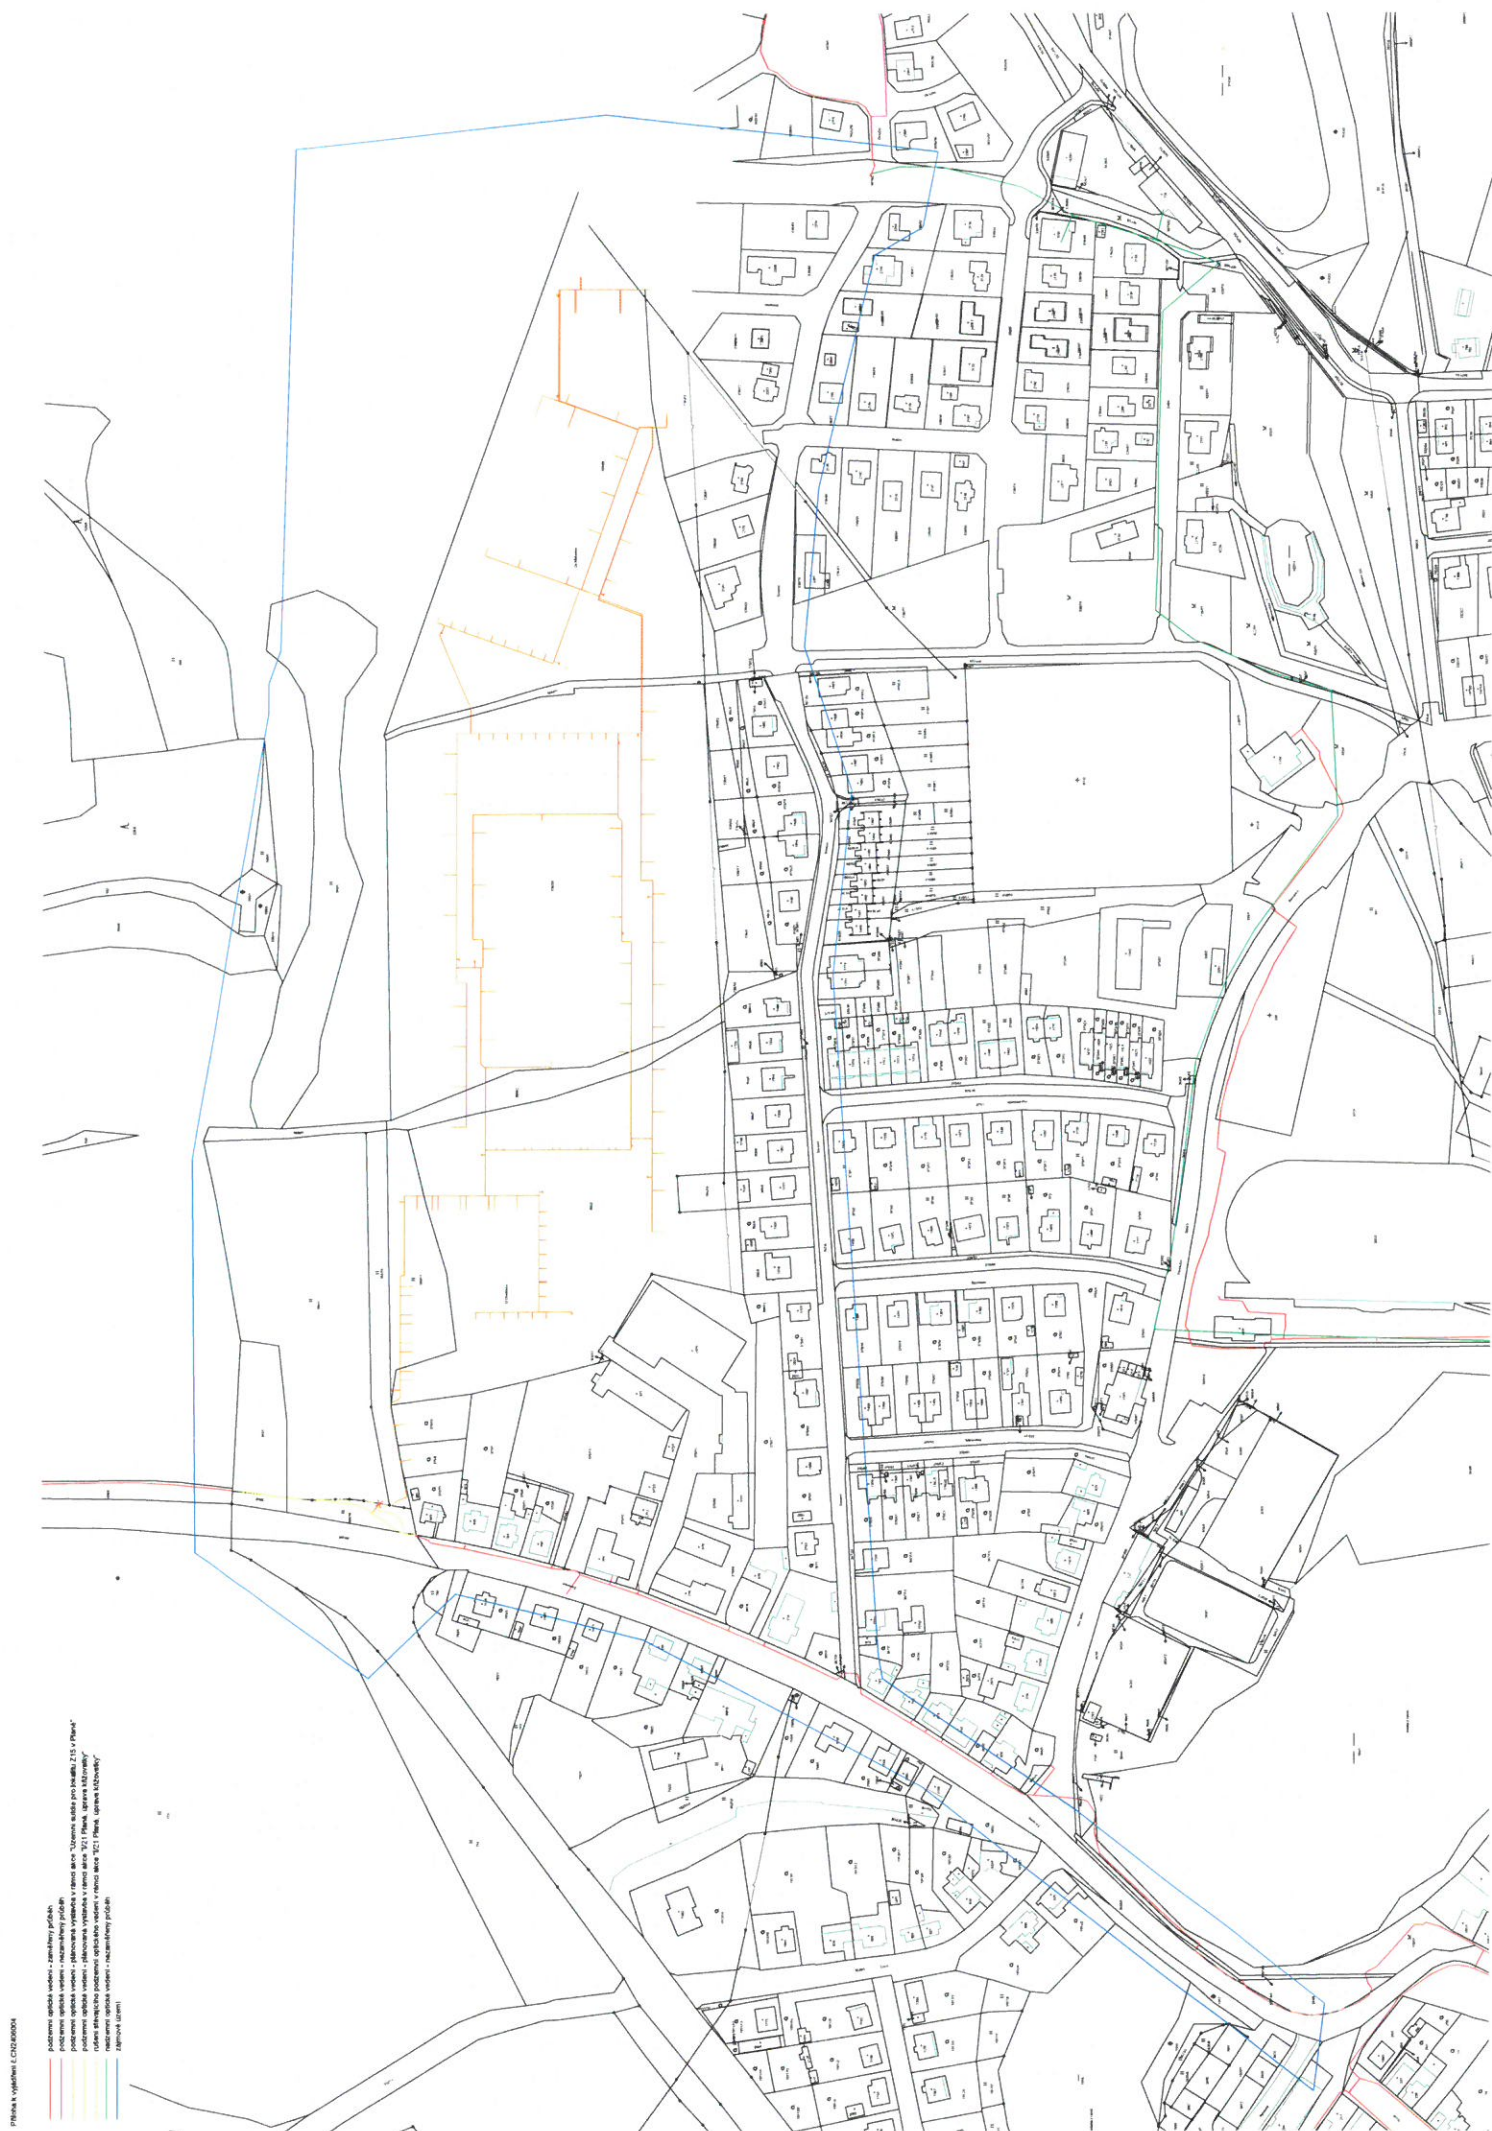



ČD-TELEMATIKA

Ing. Iva Faltýnková
Laboro ateliér s.r.o.
644 644
565 01 Choceň

Číslo jednací 3202413263
Datum 5.6.2024

Vyřizuje Petr Pitoňák
telefon +420 724 213 325
e-mail Petr.Pitonak@cdt.cz

Věc:

Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací - Informace o poloze

Název stavby: **DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané**

V zájmovém území určeném a vyznačeném žadatelem **se nenachází** prostředky sítí elektronických komunikací v majetku **Správy železnic s.o. ve správě ČD - Telematiky a.s.** a zájmové území nezasahuje do ochranného pásma těchto sítí dle §102 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Vyjádření k prostředkům sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematiky a.s. nebo v majetku jiných vlastníků, kteří pověřili správou svých sítí elektronických komunikací ČD - Telematiku a.s., vám bude vyhotoveno samostatně.

Vyjádření pozbývá platnosti dne 5.6.2026

Počet příloh: 1


ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a
130 00 Praha 3

Žádost je možné podávat elektronicky na vyjadreni.cdt.cz nebo e-mailem na helpdesk@cdt.cz.

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Tábořem 369/8a | 190 00 Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00 Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938

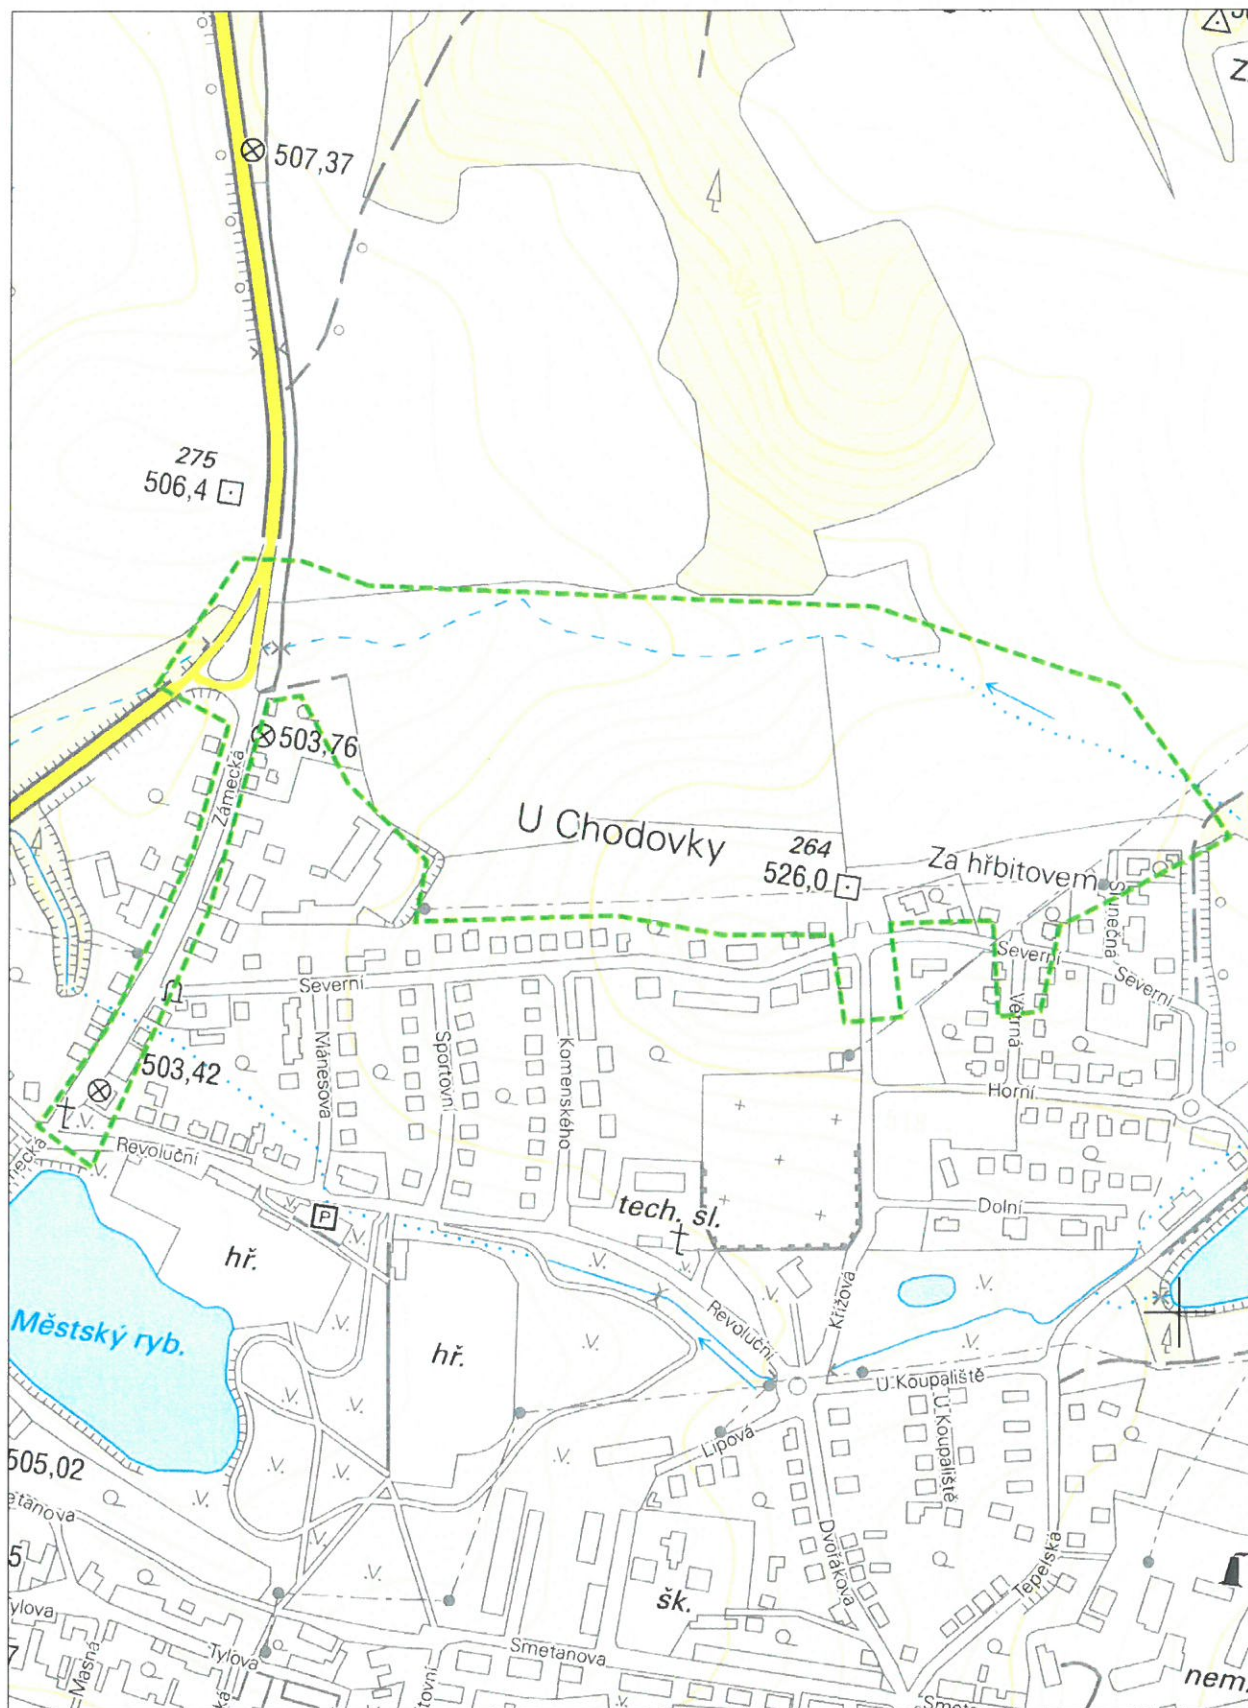

Laboro ateliér s.r.o.
Pardubická 644
56501 Choceň

Dne: 05.06.2024
Vaše č.j.:
Naše č. j.: 9642/24

Věc: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

K Vašemu dotazu ze dne 05.06.2024 sdělujeme, že v k.ú. Planá u Mariánských Lázní se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.

Vymezené území:

Planá u Mariánských Lázní



Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a.s.

oddělení evidence a správy nemovitostí

Sdělení je generováno automaticky ze software evidenci sítě technické infrastruktury a zařízení ČEPRO, a.s.. Kontakt pro případ dotazů: Jana Pólová, tel. 221/968 129, email: jana.polova@ceproas.cz

Město Planá
náměstí Svobody 1
34815 Planá

Váš dopis značky / ze dne	Naše značka	Vyřizuje	Místo odeslání / dne
21003 / 05.06.2024	UPTS/OS/364976/2024	Václav Kučera	Praha / 06.06.2024

Věc: Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s.

Účel: Existence sítí

Akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

K Vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí Vám sdělujeme, že ve Vámi vyznačeném/řešeném území nedojde ke styku s žádným podzemním vedením/zařízením v naší správě.

S pozdravem

Za správnost:

České Radiokomunikace a.s.
Skokanská 2117/1
169 00 Praha 6
(53)
Šárka Stašková

Šárka Stašková
Specialista ochrany sítě

Příloha: Daňový doklad


Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vystavení, tj. do 06.06.2025

PIN: 6654

Úhradu částky za vyjádření proveďte na účet Českých Radiokomunikací, a.s. Číslo účtu Českých Radiokomunikací, a.s. vč. variabilního symbolu naleznete na přiloženém Zjednodušeném daňovém dokladu.

Žádost č. j. UPTS/OS/364976/2024

Zájmové území

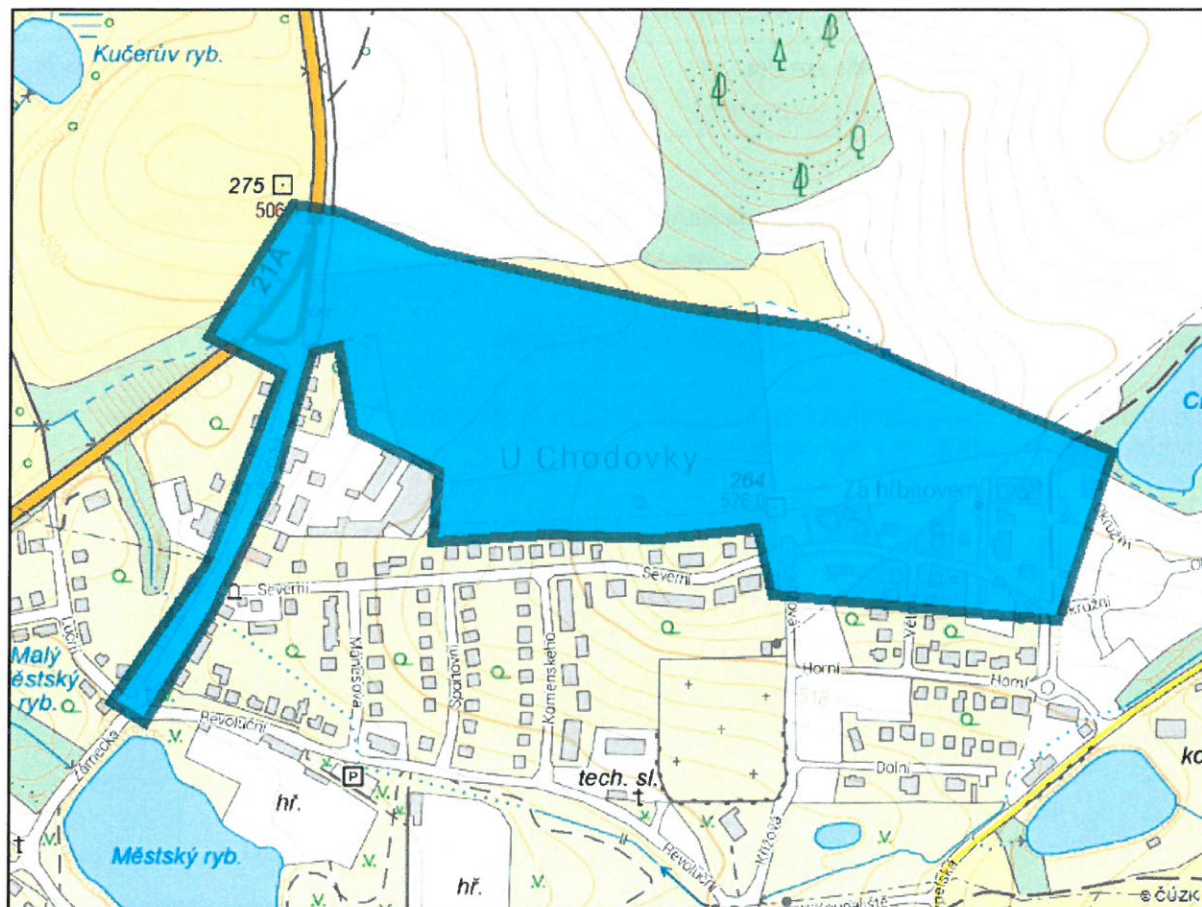

Poznámka: Upozorňujeme Vás, že toto stanovisko **NELZE** uplatnit pro umístění a provoz větrných elektráren.

Žadatel: Laboro ateliér s.r.o. Pardubická 644 56501 Choceň IČO: 03706940		
Dopis ze dne:	Vyřizuje:	V Liberci dne:
5.6.2024	Michaela Kladivová, tel: 488 577 578	11.6.2024
Věc:	vyjádření k existenci sítí: k.ú. Planá u Mariánských Lázní	

Dobrý den,

jako telekomunikační operátor veřejné pevné sítě elektronických komunikací v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vydáváme pro: Laboro ateliér s.r.o. k danému dni **souhlasné stanovisko** s Vaší stavbou. Naše síť nebrání stavbě dle Vašeho projektu.

na akci: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

S pozdravem,

Michaela Kladivová
referent pobočky


S T A R - nova, spol. s r.o.
Chodovská 236, 362 25 Nová Role
Tel: 488 577 578
E-mail: mkladivova@coprosys.cz

Platnost vyjádření je stanovena na dobu 2 let ode dne vystavení.

Předmět: Odpověď k vaší žádosti o vyjádření k existenci sítí

Od: "Filip Chaloupka" <fchaloupka@tenza-energo.cz>

Datum: 7.6.2024 13:03

Komu: <faltynkova@laboroatelier.cz>

Dobrý den,

odpovídáme Vám na Vaši žádost o vyjádření k výskytu stávajících inženýrských sítí -
název akce "DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané", viz. přiložený zakres
se zájmovým územím.

V daném území naše společnost neprovozuje inženýrské sítě.

S pozdravem

Filip Chaloupka
jednatel

TENZA Energo, s.r.o. ■
Svatopetrská 35/7
617 00 Brno
tel. : +420 545 539 140
GSM : +420 724 404 458
<http://www.tenza-energo.cz>

-----Original Message-----

From: Ing. Iva Faltýnková <faltynkova@laboroatelier.cz>

Sent: Wednesday, June 5, 2024 1:35 PM

To: info@tenza-energo.cz

Subject: Žádost o vyjádření k existenci sítí

Dobrý den,

v příloze posílám žádost o vyjádření k existenci sítí.

Děkuji a přeji pěkný den


--

S pozdravem


Ing. Iva Faltýnková

Laboro atelier s.r.o.
Pardubická 644
565 01 Choceň
www.laboroatelier.cz
E-mail: faltynkova@laboroatelier.cz
Telefon: +420 775 977 605

—Zákres_širší vztahy.jpg—

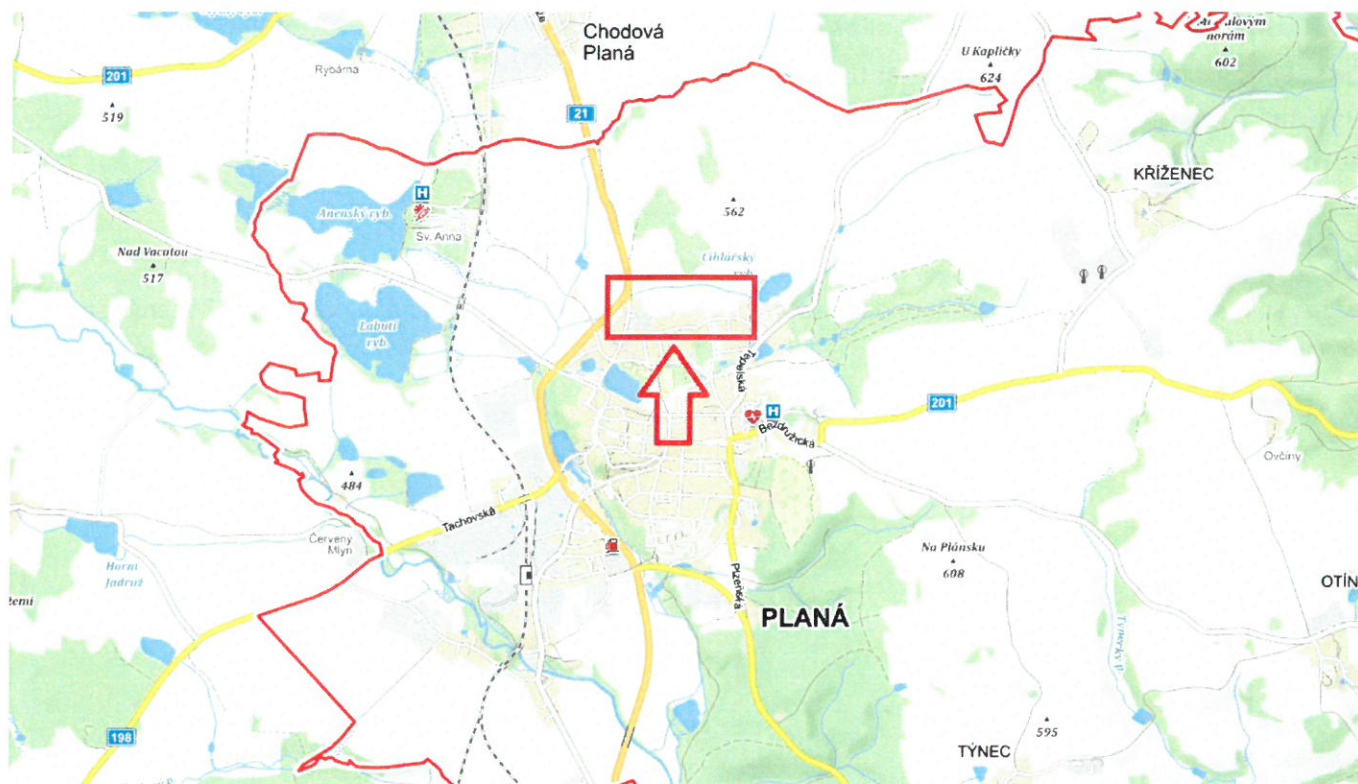

— Zákres_zájmové území.jpg

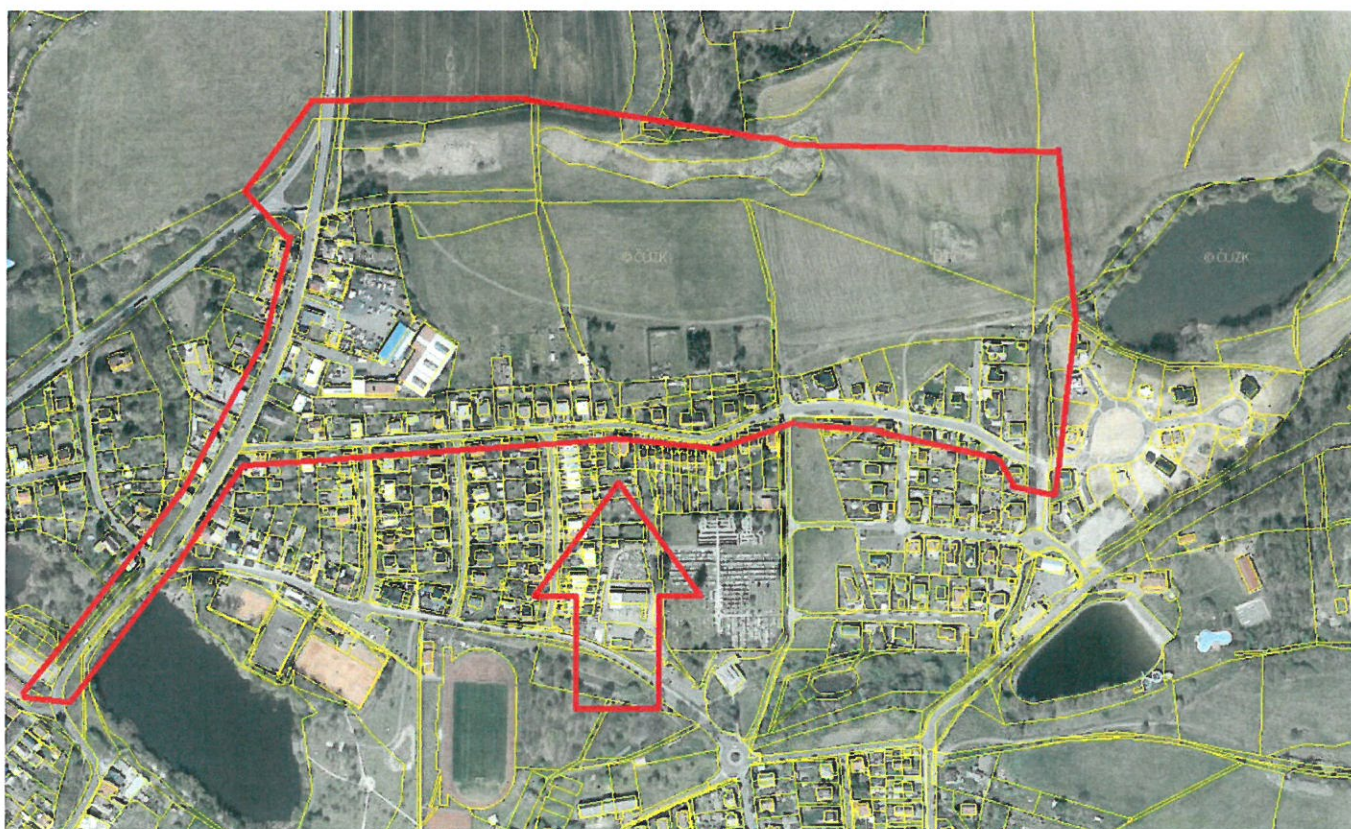

— Přílohy:

Zákres_širší vztahy.jpg	252 KB
Zákres_zájmové území.jpg	518 KB
Žádost TENZA energo_existence sítí.pdf	87,6 KB



Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Laboro ateliér s.r.o.
Ing. Iva Faltýnková
Pardubická 644, 56501
Choceň
56501 Choceň

Naše značka: E33699/24

V Praze dne: 14.6.2024

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané

Stupeň: Prověření existence sítě

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení)** a následně **souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti

T-Mobile Czech Republic a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomáčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

Ochrana sítí

Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E33699/24
Název stavby /akce: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané
Datum podání žádosti: 5.6.2024
Důvod žádosti: Prověření existence sítě
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování PD
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Laboro ateliér s.r.o.
IČ: 03706940
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Iva Faltýnková
Adresa: Pardubická 644, 56501 Choceň
Město / obec: Choceň
PSČ: 56501
Stát:
E-mail: faltynkova@laboroatelier.cz
Telefonní číslo: 775977605

Stavebník

Firma / organizace: Město Planá
Kontaktní osoba: Ing. Jiří Ťupa
Adresa: náměstí Svobody 1, 34815 Planá
Město / obec: Planá
PSČ: 34815
Stát:
E-mail: it@muplana.cz
Telefonní číslo: 374752923

Stavba

Výška nad terénem (metry): 0 m
Projektant:
Druh stavby: Dopravní infrastruktura - komunikace, chodníky, cyklostezky apod
Hodnota projektu: 0 mil. Kč
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: faltynkova@laboroatelier.cz

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

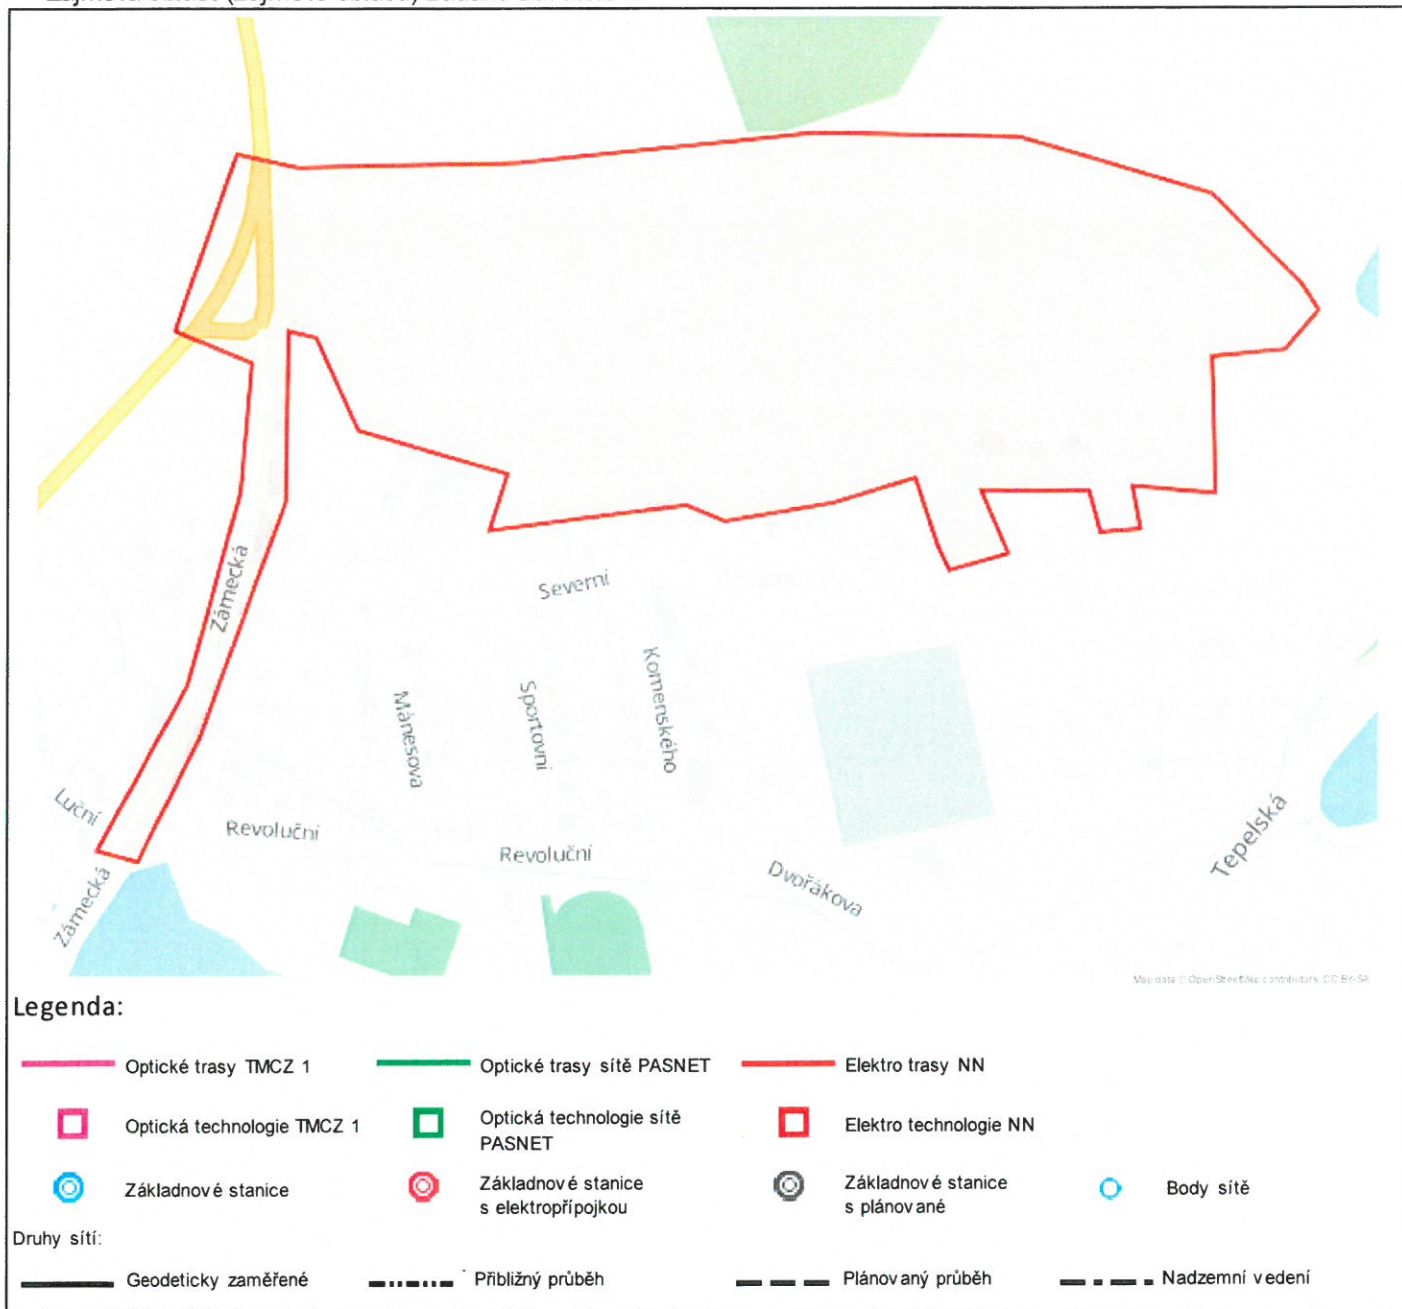

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-865626.731648096 -1048441.16498792,-865666.382448735 -1048425.44859808,-865726.52727721

-1048537.28782668,-865678.167873864 -1048566.86581486,-865699.688265693 -1048652.20055248,-865755.452080723
-1048775.65353409,-865834.179131227 -1048876.72569781,-865807.987134481 -1048888.72334188,-865753.693497263
-1048813.32364269,-865670.207624174 -1048663.16790191,-865650.387625675 -1048549.52050482,-865632.845947447
-1048557.01182147,-865613.914651704 -1048623.92067731,-865518.043131864 -1048668.91834063,-865536.32390852
-1048704.92607268,-865401.153847699 -1048709.50092286,-865376.972712219 -1048724.28870601,-865339.448935709
-1048724.08372522,-865301.925204798 -1048723.87848509,-865244.420479196 -1048715.9771757,-865236.507235717
-1048763.9803694,-865231.276135531 -1048781.59220983,-865189.913973877 -1048776.93969334,-865201.361009005
-1048731.48469059,-865129.147618177 -1048743.8578573,-865125.982863045 -1048772.79482995,-865098.586412243
-1048774.85656521,-865099.664899635 -1048745.08627667,-865045.634539822 -1048758.82285965,-865039.630937282
-1048716.55954349,-865033.230824059 -1048666.96108414,-864983.768992026 -1048670.22798647,-864957.102385025
-1048647.63815238,-864965.979096102 -1048627.520888603,-865016.440084256 -1048557.50241232,-865139.020786961

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681, zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787



PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

-1048498.88062237,-865277.166700119 -1048473.97232591,-865478.297377876 -1048461.91976809,-865626.731648096
-1048441.16498792))



Labo ateliér s.r.o.
Ing. Iva Faltýnková
Pardubická 644
565 01 Choceň

V Praze, 5.6.2024

Naše zn.: **240605-1134698187**

Věc: vyjádření k žádosti k akci **"DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané"**

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Vodafone“), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závěšova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009, DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **5.6.2024**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/>.

S pozdravem

v.z. Ing. Kateřina Rendeková
Vodafone Czech Republic a. s.
náměstí Junkových 2808/2
150 00 Praha 5

Tel.: 607105305
E-mail: katerina.rendekova@vodafone.com



Seznam příloh/přiložených souborů:
Zadost_240605-1134698187.pdf



Žádost o vyjádření k existenci sítí č. 240605-1134698187

Identifikační údaje žadatele / stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 00260096
Firma: Město Planá
Titul: Ing.
Jméno: Jiří
Příjmení: Ťupa
E-mail: it@muaplana.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: náměstí Svobody
Č.p. (č.ev.) / č.o.: 1
Obec: Planá
PSČ: 34815

Identifikační údaje zástupce žadatele /stavebníka

Typ: Právnícká osoba
IČO: 03706940
Firma: Laboro ateliér s.r.o.
Titul: Ing.
Jméno: Iva
Příjmení: Faltýnková
E-mail: faltynkova@laboroatelier.cz

Adresa sídla/bydliště

Ulice: Pardubická


Č.p. (č.ev.) / č.o.: 644
Obec: Choceň
PSČ: 56501

Důvod žádosti o vyjádření

Název stavby: DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 v Plané
Typ stavby: Stavba výšky do 10 m nad zemí
Stupeň žádosti: Studie (předprojektový průzkum)
Žadatelovo označení: 21003
Popis stavby / doplňující informace: Zpracování PD
Podzemní stavba a zpevněná plocha: Ano
Výška stavby: 0 m
Výška jeřábu: 0 m

Zájmové území

Kresba 1:

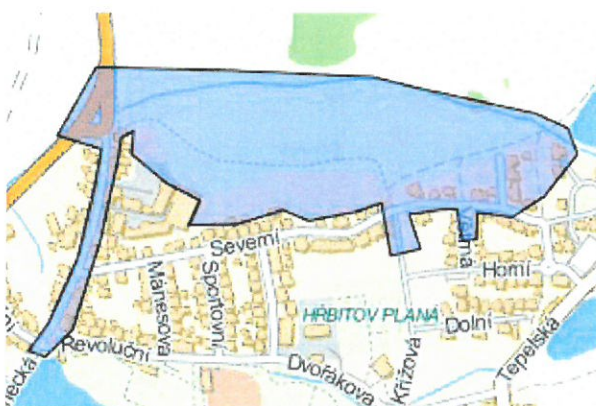

Dotčené KÚ: Planá u Mariánských Lázní (721280)

Definice ve formátu Well-known Text (WKT):

POLYGON((-865672.71 -1048438.8,-865746.53 -1048538.88,-865680.02 -1048569.12,-865699.12 -1048629.88,-865738.41 -1048735.23,-865797.55 -1048833.21,-865834.76 -1048873.21,-865809.23 -1048886.13,-865761.2 -1048849.14,-865698.32 -1048710.02,-865652.61 -1048579.89,-865646.19 -1048555.1,-865625.97 -1048547.32,-865633.82 -1048583.12,-865583.17 -1048636.93,-865534.69 -1048670.43,-865557.12 -1048707.54,-865478.1 -1048715.4,-865404.39 -1048702.56,-865365.71 -1048725.19,-865283.37 -1048719.87,-865247.1 -1048711.77,-865242.19 -1048797.26,-865193.53 -1048792.37,-865205.27 -1048734.81,-865157.22 -1048734.65,-865128.68 -1048736.75,-865125.67 -1048787.57,-865103.43 -1048788.86,-865096.23 -1048745.77,-865041.37 -1048760.89,-864986.8 -1048735.16,-864926.16 -1048675,-864936.49 -1048631.23,-864984.69 -1048601.76,-865177.53 -1048533.5,-865234.63 -1048510.88,-865461.58 -1048471.01,-865672.71 -1048438.8))

Datum: 5.6.2024

Zadáno: <https://zadostovyjadreni.vodafone.cz/>

Informace podle zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, nařízením 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Společnost Position s.r.o., se sídlem Londýnská 665/45, 120 00 Praha 2, IČ 26422816, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81053 („Position“) a společnost Vodafone Czech Republic s., se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064 („Vodafone“) Vás tímto informují, že shromážděné osobní údaje v rozsahu Vaše jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo bude společnost Vodafone, jako správce, a společnost Position, jako zpracovatel, zpracovávat za účelem jejich použití při realizaci povinností v souvislosti se žádostí o stanovisko nebo vyjádření pro řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a to automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě s tím, že Vaše osobní údaje nebudou zpřístupněny jiným osobám.

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně a tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Podrobné informace o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone, a to včetně uplatnění vašich práv subjektu údajů naleznete na webu <https://www.vodafone.cz/o-vodafone/ke-stazeni/ochrana-soukromi/>.

Vodoservis Planá spol. s r.o.
Železničářská 805
348 15 Planá
IČO: 26353938, DIČ 160-26353938

V Plan20.9.2024

VYJÁDRĚNÍ

Souhlasíme s projektovou dokumentací pro stavební záměr „DSP pro veřejná prostranství v lokalitě Z15 V Plané.“

S pozdravem

Holý tel. 721437521



VODOSERVIS PLANÁ
spol. s r.o.
Železničářská 805
348 15 PLANÁ
DIČ: CZ26353938, IČO: 26353938



