


PŘÍČNÝ ŘEZ

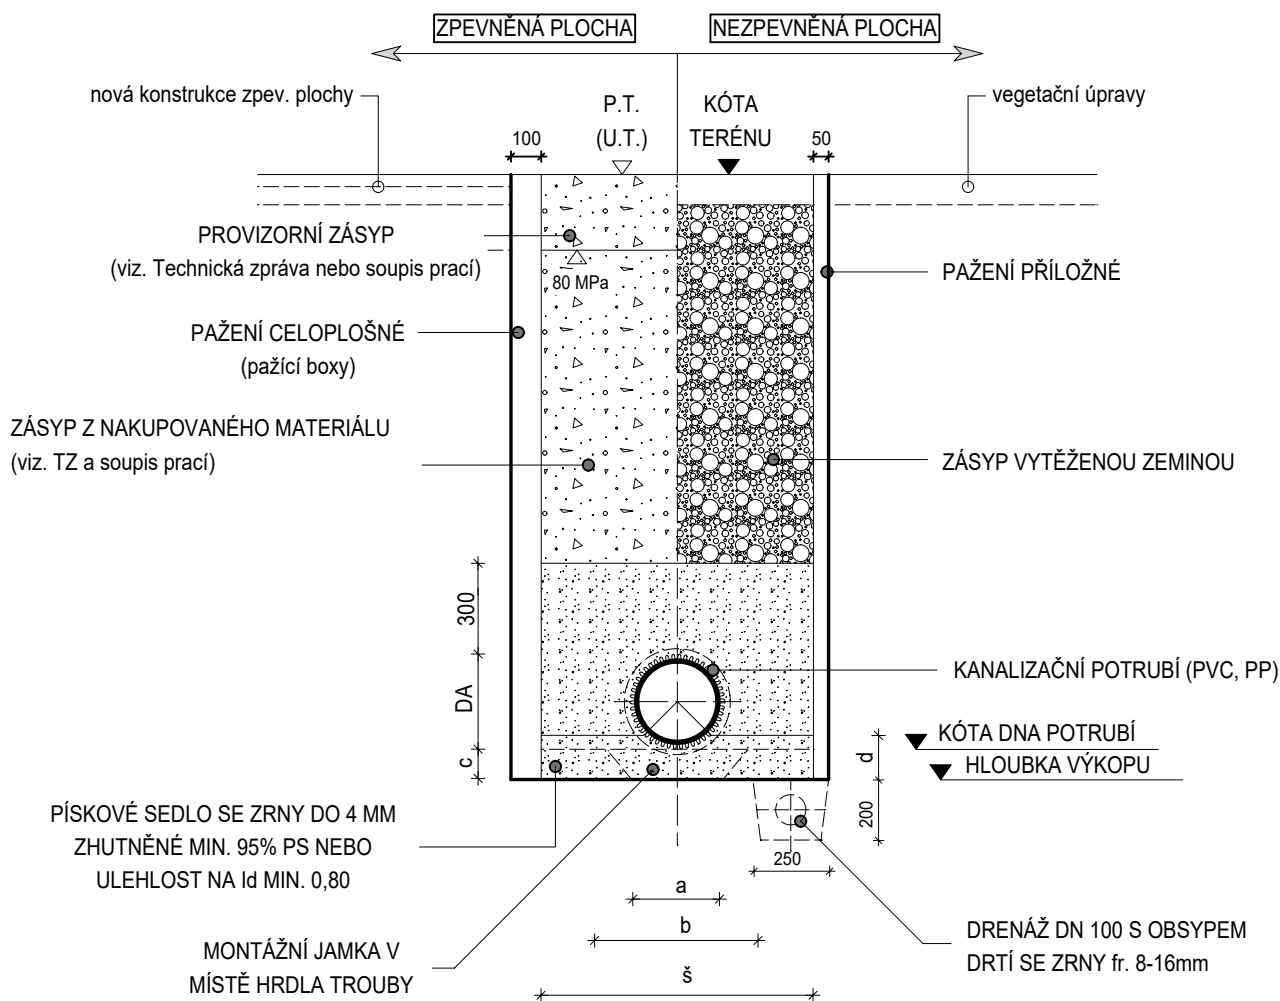

ŠÍŘKA RÝHY "š" :

DO DN 200 - MIN. 70 CM
DO DN 250 - MIN. 75 CM
DO DN 300 - MIN. 82 CM

ŠÍŘKA RÝHY "š" V ZÁVISLOSTI NA HLOUBCE :

hloubka rýhy <1,00m = nevyžaduje se
hloubka rýhy >1,00m <1,75m = 0,80m
hloubka rýhy >1,75m <4,00m = 0,90m

POZNÁMKA:

- MONTÁŽ A ULOŽENÍ POTRUBÍ PROVÉST DLE POKYNŮ VÝROBCE TRUBNÍHO MATERIÁLU
- OBSYP POTRUBÍ PROVÉST Z PÍSKU NEBO ZEMINY BEZ OSTROHRANNÝCH ČÁSTIC PRO POTRUBÍ DO DN 200 O ZRNITOSTI MAX. 20mm, OD DN 250 MAX. 30mm.
- LOŽE POD POTRUBÍ PROVÉST ZE STEJNÉHO MATERIÁLU JAKO OBSYP, V KAMENITÉM TERÉNU MIN. TLOUŠŤKA LOŽE 150mm.
- HUTNĚNÍ OBSYPU PROVÉST PO VRSTVÁCH PŘI DODRŽENÍ MIN. STUPNĚ HUTNĚNÍ PRO NESOUDRŽNÉ ZEMINY $D = 95\%$, PRO SOUDRŽNÉ ZEMINY $D = 92\%$. OBSYP NAD POTRUBÍM NEHUTNIT.
- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ POUŽÍT PŘI VÝSKYTU SPODNÍ VODY
- VÝKOP A ZÁSYP V KOMUNIKACI PROVÁDĚT DLE TP 146

VED. PROJEKTANT	ODP. PROJEKTANT	KRESLIL
ODEHNAL PETR	ODEHNAL PETR	ODEHNAL, PERNICA
STAVEBNÍK: Město Blansko , nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko		
Stavba: Regenerace sídliště Zborovce		
Část: SO 101 Komunikace		
V. etapa BLANSKO		
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ - PP		
STUPEŇ PD		PDPS
FORMÁT		A4
DATUM		05/2020
Č. ZAKÁZKY		20/2020
MĚŘÍTKO		Č. PŘÍLOHY
1:25		D.1.1.9



ODEHNAL PROJEKT s.r.o.
projektová a inženýrská činnost
9. května 1179/11, 678 01 Blansko
mob.: +420 608 462 912
e - mail : odehnal@projektbk.cz