




B – B

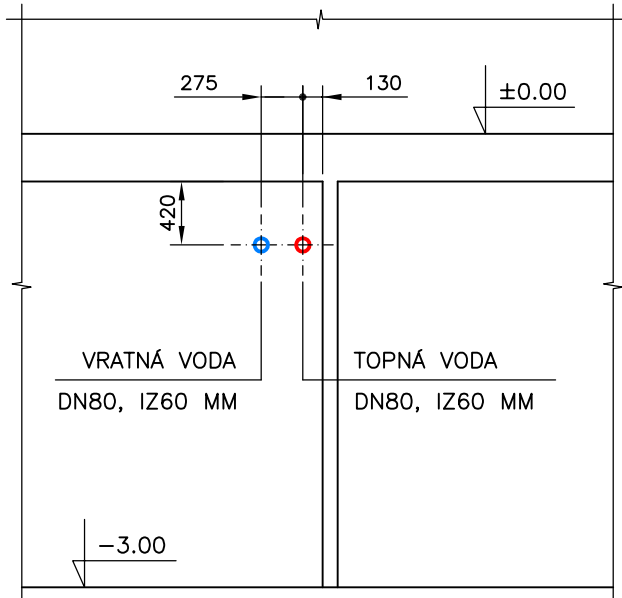


C – C

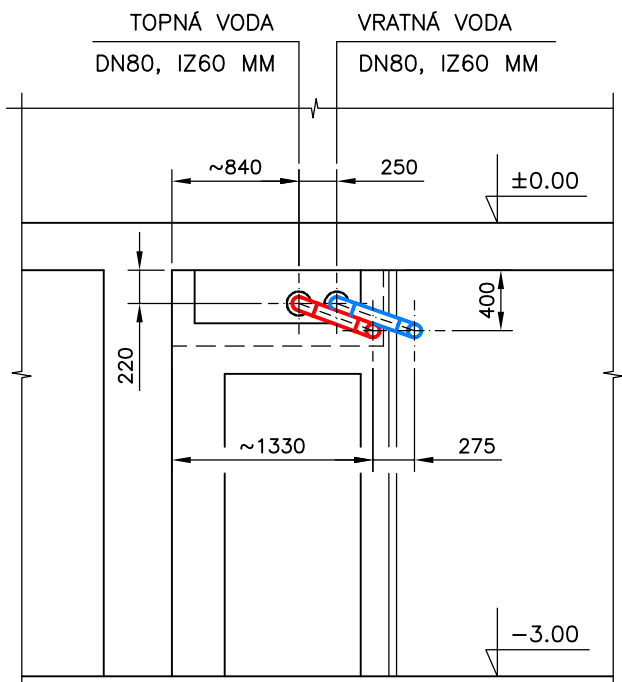


PEVNÝ BOD – DN80
M 1 : 10

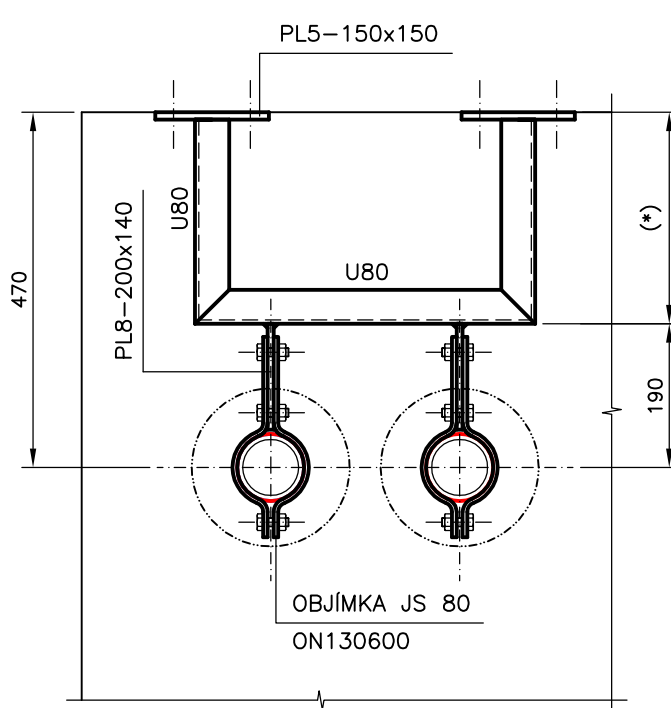


A – A

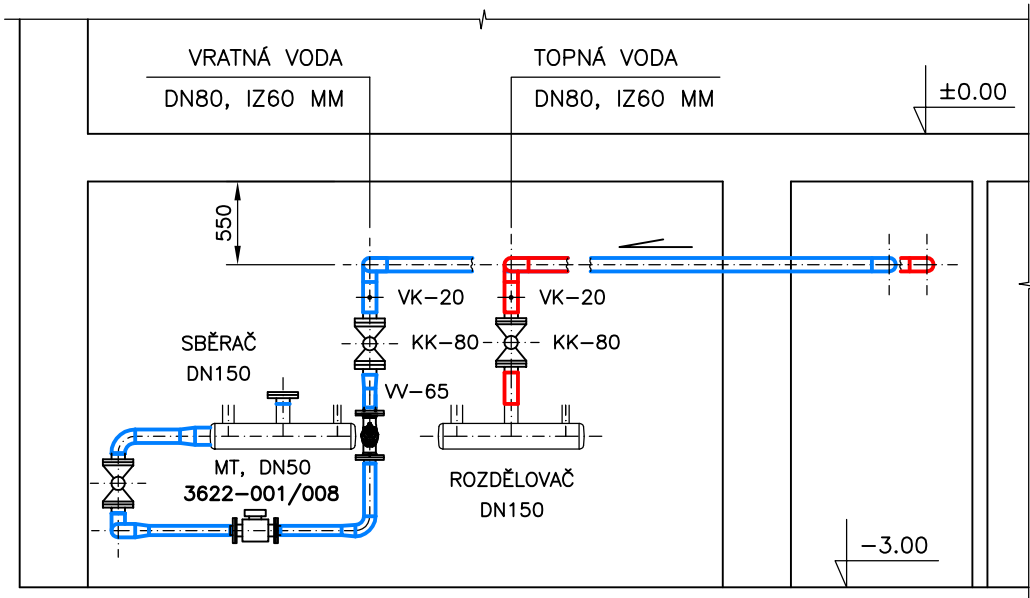


D – D

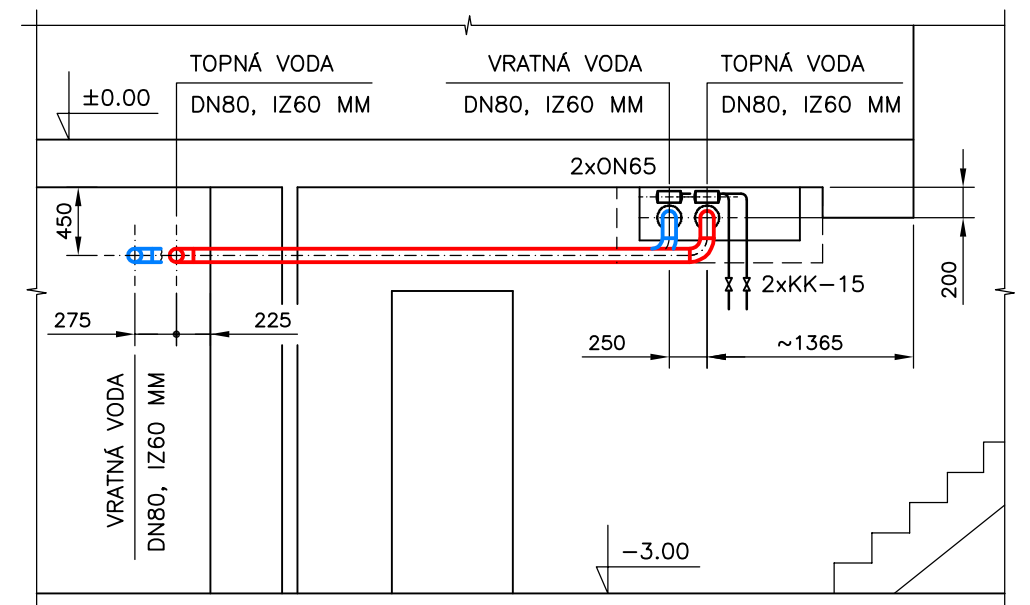


E – E

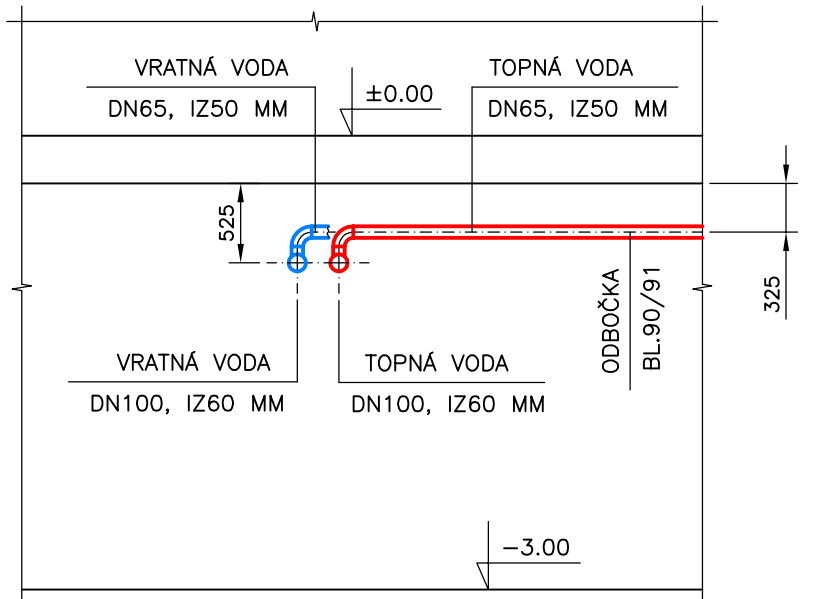

F – F

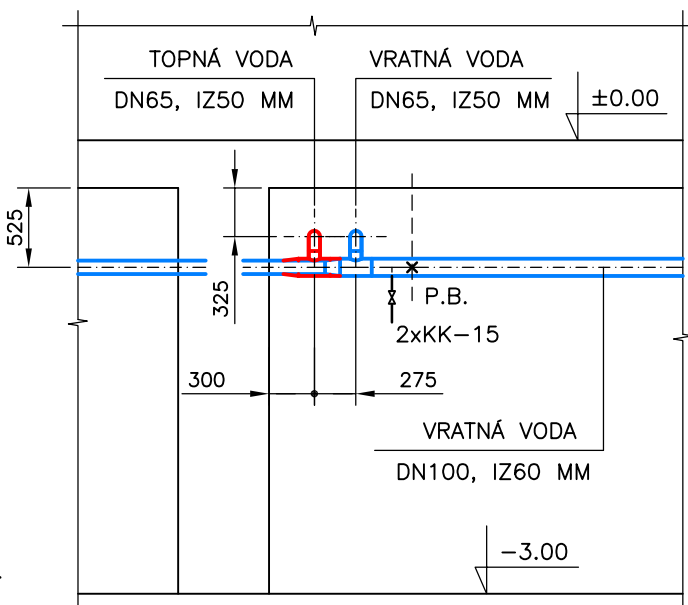

G – G

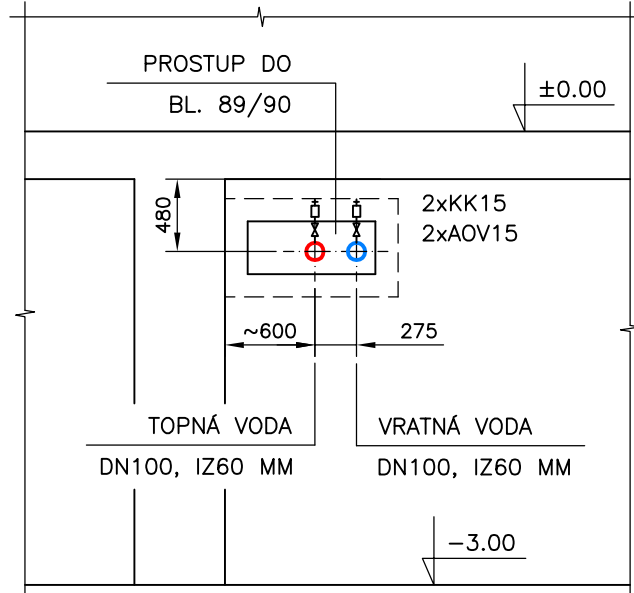


BLOK
89/90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK
90/91

H – H

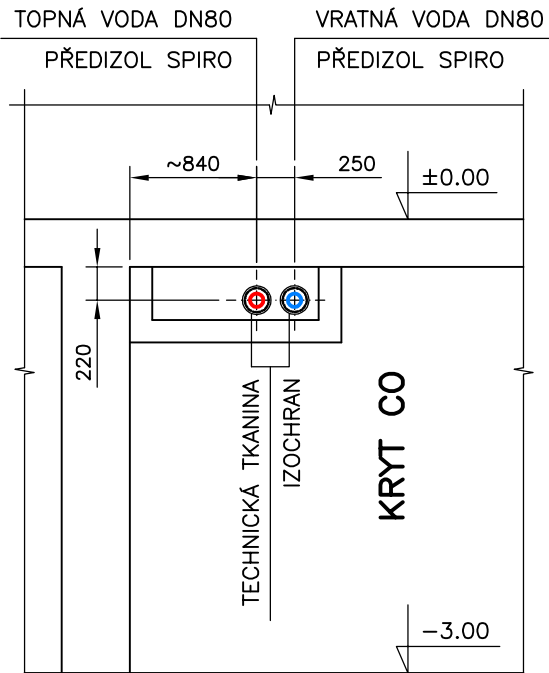

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90


BLOK 90

BLOK 90

BLOK 90

MINIMÁLNÍ VZDÁLENOSTI ULOŽENÍ POTRUBÍ
DN65 – DÉLKA L_{min} = 3400 MM
DN80 – DÉLKA L_{min} = 4000 MM
DN100 – DÉLKA L_{min} = 4500 MM
DN125 – DÉLKA L_{min} = 5000 MM
DN150 – DÉLKA L_{min} = 5600 MM

NOVÉ OCELOVÉ TRUBKY BEZEŽVĚ
SEKUNDÁRNÍ ČÁST (90°C)
DN15 – Ø21.3x2.65 MM
DN20 – Ø26.9x2.65 MM
DN25 – Ø33.7x3.25 MM
DN32 – Ø42.4x3.25 MM
DN40 – Ø48.3x3.25 MM
DN50 – Ø60.3x3.65 MM
DN65 – Ø76.1x2.90 MM
DN80 – Ø88.9x3.20 MM
DN100 – Ø114.3x3.60 MM
DN125 – Ø139.7x4.50 MM
DN150 – Ø168.3x4.50 MM

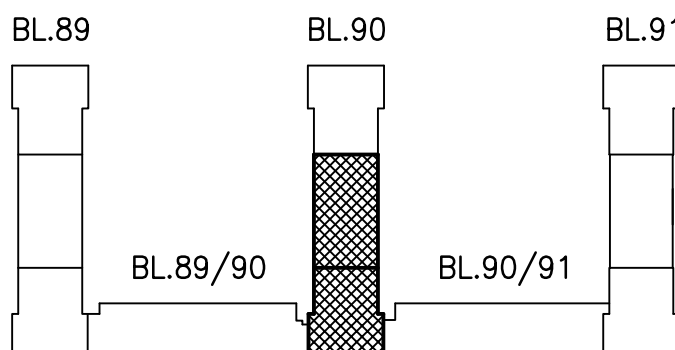

PRÍZEMÍ 1.NP 257,50 ±0.00
SUTERÉN 1.PP 254,50

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. VÁCLAV REMUTA	Ing. VÁCLAV REMUTA PRŮBĚŽNÁ 3372 434 01 MOST IČ: 63756617 DIČ: CZ6812161521
VYPRACOVAL	ING. VÁCLAV REMUTA	
KRAJ:	ÚSTECKÝ	OBEC: MOST
INVESTOR:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., TEPLÁRENSKÁ 2, KOMOŘANY	FORMÁT: A4 DATUM: 08/2015
AKCE	REKONSTRUKCE POTRUBÍ ÚSTŘEDNÍHO TOPENÍ OKRSKU VS 22, MOST D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB – VYTÁPĚNÍ	STUPEŇ: PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
OBSAH VÝKRES	PŮDORYS 1.PP – BLOK 90	ČÍSLO ZAKÁZKY: 07-2015-406
		MĚŘITKO: 1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: VY-05