


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU

a) V KOMUNIKACI

KÓTA TERÉNU

b) VE VOLNÉM TERÉNU

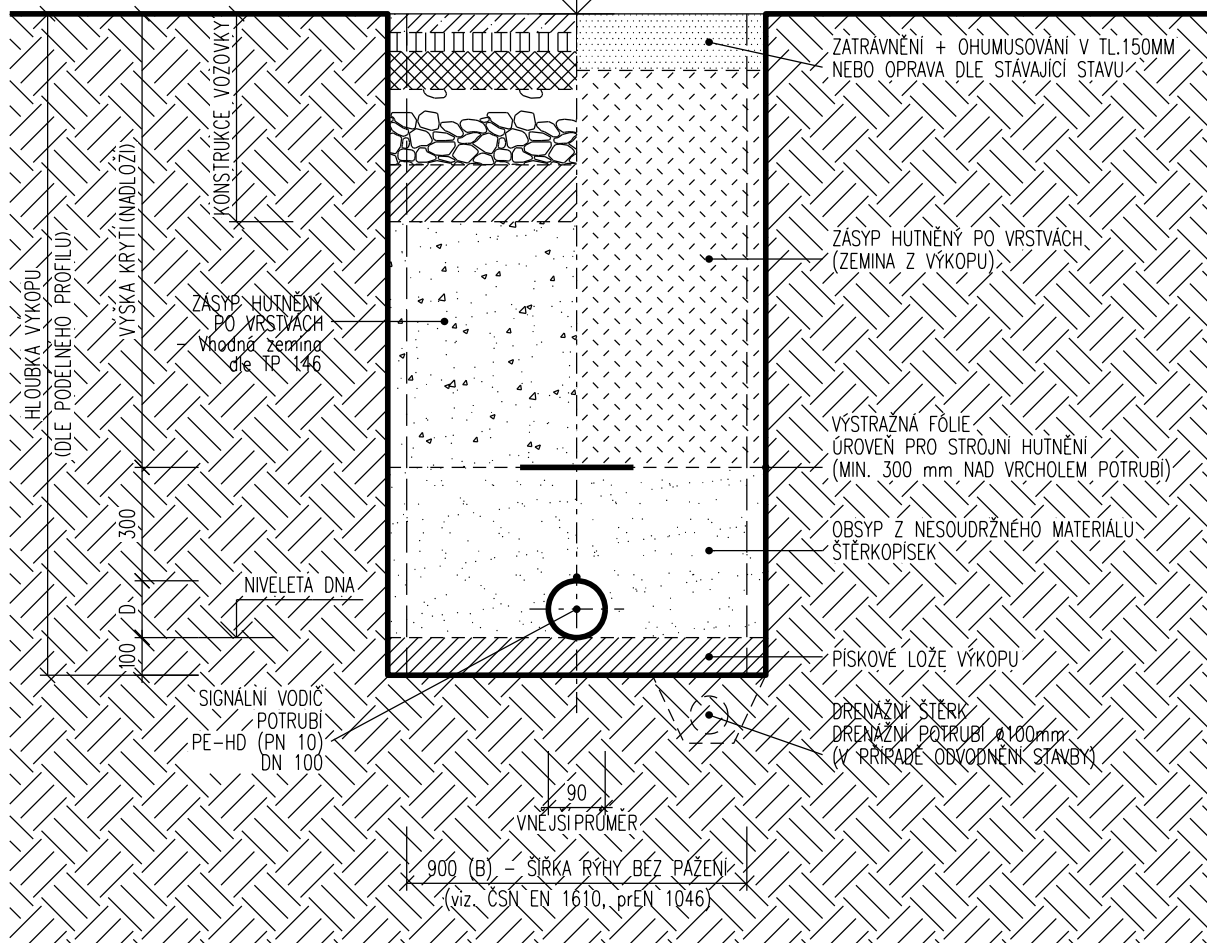

Poznámka:

Od hloubky výkopu 1,2m bude rýha pažena.

Podklad - zhutněný pískový nebo šterkový na ld min. 0,9

Obsyp - pískem nebo šterkopískem, max. velikost zrna 10mm, hutněno na ld min 0,9

Zásyp - vhodným vytříbeným materiálem, v komunikaci nad úrovní plně od hl. cca 1,0 m

lomovými výsivkami, hutněné po vrstvách - zeminy na PS 100 %, výsivky na ld min 0,9

AZ CONSULT, spol. s r.o.

223/13

Číslo zakázky.....
Výrobek uvolněn k použití

Datum..... 06.2020 ③

Revize č.1 z 06/2020

Odpov. proj.:	Ing. Martin David		AZ CONSULT [®] spol. s r. o. Klášská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001
Vypracoval:	Andreas Schmidt		
Kontroloval:	Ing. Roman Veselý		
Kraj:	Ústecký		
Objednatel:	Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín 2		
Akce:	Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa		
Výkres:	Vzorové uložení potrubí - výtlak „V1“		
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPIROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.			

Zn. souboru:		...
Stupeň:	DPS	Formát: 1 x A4
Č. zak.:	223/13	Č. paré :
Datum:	VII. 2014	
Měřítko:	1: 20	Č. přílohy:
		D.05.3