


VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VÝTLAČNÉHO ŘADU

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU

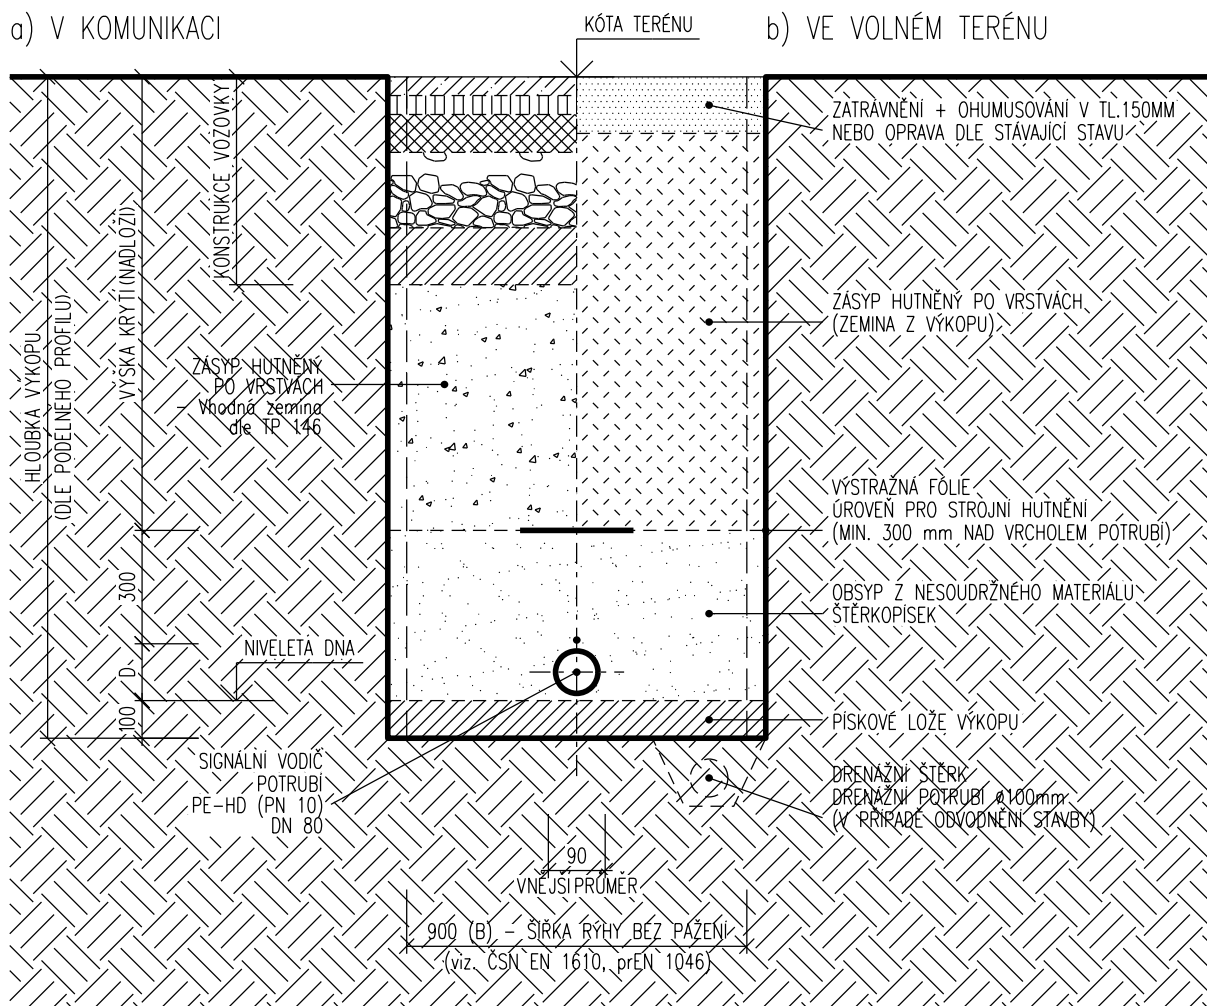

Poznámka:
Od hloubky výkopu 1,2m bude rýha pažena.
Podklad – ztuhněný pískový nebo šterkový na ld min. 0,9
Obsyp – pískem nebo šterkopískem, max. velikost zrna 10mm, hutněno na ld min 0,9
Zásep – vhodným vytříděným materiálem, v komunikaci nad úrovní pláče od hl. cca 1,0 m
lomovými výsivkami, hutněné po vrstvách – zeminy na PS 100 %, výsivky na ld min 0,9

AZ CONSULT, spol. s r.o.

223/13

Číslo zakázky.....
Výrobek uvolněn k použití

06.2020

Datum.....06.2020.....③

Revize č.1 z 06/2020

Odpov. proj.:		Ing. Martin David				A ZCONSULT [®]		spol. s r. o.			
Vypracoval:		Andreas Schmidt				Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem					
Kontroloval:		Ing. Roman Veselý				Tel.: 475 240 888					
Kraj:		Ústecký	Misto:			Malšovice	Tel/fax.: 475 240 864				
Objednatel:		Obec Malšovice, Malšovice 16, 405 02 Děčín 2				E-mail: azconsult@azconsult.cz					
						ČSN EN ISO 9001					
Akce: Malšovice - Kanalizace a ČOV II. etapa						Zn. souboru:				...	
						Stupeň:		DPS	Formát:		1 x A4
						Č. zak.:		223/13	Č. paré :		
						Datum:		VII. 2014			
Výkres:						Měřítko:		1: 20	Č. přílohy:	D.05.4	
Vzorové uložení potrubí - výtlak „V2“											
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r.o.											