ROZMĚRY BLOKŮ:

OPĚRNÝ BLOK NA ODBOČCE A KONCI POTRUBÍ

DN	šířka x výška / objem - L x H /V (m x m³)	
mm	SDR17, PN10	SDR11, PN16
80	0,41 x 0,28 /0,06	0,63 x 0,28 /0,13
100	0,54 x 0,30 /0,10	0,83 x 0,30 /0,23

OPĚRNÝ BLOK NA HORIZONTÁLNÍM LOMU

DN	šířka x výška / objem - L x H /V (m x m³)			
	SDR17, PN10		SDR11, PN16	
mm	45°	90°	45°	90°
80	0,32 x 0,28 /0,04	0,56 x 0,28 /0,10	0,49 x 0,28 /0,08	0,85 x 0,28 /0,23
100	0,43 x 0,30 /0,07	0,74 x 0,30 /0,19	0,65 x 0,30 /0,15	1,11 x 0,30 /0,41
150	0,70 x0,35 /0,19	0,99 x 0,45 /0,49	1,06 x 0,35 /0,43	1,46 x 0,45 /1,06
200	0,83 x 0,50 /0,38	1,39 x 0,50 /1,07	1,24 x 0,50 /0,85	1,79 x 0,60 /2,12

OPĚRNÝ BLOK NA VERTIKÁLNÍM LOMU

DN	délka x šířka x výška / objem L x B x H /V (m x m/m³)	
	SDR17, PN10	SDR11, PN16
mm	45°	45°
80	L=B=H=0,60 / 0,21	L=B=H=0,70 / 0,34
100	L=B=H=0,70 / 0,34	L=B=H=0,80 / 0,51
150	L=B=H=0,90 / 0,71	L=B=H=1,05 / 1,14
200	L=B=H=1,10 / 1,30	L=B=H=1,30 / 2,16

PŮDORYS

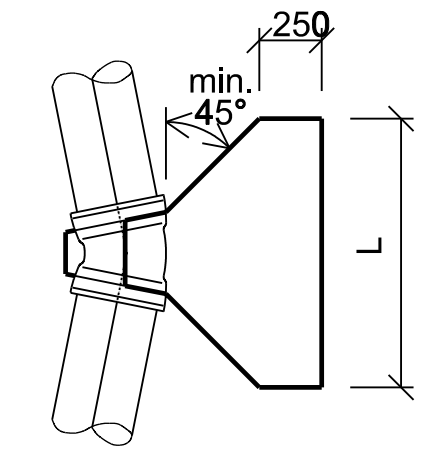

ŘEZ

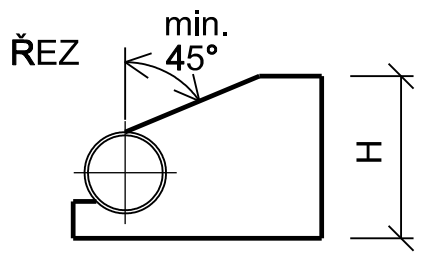

OPĚRNÝ BLOK NA HORIZONTÁLNÍ ODBOČCE

PŮDORYS

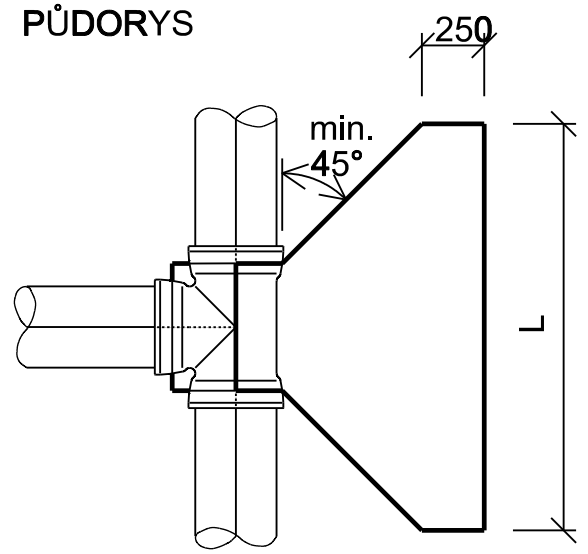

ŘEZ

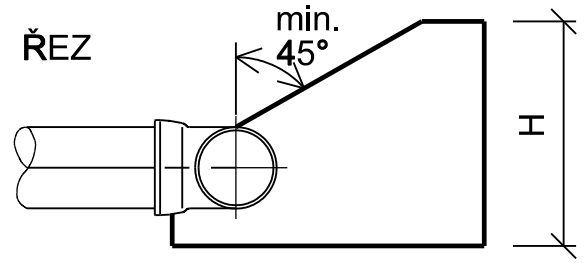

OPĚRNÝ BLOK NA KONCI POTRUBÍ

PŮDORYS

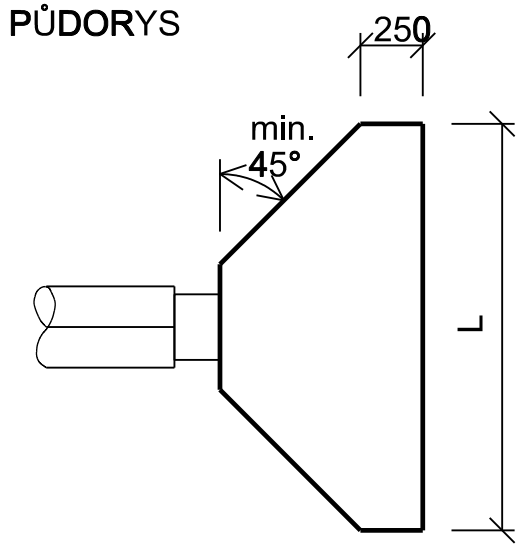

ŘEZ

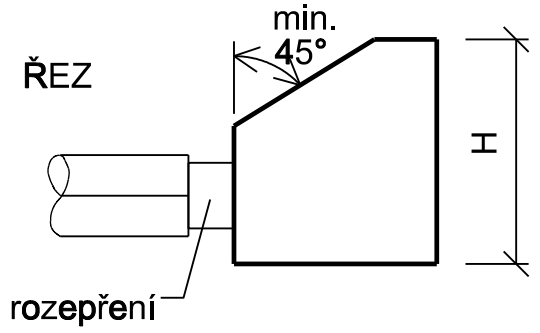

OPĚRNÝ BLOK NA VERTIKÁLNÍM LOMU - DOLNÍM

L x H - stejné jako u opěrných bloků na horizontálních lomech

ŘEZ 1

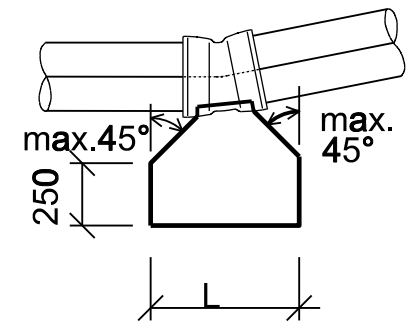

ŘEZ 2

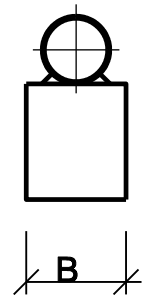

KOTEVNÍ BLOK NA VERTIKÁLNÍM LOMU - HORNÍM

ŘEZ 1

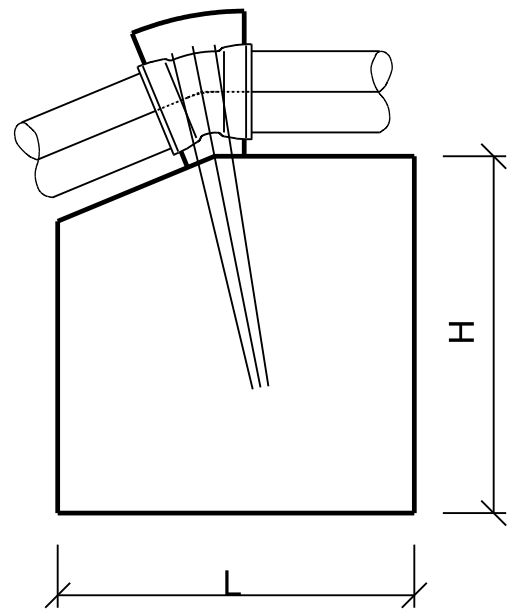

ŘEZ 2

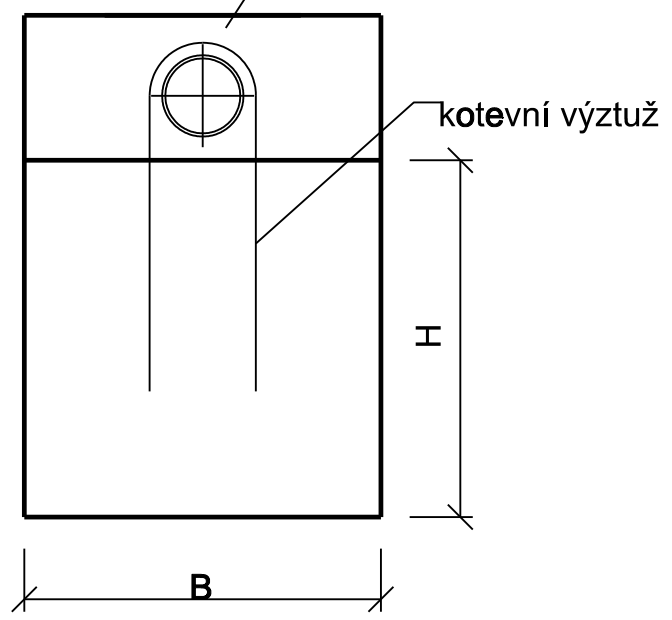

POZNÁMKA:

- ÚNOSNOST PŮDY BUDE OVĚŘENÁ NA STAVBĚ A POKUD BUDE ÚNOSNOST PŮDY MENŠÍ NEŽ 150 KN/M2, MUSÍ BÝT OPĚRNÁ PLOCHA ZVETŠENÁ ÚMĚRNĚ SKUTEČNÉ ÚNOSNOSTI PŮDY.
- BLOKY NA POTRUBÍ SE NAVRHUJÍ VE SVAHU A TAM, KDE V BLÍZKOSTI LOMŮ POTRUBÍ JSOU ULOŽENY ARMATURY A TVAROVKY, KTERÉ BY BYLY PŘI PROVOZU BEZ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ NEVHODNĚ NAMÁHÁNY

–	–	–	–
Revize		*Datum revize*	*Schválil*

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz, www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozlický	*Podpisy*	*Paré č.*
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Martina Vyšohlídová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		
Investor	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko		

Akce

TIŠNOV, BRNĚNSKÁ OPRAVA VODOVODU

Zakázkové číslo	1434215-50
Stupeň	DPS
Datum	06/2016
Soubor	vzoraky_voda.dgn
Tiskový soubor	D.4.3_R12_0CE.PLT
Formát	4 x A4
Měřítko	-

Část D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ
SO D.4 VZOROVÉ VÝKRESY

Příloha VZOROVÝ VÝKRES BLOKŮ NA VODOVODU

Číslo přílohy **D.4.3** *Revize* 0