


VZOROVÝ VÝKRES KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM

PŘED PROVÁDĚNÍM VÝKOPÝCH PRACÍ NUTNO PLYNOVOD VYTÝČIT !
RUČNÍ VÝKOP MIN. 1M NA OBĚ STRANY OD VYTÝČENÉHO PLYNOVODU !

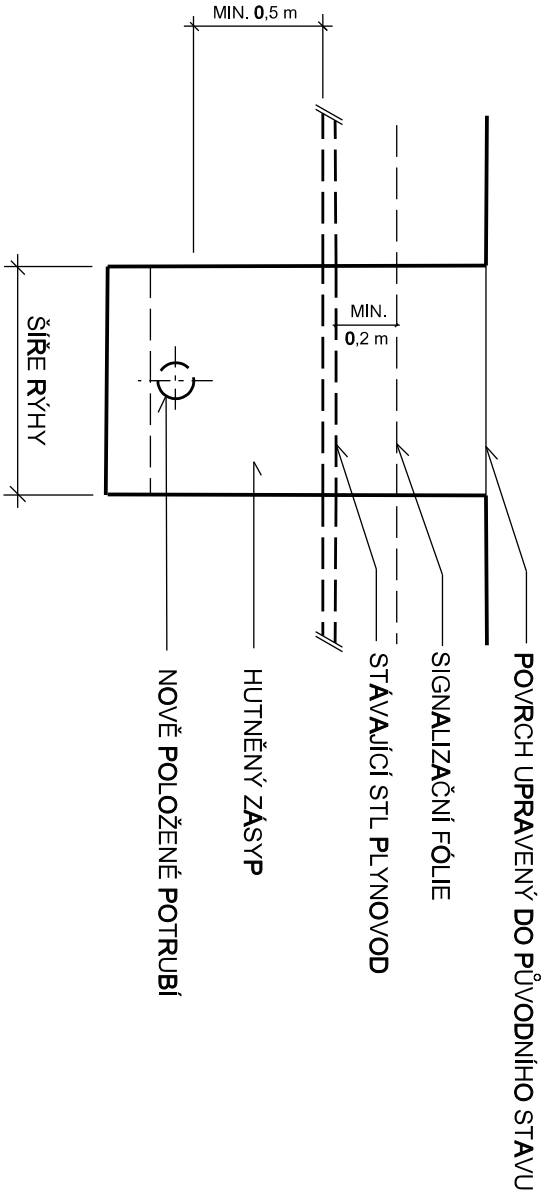

ÚPRAVA PO DOKONČENÍ - DODRŽENA MIN. VZDÁLENOST DLE ČSN 73 6005

Revize	-	-	Datum revize	Schválil
--------	---	---	--------------	----------



AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Divize Praha
Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha 7
tel.: 266 109 335, fax: 266 712 140
E-mail: info@aquaprocon.cz, www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozlický	Podpis	Poré č.
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Marian		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Marian		
Vypracoval	Ing. Martina Vyšehliřdová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		

Vedoucí projektu	Ing. Daniel Kozický	Podpisy	Paré č.
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Pavel Martan		
Zodpovědný projektant	Ing. Pavel Martan		
Vypracoval	Ing. Martina Vyšehliřová		
Kontroloval	Ing. Radovan Haloun, CSc.		
Investor	Svazek vodovodů a kanalizací Třínovsko		
Objednatel	Svazek vodovodů a kanalizací Třínovsko		

Část		Stupeň	DPS
SO		Datum	06/2016
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Soubor	vzoraky_voda.dgn
D.4 VZOROVÉ VÝKRESY		Tiskový soubor	D4.8_R12_OCEPLI
		Formát	2 x A4
		Měřítko	-

Příloha	Číslo přílohy	Revize
VZOROVÉ KŘÍŽENÍ S PLYNOVODEM	D.4.8	0