

ÚPRAVNA VODY KNĚŽPOLE

PŮDORYS 1.PATRA 1:50

FILTRACE,KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

POZNÁMKA

PODROBNĚ ŘEŠENÍ DISPOZICE S ROZMÍSTĚNÍM NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ A POTRUBÍ U FILTRŮ JSOU SOUČÁSTÍ PS 04 FILTRACE – ČÁST STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ.  
DRENAŽNÍ SYSTÉM DO FILTRŮ ZE SEGMENTOVÝCH NEREZOVÝCH SEGMENTŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY TECHNOLOGIE PS 04 FILTRACE – ČÁST STROJNĚ – TECHNOLOGICKÁ.

POZNÁMKA


V PROSTORÁCH FILTRACE BUDOU PROVEDENY SANACE A VÝMĚNA POŠKOZENÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.

LEGENDA

- NOVÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE – OBECNĚ
- SANACE STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE Z PB
- NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽB

ÚPRAVNA VODY KNĚŽPOLE

SITUAČNÍ SCHEMA

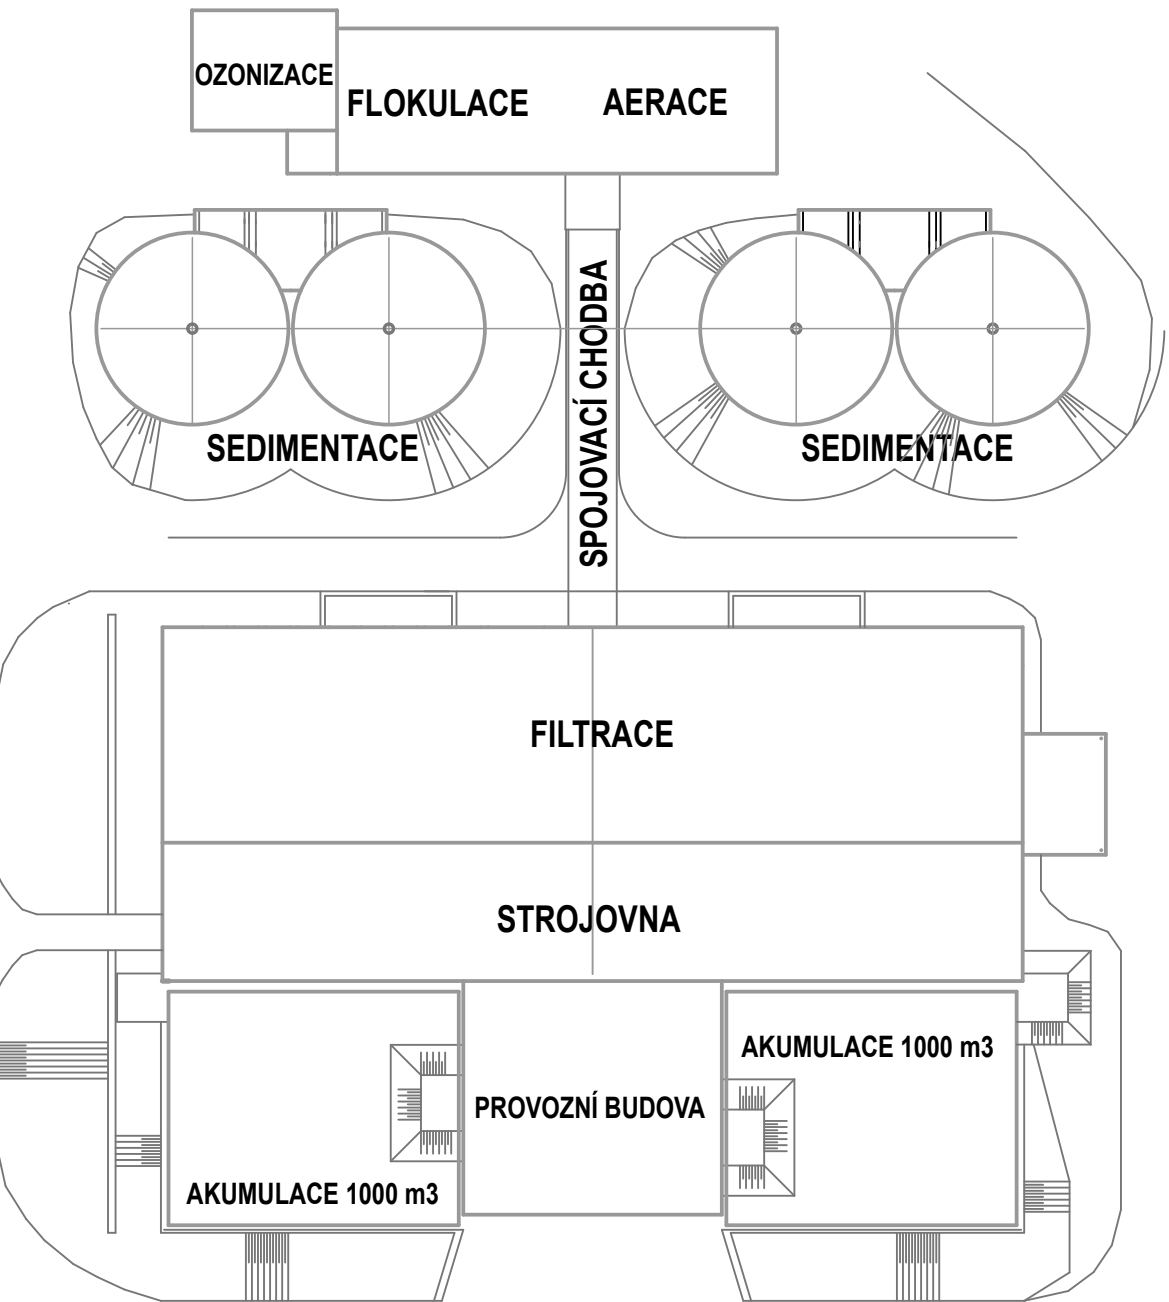

POZNÁMKA

V PROSTORÁCH NÁDRŽÍ VŠECH FILTRŮ BUDE DOPLNĚN KERAMICKÝ OBKLAD HORNÍ ČÁSTI STĚN.  
A TO OD ROVNĚ 300 mm POD FILTRAČNÍ NÁPLŇ AŽ PO HORNÍ HRANU FILTRU.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2	PODLAHA	OPRAVA POVRCHU
201	HALA FILTRŮ	326,70	VÝSPRAVENÍ STAV. TERAZA + NÁTER	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ A OMÍTEK
202	GAU FILTRY + NÁDRŽ PRACÍ VODY	76,05	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ+OBKLAD
203	GAU FILTRY + NÁDRŽ PRACÍ VODY	76,05	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ+OBKLAD
204	ARMATURNÍ CHODBA	56,70	VÝSPRAVENÍ CEM.POT. + VÝMĚNA ROŠTŮ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ
205	ARMATURNÍ CHODBA	56,70	VÝSPRAVENÍ CEM.POT. + VÝMĚNA ROŠTŮ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ
206	DVOUVRSTVÉ FILTRY (ANTRACIT + PÍSEK)	76,05	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ+OBKLAD
207	DVOUVRSTVÉ FILTRY (ANTRACIT + PÍSEK)	76,05	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ+OBKLAD
208	ARMATURNÍ CHODBA	44,10	CEM. POTĚRU	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ
209	ARMATURNÍ CHODBA	44,10	VÝSPRAVENÍ STAV. CEM. POTĚRU	SANACE STÁVAJÍCÍCH ŽB KONSTRUKCÍ
210	PŘÍSTŘEŠEK PRO DA		STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA

KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ JE PO REKONSTRUKCI 2006-2007.

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN – 50Hz, 400V / TN – S

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM DLE ČSN 33 3300-4-41 ed.3:  
AUT. ODOPENÍM VADNÉ ČÁSTI OD ZDROJE  
POSPŘOJOVÁNÍM  
PRODUKOVÝM CHRÁNICEM (VYBRANÉ OBVODY)  
IZOLACI (PLASTOVÉ SKŘINE)

+ 0,00 = 194,25

<b>YODING</b> HRANICE, spol. s r.o. 753 01 Hranice	VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz
<b>KONEKO</b>	KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 224/8 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 808 koneko@koneko.cz www.koneko.cz
HIP: ING. ROBERT ROH ZODP. PROJEKTANT: ING. SINDLER KRESLIL: <i>Pedro</i> AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE	STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VK. a.s. MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE KRAJ: JIHLAVSKÝ SDRUŽENÍ VHK ÚV KNĚŽPOLE ZAK. ČÍSLO 13 1357/1 ARCH. ČÍSLO ŽL - 16 - 186/1 STUPEŇ D-2 S DATUM 9.2.2024 MĚŘITKO: VÝKRES ČÍSLO: D.2.2.4.4
PŘÍLOHA: PS 11 – VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY S004 FILTRY - PŮDORYS 1. PATRA	1:50

- LEGENDA:
- 1 KABELOVÝ NEREZOVÝ DRÁTĚNÝ ŽLAB 60x60mm
  - 2 ZÁSUVKA NÁSTĚNNÁ 16A/230V, IP54
  - 3 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ ŘAZENÍ 1, IP54
  - 4 SPÍNAČ NÁSTĚNNÝ ŘAZENÍ 6, IP54

LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ŽB KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDĚNÉ KONSTRUKCE

NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE Z PB

NOVÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽB

NOVÉ KONSTRUKCE

TECHNOLOGIE

LEGENDA SVÍTIDEL:

- Svítlidlo LED nouzové 840 NM1 montáž přisazením, IP65 ( 587 lm, 5,0 W)
- Průmyslové LED svítidlo 12 5K3 840 (5300 lm; 39,0 W)
- Reflektorové svítidlo 10x7 740 (9582 lm; 68,0 W)