






LEGENDA:

Rozvodná soustava 3 PEN AC 50Hz 400V/TN-S
Rozvaděč - typ: **nástěnný plastový 168 modulů**
Krytí (při uzavřeném víku) **IP 66**
Šířka: **600 mm**
Výška: **1000 mm**
Hloubka: **250 mm**
Vývody: **spodem, horem**

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41
odpojením vadné části od zdroje
doplňková ochrana proudovými chrániči
I_{ks} < 10 kA

		VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
		KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s.	SDRUŽENÍ VHK
ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠINDLER		MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE	ÚV KNĚŽPOLE
KRESLIL:		KRAJ : ZLÍNSKÝ	
AKCE:		ZAK. ČÍSLO 13 1357/1	
REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE		ARCH. ČÍSLO	ZL-165-1896/1
		STUPEŇ	DZS
		DATUM	8/2024
PŘÍLOHA: PS 11 - VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY		VÝKRES ČÍSLO: D.2.2.4.12	
ROZVADĚČ RS12			

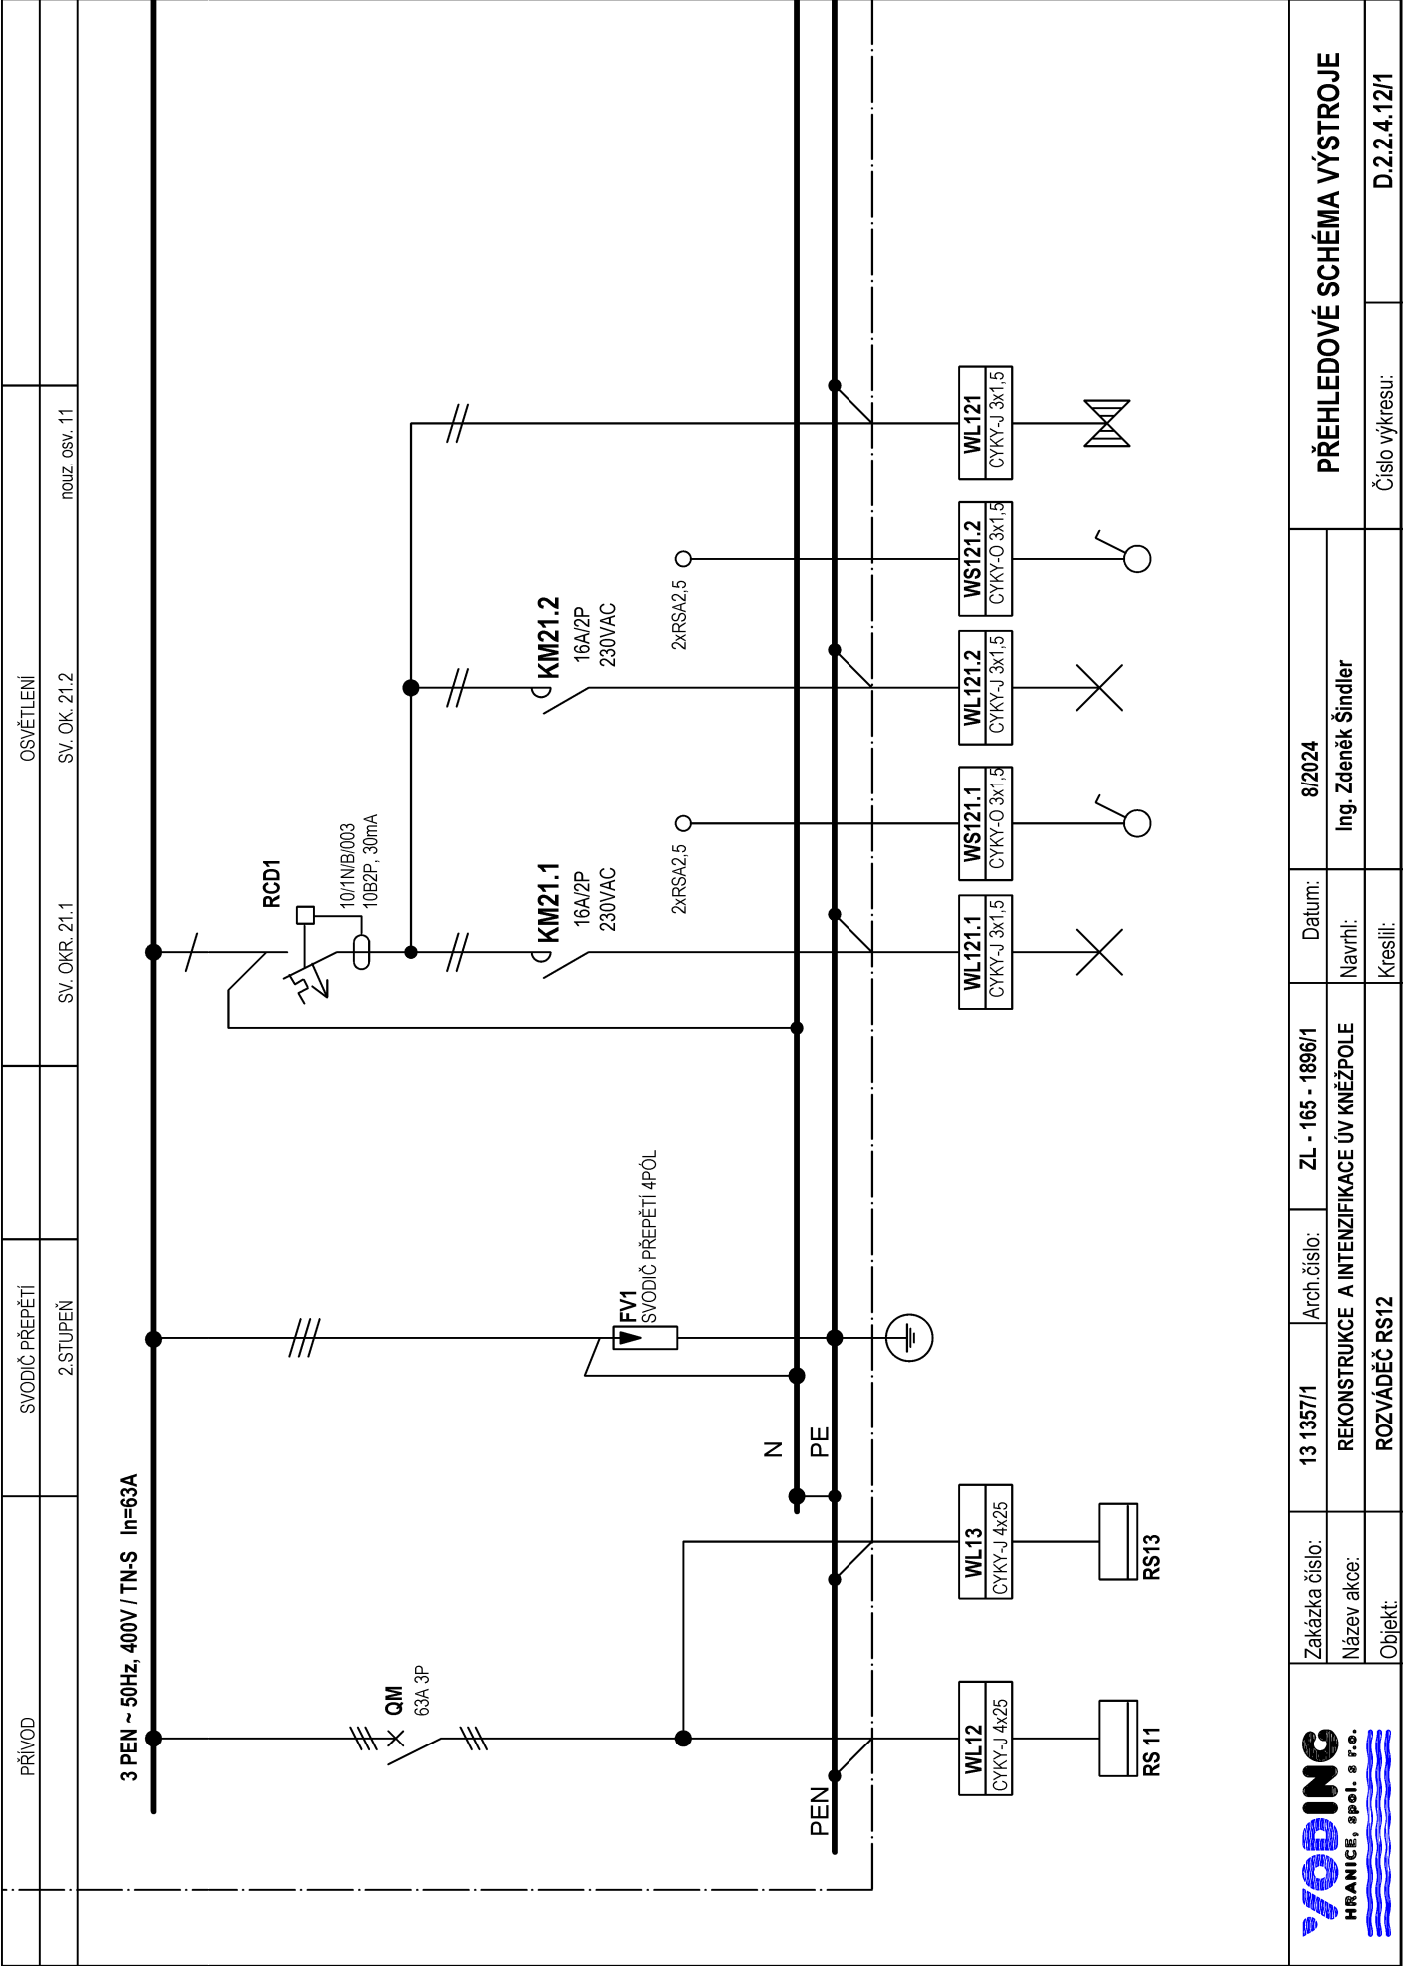

	Zakázka číslo:	13 1357/1	Arch.číslo:	ZL - 165 - 1896/1	Datum:	8/2024	PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE	
	Název akce:	REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE			Navrhl:	Ing. Zdeněk Šindler		
	Objekt:	ROZVÁDĚČ RS12			Kreslil:		Číslo výkresu:	D.2.2.4.12/1

