






LEGENDA:

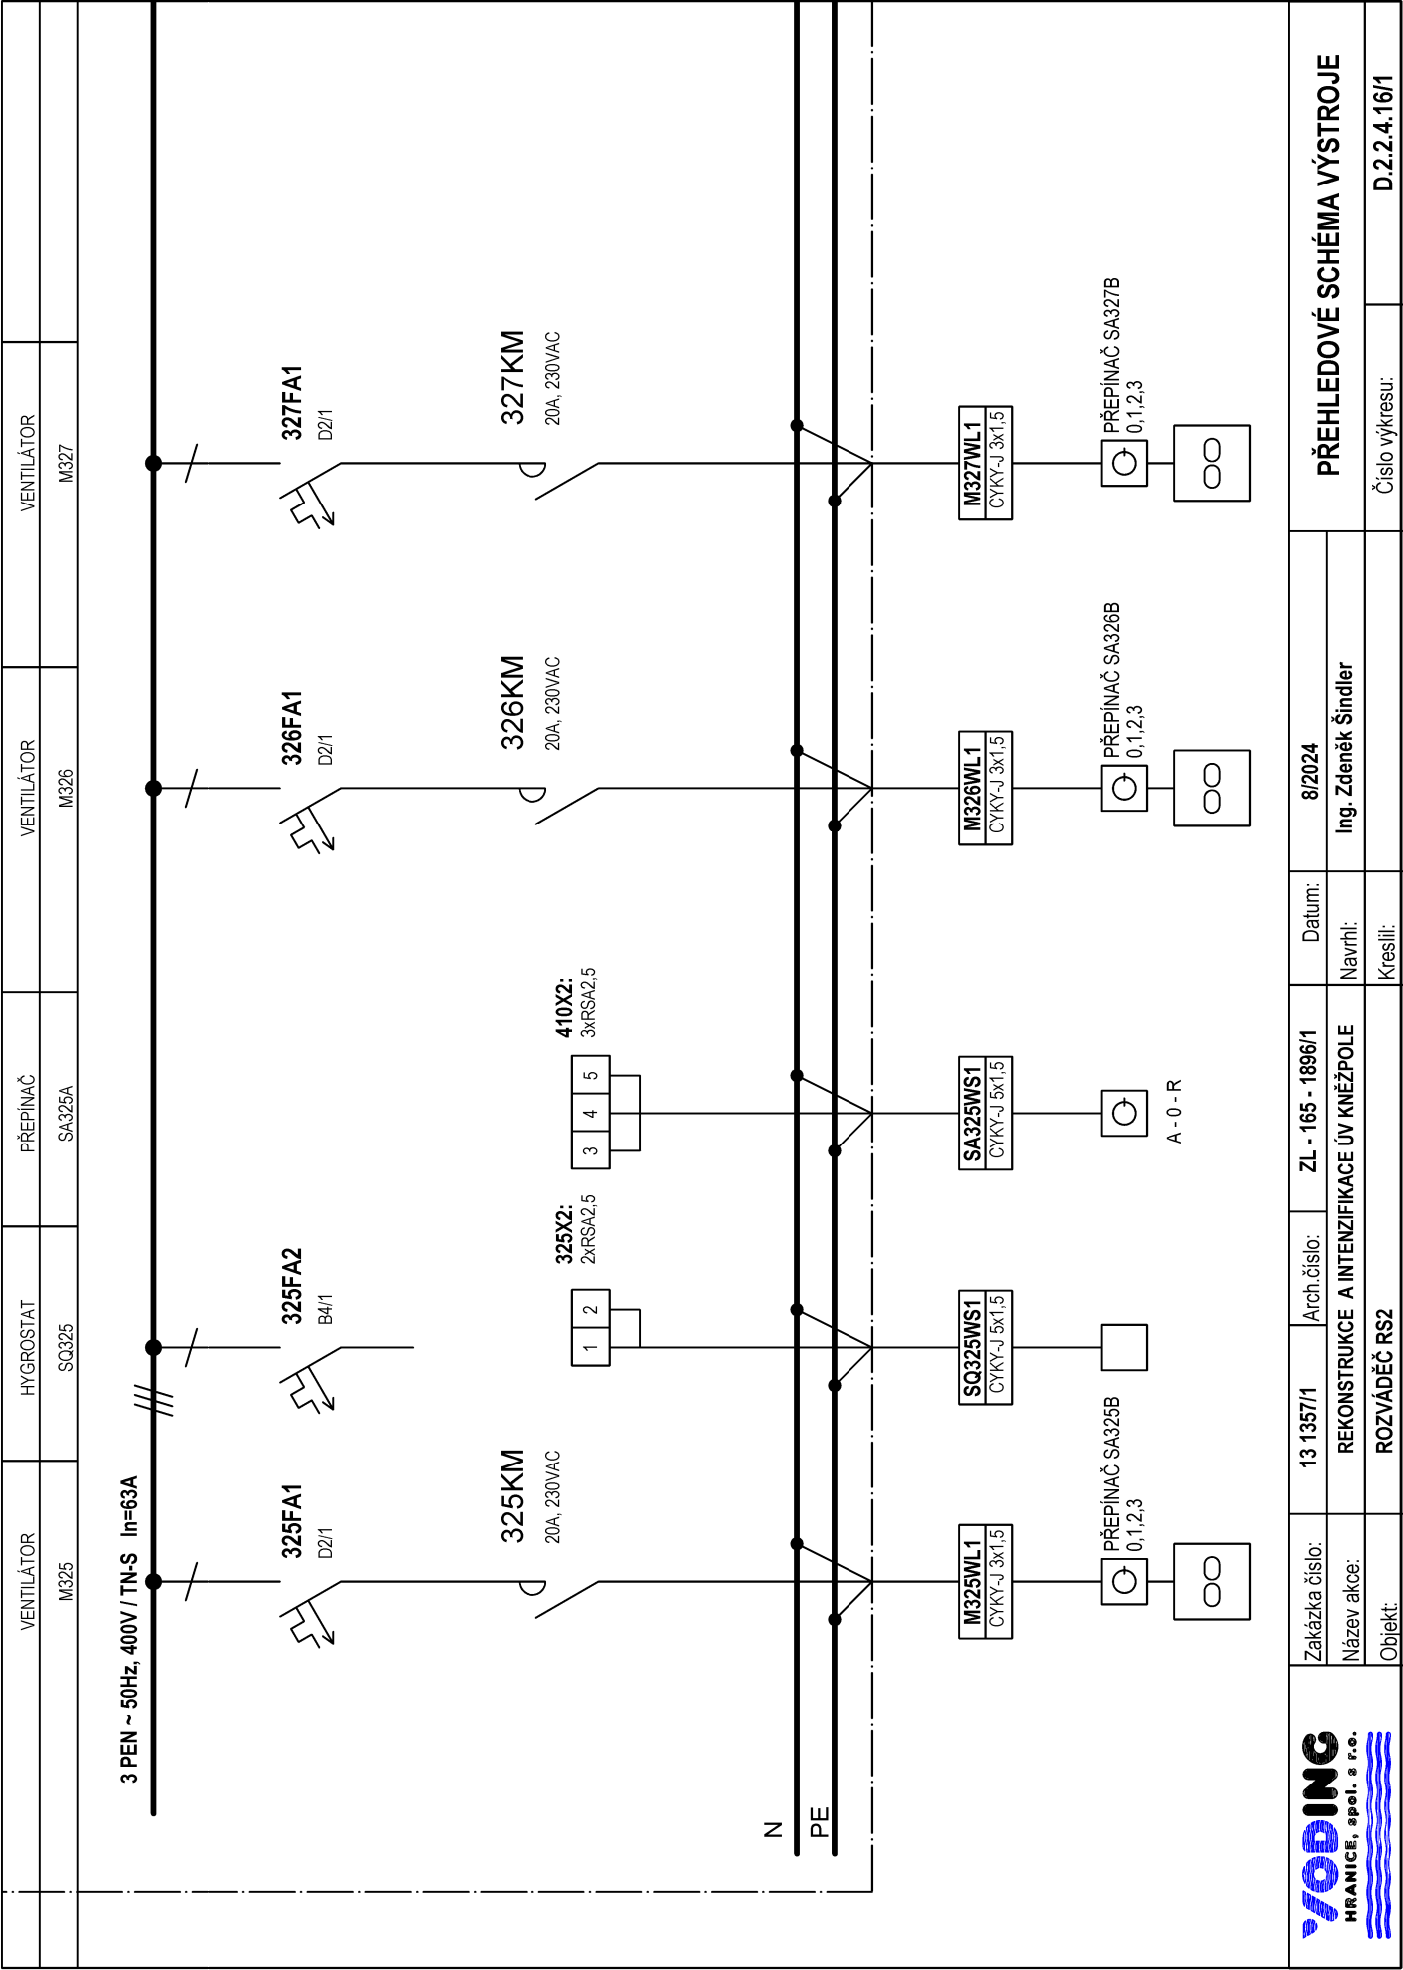
Stávající rozvaděč

Doplnit nový jistič 325FA1 - 327FA1, 325KM - 327KM

Demontovat stávající jistič FA18 - FA21

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41
odpojením vadné části od zdroje
doplňková ochrana proudovými chrániči
I_{ks} < 10 kA

 VODING HRANICE, spol. s r.o.		VODING HRANICE, spol. s r.o. Zborovská 583 753 01 Hranice Tel.: +420 581 675 211 voding@voding.cz www.voding.cz	
 KONEKO		KONEKO, spol. s r.o. Výstavní 2224/8 709 00 Ostrava Tel.: +420 596 633 836 koneko@koneko.cz www.koneko.cz	
HIP: ING. ROBERT ROH		STAVEBNÍK: SLOVÁCKÉ VaK, a.s.	SDRUŽENÍ VHK
ZODP. PROJEKTANT: ING. ŠINDLER		MÍSTO (OBEC): KNĚŽPOLE	ÚV KNĚŽPOLE
KRESLIL:		KRAJ : ZLÍNSKÝ	ZAK. ČÍSLO 13 1357/1
AKCE: REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNĚŽPOLE		ARCH. ČÍSLO ZL-165-1896/1	STUPEŇ DZS
		DATUM 8/2024	VÝKRES ČÍSLO: D.2.2.4.16
PŘÍLOHA: PS 11 - VNITŘNÍ SVĚTELNÉ A SILNOPROUDÉ ROZVODY ROZVÁDĚČ RS2			



PŘEHLEDOVÉ SCHÉMA VÝSTROJE

Zakázka číslo:	13 1357/1	Arch. číslo:	ZL - 165 - 1896/1	Datum:	8/2024
Název akce:	REKONSTRUKCE A INTENZIFIKACE ÚV KNEŽPOLE	Navrhl:	Ing. Zdeněk Šindler		
Objekt:	ROZVÁDĚČ RS2	Kreslil:			

D.2.2.4.16/1

Číslo výkresu:

