PVC, PE DN 100 mm
(Ø 110 x tloušťka stěny)

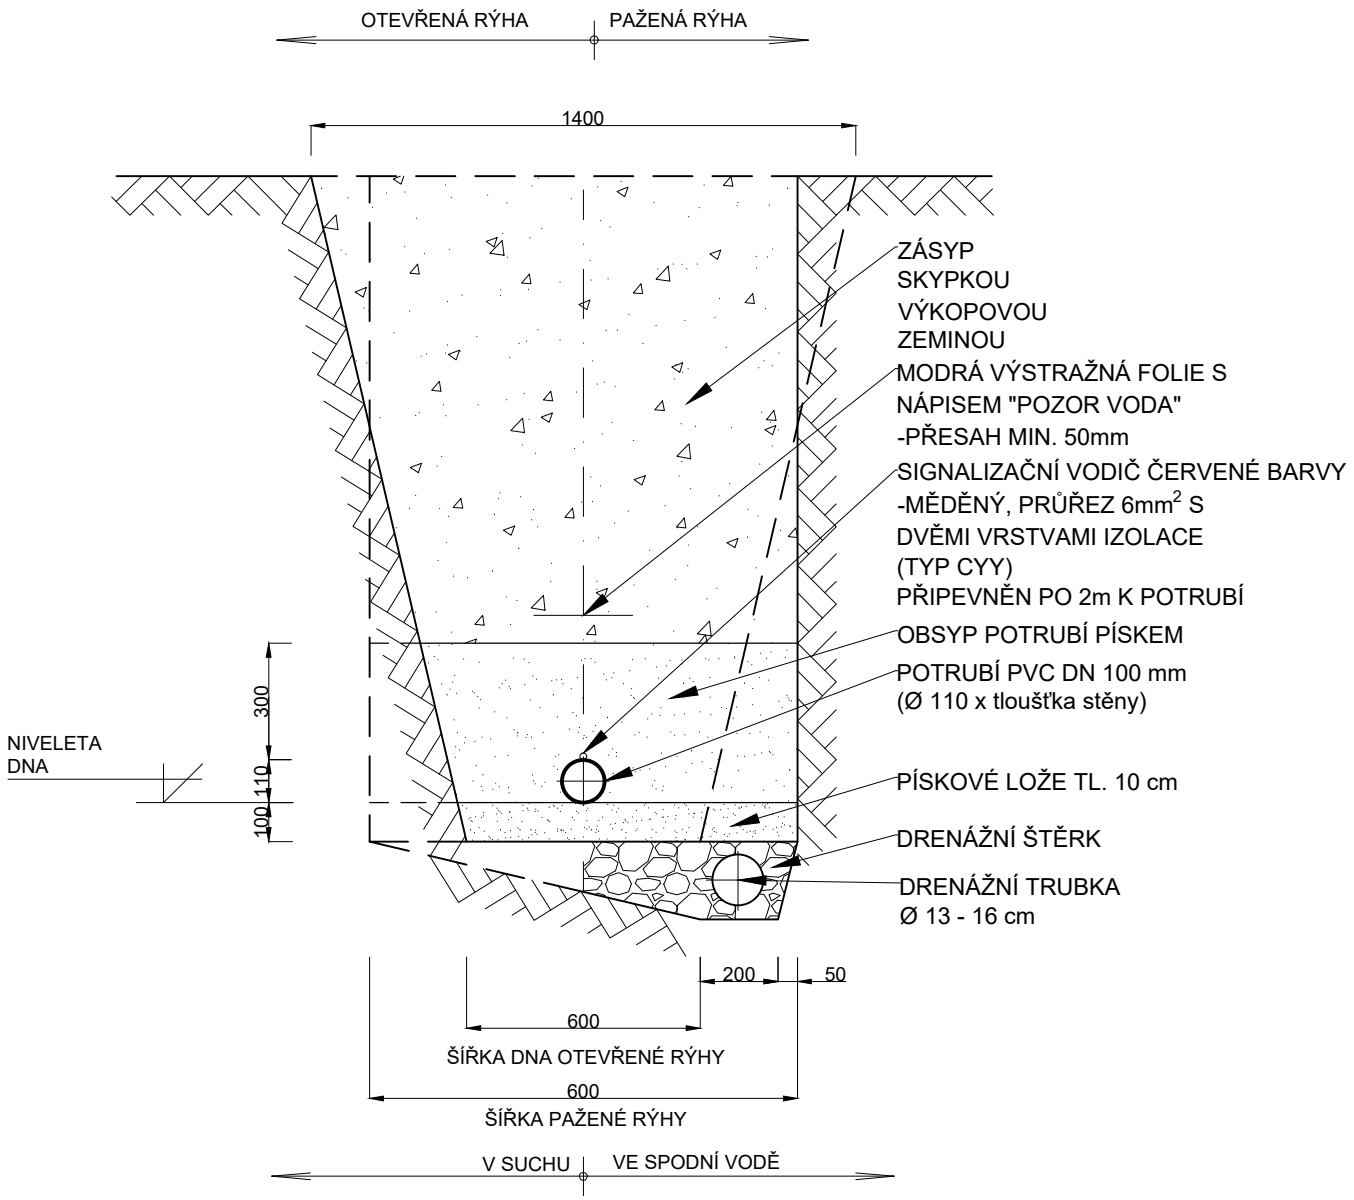

0,000 = 265,80 m.n.m. Bpv

Název projektu
SMIDARY, OBYTNÝ SOUBOR RD

Investor
Obec Smidary
náměstí prof. Babáka č.p. 106, 503 53 Smidary
IČO: 00269549 DIČ: CZ00269549

Projektant části PD
TO SYSTEM s.r.o.
V Brance 83, Příbram 261 01
IČO: 28911822 DIČ: CZ28911822
+420 608 303 541; info@tosystem.cz

Místo stavby
K. ú. Smidary [750948]
P. č. 992/1, 1533/1, 1533/2, 1534, 1535, 957/5, 712/18

Stupeň dokumentace
DPS
Dokumentace pro provedení stavby

Zodpovědný projektant
Mgr. Michal Smejkal ČKAIT 0013645
Kontroloval
Ing. Jakub Janďourek
Vypracoval
Zdeněk Zýka

Část projektu	Číslo zakázky	Datum	Měřítko	Formát	Číslo paré
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZDRAVOTECHNIKA	**PK 12-22**	**5/2024**	**-**	**210x297**	

Název dokumentu
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ Z PVC, PE

Číslo výkresu
D.1.4.1.2