




RVO 29



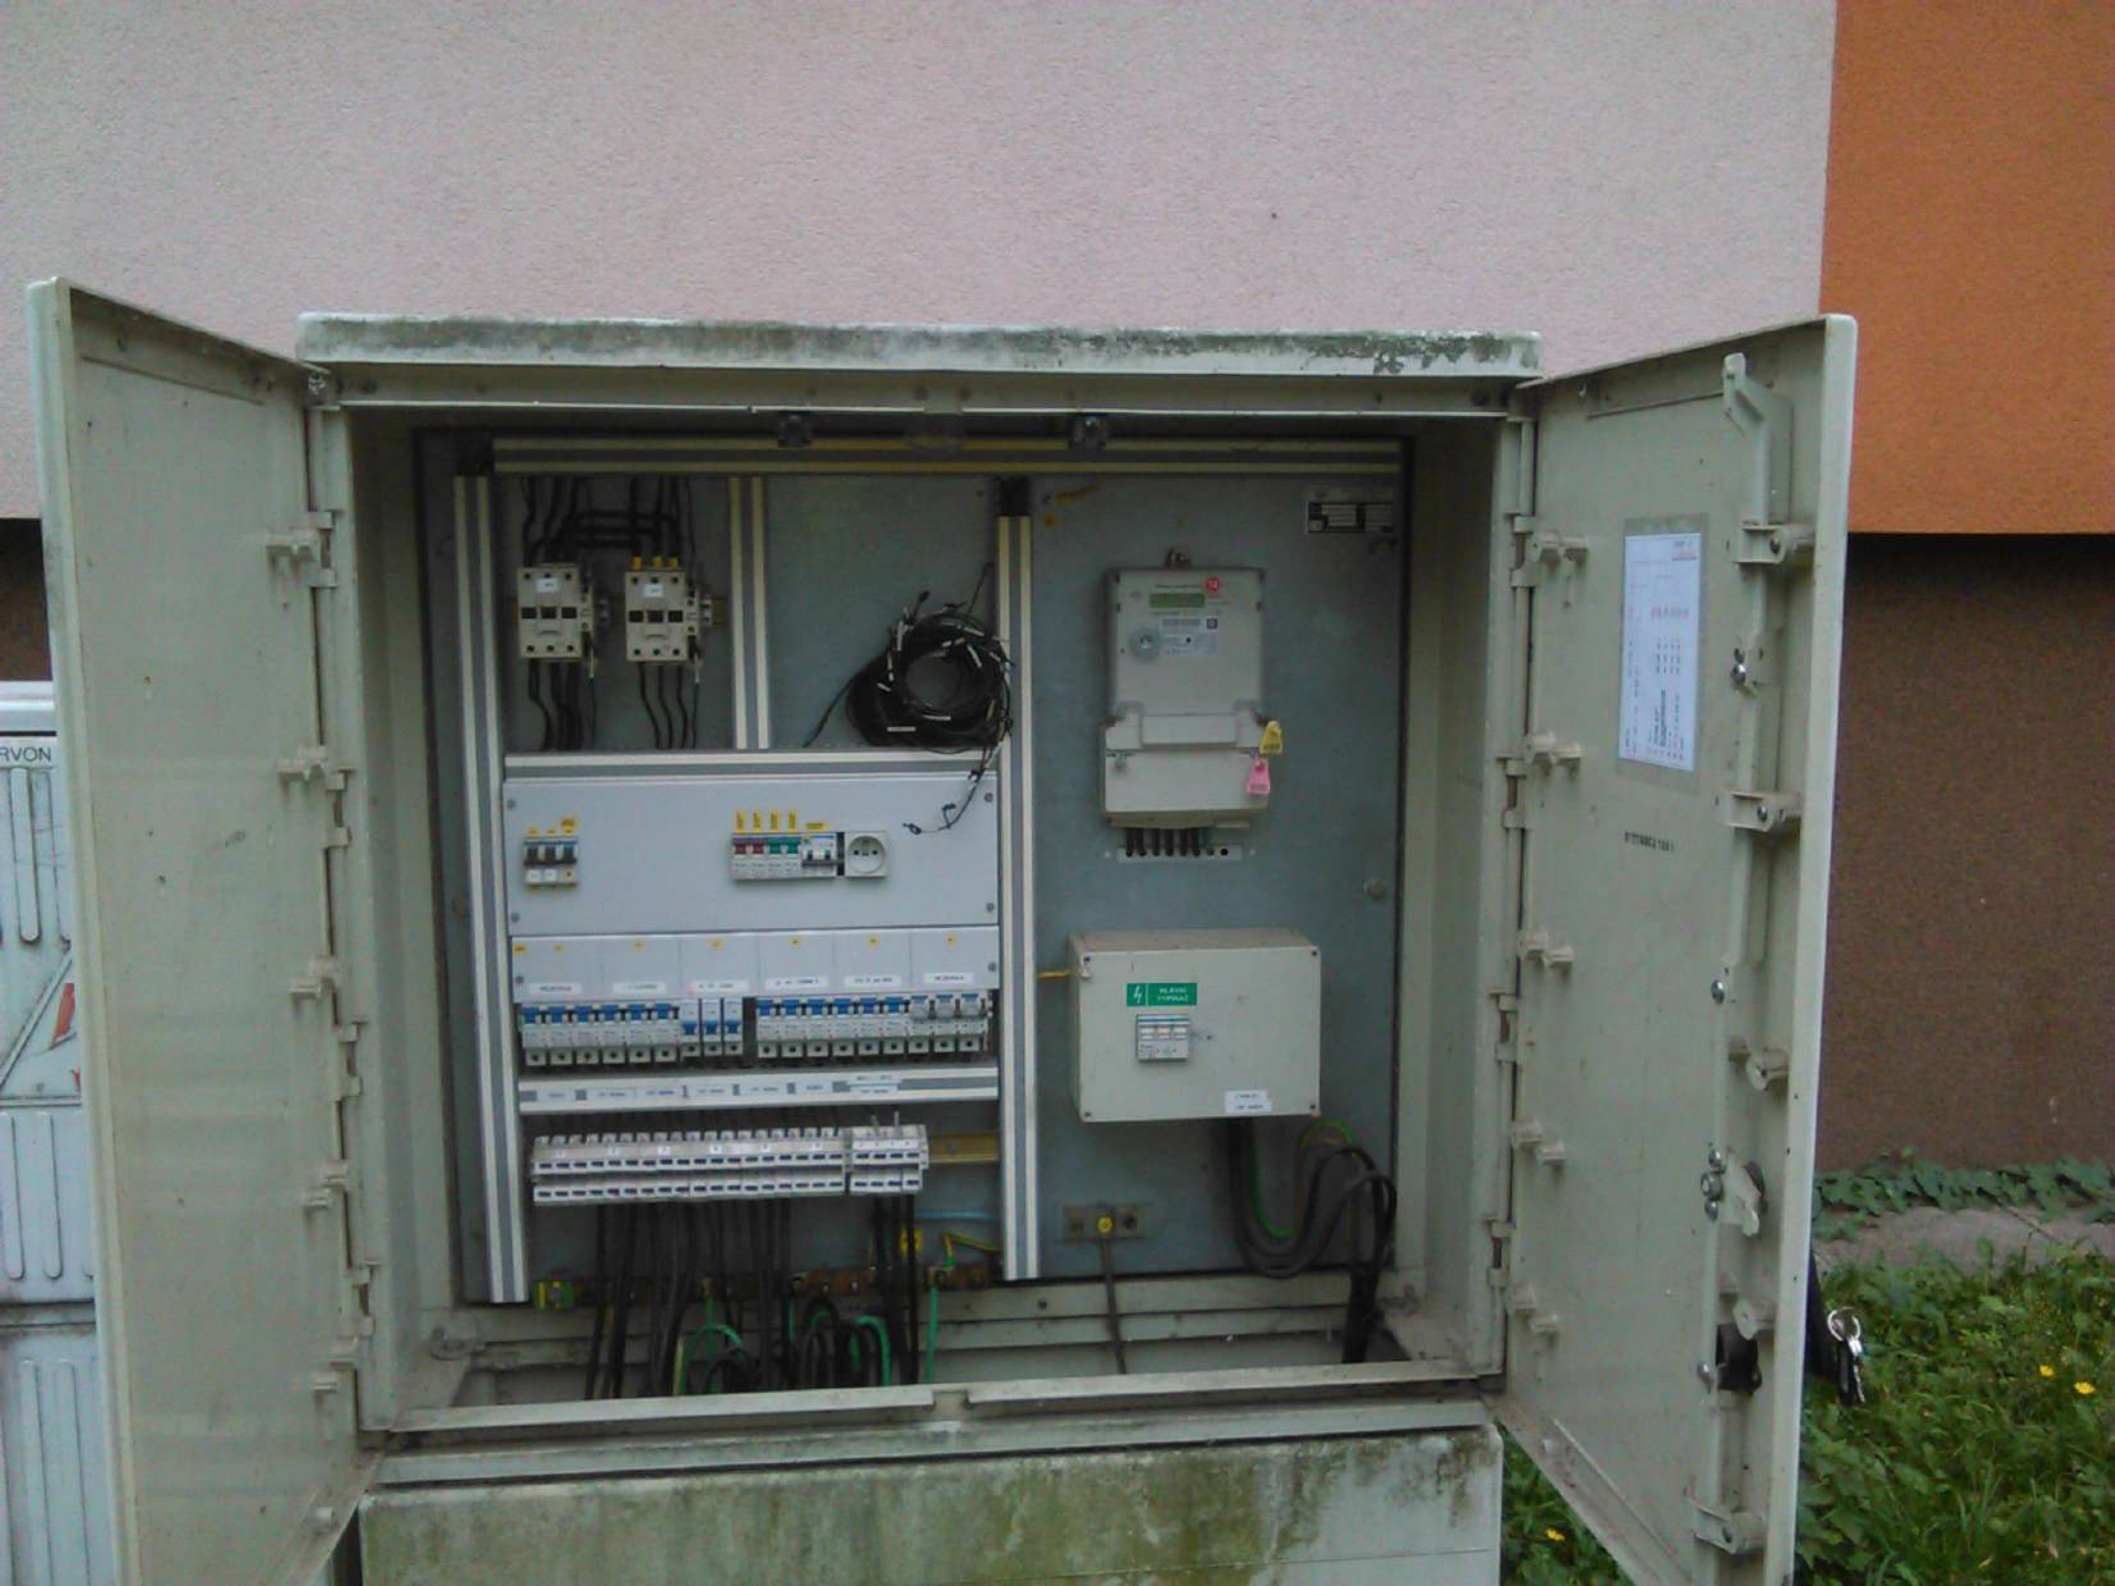


Třífázový elektroměr

12

0 137200 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074864707
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A
-40/+70°C
No.1074864707

3×230/400V 50Hz
10 000 imp./kWh
100 imp./kWh
TCM 221/09-4694
CI.A 05/12

CE M12 1383

Rok 2012

S

MAJTE SLUŽBY PRO VÁŠ POKOJ

NS

12



Handwritten graffiti on the right side of the main cabinet.

RVON 31-1



RVO 31



Elektrozvadoče, s.r.o.	
Elektronizované, s.r.o.	
Číslo účtu 121	
738 02 Písek - Město	
VYR.C.	2259/0
ČSN EN	60439-1
V	400/230
A	10
MAXIMÁLNÍ HMOTNOST	100 kg
ROK	2008
Typ	12
Hz	50
IP	5/20


12

řířákový elektroměr

0 134456 kWh T1

Naměřená hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061074865583
 ZE312.D0B1T022-010

0,15-5(80)A
 -40/+70°C
 No.1074865583

3x230/400V 50Hz
 10 000 imp./kWh
 100 imp./kWh
 TCM 221/09-4694
 Cl.A 05/12
 Rok 2012

CE M12 1383



RVO 33 - rekonstrukce



HLAVNÍ JISTIČ



HLAVNÍ JISTIČ



POZOR
NEBEZPEČÍ

Třífázový elektroměr

10



000000.1 kWh
T2

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041040072861281

ZE 310.D0.14C392-02



Cl.2
5(80)A
ODB/DOD
No. 72861281
09/09




TCM 221/03-3934
3x230/400V 50Hz
100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Rok 2009






RVO 34 - rekonstrukce



HLAVNÍ RSTNÍ

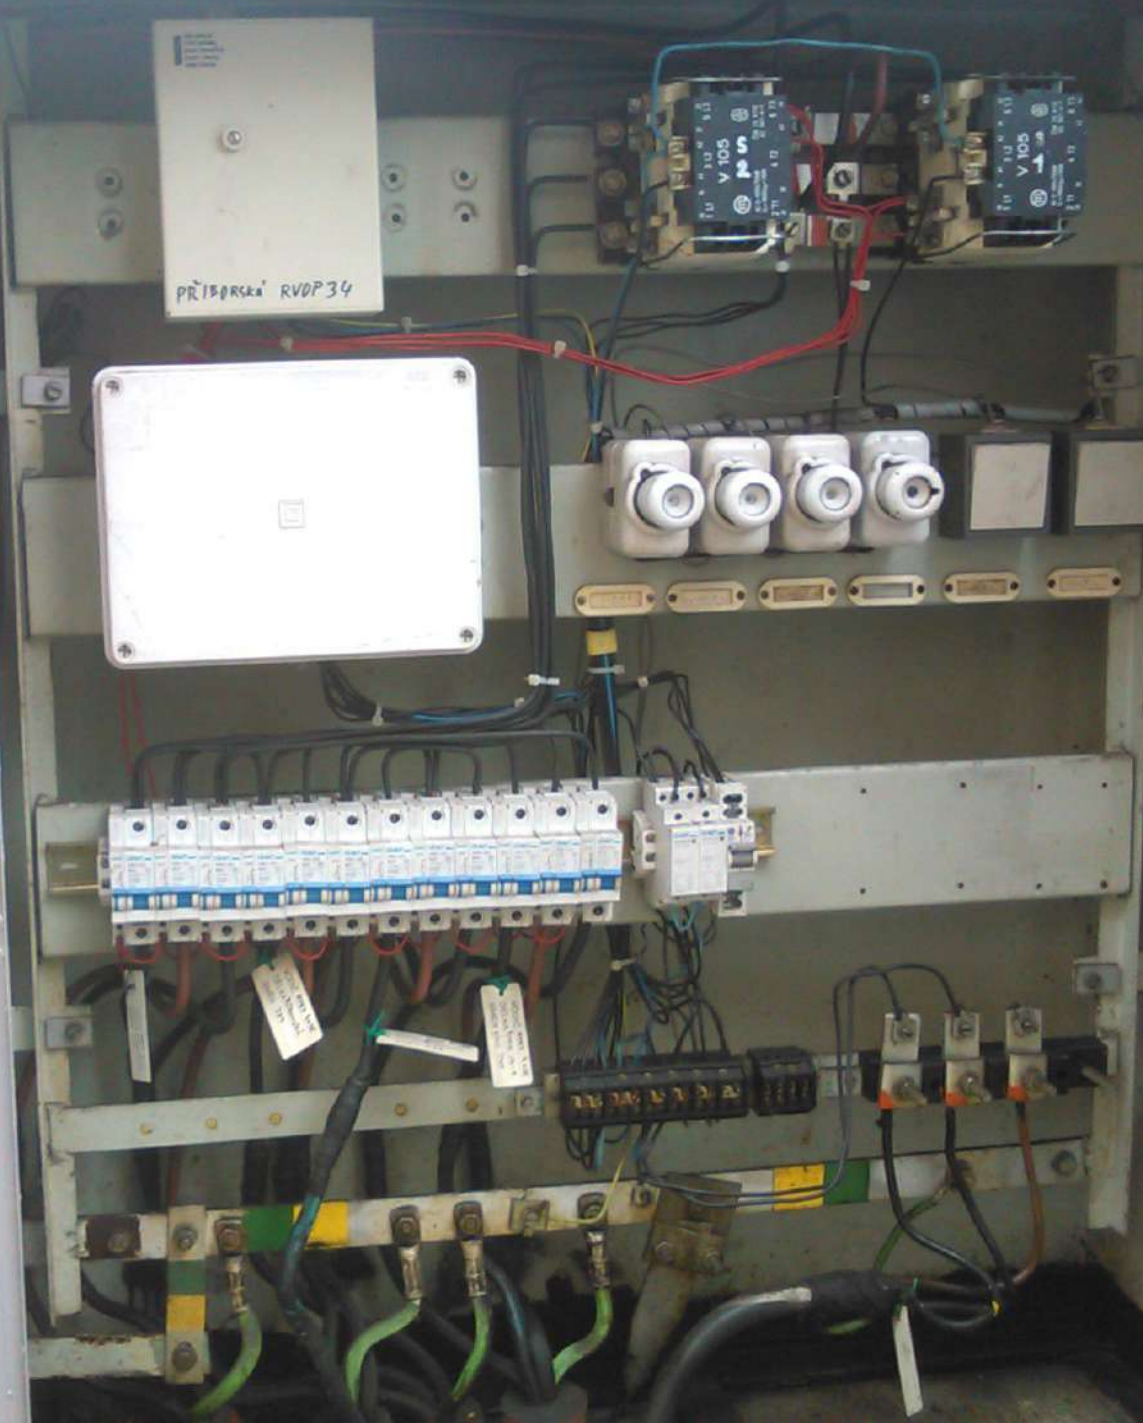

kWh

6 3 6 8 9 4

K420INNs

3 x 230/400 V

4600/V13000

$R_A = 500 \text{ imp/kWh}$

ELEKTROMĚR

$R_L = 10\,000 \text{ imp/kWh}$

TCM 221/96-2318

93504015

5(100) A

50 Hz

2002

tr. 2

 **ENERMET**
MADE IN FINLAND

CE

VÝPADEK NAPĚTÍ





03124093504015

SME
2002

$R_L = 1\,000 \text{ imp/kWh}$

02-001-2-001138

091137

83747 D90



RVO 36 - rekonstrukce







Třífázový elektroměr

14

0020833 kWh T1

Naměřená
hodnota energie

Aktivní T1 T2



9041081021039631
ZE312.D0B1T022-010



15-5(80)A
-40/+70°C

No.1021039631

CE M14 1383

3×230/400V 50Hz
10 000 imp./kWh
100 imp./kWh
TCM 221/09-4694
Cl.A 06/14
Rok v. 2014

RVOP 37

ERO



NE VSTUPAJTE
DO VÝKONOVÉHO
PROSTORU



RVON 37-1



RVOP 37





Třífázový elektroměr


10



Naměřená

hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041040072946530

ZE 310.D0.14C392-02

CI.2
5(80)A
ODB/DOD
No. 72946530
10/09




TCM 221/03-3934
3×230/400V 50Hz
┐┌ 100 imp./kWh
1000 imp./kWh
Rok 2009





RVO 39

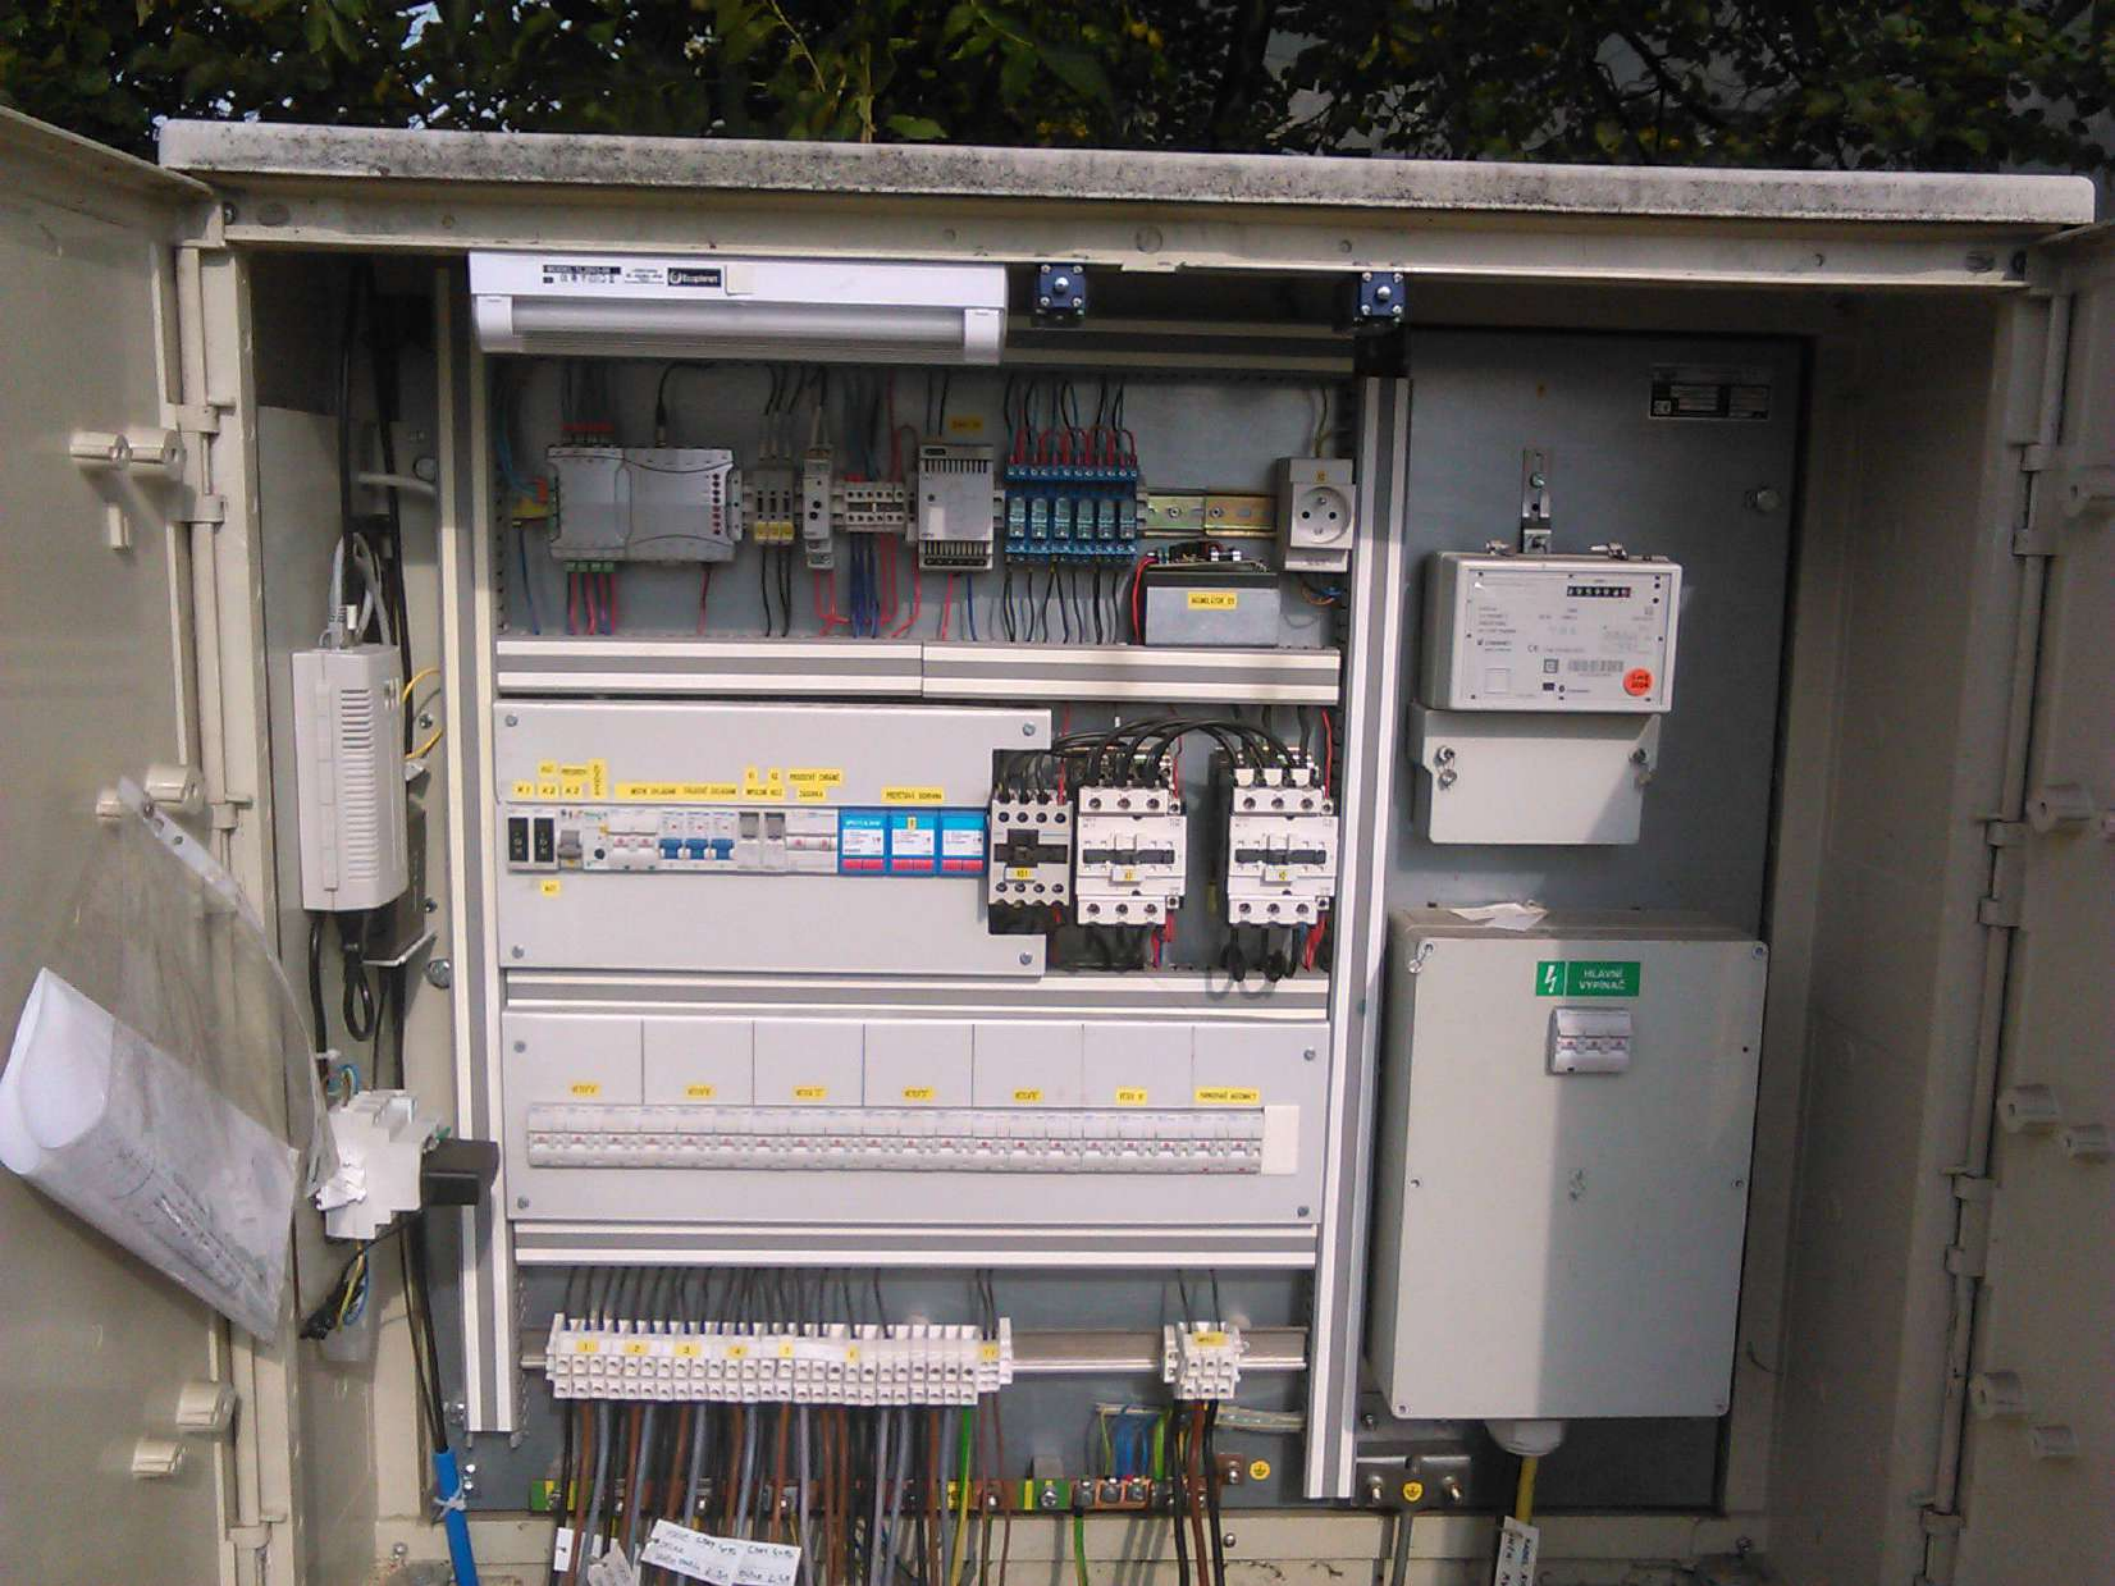

kWh

4 9 5 9 9 4

E420-ns
3 x 230/400 V
4600/V13000
S0 = 500 imp/kWh

2004

50 Hz

5(85) A

94010836


 **ENERMET**
MADE IN FINLAND



TCM 221/02-3673



03182094010836

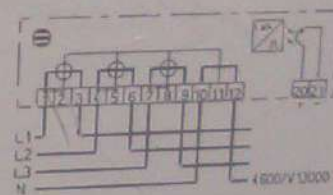

SME
2004

10 000 imp/kWh

CZ-881-D92235

VED

BILLA

EURONICS

RVCP - 44

DECOR

DECOR

DECOR

DECOR



DECOR

DECOR



RVO 44





9041071570278901



SNo 1570278901



L1
L2 T 10005654
L3



F - Systémová chyba

T1..2 - Aktivní tarif 1..2 [kWh]

ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1

P R T2 T1

15

Funkce

CE M15 1432

TCM 221/10 - 4781 10000 imp/kWh 1000 imp/kWh

cl. A M1 3K6

E2 Procházet



3X230 / 400 V, 0.15 - 5(80)A, 50Hz

Rok výroby : 2015 -33°C to +60°C (mezni rozsah provozu)





RVO 45





9041071570261691



SNo 1570261691



Zatížení



L1
L2
L3
T 10009547


F - Systémová chyba

T1..2 - Aktivní tarif 1..2 [kWh]

ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1

CE M15 1432

TCM 221/10 - 4781



cl. A M1 3K6



3X230 / 400 V, 0.15 - 5(80)A, 50Hz

Rok výroby : 2015

P

R

T2

T1

15

Funkce

10000 imp/kWh

1000 imp/kWh

E2 Procházet

-33°C to +60°C
(mezní rozsah provozu)







904107157027



SNo 1570278898



Zatížení

L1
L2 T200000002
L3



F - Systémová chyba

T1..2 - Aktivní tarif 1..2 [kWh]

ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1

CE M15 1432

TCM 221/10 - 4781 10000 imp/kWh $\sqcup$ 1000 imp/kWh



cl. A M1 3K6

E2 Procházet



3X230 / 400 V, 0.15 - 5(80)A, 50Hz

Rok výroby : 2015

-33°C to +60°C
(mezí rozsah provozu)

P R T2 T1


15

Funkce





RVO 51

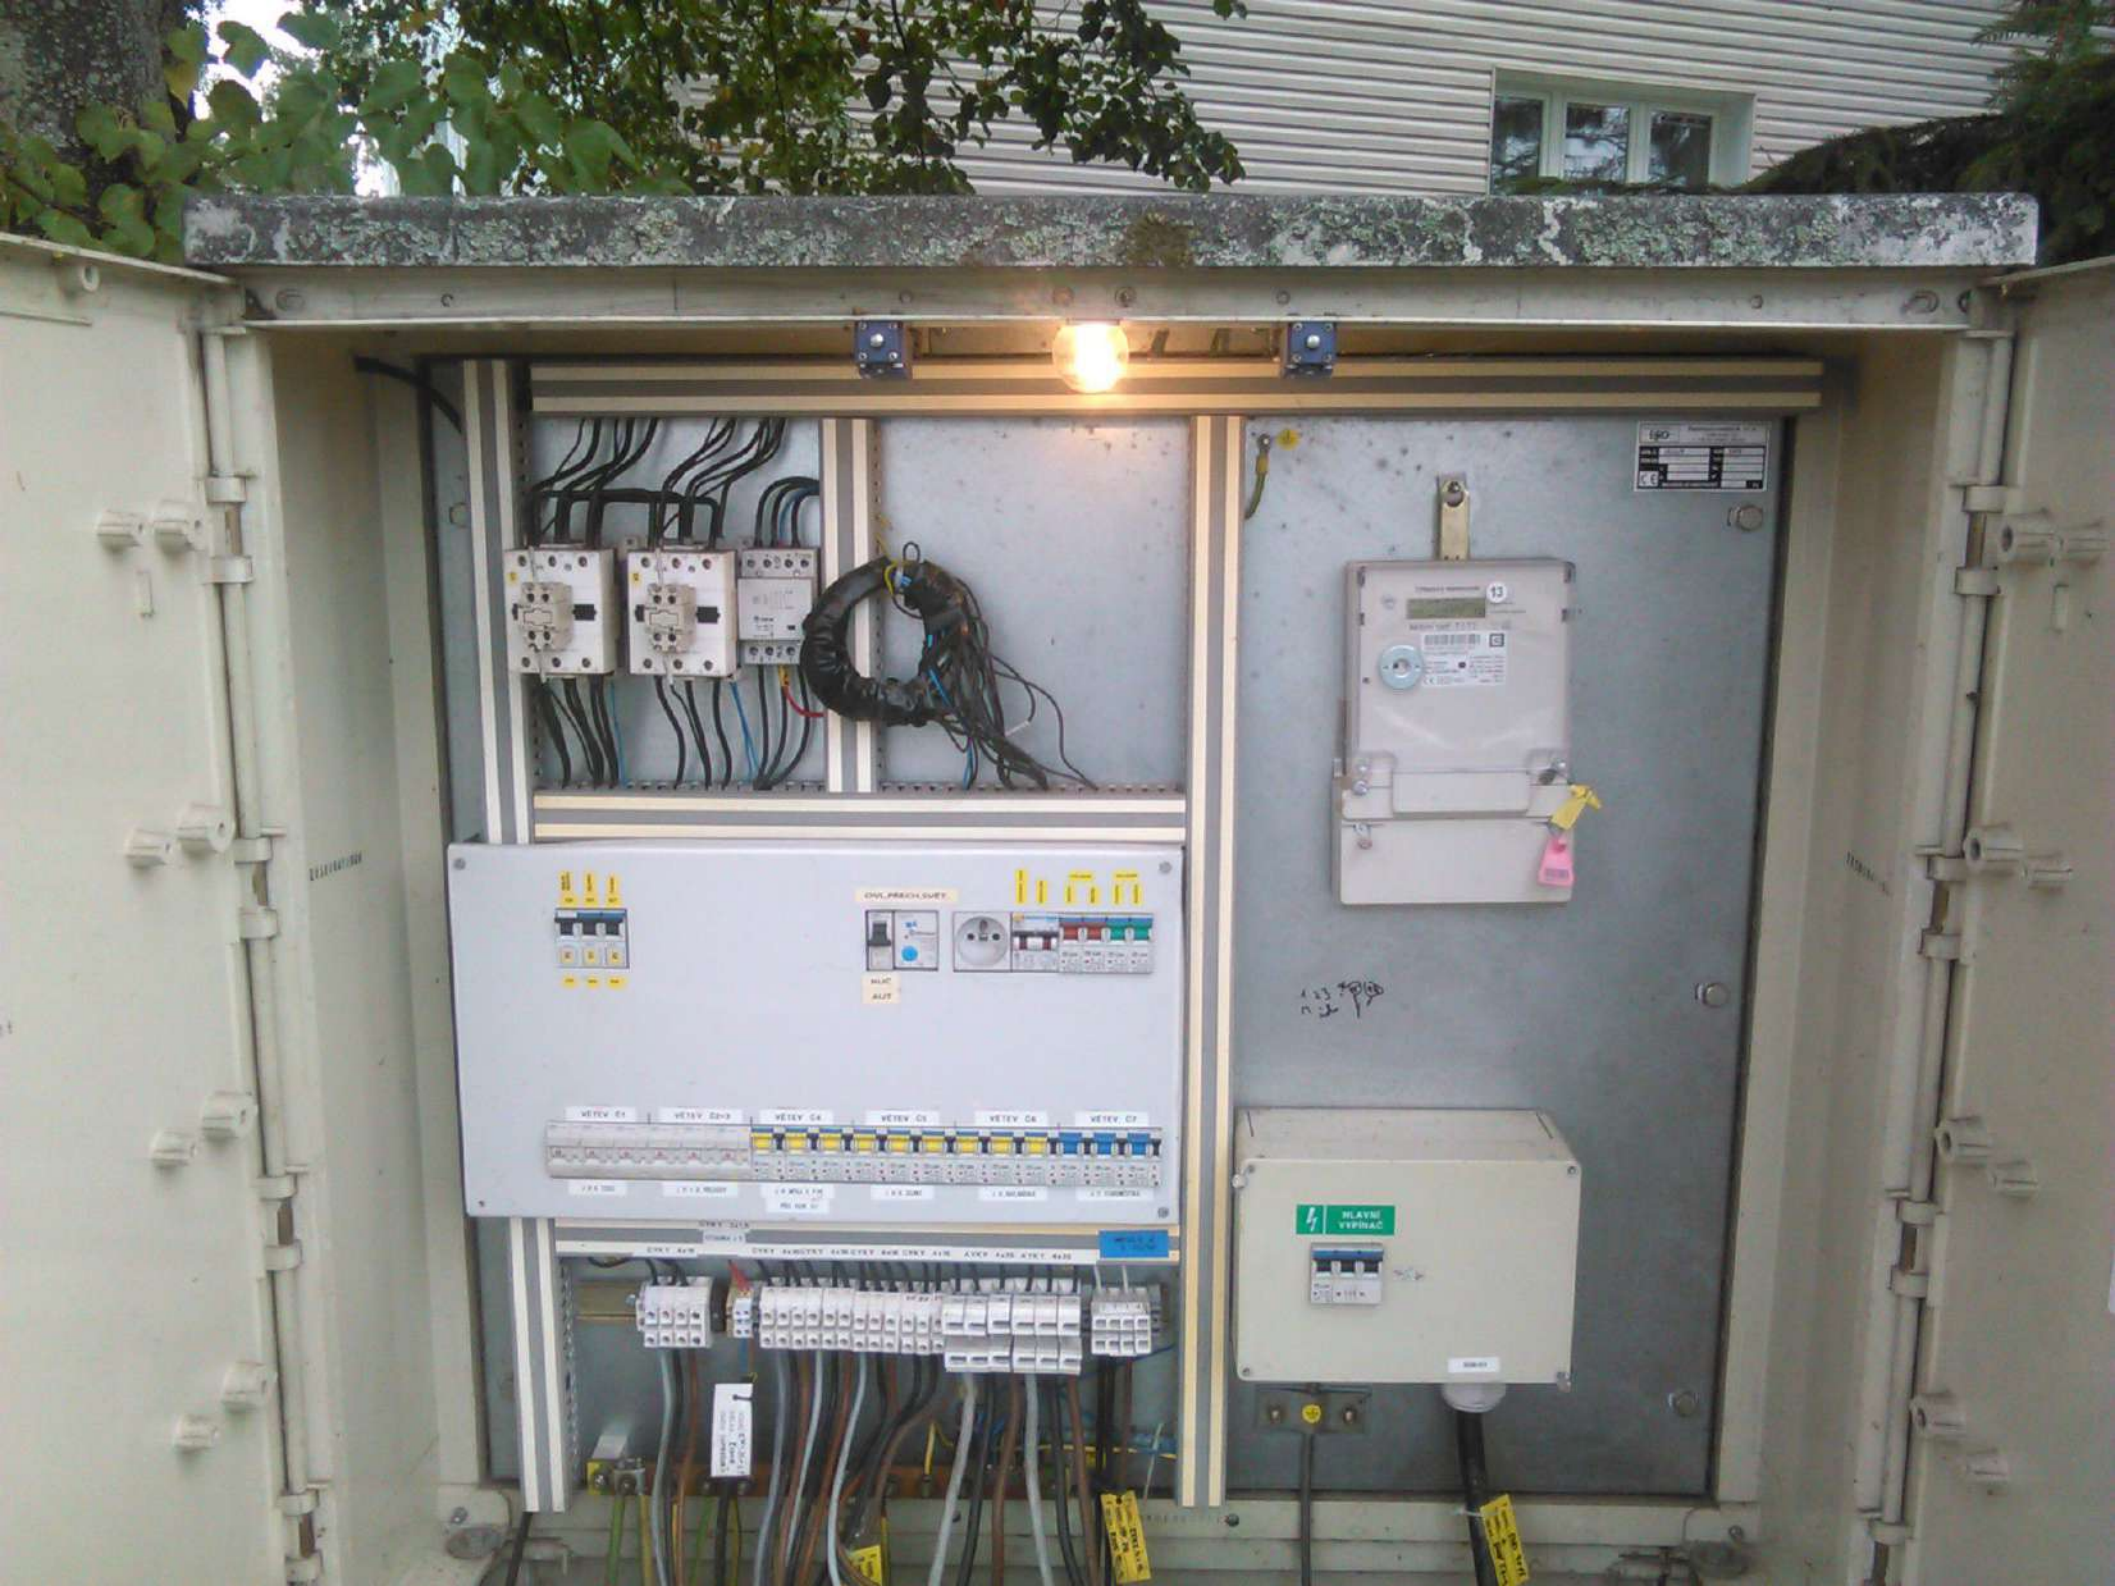




Třífázový elektroměr

13

0068090 kWh T1
L1 L2 L3

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2




9041061020287367
ZE312.D0B1T022-010



0,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1020287367



M13 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

Cl.A 06/13

Rok v. 2013

RVOP 52



Upozornění
Příjemce

**ZÁKAZ
VYLEPU!**



Porušení tohoto zápisu
je postihuje podle
zákonu o trestech


Upozornění
Příjemce

**ZÁKAZ
VYLEPU!**



Porušení tohoto zápisu
je postihuje podle
zákonu o trestech

RVOP 52

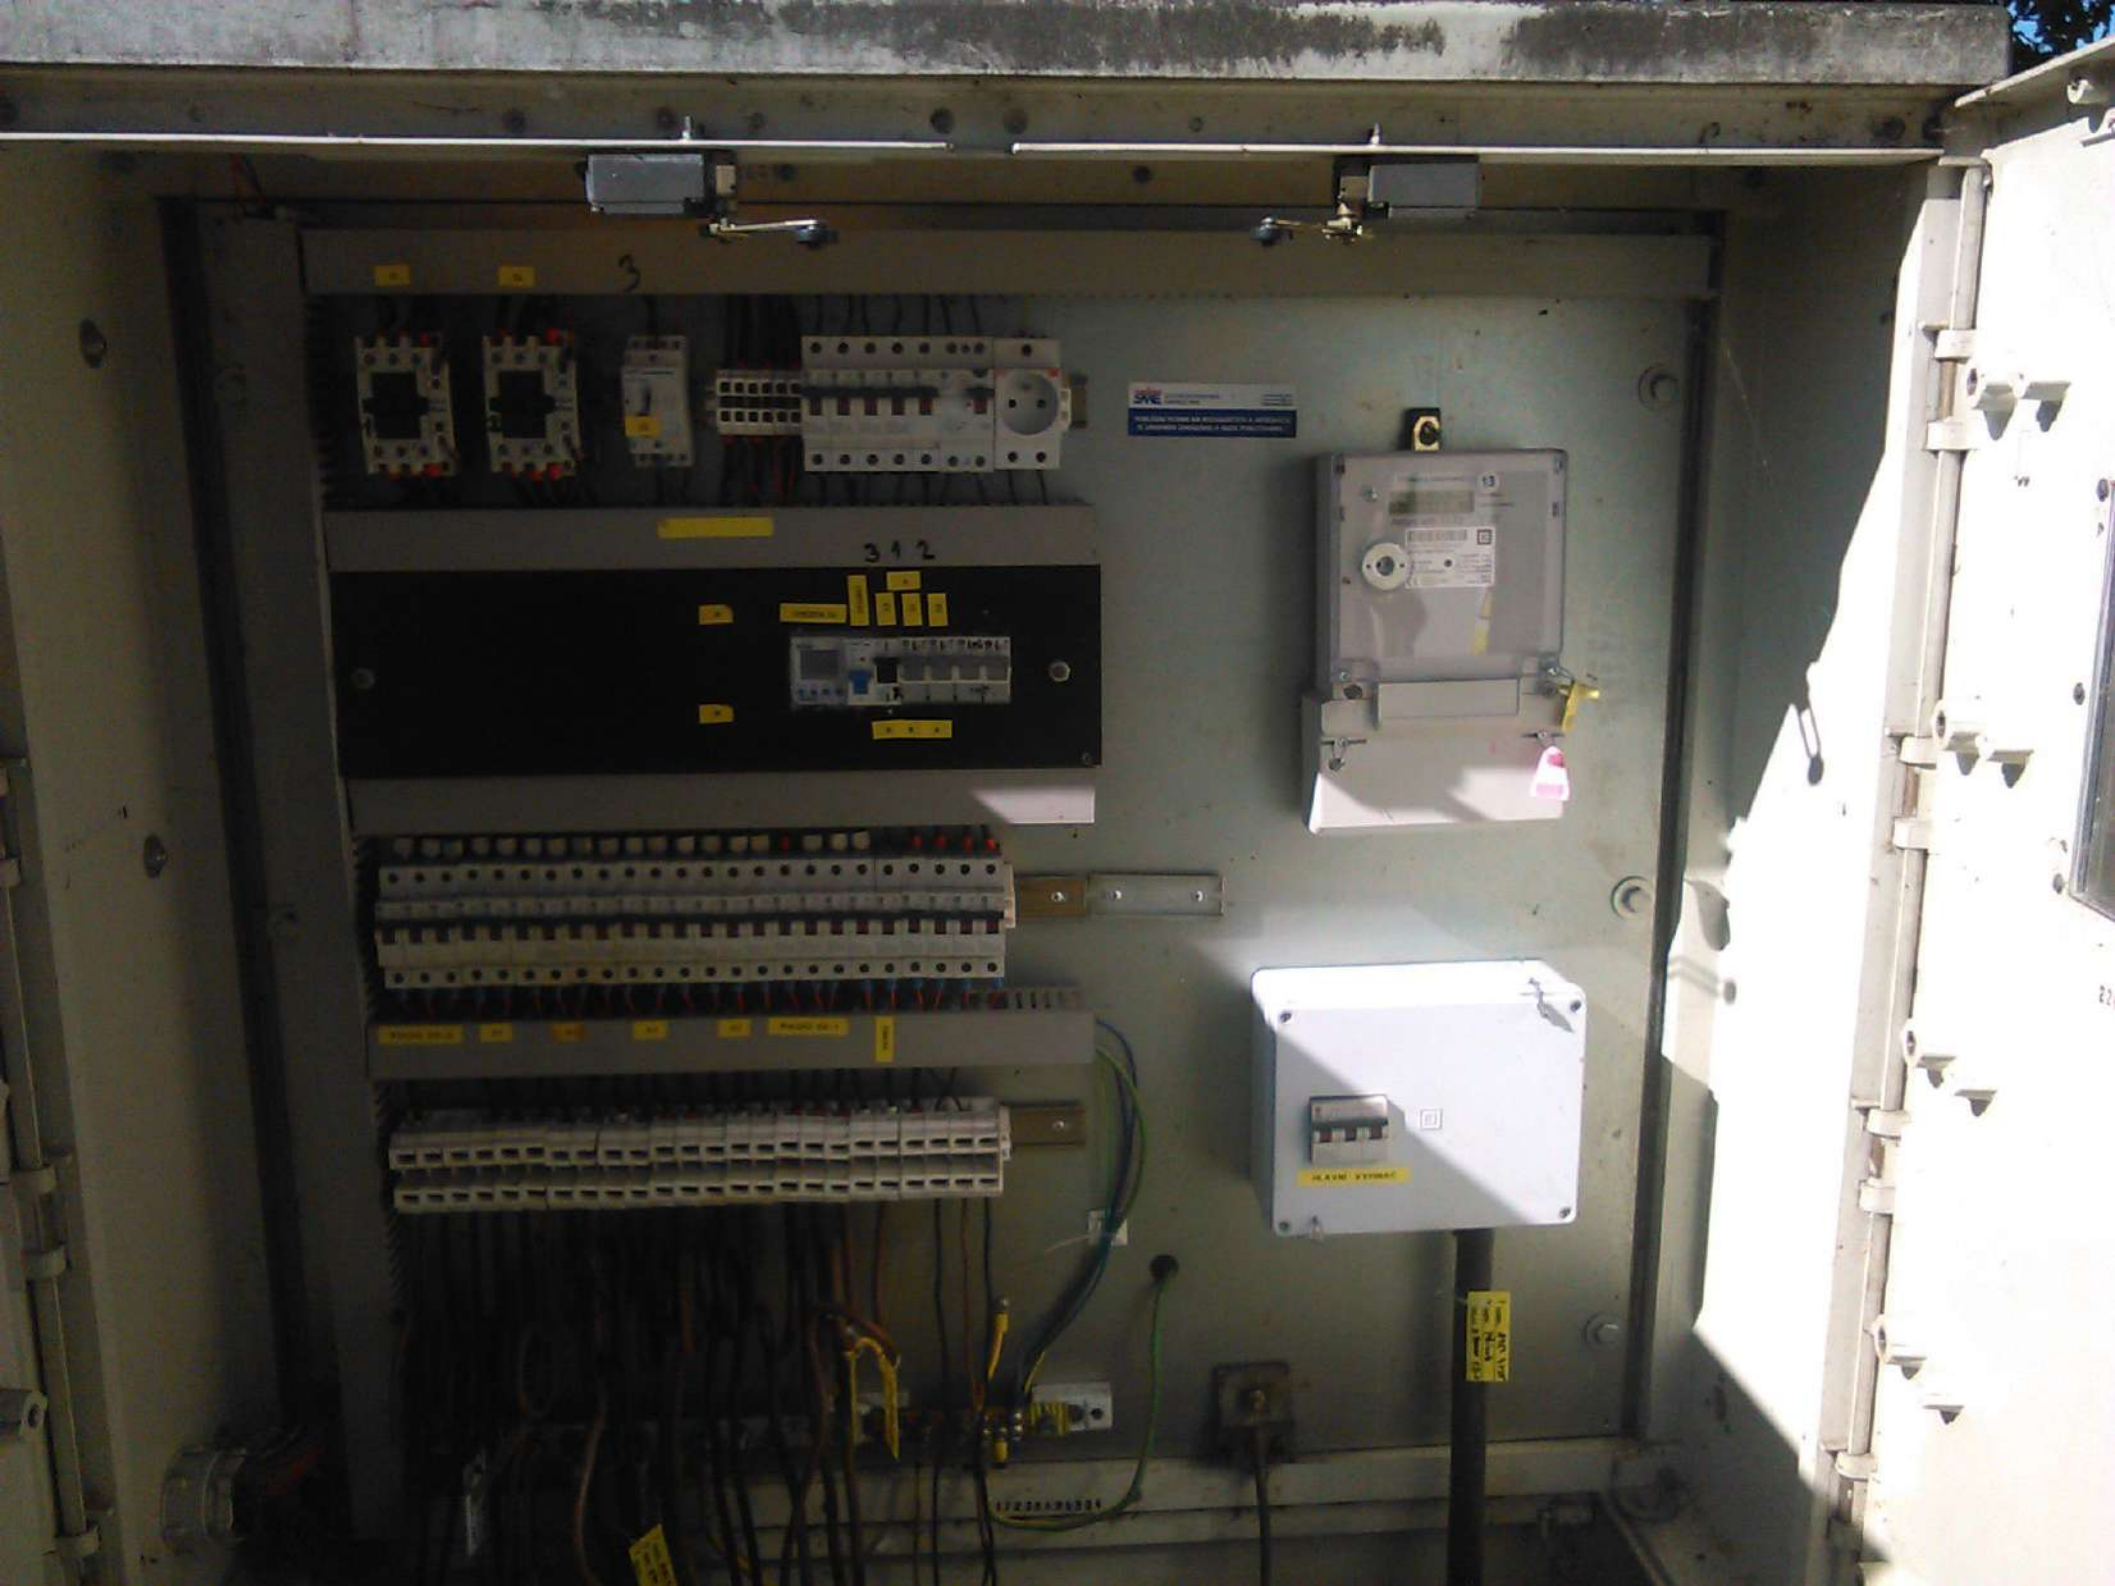



A MĚŘIDLECH
KUTOVÁNO !

Třífázový elektroměr




0077027 kWh T1
L1 L2 L3

13

Naměřená
hodnota energie

Aktivní tarif T1 T2



9041061020285425
ZE312.D0B1T022-010



5,15-5(80)A

-40/+70°C

No.1020285425

CE M13 1383

3×230/400V 50Hz

10 000 imp./kWh

100 imp./kWh

TCM 221/09-4694

Cl.A 06/13

Rok v. 2013

RVOP-57



RVO 57





90410713701112



SNo 137011825

13 T 10115356

F - System error

T1..2 - Active energy tariff 1..2 [kWh]

ADX10-AD-U2H-V2X-G1-OK1

CE M13 1432

TCM 221/10 - 4781

10000 imp/kWh 1000 imp/kWh



cl. A M1 -33°C to +60°C E2

Function Scroll/Set

3X230 / 400 V, 0.15 - 5(80)A, 50Hz



Year of manufacture: 2013

13



11676332