


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ- vodovod

ULOŽENÍ TLAKOVÉHO POTRUBÍ PE100SDR11RCS

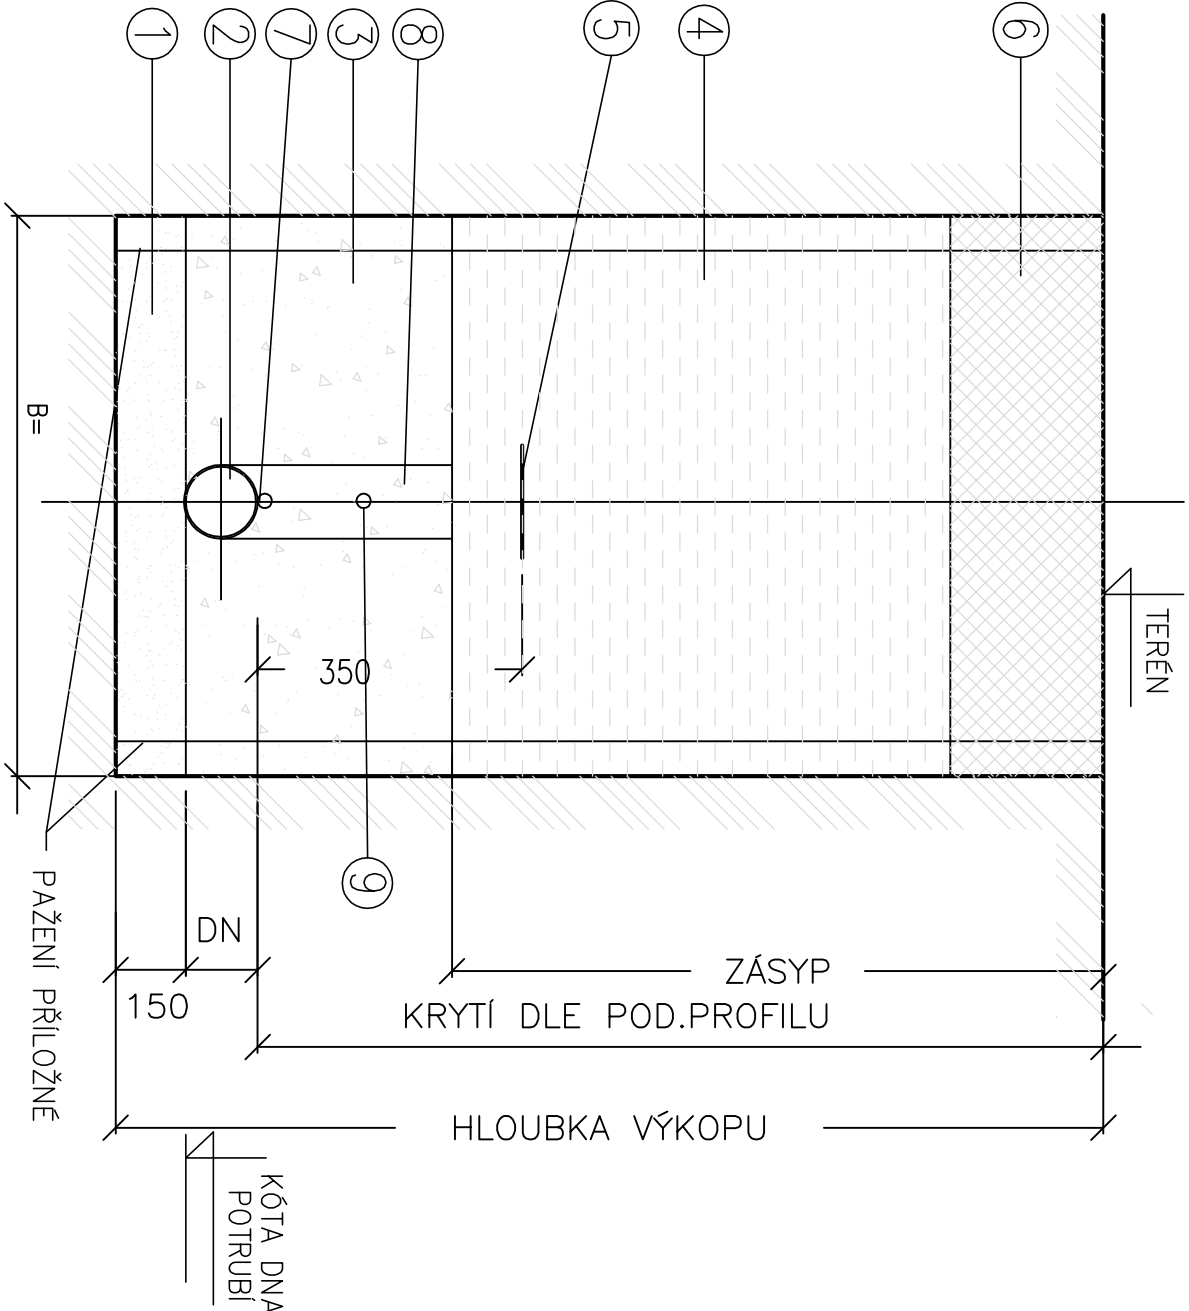

D [mm]	t [mm]	a [mm]	b [mm]
32	3.0	384	0.80
40	3.7	380	0.80
50	4.6	375	0.80
63	5.8	368	0.80
90	8.2	355	0.80
110	10.0	345	0.80

POZN: K ŠÍŘCE VÝKOPU NUTNO PŘIPOČÍTAT 100mm NA PAŽENÍ

POZN: PŘED ZAČÁTKEM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTOR POVINEN OVĚŘIT POLOHU A ZAJISTIT VYTŘEČENÍ VEŠKERÝCH STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ


TRUBKY Z PE

LEGENDA

- 1 PÍSKOVÉ LOŽE TL.100mm
- 2 HD PE TROUBA PE100 SDR11 – DN DLE SITUACE
- 3 OBSYP POTRUBÍ ŠTERKOPISKEM
- 4 ZÁSYP HUTNĚNÝM RECYKLÁTEM
- 5 ZHUTNĚNÁ FOLIE MODRÉ BARVY S NÁPÍSEM VODOVOD
- 6 OBNOVA POKRCHU – NENÍ SOUČÁSTÍ STAVBY
- 7 VODÍČÍ KABEL, CV 4mm²
- 8 NAD TROUBOU NEHUTNIT
- 9 kabel MaR –PLATÍ JEN PRO ZÁVLAHOVOU VODU


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ - gravitační kanalizace

ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ PP korugované SN10

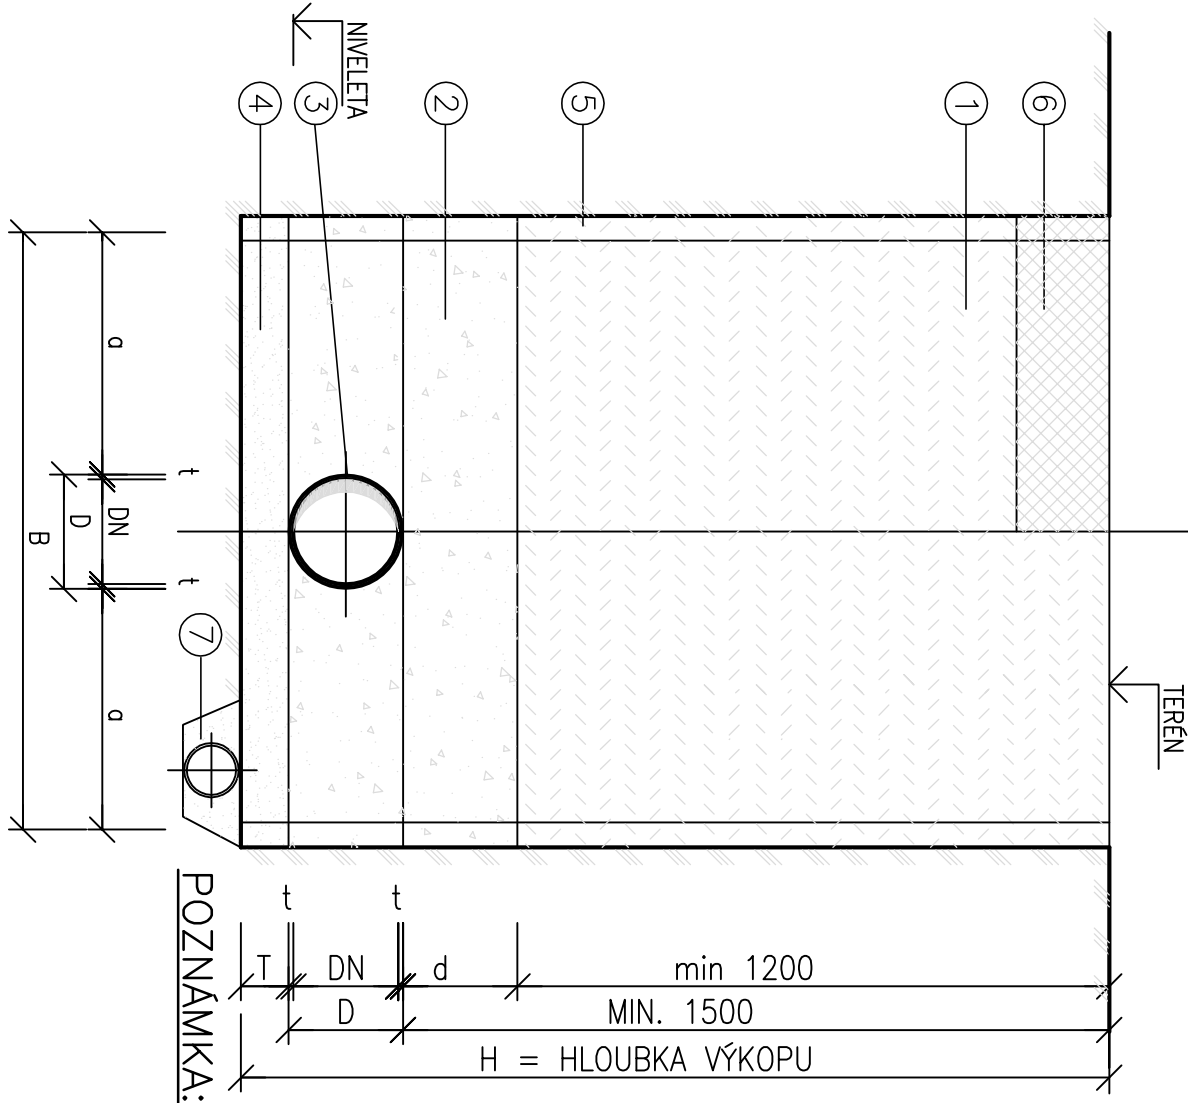

POD HPV :

NAD HPV :

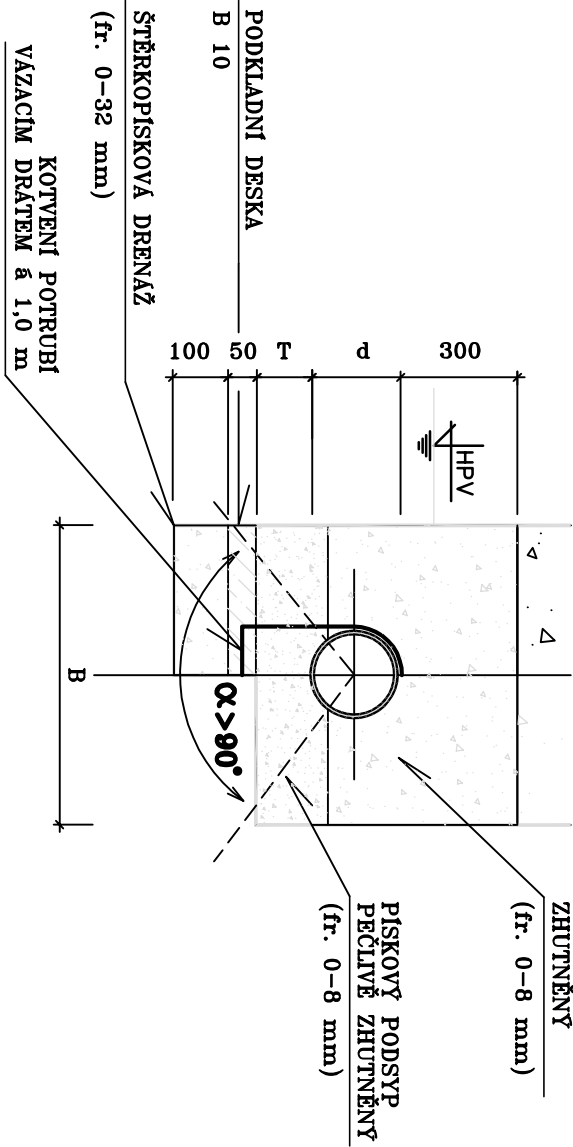

LEGENDA

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP TŘÍDĚNOU ZEMINOU, V KOMUNIKACI HUTNĚNÝ RECYKLÁT
- 2 – TROUBA PVC–KG–PIPE LIFE
- 3 – PÍSKOVÉ LOŽE
- 4 – PAŽENÍ PŘILOŽNÉ
- 5 – KČE KOMUNIKACE
- 6 – DŘEN PE110 – V PŘÍPADĚ POD HPV
- 7 – DŘEN PE110 – V PŘÍPADĚ POD HPV

JE NUTNÉ ŠÍŘKU RÝHY ZVĚŠTIT O DVOUNÁSOBEK TLOUŠTKY PAŽENÍ.

–VÝŠKA NADOŽÍ SE ROZLIŠÍ NAD VÝCHODEM TROUBY.


–PŘI ULOŽENÍ NA SKÁLE VYROVNAT ZÁKLADOVOU SPÁRU PODKLADNÍ DESKOU.

A. PODKLADNÍ DESKOU.

–PŘI ULOŽENÍ POD HPV NUTNO KOVNIT DO PODKLADNÍ DESKY

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Revize			Jméno		Podpis
Číslo	Datum	Popis změny			

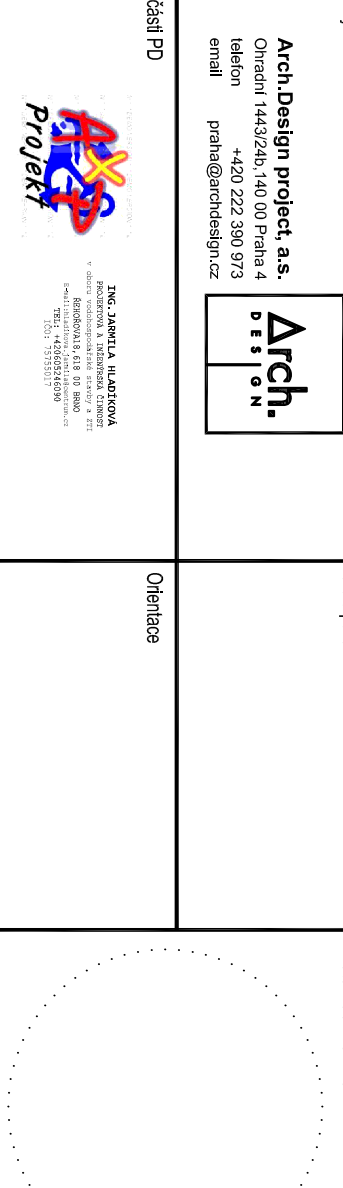Generální projektant		Číslo paté	Autorizační razítko
Arch.Design project a.s. Otrava 144324h, 140 00 Praha 4 telefon +420 222 380 973 email Praha@archdesign.cz Arch. DESIGN 			
Projektant části PD		Orientace	

Název stavby:		HPV:	HPV:	HPV:
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilónů B, C a E, Praha 18		Architekt:	Architekt:	Architekt:
Místo stavby:		Místo stavby:	Místo stavby:	Místo stavby:
Místec 454		Místec 454	Místec 454	Místec 454
Otec:		Otec:	Otec:	Otec:
Pražská leňany		Pražská leňany	Pražská leňany	Pražská leňany
Kód:		Kód:	Kód:	Kód:
Hlavní město Praha		Hlavní město Praha	Hlavní město Praha	Hlavní město Praha
Investor:		Investor:	Investor:	Investor:
Městská část Praha 18 Bečovská 639, 199 00 Praha-Leňany		Městská část Praha 18 Bečovská 639, 199 00 Praha-Leňany	Městská část Praha 18 Bečovská 639, 199 00 Praha-Leňany	Městská část Praha 18 Bečovská 639, 199 00 Praha-Leňany

Název dokumentu:		Měřítko		Měřítko	
VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ KANALIZACE A VODOVODU		1:25		Zodp. projektant:	
		06/2018		J. Hladková	
		3 x A4		J. Hladková	
		Kód části		Stavba objekt	
		D.1.4.a		C. výkres	
		203		Revize	
		-		-	
		ZPRAVOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE			