




VODOMĚRNÁ ŠACHTA - ASIO VODO 90/120

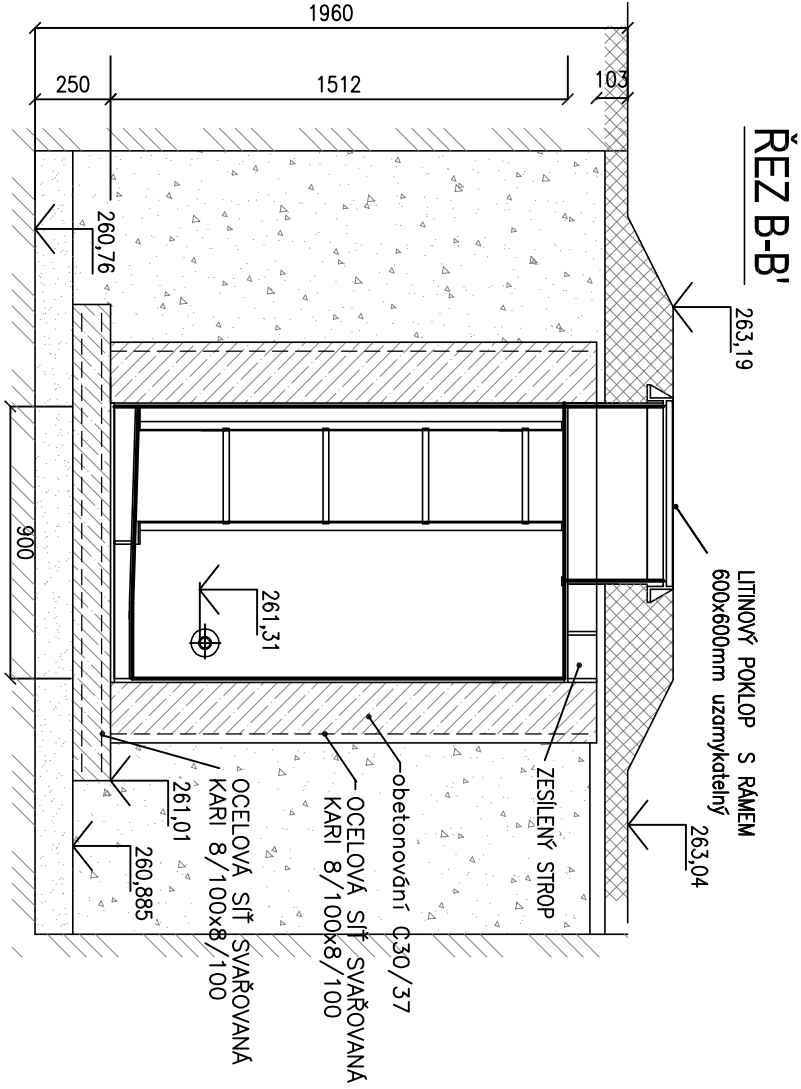

A
A'

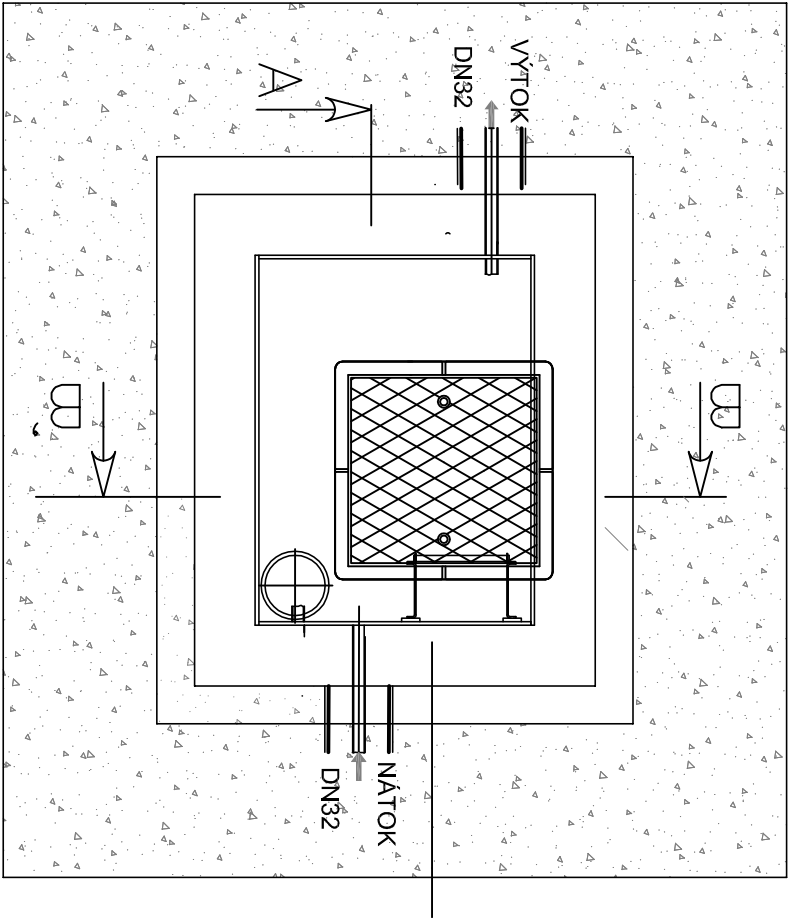

ŘEZ A-A'

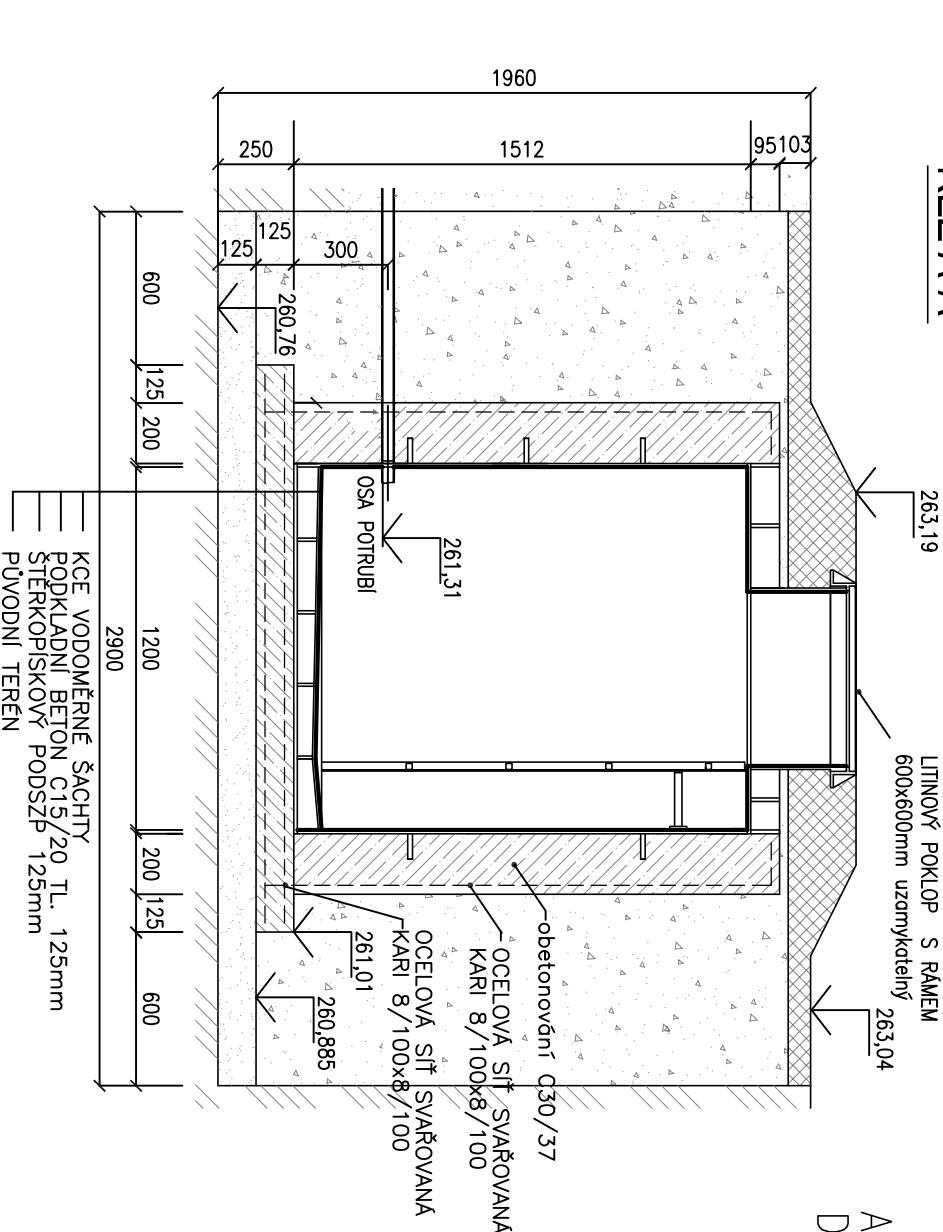

AREÁLOVÝ VODOVOD
DN32 PE 100 SDR11

DILATAČNÍ LOM

ODTOK

PŘÍTOK

1. spojka IS/FLO T110
2. uzavírací ventil K83 DN32
3. redukce 32/25
4. vodoměr DN25
5. uzavírací ventil KK32

6. zpětná klapka DN32
7. ukladňovací kus DN25 dl.150mm

POZNÁMKA:

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ JE INVESTITOR POVINEN NECHAT VYTÝČIT VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍŤE, ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ!!!
- ŠÍŘKY VÝKOPU DLE ČSN EN 1610, NA PÁŽENÍ PŘIPOČÍTAT 100mm
- POŽADAVKY ARMATURNÍ ŠACHTY NA ULOŽENÍ DODÁ VYROBCE JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ

Typ šachty	900
Šířka šachty (cm)	1200
Délka šachty (cm)	140
Přepavní hmotnost šachty (kg)	140

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Revize			
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno

Generální projektant	Číslo paré	Autorizační razítko
Arch. DESIGN Arch.Design, s.r.o. Suchbátova 3178/23 616 00 Brno		
Projektant částí PD	Orientace	
 Projekt ZNAČKA JARUŠKA INŽENÝRING s.r.o. – autorizovaná osoba pro autorizaci projektantů architektonických, stavebních a inženýrských projektů Číslo autorizace: 1433 Místní úřad stavebního úřadu Praha 1, Ústí nad Labem 120 00 Praha 2 IČO: 253555177 TEL: 737355177		

Název stavby:		HP:	Ing. Petr Jířek		
Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonů B, C a E, Praha 18		Architekt:			
Místo stavby:		Objekt:	Místecká 454		
Investor:		Objekt:	Praha Letňany		
Město stavby:		Objekt:	Hlavní město Praha		
Město stavby:		Objekt:	Městská část Praha 18		

Název dokumentu		Měřítko	1:25	Zodp. projektant	Ing. J. Hrdlička
VODOMĚRNÁ ŠACHTA		Datum	06/2018	Kreslí	Ing. J. Hrdlička
- budova E		Formát	2 x A4	Kontroluje	Ing. J. Hrdlička
Kód části		Stavění objekt	Supl.	Č. výkresu	211
D.1.4.a		DPS	211	Revize	-
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE					