REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON B

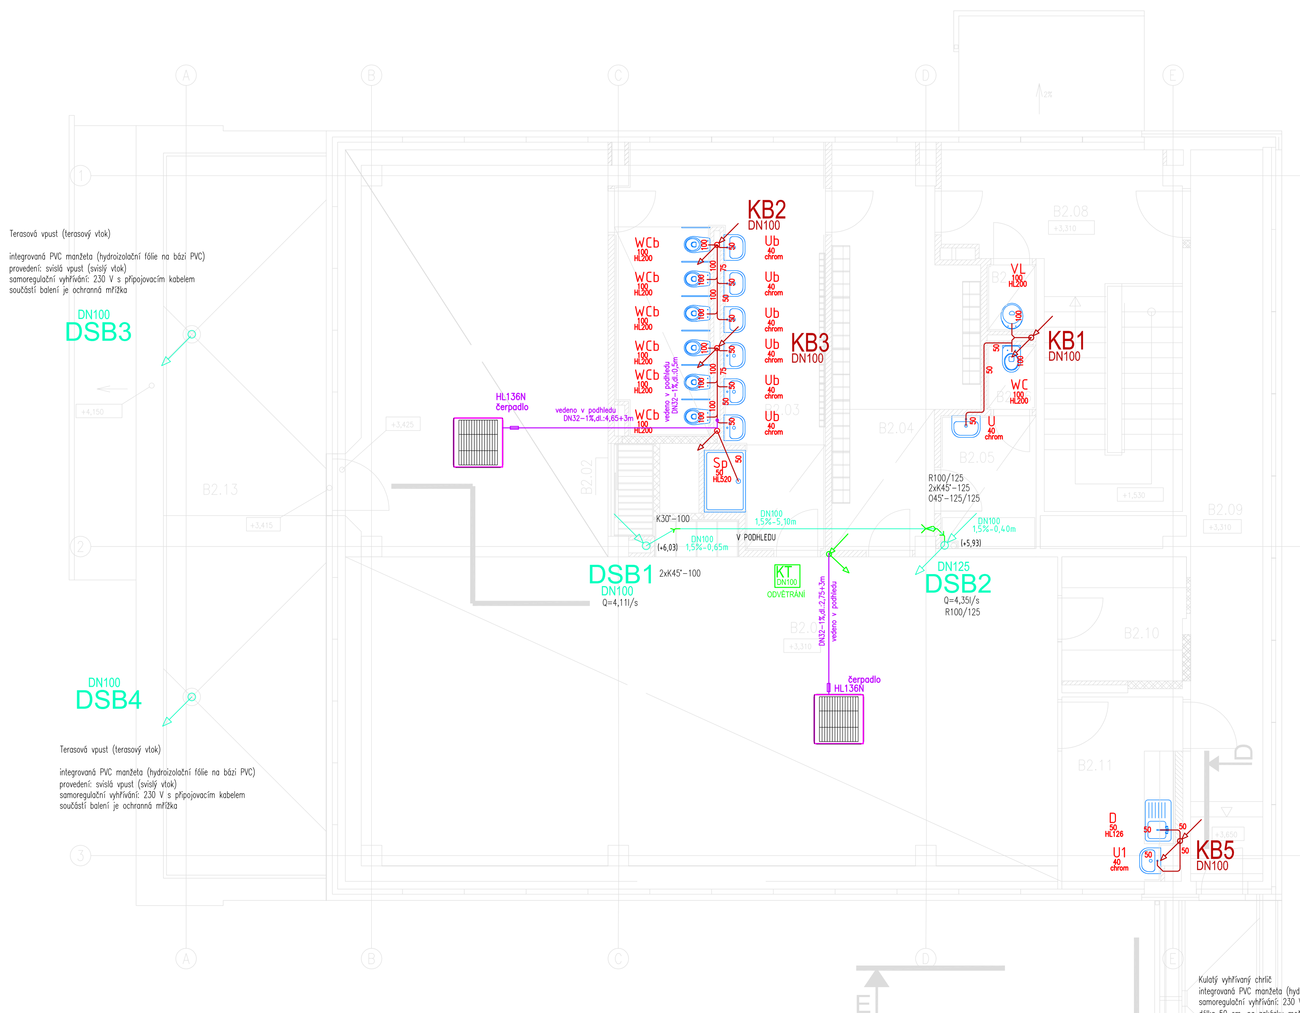

REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON E

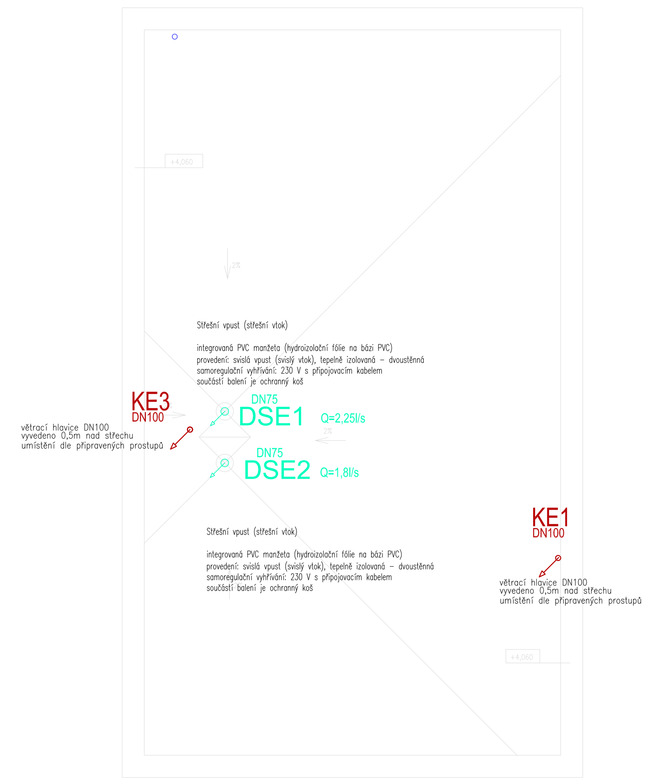

LEGENDA - nové

- K8 DN75 — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- KT8 DN75 — KANALIZACE TUKOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- D8 DN75 — KANALIZACE DEŠŤOVÁ STOUPACÍ POTRUBÍ NOVÉ PŘÍVZDUŠŇOVACÍ HLAVICE
- vedeno ve sklonu 3,0% — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 3,0% — KANALIZACE TUKOVÁ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 1,0% — KANALIZACE DEŠŤOVÁ SVODNÉ POTRUBÍ
- vedeno ve sklonu 2,0% — KANALIZACE SPLAŠKOVÁ SVODNÉ POTRUBÍ
- vedeno pod stropem– spád 1% — KANALIZACE ODVOD KONDENZÁTU PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ

MATERIÁL POTRUBÍ:
- SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ STOUPACÍ, SVODNÉ – pod stropem– HT
- SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ PŘIPOJOVACÍ – HT
- SPLAŠKOVÉ POTRUBÍ SVODNÉ – PPKG2000
- TUKOVÁ KANALIZACE SVODNÉ – PP KG 2000
- ODVOD KONDENZÁTU – HT s izolací proti rosení tl.13mm
- DEŠŤOVÉ POTRUBÍ – potrubí PEHD se zvukovou izolací s pěnového PE s uzavřenou buněčnou strukturou a izolací proti rosení
- KANALIZACE bezpečnostní přepad – PE100SDR11RC

HLSODN –PŘÍVZDUŠŇOVACÍ VENTIL – s dvojitou izolační stěnou s masivní pryžovou membránou odtokovým nástavcem proti hmyzu a k čištění
HL136N–KONDENZAČNÍ SIFON – kond.sifon DN40 s vodní zápachovou uzávěrkou, mechanickým zápach.uzávěrem a čistící vložkou
Pro potrubí HT–PP je charakteristická inovační třívrstvá konstrukce s následujícími parametry:
1 Vnější vrstva = šedý PP (polypropylen)
- vysoká odolnost proti nepříznivému působení okolních vlivů
- odolnost proti mechanickému poškození
2 Středová vrstva = minerálně zesílený PP (polypropylen)
- lepší zvukové izolační vlastnosti
3 Vnitřní vrstva = šedý PP (polypropylen)
- vynikající hydraulické vlastnosti
- vysoká chemická a tepelná odolnost
Tvarovky systému HT jsou monolitické (nikoliv vrstevnaté)konstrukce ze speciálního minerálně zesíleného polypropylenu.

- UMÍSTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ODPADŮ BUDE PŘIZPŮSOBENO PŘIPRAVENÝM PROSTUPŮM VE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍCH DLE PD STAVEBNÍ ČÁSTI !!!
- NA KANALIZAČNÍCH ODPADECH A ROZVODECH BUDOU PŘI PROSTUPU POŽÁRNÍM ÚSEKY OSAZENY POŽÁRNĚ OCHRANNÉ MANŽETY
- SPECIFIKACE ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ.TECHNICKÁ ZPRÁVA
- PD JE ZPRACOVÁNA NA ZÁKLADĚ PODKLADŮ OD INVESTORA.
- TRASY A ROZVODY ZTI JE NUTNO TRASOVAT DLE VÝKRESŮ KOORDINACI –VIZ.STAVEBNÍ ČÁST

POZNÁMKY

1) ZAVĚŠENÉ ROZVODY ZTI POD STROPEM JE NUTNO PROVÁDĚT V KOORDINACI S MONTÁŽÍ VZT
2) PŘED DEMONTÁŽÍ STÁVAJÍCÍ KANALIZACE BUDE U VŠECH ODZKOUŠENA JEJICH FUNKČNOST, NEFUNKČNÍ BUDOU DEMONTOVÁNY A VŠECHNY ZJIŠTĚNÉ FUNKČNÍ BUDOU PROPOJENY NA KANALIZACI.
3) PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNICH PRACI JE NUTNO PŘESNĚ STANOVIT SONDOU VÝŠKY KANALIZACE A VODOVODU V NÁPOJNÝCH BODECH. TOMU LZE VHODNĚ PŘIZPŮSOBIT SPÁD HLAVNÍCH KANALIZAČNÍCH VĚTVÍ PŘI DODRŽENÍ NORMOVÝCH SPÁDŮ (imin= 2,0% ; imax= 15,0%).
4) V MÍSTECH PROSTUPU TRUBNÍCH VEDENÍ PŘES POŽÁRNÍ KONSTRUKCE (STROPY, STĚNY, APOD.) BUDOU OSAZENY NA PŘÍSTUPNÝCH MÍSTECH POŽÁRNÍ UCPÁVKY. (KOVOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ TMEL, PĚNA, PLASTOVÉ POTRUBÍ – PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY)

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U — UMYVADLO, odpad v=500mm HL132 – Zápachová uzávěrka DN40x5/4" pro umyvadla se zpětným uzávěrem,s krycí růžicí odtoku
- VL — VÝLEVKA, odpad v=230mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- WC — KLOZET ZÁVĚSNÝ, odpad v=230mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- WCb — KLOZET ZÁVĚSNÝ DĚTI, odpadř v=210mm HL200–Manžeta DN110 pro připojení WC s těsnícími lamelami, otočné excentrické připojení (0 – 20mm). Vhodná pro plastové potrubí DN110 s hrdlem i hladké a litinové potrubí.
- Ub — UMYVADLO PRO DĚTI, odpad v=320mm HL132 – Zápachová uzávěrka DN40x5/4" pro umyvadla se zpětným uzávěrem,s krycí růžicí odtoku
- S — SPRCHOVÝ KOUT, odapd u podlahy, HL520 Zápachová uzávěrka DN50 k vanám sprchových koutů s otvory pr. 90mm, se stavitelným odtokem od vodorovného do svislého směru (pomocí kloubu), čistitelnou vložkou – sítkem, vyjímatelnou sifonovou vložkou, krytkou pr. 113mm z nerezové oceli
- D — DŘEZ NEREZOVÝ V DESCE S PŘÍPOJENÍM MYČKY, odpad v=400mm HL100–Zápachová uzávěrka DN40x6/4 's přípojkou pro myčku nádobí se zpětným uzávěrem a stavitelným kulovým kloubem na odtoku

REKONSTRUKCE MŠ MÍSTECKÁ- PAVILON C

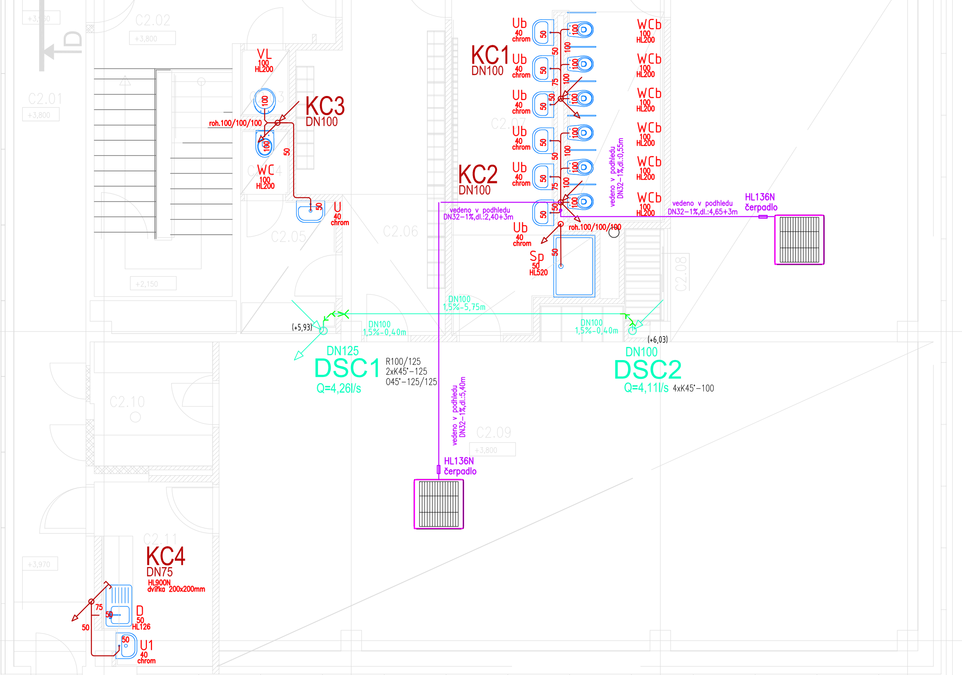

Kažný vyhřívaný chrlič
integrovaná PVC manžeta (hydroizolační fólie na bázi PVC)
samoregulační vyhřívání 230 V s přívodním kabelem
délka 50 cm, na základku možnost prodloužení až do 200 cm (každých započatých 100 mm = 100 CZK bez DPH)
součástí každého chrliče je vyjímatelná ochranná mřížka

MÍSTNOSTÍ

účel místnosti	plocha (m2)	sv. výška (m)
VL	127,8	2,97
KOVÁ NIKA	1,8	2,97
RNA A WC DĚTÍ	26,5	2,97
L DĚTÍ	17,7	2,97
I PEDAGOG	4,8	2,97
DAGOG	1,2	2,97
OVÁ KOMORA	1,2	2,97
DIŠTĚ	22,6	2,97
DA	20,1	2,97
I POMOCEK	6,0	2,97
A KUCHYŇKA	8,1	2,97
VACÍ KRČEK	12,8	2,97
DA	44,5	2,97
BA	20,2	3,0
ŘÍ - SCHODIŠTĚ	22,8	3,0
OVÁ KOMORA	1,2	3,0
DAGOG	1,2	3,0
I PEDAGOG	4,8	3,0
L DĚTÍ	17,7	3,0
RNA A WC DĚTÍ	26,7	3,0
KOVÁ NIKA	1,8	3,0
VA	126,1	3,0
I POMOCEK	5,9	3,0
A KUCHYŇKA	7,9	3,0
VACÍ KRČEK	12,9	3,0

Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně.

Revize				
Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis

Generální projektant: Arch.Design, s.r.o. Na Florenci 2116/23, 110 00 Praha 1
Projektant části PD: ING. DANIELA HLADÍKOVÁ, autorizovaná k samostatnému výkonu činnosti v oboru autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě, ČKAIT 0014, tel.: +420602424696
Číslo paré:
Orientace:
Autorizační razítko:

Název stavby: **Rekonstrukce MŠ Mistecká, pavilonů B, C a E, Praha 18**
Č. zakázky: P-17025-000

HIP:	Pro Jobs	
Architekt:		
Místo stavby:	Mistecká 454	
Obec:	Praha-Letňany	
Kód:	Hlavní město Praha	
Investor:	Mistecká 454 Praha 18,Bechyňská 639, 199 00 Praha-Letňany	

Název dokumentu: **ZTI - KANALIZACE PŮDORYS 2. NP**

Měřítko:	1:50	Zodp. projektant:	Ing. Daniela Hladíková		
Datum:	06/2018	Kreslil:	Ing. Daniela Hladíková		
Formát:	10x A4	Kontroloval:	Ing. Daniela Hladíková		
Číslo:	**D.1.4.a**	Stavební objekt:		Stupeň: DPS	Číslo listu: 102

Název části: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

© Copyright: 2017 Arch-Design project, a.s.