PŮDORYS STŘECHY

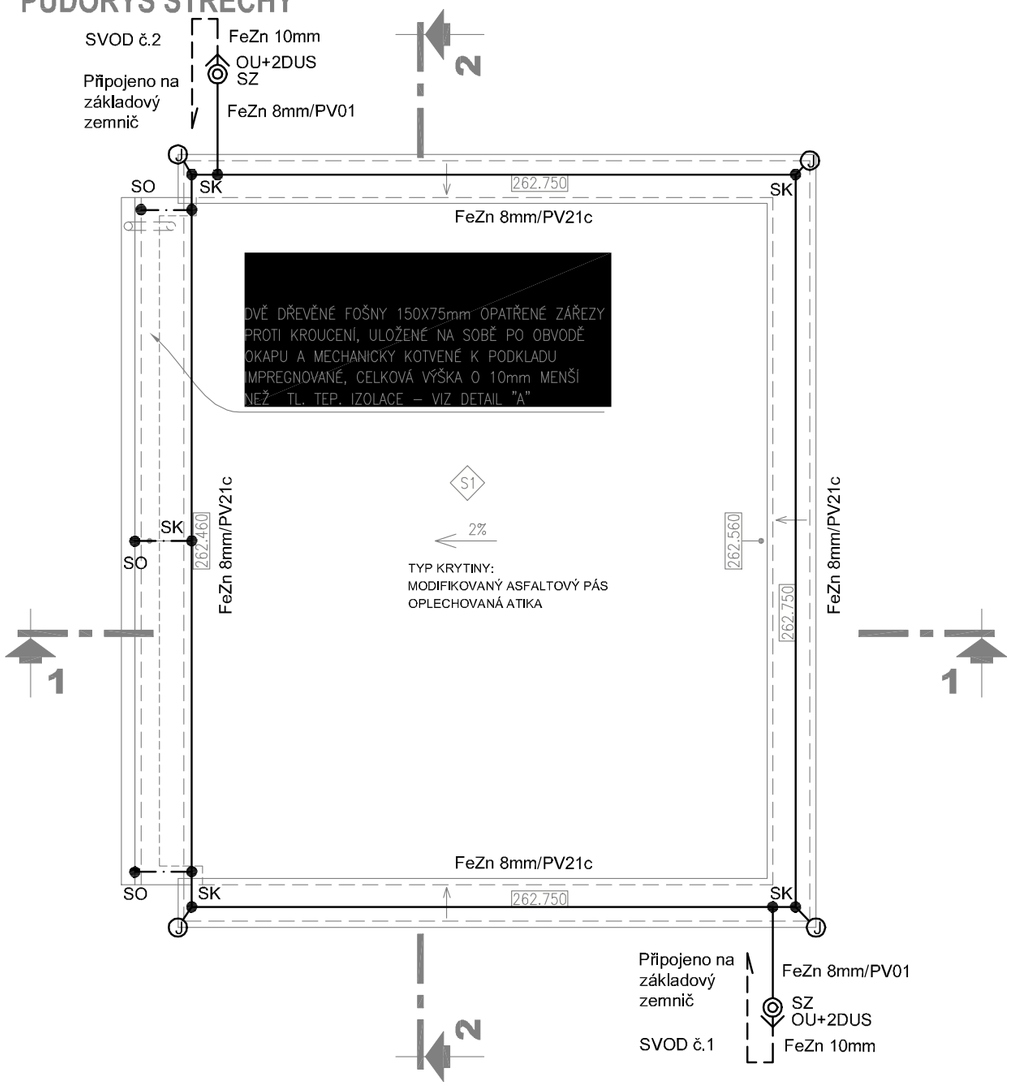

SVISLÝ ŘEZ 1-1

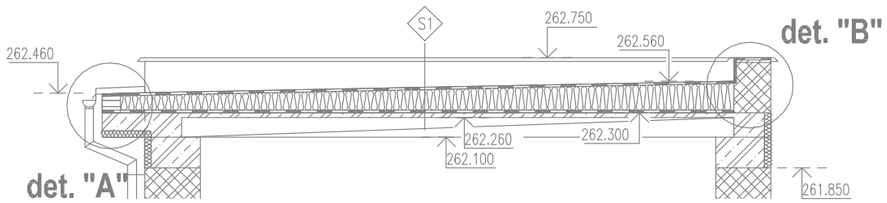

SVISLÝ ŘEZ 2-2

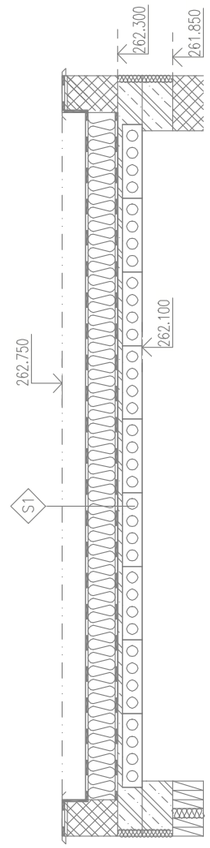

LEGENDA HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ:

EPS	SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVANÍ
SP1	SVORKA PŘIPOJOVACÍ
S	SVÁR o min. délce 10cm s protikorozní ochranou
J	POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU FeZn 8mm - 0,5 m
JTv 1,5(2,0)	JÍMACÍ TYČ S VRUTEM, DÉLKA 1,5 - 2m
JTr 1,5(2,0)	JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DÉLKA 1,5 - 2m
SO	SVORKA OKAPOVÁ
SS	SVORKA SPOJOVACÍ
SK	SVORKA KŘÍŽOVÁ
SU	SVORKA UNIVERZÁLNÍ
ST	SVORKA NA OKAPOVÉ TROUBY/POTRUBÍ
SJ 1b	SVORKA K JÍMACÍ TYČI
SZ	SVORKA ZKUŠEBNÍ
OU+2DOU	OCHRANNÝ ÚHELNÍK, 2x držák ochr. úhelníku
ZT2	ZEMNÍCÍ TÝČ L=2m + 2ks SVORKA SJ
PV 01	PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
PV 21c	PODPĚRA VEDENÍ NA ROVNOU STŘECHU
PV 23	PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVÉ STŘECHY
	PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/80 cm V ZEMI
	PÁSEK FeZn 30/4mm V ZÁKLADECH OBJEKTU
	VÝVOD PÁSEK FeZn 30/4mm
	VÝVOD DRÁT NEREZ D=8mm
	JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn D=8mm
	VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

SPOJE V ZEMI A BETONU BUDOU CHRÁNĚNY PROTI KOROZI ZAASFALTOVÁNÍM.
ZEMNIČ VČETNĚ VÝVODŮ JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY ELEKTRO !!!

OCHRANA PŘED BLESKEM BUDE ZHOTOVENA V SOULADU S ČSN EN 62305-1-4 ed.2 !!!

Revize		Datum revize	Schválil
-	-	-	-

AQUA PROCON

AQUA PROCON s.r.o.
Projektová a inženýrská společnost
Palackého tř. 12, 612 00 Brno
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012
E-mail: info@aquaprocon.cz
www.aquaprocon.cz

Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	*Paré*
Zástupce vedoucího projektu	Ing. Vladimír Oppelt	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.	
Objednatel	OHL ŽS, a.s.	

Akce	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE	*Zakázkové číslo*	1323510-21-01
		Stupeň	RDS=DPS
		Datum	srpen 2014
Podprojekt	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV	*Soubor*	RDS_4A-017-10-11_Lapak sterku.dwg
Objek	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	*Tiskový soubor*	RD_4A-017-11_0_420x297_HP.plt
		Formát	2xA4
Podobjekt	-	*Měřítko*	1:50
Příloha	LAPÁK ŠTĚRKU, SEPARÁTOR PÍSKU - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ	*Číslo přílohy* 4A-017-11	*Revize* 0