


Revize	-	-	Datum revize	Schválí
AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz				
PROCON				
Ing. Jan Polásek Vedoucí projektu Ing. Vladimír Opetl Zastupuje vedoucího projektu Ing. Jaroslav Bedaň Zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Bedaň Vypracoval Ing. Jan Polásek Kontroloval Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Investor				
Partě				
1323510-21-01 RDS=DPS sřpen 2014 Soubor RD_44-017-28-Rozvadec_RS.dwg Třskový soubor RD_44-017-3_7xA4_OCE.pdf Formát 7xA4 Měřítlo -				
0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

ROZVÁDĚČ RS2 – SO 4A.008 Odvod a zahuštění kalu

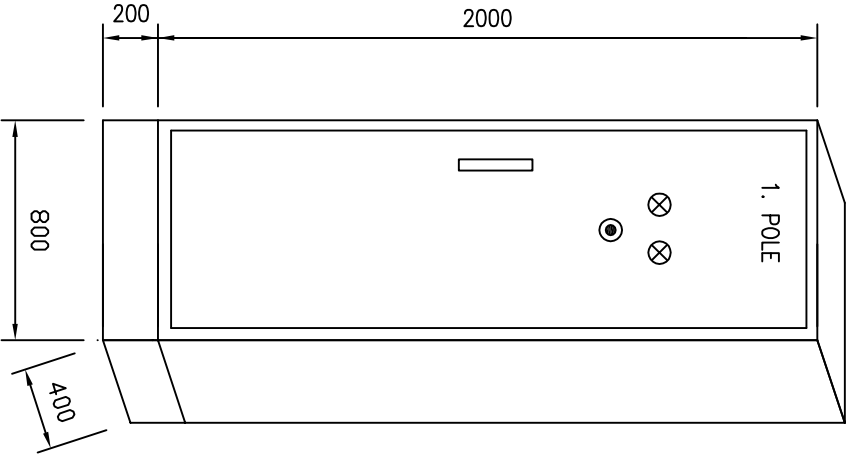

Oceloplechový rozváděč

Celkový rozměr VxŠxH 2200 x 800 x 400 mm

Krytí IP 40/20

Přívod zdola, vývody dolů

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN (N+PE), 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:


AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S
DOPLNKOVÁ – PROUDOVÝM CHRAŇÍČEM, POSPOJOVÁNÍM

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:

IZOLACÍ, KRYTÝ

akce	Horní Pomoraví II – již 4A Město Mohelnice–intenzifikace ČOV	příloha	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE Rozváděč RS2	projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	stupeň	RDS=DPS	list č. 2	příloha č. 4A-017-3
				kreslil	Ing. Jaroslav Bedáň	soubor		listů celkem 6	
				datum	srpen 2014	zakázka	1323510-21-01		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

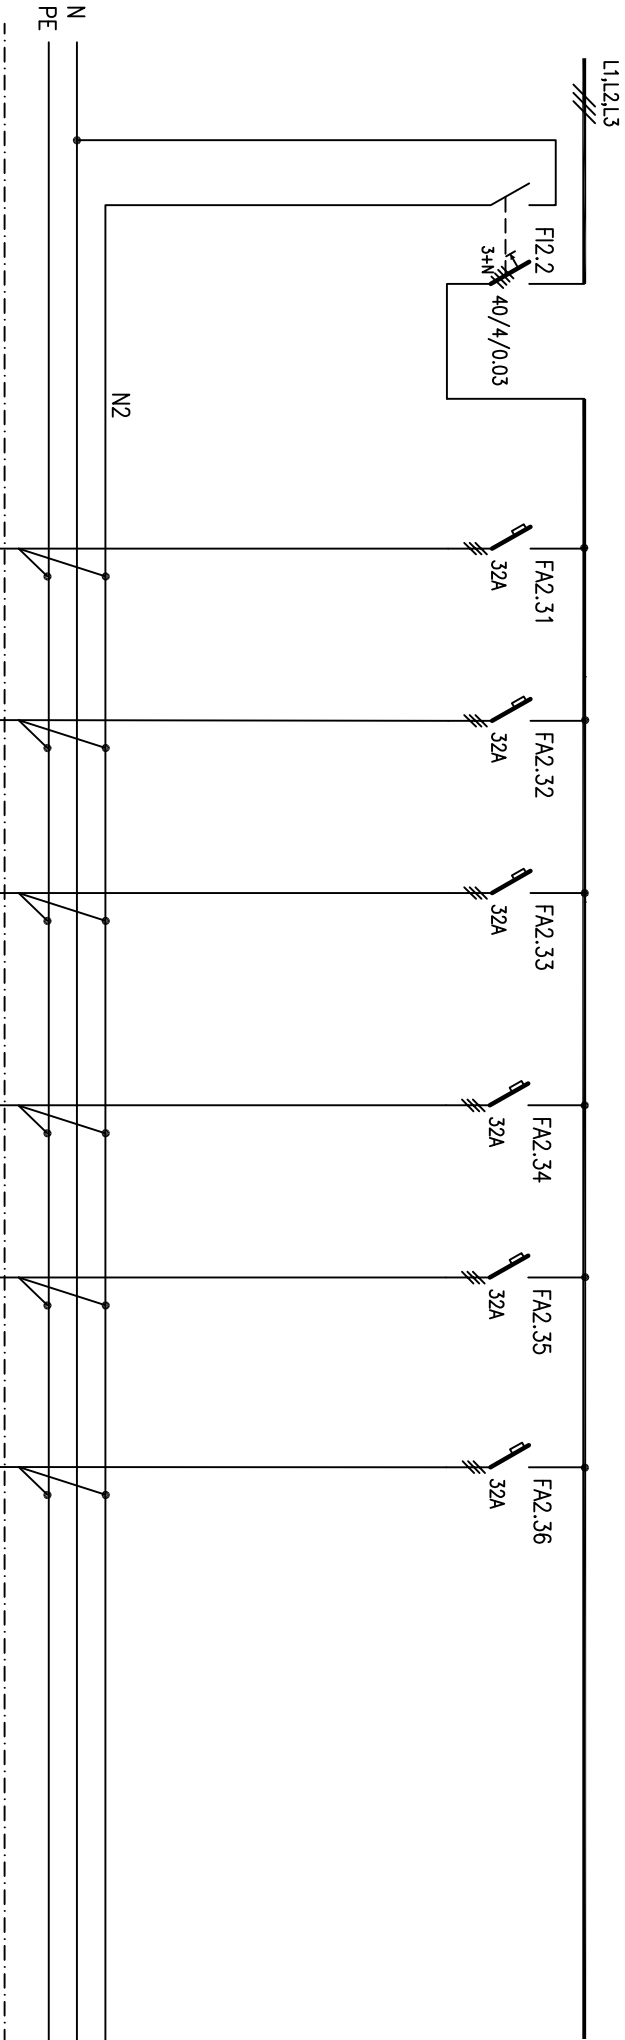

Zas. skřín MZ2.31.1-2
400V/32A,230V/16A
vnitřní na stěnu

Zas. skřín MZ2.32.1-2
400V/32A,230V/16A
vnitřní a venkovní na stěnu

Zas. skřín MZ2.33
400V/32A,230V/16A
venkovní na stěnu a zóbradlř

Zas. skřín/MZ2.34.1-2
400V/32A,230V/16A
venkovní na stěnu a zóbradlř

Zas. skřín/MZ2.35.1-2
400V/32A,230V/16A
venkovní na stěnu a zóbradlř

Zas. skřín/MZ2.36.1-2
400V/32A,230V/16A
venkovní na stěnu a zóbradlř

										akce		Horní Pomoraví II – jih 4A Město Mohelnice–intenzifikace ČOV										příloha		SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE Rozvoděč RS2										projektant		Ing. Jaroslav Bedřich		stupeň		RDS=DPS		list č. 6		příloha č.	
																						kreslil		Ing. Jaroslav Bedřich		soubor				listů celkem 6		4A–017–3													
																				datum		srpen 2014		zakázka		1323510–21–01																			