


Příloha		ROZVADĚČ RS2.3	
Podoblet -		4A Město Mohelnice - Intenzifikace ČOV POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO	
Objekt		SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE	
Akce			
Stupeň		RDS=DPS	
Datum		srpen 2014	
Soubor		RD_4A.017-2-8_Rozvadec_RS.dwg	
Tiskový soubor		RD_4A.017-6_0_5x44_OCE.pdf	
Formát		5x44	
Měřítko		-	
Revize		0	
Číslo přílohy		4A-017-6	
Investor			
Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.			
Objednatel			
OHL ZS, a.s.			
Vedoucí projektu			
Ing. Jan Polášek			
Zástupce vedoucího projektu			
Ing. Vladimír Opelt			
Zodpovědný projektant			
Ing. Jaroslav Bedaň			
Výpracoval			
Ing. Jaroslav Bedaň			
Kontroloval			
Ing. Jan Polášek			
Paré			
AQUA PROCON s.r.o.			
Projektová a inženýrská společnost			
Palackého tř. 12, 612 00 Břno			
tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012			
E-mail: info@aquaprocon.cz			
www.aquaprocon.cz			
Revize			
-			
Datum revize			
Schválil			
-			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----

ROZVADĚČ RS2.3 – SO 4A.021 ČS vratného kalu

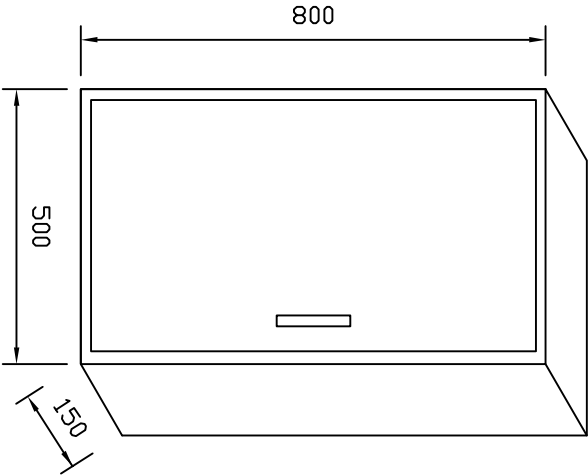

Celoplastový rozváděč
Celkový rozměr VxŠxH 800 x 500 x 150 mm
Krytí IP 54/20
Přívod zdola, vývody dolů

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3PEN (N+PE), 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM – DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE V SÍTI TN–C–S
DOPLNĚKOVÁ – PROUDOVÝM CHRANIČEM, POSPOJOVÁNÍM
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ:
IZOLACI, KRYTY

akce		příloha		projektant		stupeň		RDS=DPS		list č. 2		příloha č. 4A-017-6
Horní Pomoraví II – jih 4A Město Mohelnice–intenzifikace ČOV		SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE Rozváděč RS2.3		kreslil Ing. Jaroslav Bedáň		soubor				listů celkem 4		
				datum srpen 2014		zakázka		1323510–21–01				

