


STÁVAJÍCÍ PODPĚRNÝ BOD:
+ 3x JK RELIABLE
VODIČE AIFe 42/7

SLOUPOVÁ TS 22/0,4kV:
+2x JB 10,5/10 kN
+KOTEVNÍ KONZOLA
+3x JK RELIABLE
+TR 630kVA
+ROZVÁDĚČ NN RH1

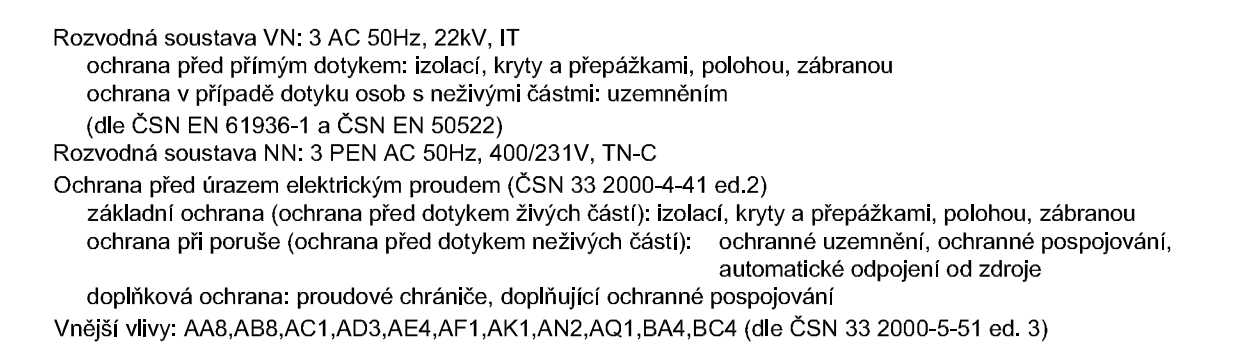

Revize		Popis revize		Datum revize	
		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz			
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek				
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Jaroslav Jarolím				
Zodpovědný projektant	Ing. Aleš Procházka				
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň				
Kontroloval	Ing. Jan Polášek				
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.				
Objednatel	OHL ŽS, a.s.				
Formát	8A4	Měřítko	1:500	Stupeň	DSPS Datum 08/2015 Zakázkové číslo 1323510-2
Projekt ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH 4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV Ústí Státní SO PS					
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu 4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV SO 4A.016 TRAFOSTANICE					
Příloha	SITUACE		Číslo přílohy		Revize
			D.1.4A.16,1		0