


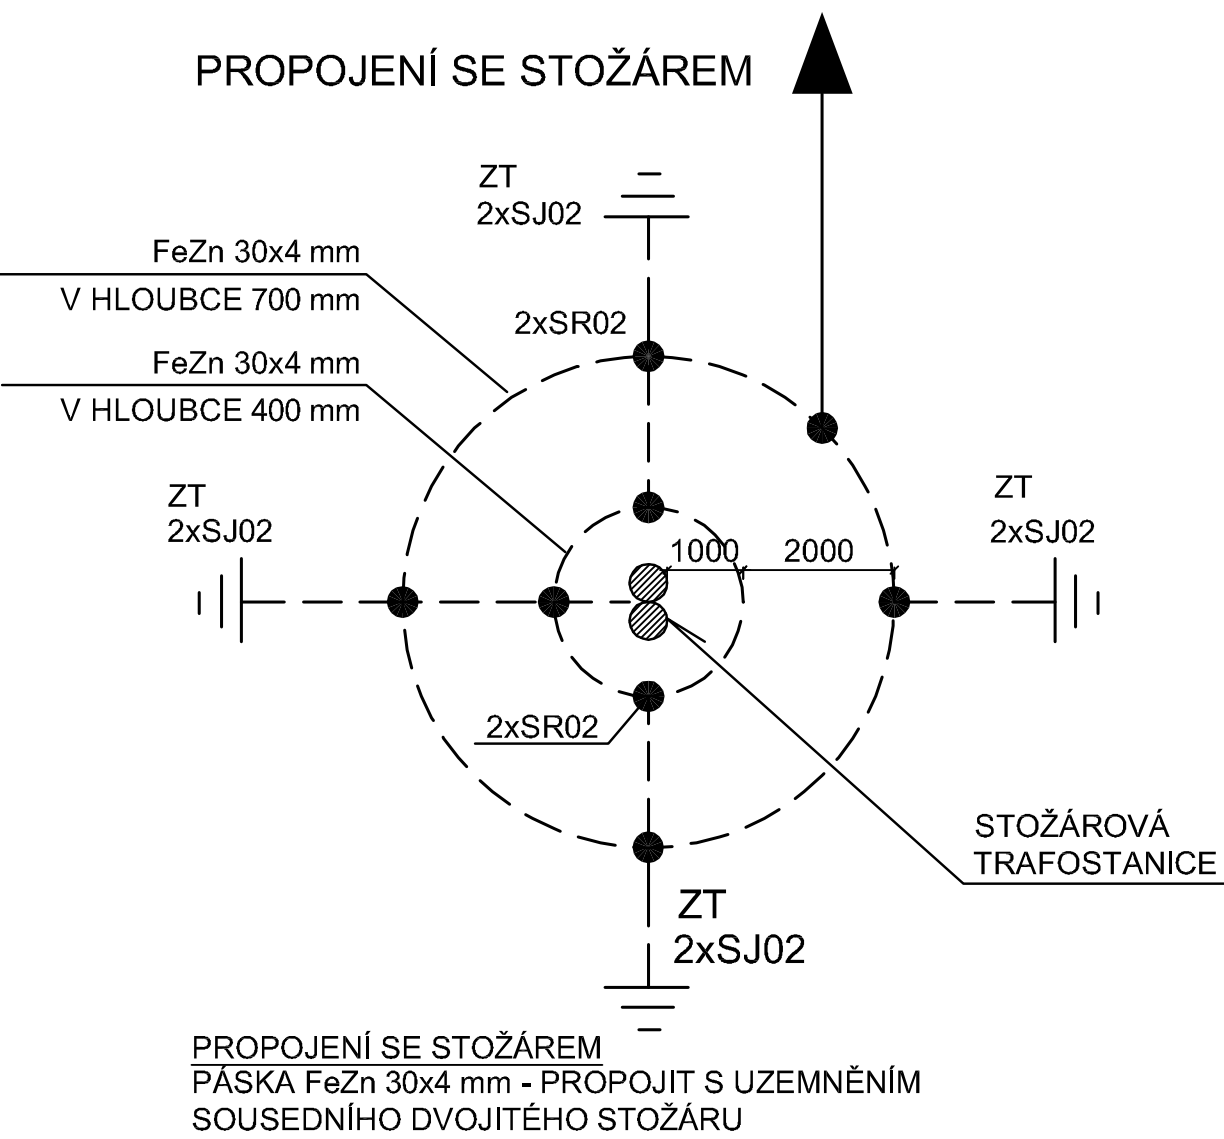

Rozvodná soustava VN: 3 AC 50Hz, 22kV, IT
ochrana před přímým dotykem: izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana v případě dotyku osob s neživými částmi: uzemněním
(dle ČSN EN 61936-1 a ČSN EN 50522)
Rozvodná soustava NN: 3 PEN AC 50Hz, 400/231V, TN-C
Ochrana před úrazem elektrickým proudem (ČSN 33 2000-4-41 ed.2)
základní ochrana (ochrana před dotykem živých částí): izolací, kryty a přepážkami, polohou, zábranou
ochrana při poruše (ochrana před dotykem neživých částí): ochranné uzemnění, ochranné pospojování,
automatické odpojení od zdroje
doplňková ochrana: proudové chrániče, doplňující ochranné pospojování
Vnější vlivy: AA8,AB8,AC1,AD3,AE4,AF1,AK1,AN2,AQ1,BA4,BC4 (dle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3)

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Zodpovědný projektant	Ing. Aleš Procházka	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	
Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.	
Objednatel	OHL ŽS, a.s.	

Formát	2A4	Měřítko	Stupeň	DSPS	Datum	08/2015	Zakázkové číslo	1323510-26
--------	-----	---------	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH 4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV		
Odstřil	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
Stavba	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		
SO/PS	SO 4A.016 TRAFOSTANICE		
Souprava			
Příloha	UZEMNĚNÍ TRAFOSTANICE	Číslo přílohy D.1.4A.16.4	Revize 0