




PŮDORYS STŘECHY

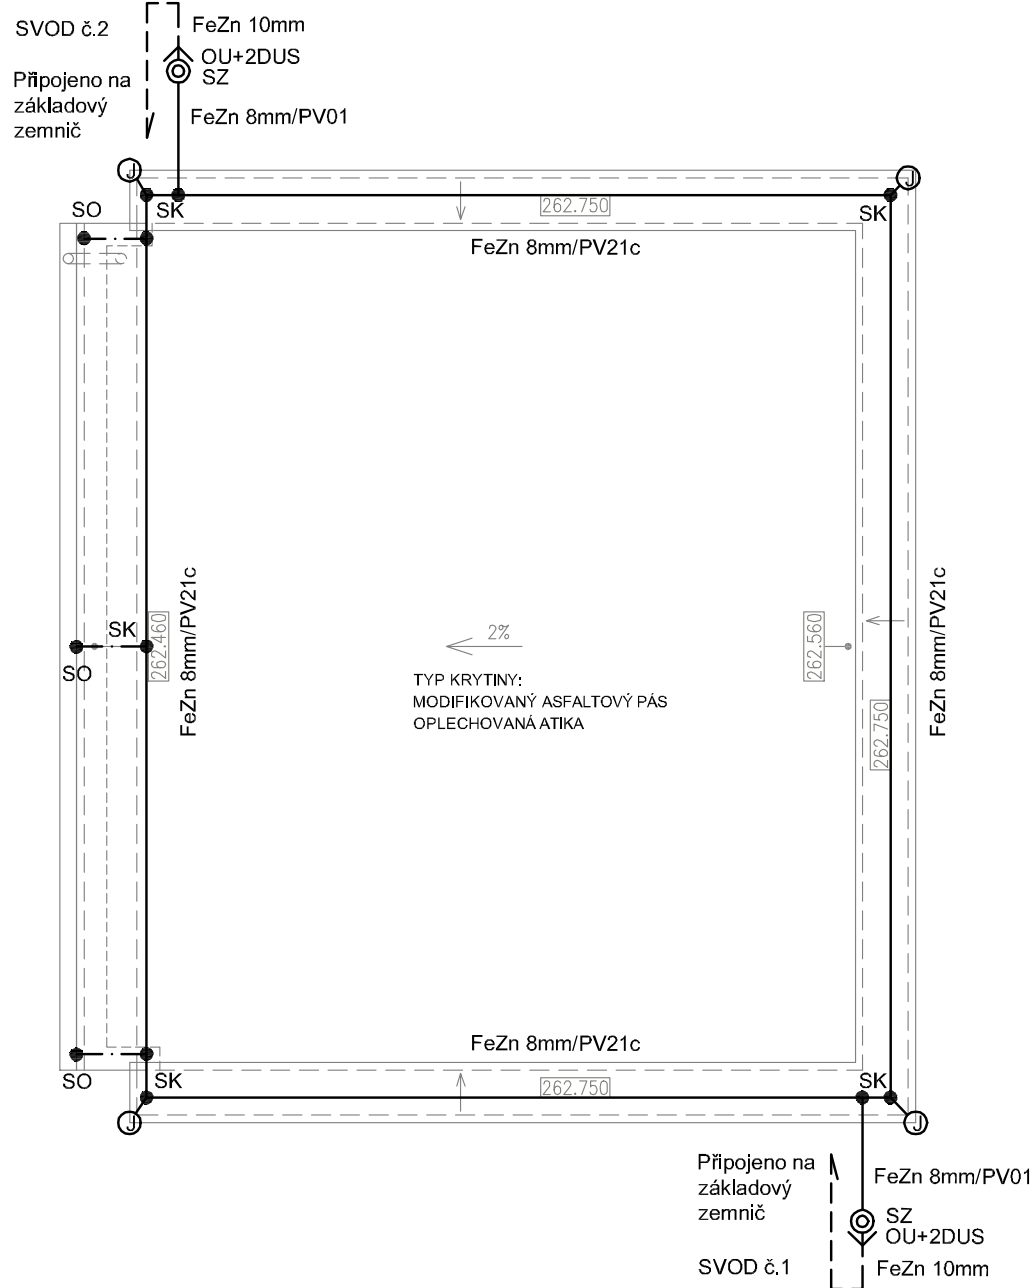




SVISLÝ ŘEZ 1-1

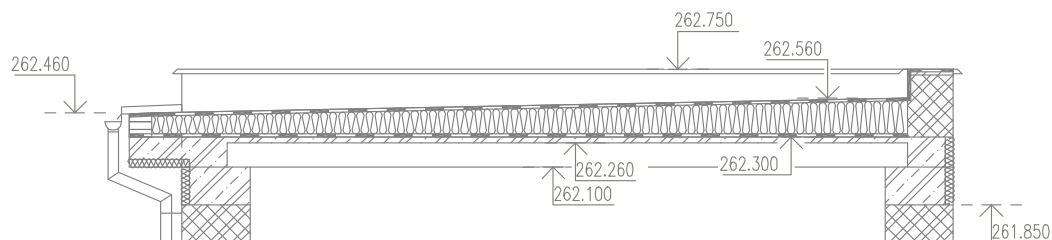

SVISLÝ ŘEZ 2-2

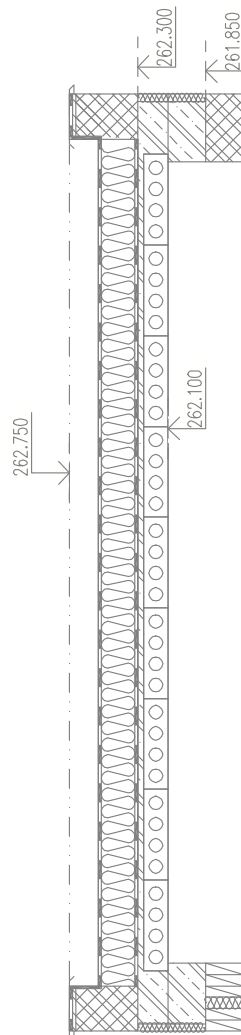

LEGENDA HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ:

	EPS		SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ
	SP1		SVORKA PŘIPOJOVACÍ
	S		SVÁR o min. délce 10cm s protikoroziní ochranou
	J		POMOCNÝ JÍMAČ Z DRÁTU FeZn 8mm - 0,5 m
	JTv 1,5(2,0)		JÍMACÍ TYČ S VRUTEM, DÉLKA 1,5 - 2m
	JTr 1,5(2,0)		JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DÉLKA 1,5 - 2m
	SO		SVORKA OKAPOVÁ
	SS		SVORKA SPOJOVACÍ
	SK		SVORKA KŘÍŽOVÁ
	SU		SVORKA UNIVERZÁLNÍ
	ST		SVORKA NA OKAPOVÉ TROUBY/POTRUBÍ
	SJ 1b		SVORKA K JÍMACÍ TYČI
	SZ		SVORKA ZKUŠEBNÍ
	OU+2DOU		OCHRANNÝ ÚHELNIK, 2x držák ochr. úhelniku
	ZT2		ZEMNÍČÍ TYČ L=2m + 2ks SVORKA SJ
	PV 01		PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
	PV 21c		PODPĚRA VEDENÍ NA ROVNOU STŘECHU
	PV 23		PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVÉ STŘECHY
			PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/80 cm V ZEMĚ
			PÁSEK FeZn 30/4mm V ZÁKLADECH OBJEKTU
			VÝVOD PÁSEK FeZn 30/4mm
			VÝVOD DRÁT NEREZ D=8mm
			JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn D=8mm
			VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

-	-	-
<i>Revize</i>	<i>Popis revize</i>	<i>Datum revize</i>

	AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
<i>Vedoucí projektu</i>	Ing. Jan Polášek
<i>Vedoucí dílčího projektu</i>	Ing. Jaroslav Jarolím
<i>Zodpovědný projektant</i>	Ing. Jaroslav Bedář
<i>Vypracoval</i>	Ing. Jaroslav Bedář
<i>Kontroloval</i>	Ing. Jan Polášek

<i>Investor</i>	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
<i>Objednatel</i>	OHL ŽS, a.s.

Formát	2A4	Měřítka	1:50	Stupeň	DSPS	Datum	08/2015	Zakázkové číslo	1323510-26
--------	-----	---------	------	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH 4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV		
Oddíl	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
Stavba	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		
SO/PS	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
		Souprava	
Příloha	LAPÁK ŠTĚRKU, SEPARÁTOR PÍSKU - HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ	Číslo přílohy D.1.4A.17.11	Revize 0