


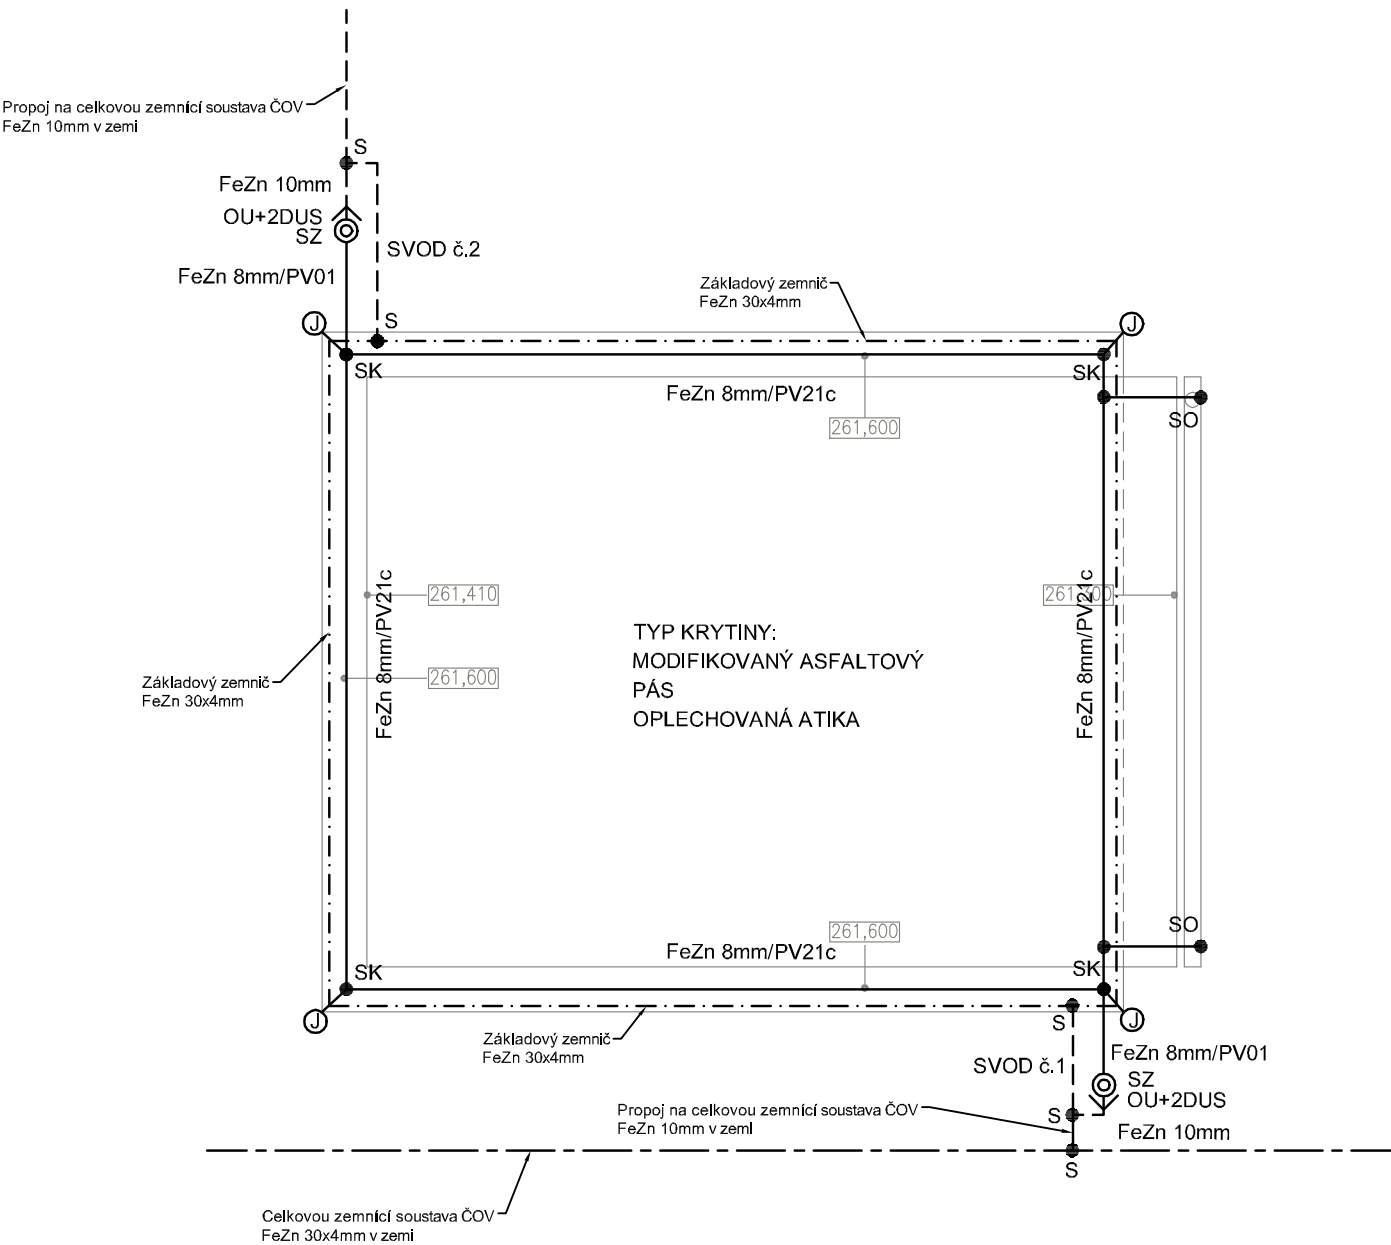

- PÁSEK FeZn 30/4mm VE VÝKOPU 35/80 cm V ZEMI
- PÁSEK FeZn 30/4mm V ZÁKLADECH OBJEKTU
- VÝVOD PÁSEK FeZn 30/4mm
- VÝVOD DRÁT NEREZ D=8mm
- JÍMACÍ VEDENÍ DRÁT FeZn D=8mm
- VÝVOD DRÁT FeZn D=10mm

LEGENDA HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ:

- EPS
- SP1
- S
- J
- JTv 1,5(2,0)
- JTr 1,5(2,0)
- SO
- SS
- SK
- SU
- ST
- SJ 1b
- SZ
- OU+2DOU
- ZT2
- PV 01
- PV 21c
- PV 23
- SVORKOVNICE HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ
- SVORKA PŘIPOJOVACÍ
- SVÁR o min. délce 10cm s protikorozi ochranou
- POMOCNÝ JÍMACÍ Z DRÁTU FeZn 8mm - 0,5 m
- JÍMACÍ TYČ S VRUTEM, DÉLKA 1,5 - 2m
- JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DÉLKA 1,5 - 2m
- SVORKA OKAPOVÁ
- SVORKA SPOJOVACÍ
- SVORKA KŘÍŽOVÁ
- SVORKA UNIVERZÁLNÍ
- SVORKA NA OKAPOVÉ TROUBY/POTRUBÍ
- SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- SVORKA ZKUŠEBNÍ
- OCHRANNÝ ÚHELNIK, 2x držák ochr. úhelníku
- ZEMNÍ TYČ L=2m + 2ks SVORKA SJ
- PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA
- PODPĚRA VEDENÍ NA ROVNou STŘECHU
- PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVÉ STŘECHY

-	-	-
Revize	Popis revize	Datum revize

		AQUA PROCON s.r.o. Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 612 00 Brno tel.: +420 541 426 011, fax: +420 541 426 012 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Jan Polášek	
Vedoucí dílčího projektu	Ing. Jaroslav Jarolím	
Zodpovědný projektant	Ing. Jaroslav Bedáň	
Vypracoval	Ing. Jaroslav Bedáň	
Kontroloval	Ing. Jan Polášek	

Investor	Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.	
Objednatel	OHL ŽS, a.s.	

Formát	2A4	Měřítko	1:50	Stupeň	DSPS	Datum	08/2015	Zakázkové číslo	1323510-26
--------	-----	---------	------	--------	------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt	ZLEPŠENÍ KVALITY VOD HORNÍHO POVODÍ ŘEKY MORAVY - II. FÁZE, JIH		
	4A MĚSTO MOHELNICE - INTENZIFIKACE ČOV		
Oddíl	Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu		
Stavba	4A Město Mohelnice - intenzifikace ČOV		
SO/PS	SO 4A.017 STAVEBNÍ ELEKTROINSTALACE		
		Souprava	
Příloha	ČS VRATNÉHO KALU - HROMOSVOD, UZEMNĚNÍ	Číslo přílohy D.1.4A.17.21	Revize 0