


ČÁST ELEKTROINSTALACE – PŮDORYS 1.PP

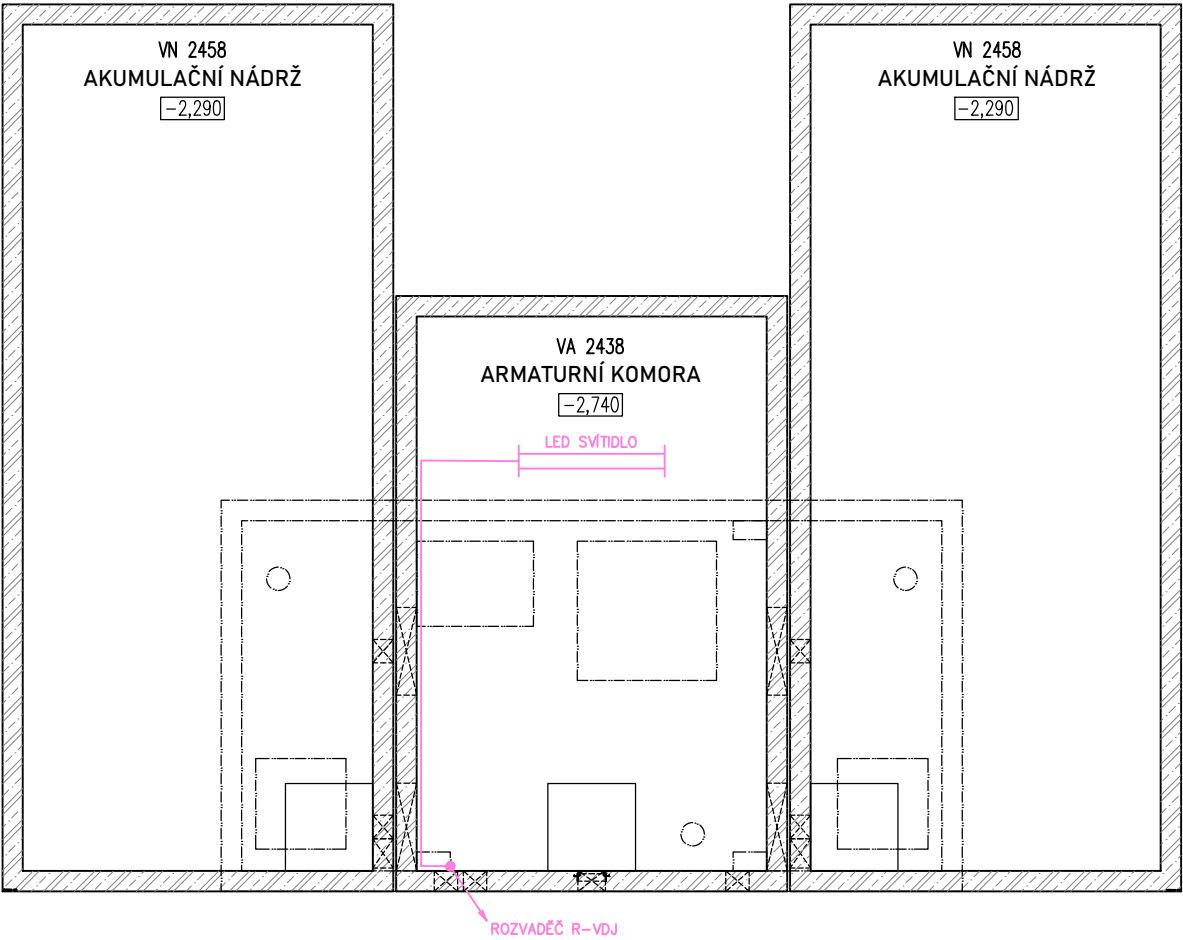

- LEGENDA:**
- krabice el.
 - sériový přepínač
 - světlo led
 - stoupačka el. – LV 140x70
 - lišta el. – LV 40x20
 - typy kabelů: CYKY 3Cx2,5
CYKY 3Cx1,5


BETON C 40/50–XC4
DLE ČSN EN 206, VODONEPROUSTNÝ
VÝZTUŽ B500B
DLE ČSN EN 10080
KRYTÍ VÝZTUŽE
BĚŽNÉ PLOCHY 25mm
NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1
R30
POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 1992–1–2
TŘÍDA KONSTRUKCE S4

SESTAVA

ARMATURNÍ KOMORA	–	1x VA 2438
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ	–	2x VN 2438
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT	–	1x VD 2448



ČÁST ELEKTROINSTALACE – PŮDORYS 1NP

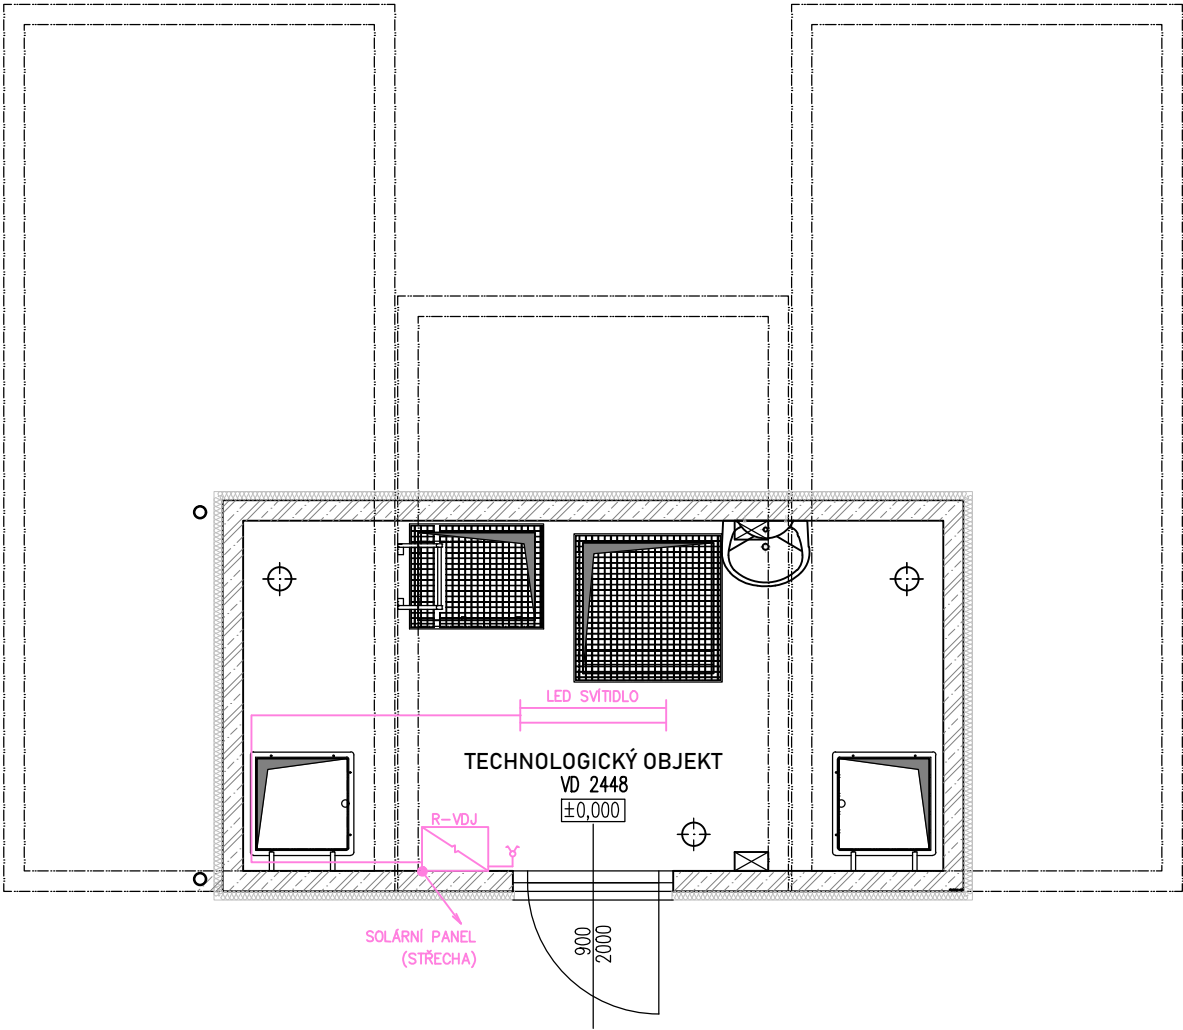

TYPOVÉ VODOJEMY - PRO

www.vodojemy.info / www.vodojemy-pro.cz

Projekt manager: MILOSLAV MARTÍNEK tel.: +420 602 324 713 +420 312 285 771 martinek@vodojemy.info martinek@vodojemy-pro.cz		 STAVBY Kladno s.r.o. Vrapická 685 Kladno 272 03		Odpovědný projektant: Ing. DAVID KOHOUT tel.: +420 602 346 152 kohout@vodojemy.info kohout@vodojemy-pro.cz	
VODOJEM-PRO:		Datum		12/2022	
SO 01-2 VODOJEM SMETANOVA LHOTA 2x20m ³		Stupeň p.d.		DPS	
Výkres: D.2.11 - Stavební elektroinstalace		Číslo zakázky		–	
		Měřítko		1:50	
		Formát		4x A4	
		Číslo přílohy:		D.2.11	

Tento projekt je duševním majetkem firmy Stavby Kladno s.r.o. (www.vodojemy.info / www.vodojemy-pro.cz) a podléhá ochraně dle příslušných zákonů. Bez písemného souhlasu firm není dovoleno tento plán rozmnožovat nebo předat další osobě. V případě zneužití bude postupováno dle občanského zákoníku.