ČÁST HROMOSVOD – PŮDORYS 1.NP

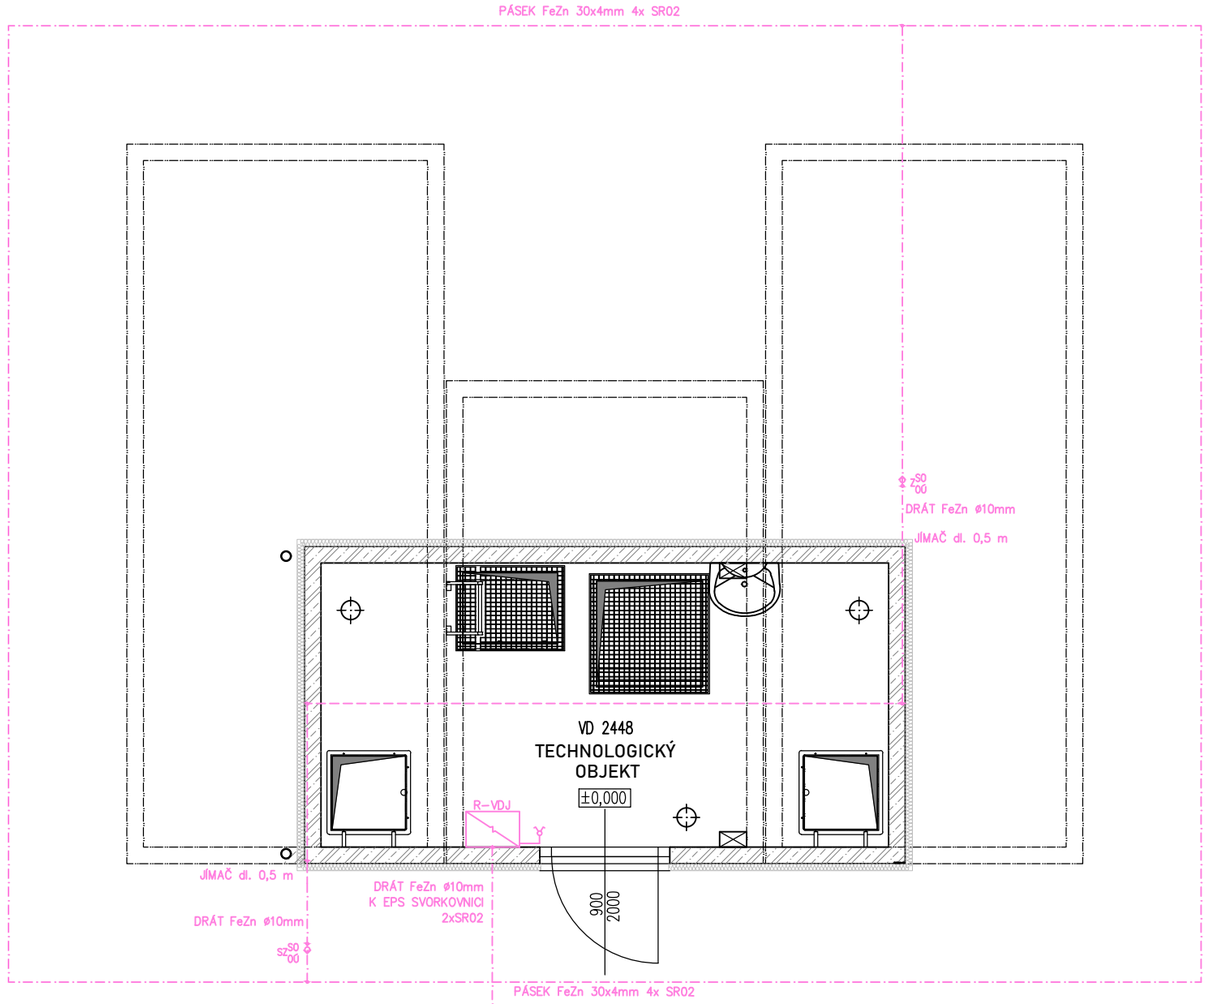

OCHRANA PŘED BLESKEM PROVEDENA DLE ČSN EN 62305 ED 2.
NA OBJEKTU ZŘÍZEN STROJENÝ OBVODOVÝ JÍMAČ SE ČTYŘMI SVODY Z DRÁTU (LANA) FeZn o8 mm.
SVODY KE STROJENÉMU ZEMNIČI Z DRÁTU FeZn o8 mm, ZKUŠEBNÍ SVORKA VE VÝŠCE 1800 mm.
ZEMNÍ VODENÍ K ZEMNIČI Z DRÁTU FeZn o10 mm.STROJENÝ ZEMNIČ Z PÁSKU FeZn 30x4 mm ULOŽEN JAKO OBVODOVÝ VE VÝKOPU KOLEM STAVBY, V HLOUBCE MIN. 700 mm.
CELKOVÝ ZEMNÍ ODPOR KAŽDÉHO ZEMNIČE DO 10 Ohmů, VČETNĚ PŘIPOJENÉHO OCHRANNÉHO VODIČE ELEKTROINSTALACE DO 2 Ohmů.

BETON C 40/50–XC4
DLE ČSN EN 206, VODONEPROPUSTNÝ
VÝZTUŽ B500B
DLE ČSN EN 10080
KRYTÍ VÝZTUŽE
BĚŽNÉ PLOCHY 25mm
NÁVRH
NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1
R30
POŽADOVANÁ ODOLNOST DLE ČSN EN 1992–1–2
TŘÍDA KONSTRUKCE S4

SESTAVA
ARMATURNÍ KOMORA – 1x **VA 2438**
AKUMULAČNÍ NÁDRŽ – 2x **VN 2438**
TECHNOLOGICKÝ OBJEKT – 1x **VD 2448**

SK Stavby Kladno

TYPOVÉ VODOJEMY - PRO

www.vodojemy.info / www.vodojemy–pro.cz

Projekt manager:
MILOSLAV MARTÍNEK
tel.: +420 602 324 713
+420 312 285 771
www.vodojemy.info
www.vodojemy–pro.cz
martinek@vodojemy.info
martinek@vodojemy–pro.cz
SK Stavby Kladno
STAVBY KLADNO s.r.o.
Vrapická 685
Kladno 272 03

Odpovědný projektant:
Ing. DAVID KOHOUT
tel.: +420 602 346 152
kohout@vodojemy.info
kohout@vodojemy–pro.cz

VODOJEM–PRO:
SO 01-2 VODOJEM SMETANOVA LHOTA 2x20m^3

Výkres: **D.2.12 - Zemnící síť a hromosvod**

Datum	12/2022
Stupeň p.d.	DPS
Číslo zakázky	–
Měřítko	
Formát	
Číslo přílohy: D.2.12	

Tento projekt je duševním majetkem firmy Stavby Kladno s.r.o. (www.vodojemy.info / www.vodojemy–pro.cz) a podléhá ochraně dle příslušných zákonů. Bez písemného souhlasu firem není dovoleno tento plán rozmnožovat nebo předat další osobě.
V případě zneužití bude postupováno dle občanského zákoníku.

www.vodojemy.info / www.vodojemy–pro.cz