


Zodpovědný projektant:	Kontroloval:	Kreslil:	VÍT ZVOLÁNEK PROJEKCE A INŽENÝRSKÁ ČINNOST ELEKTRO Oudoleň 77, 582 24 Oudoleň vit.zvolanek@seznam.cz +420 725 936 257 IČ: 02951479	
Vít Zvolánek	Ing. Milan Landsman	Vít Zvolánek		
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Veselý Žďár Veselý Žďár 144, 580 01 Veselý Žďár				
INVESTOR: Obec Veselý Žďár, Veselý Žďár 204, 580 01 Veselý Žďár			DATUM:	10/2019
			STUPEŇ:	DPS
			FORMÁT:	3 x A4
ČÁST DOKUMENTACE: ELEKTROINSTALACE			MĚŘITKO:	-
OBSAH VÝKRESU: SCHEMA ROZVADĚČE			Č. ČÁSTI: D1.4.b	Č. VÝKRESU: 03

Rozvaděč RE (stávající)	
Systém napětí:	3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S
Jmenovitý proud:	-
Zkratové proudy:	Ik``<10 kA
Ochrana před neb. dotykovým napětím:	Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3
Typ provedení	Doplňkovým pospojováním
	Stávající - oceloplechový, zapuštěný
Krytí:	IP 20
Rozměry/velikost:	-
Vývody:	Horem
Přívody:	Horem
Poznámka:	-
	-
	-

1		2		3		4		5		6		7		8	
Rozvaděč RE (stávající)															
Systém napětí:		3PEN, 3x400/230V, 50 Hz, TN-C-S													
Jmenovitý proud:		-													
Zkratové proudy:		Ik''<10 kA													
Ochrana před neb.		Automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.3													
dotykovým napětím:		Doplňkovým pospojováním													
Typ provedení		Stávající - oceloplechový, zapuštěný													
Krytí:		IP 20													
Rozměry/velikost:		-													
Vývody:		Horem													
Přívody:		Horem													
Poznámka:		-													
		-													
		</													

Doplnění stávajícího rozvaděče RE

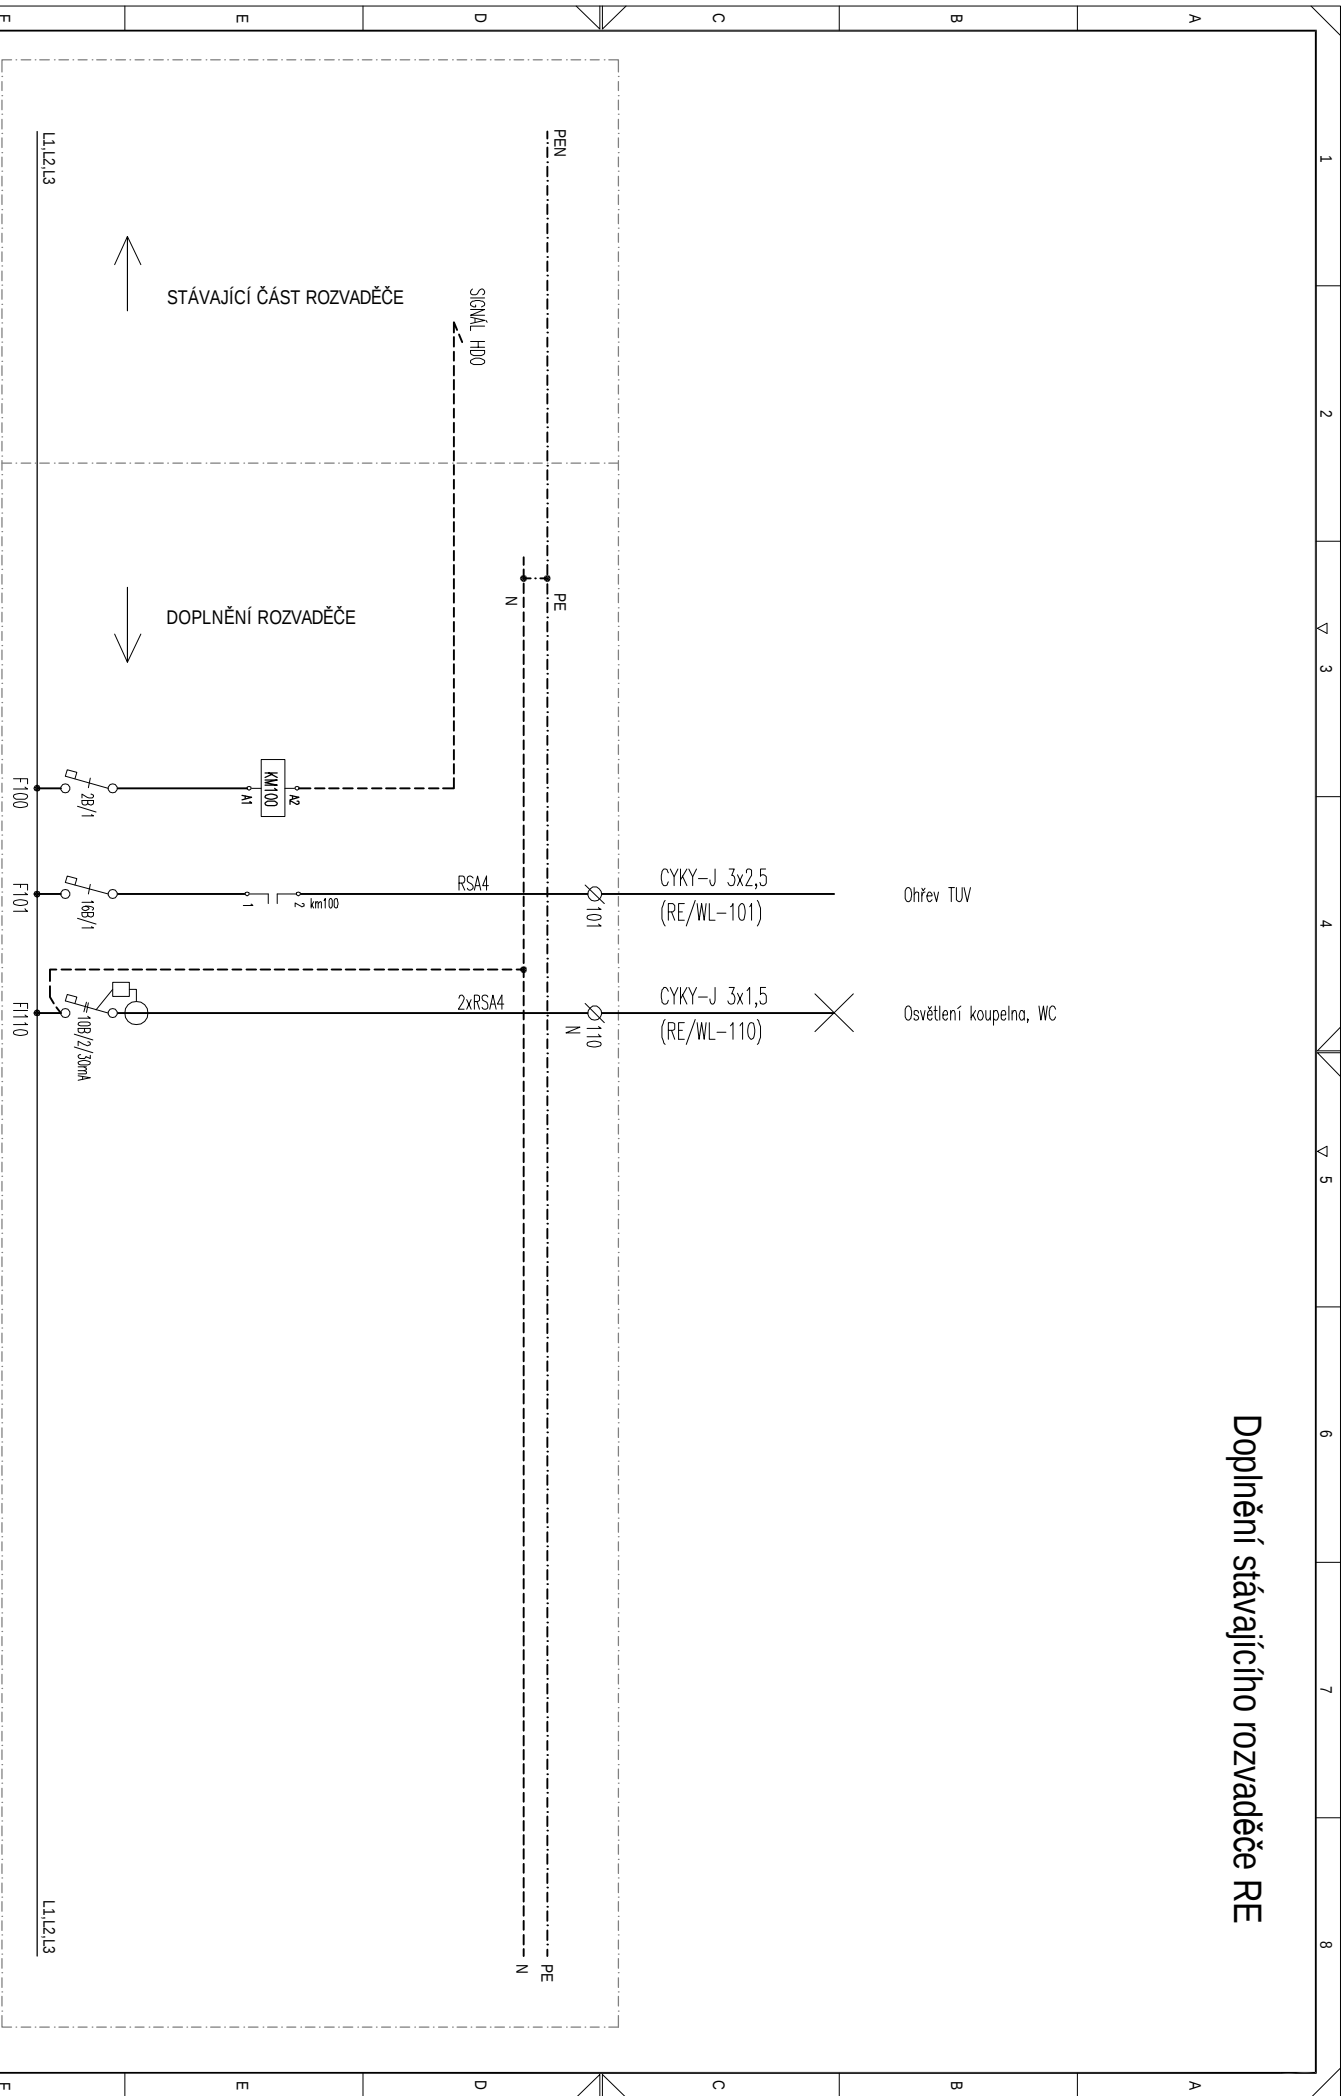

Datum	10 / 2019	Investor:	Obec Veselý Ždár	Stavba:	Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Veselý Ždár			Dokumentace pro provedení stavby							
Výprac.	Vlř Zvolánek		Veselý Ždár 204												
			Veselý Ždár 204, 580 01 Veselý Ždár												
Schvál.	-							Rozvaděč RE							
Poznámky	-							Strana: 2							
		2		Δ	3		4	Δ	5		6		7		8