SOUSEDNÍ OBJEKT
GARÁŽ + obytné 2.np
B1
C1
A1
1.05-E1
KLUBOVNA
34,2 m²
1.07-E1
CHODBA
3,78 m²
1.08-E1
SKLAD
3,88 m²
1.06c
WC pers.
2,46 m²
1.06b
WC
2,46 m²
1.06a
WC
2,44 m²
1.17
Sklad 3
5,9 m²
1.10
Umývárna 1
5,74 m²
1.11
Sprchy
4,53 m²
1.12
WC ženy
10,3 m²
1.13
Umývárna 2
7,28 m²
1.14
WC muži
12,32 m²
1.18
Úklid
1,65 m²
1.01
Zádveří 1
11,69 m²
1.02
Chodba
47,7 m²
1.03
Zádveří 2
7,41 m²
1.07
Kancelář
5,98 m²
1.05
Kuchyňka
9,42 m²
1.15
Sklad 1
9,62 m²
1.06
Klubovna
52,65 m²
1.04
Schodiště
12,18 m²
±0,000
1.09
Tělocvična
218,24 m²
1.10b
PROSTOR SCHODIŠTĚ
3,86 m²
1.10a
JEVIŠTĚ + TĚL. SÁL
65,27 m²
1.10c
PROSTOR POD JEVIŠTĚM
65,27 m²
+0,970
1.21
Přístavek
18,75 m²
1.20
Kotelna
18,39 m²
SOUSEDNÍ RD
OBYTNÁ ČÁST
(pouze 1.np)
SOUSEDNÍ OBJEKT
STODOLA
Rozebrání hraniční zdi k sousednímu pozemku včetně základů
Před demolicí zdí demontáž okenních výplní a rámů
-demontáž osvětlení,
kompletní demontáž vnitřního vybavení
a zařizovacích předmětů,
demontáž dveřních výplní a zárubní,
demontáž stávající podlahy,
KANAL. VPUST
Před demolicí zdí demontáž dveřních výplní a zárubní
demontáž osvětlení,
kompletní demontáž vnitřního vybavení,
demontáž dveřních křídel a zárubní,
demontáž stávající podlahy,
Odstranění omítek stávajících vodorovných a svislých konstrukcí,
vybourání skladby podlahy
Demontáž stávajícího dřevěného obložení.
Délka cca 15 m, výška 2,1 m
Demontáž stávajícího dřevěného obložení
do výšky cca 1,07 m (horní hrana nik). Délka
cca 15 m
Demontáž stávajícího obložení soklu
po celé délce přední fasády
demontáž oken, překlady prověřeny a v
případě nutnosti nahrazeny sníženým ŽB
věncem
demontáž dveří i jeho zárubní
demontáž osvětlení
demontáž dveřních křídel a zárubní
lokální demontáž obložení z důvodu nově prováděného vytápění
podlaha přebroušena
demontáž osvětlení
demontáž dveřních křídel a zárubní
podlaha přebroušena
Demontáž stávajícího dřevěného obložení
do výšky cca 0,17 m. Délka cca 10,5 m
Demontáž stávajícího dřevěného obložení
do výšky cca 1,07 m (horní hrana nik). Délka
cca 21,5 m
EI30C2DP3
16 863,2
8 307,3
7 755,9
3 300,7
10 029,6
19 349,1
15 126,6
22 029,1
41 259,8
21 288,9
11 360,6
10 761,2

LEGENDA MATERIÁLŮ

☐ 650	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
🟩 650	BOURANÉ/ UPRAVOVANÉ/ PŮVODNÍ KONSTRUKCE
🟥 650	NOVÉ/ UPRAVOVANÉ KONSTRUKCE
🟩 650	VÝKOPY ZTI KANALIZACE
▨	SOUSEDNÍ OBJEKTY

POZNÁMKY

- V RÁMCI PŘÍPRAVY PROJEKTU NEBYL PROVEDEN STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM ANI SONDY DO KONSTRUKCÍ OBJEKTU. V PD SE VYCHÁZÍ Z PŘEDPOKLADŮ, INFORMACÍ OD UŽIVATELE A POSKYTNUTÉ PD.
- PODROBNÉ ŘEŠENÍ STATICKÝCH ÚPRAV VIZ ČÁST PD D.1.2.STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
- VEŠKERÉ DRÁŽKY PRO VEDENÍ PROFESÍ BUDOU PROVÁDĚNY FRÉZOVÁNÍM ZDIVA, V OBVODOVÉ STĚNĚ DRÁŽKY HLUBOKÉ VÍCE NEŽ 100 MM OBLOŽIT POLYSTYRENEM TL. 50 MM
- OBJEKT BUDE KOMPLETNĚ VYČIŠTĚN NA NOSNOU KONSTRUKCI. TZN. VEŠKERÉ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY A SPÁRA PROŠKRÁBNUTA DO HLOUBKY 10 MM JAKO PŘÍPRAVA PRO NOVÉ OMÍTKY. PODLAHY A NÁSYPY ROZEBRAT, PODKLAD PŘIPRAVIT PRO POKLÁDKU SOUVRSTVÍ NOVÉ SKLADBY PODLAH.
- PŘEDPOKLAD ODSTRANĚNÍ OMÍTEK NA KONSTRUKCÍCH, KTERÉ BUDOU PONECHÁNY PO BOURACÍCH PRACÍCH 100%
- PŘED BOURÁNÍM VEŠKERÝCH OTVORŮ VE ZDIVU JE NUTNÉ ZDIVO NAD BUDOUCÍM OTVOREM PATŘIČNĚ PODCHYTIT!
- PŘI BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ POSTUPOVAT OD HORNÍCH PARTIÍ SMĚREM DOLŮ. PŘED BOURÁNÍM ZAJISTIT STABILITU NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ PODCHYCENÍM.
- V MÍSTĚ ULOŽENÍ NOVÝCH PŘEKLADŮ PŘEZDÍT PODPORY Z PLNÝCH CIHEL NA MC.
- V PRŮBĚHU PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT PRAVIDELNÝ DOHLED STATIKA.
- JAKO HYDROIZOLAČNÍ OPATŘENÍ PRO STÁVAJÍCÍ SVISLÉ KONSTRUKCE BUDE PROVEDEN SYSTÉM INFUZNÍCH CLON.
- VÝBĚR HYDROIZOLAČNÍCH OPATŘENÍ PRO SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE BUDE ROZHODNUT DLE STAVU NA STAVBĚ.
- VZHLEDEM K POVAZE OBJEKTU A JEHO REKONSTRUKCE JSOU JEDNOTLIVÉ INSTALACE VEDENY POMĚRNĚ KOMPLIKOVANÝMI TRASAMI S ODSKOKY. JE NUTNÁ DŮSLEDNÁ KOORDINACE PROFESÍ NA STAVBĚ.
- NEVYUŽÍVANÉ ROZVODY BUDOU DEMONTOVÁNY VČETNĚ KONCOVÝCH PRVKŮ.
- V RÁMCI BOURACÍCH PRACÍ BUDOU ODSTRANĚNY VEŠKERÉ NEVYUŽITÉ ROZVODY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ.
- VÝŠKOVÉ ZAMĚŘENÍ STROPNÍCH KONSTRUKCÍ NEBYLO PROVEDENO, ZAMĚŘENÍ POUZE DO ÚROVNĚ PODHLEDŮ. VÝŠKY STROPŮ VYCHÁZÍ Z POSKYTNUTÉ PD. TOTO MŮŽE MÍT NÁVAZNOST NA VÝŠKY PŘÍČEK A ZÁVĚSŮ PODHLEDŮ.
- PROSTOR BUDE Z HLEDISKA HYDROIZOLACÍ ŘEŠEN KOMPLEX. PŘÍSTUPNÉ KONSTRUKCE BUDOU PODŘEZÁNY, KDE NEBUDE MOŽNÉ PROVÉST PODŘEZÁNÍ, BUDE ŘEŠENO PO PRŮZKUMU SALINITY KONSTRUKCÍ CHEMICKÝMI CLONAMI.
- PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A PROVĚŘENÍ JEJICH VEDENÍ DO DALŠÍCH PODLAŽÍ.

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	POVRCH STROPU	POVRCH ZDI
Bourané					
1.01	Zádveří 1	11,69	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	
1.02	Chodba	47,70	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; omítka; v.1500 mm; obklad dřevo
1.03	Zádveří 2	7,41	stávající; keramická dlažba	stávající; malba	stávající; omítka
1.04	Schodiště	12,18	stávající; betonová podlaha	stávající; malba	stávající; malba
1.05	Kuchyňka	9,42	stávající; PVC role	stávající; omítka	stávající; omítka
1.06	Klubovna	52,65	stávající; PVC role	stávající; omítka	stávající; omítka
1.07	Kancelář	5,98	stávající; PVC role	stávající; omítka	stávající; omítka
1.10	Umývárna 1	5,74	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.11	Sprchy	4,53	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.12	WC ženy	10,30	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.13	Umývárna 2	7,28	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.14	WC muži	12,32	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.15	Sklad 1	9,62	stávající; PVC role	stávající; omítka	stávající; omítka
1.17	Sklad 3	5,90	stávající; PVC role	stávající; omítka	stávající; omítka
1.18	Úklid	1,65	stávající; keramická dlažba	stávající; omítka	stávající; malba; obklad keramický; v.2000 mm
1.20	Kotelna	18,39	---	---	---
1.21	Přístavek	18,75	---	---	---
		241,51 m²			

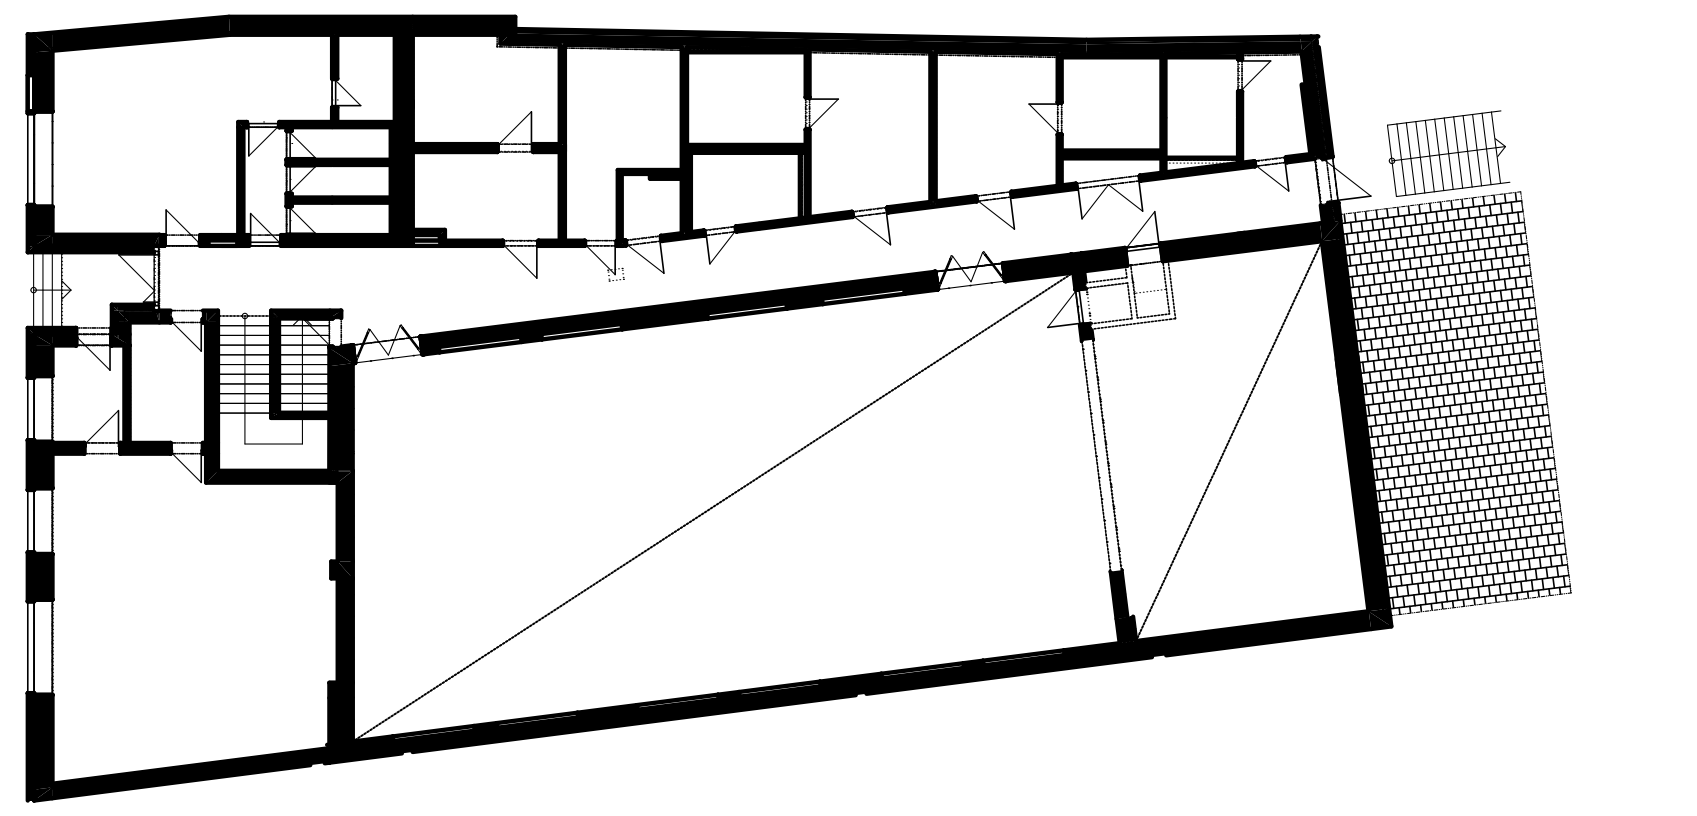

JM.ED	Č.ZM	ZMĚNA	DAT.ZM	DAT.VYD
ZZPD - SÚ				13.03.2025
DPS - revize 1				12.03.2025
ZZPD - DOSS				26.02.2025
Edice				17.09.2024

±0,000 = 222,17 m.n.m. Bpv (výška stávajícího hlavního vstupu) m n. m.
ARCHITEKTONICKOSTAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Autor projektu : APRIS PRO s.r.o.	Odpovědný projektant části: Ing. D. Vostřák	Autorizace	Formát : 594x1155=12xA4
Hlavní projektant: Ing. E. Chrbolková	Vypracoval: Ing. E. Chrbolková, Ing. arch. A. M. Matoušková		Datum zahájení : 12/2024
Investor : Chartia Přelouč, Pražská 14, Přelouč, ,535 01			Datum vydání: 03/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby: Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč			Č.Z. : 66-126
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1			

Akce : **REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY**
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

APRIS PRO
od myšlenky po kolaudaci
APRIS pro s.r.o.
Jiráskova 2839
530 02 Pardubice
IČ:09110305

Název výkresu :	PARÉ:	Stupeň PD:	Měřítko :	Číslo výkresu :
PŮDORYS 1.NP-stávající stav a bourané konstrukce		DPS	1:50	SO01 D.1.1.02.2