



Principiální instalační schéma
Jednoduché změkčovací filtry aquina WG 1"
Pro celý objekt

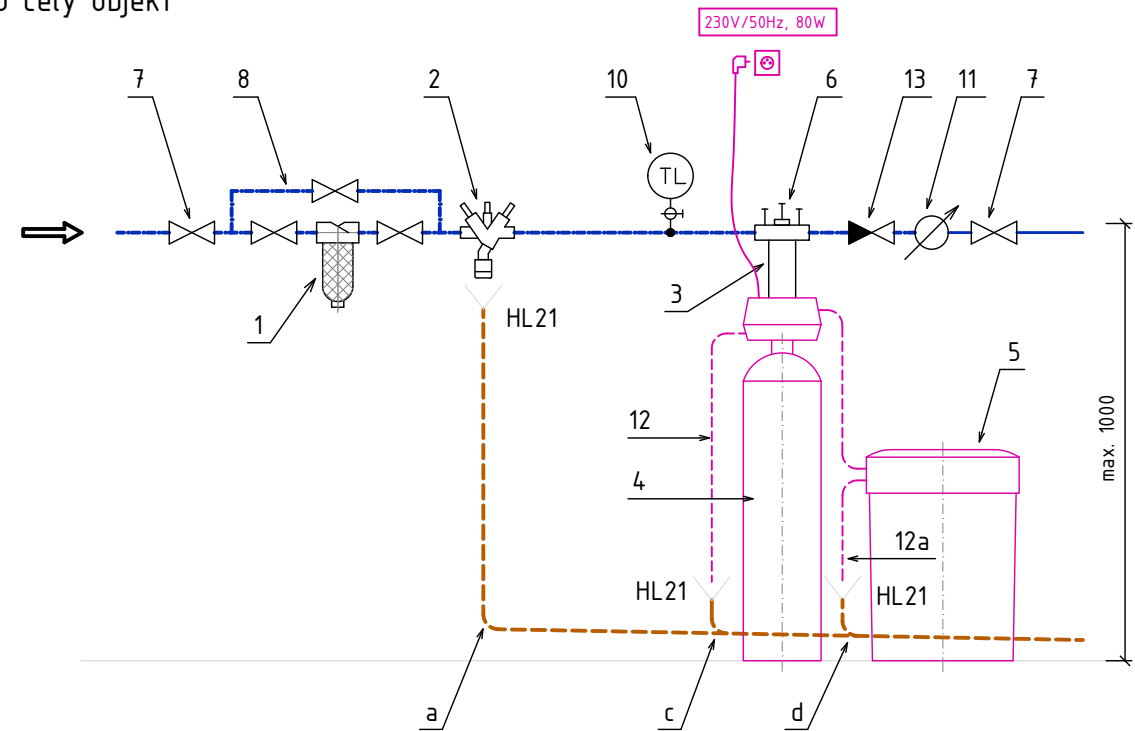

LEGENDA

POZICE	POPIS (dodávka aquina)	POZICE	POPIS (dodávka stavba)
1	filtr mechanických nečistot	7	kulový uzavírací ventil DN50
2	systémový oddělovač	8	obtok s uzavěrem DN50
3	nerezové propojovací hadice	10	manometr
4	změkčovací filtr	11	vodoměr s odečtem DN25
5	PE solná nádoba změkčovacího filtru	12	PVC odpadní hadice
6	montážní blok s obtokem	12a	PVC odpadní hadice - není-li plovákový ventil
		13	zpětná klapka DN50
		a	odpad
		c	odpad
		d	odpad

PŮDORYS

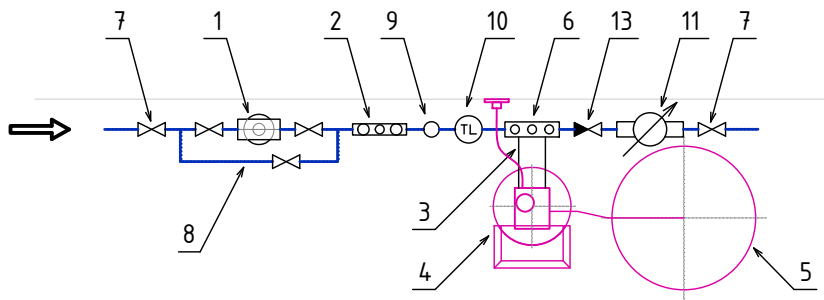

±0,000 = 222,17 m.n.m. BpV (výška stávajícího hlavního vstupu)
Zdravotně technické instalace

Autor projektu :	APRIS PRO s.r.o.	Odpovědný projektant části: Ing. Jiří Litoš	Autorizace	Formát : 2xA4
Hlavní projektant:	Ing. D. Vošťák	Vypracoval: Ing. Jiří Litoš		Datum zahájení : 12/2024
Investor :	Chartia Přelouč, Pražská 14, Přelouč, 535 01			Datum vydání: 02/2025
Městský úřad, Kraj, adresa stavby:	Mú Přelouč, Pardubický, Přelouč			Č.Z. : 66-126
parcela: k.ú. Přelouč - č. p. 90 na st.37, 225, 1851/1				od myšlenky po kolaudaci APRIS pro s.r.o. Jiráskova 2839 530 02 Pardubice IČ:09110305
Akce : REKONSTRUKCE ZÁZEMÍ PRO SLUŽBY SOCIÁLNÍ PREVENCE CHARITY PŘELOUČ, NZDM JAKUB KLUB A SASRD PODPORA RODINY STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ORLOVNY DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			PARÉ: Stupeň PD: Měřítko :	
Název výkresu : Schéma zapojení - úpravny vody			DPS SCHÉMA	Číslo výkresu : 1.4.1 09