
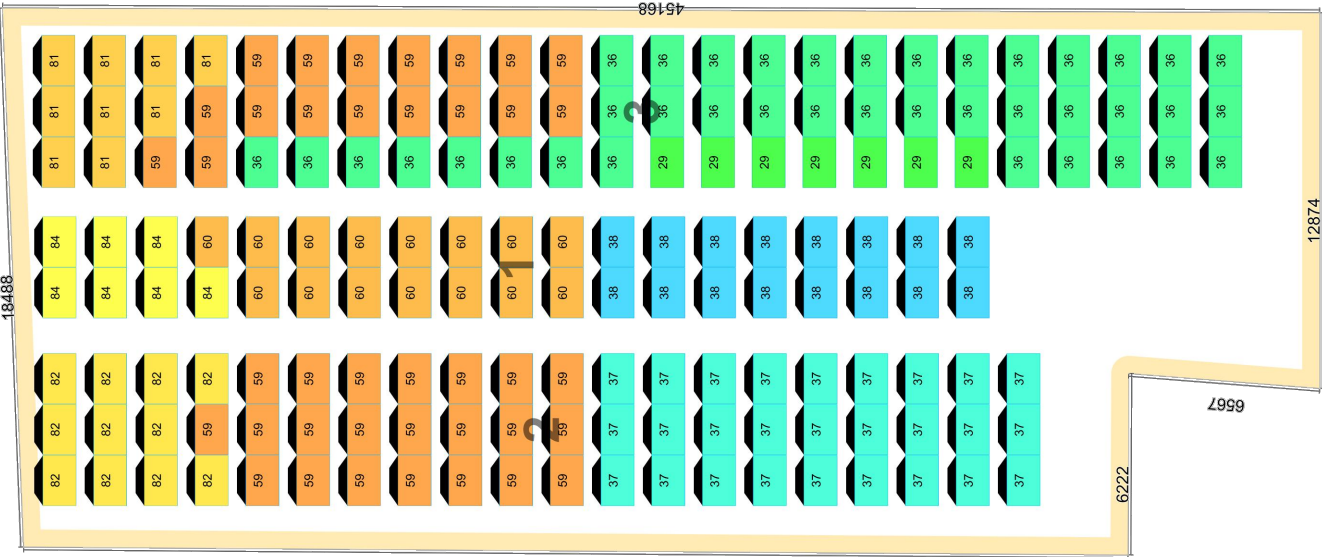
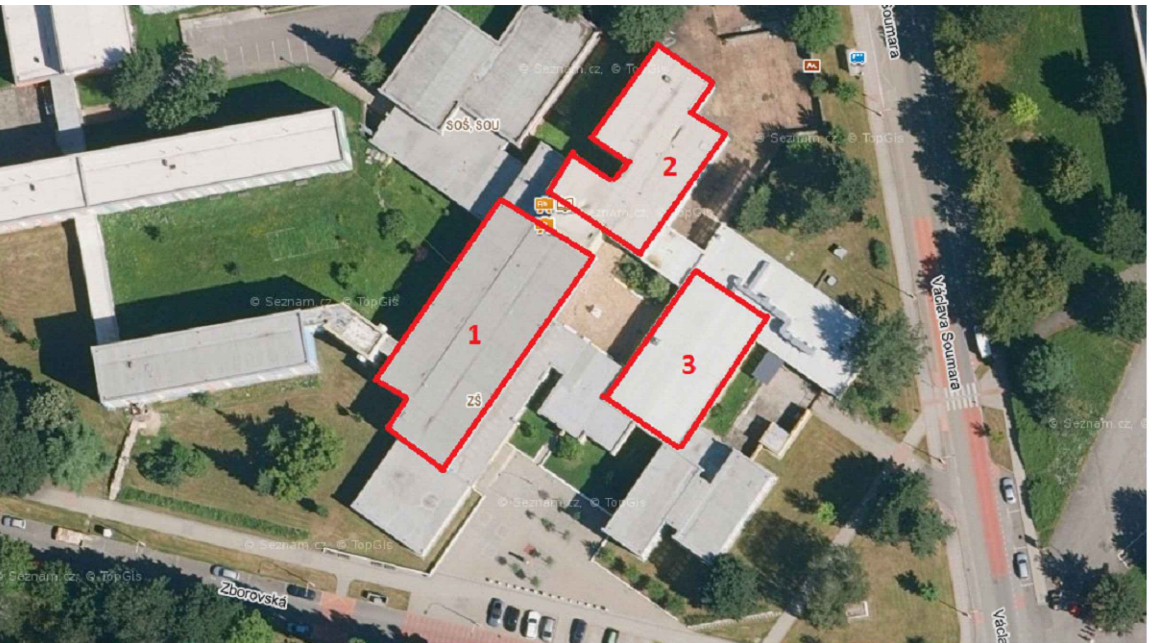
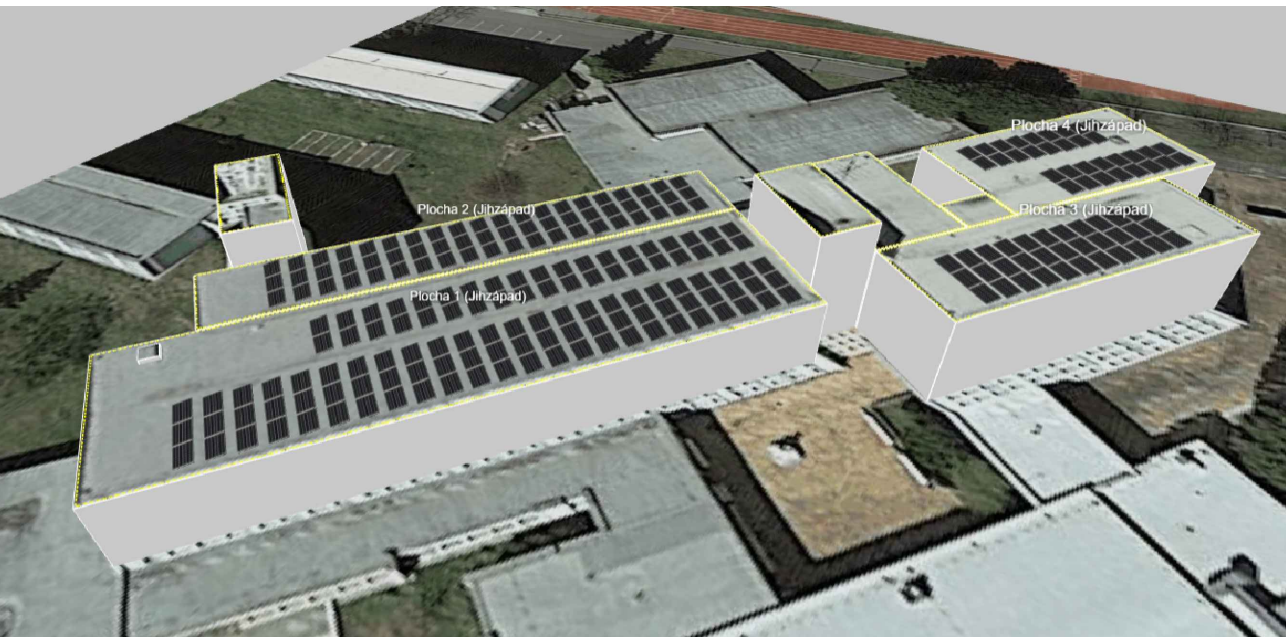


DISPOZICE FVE

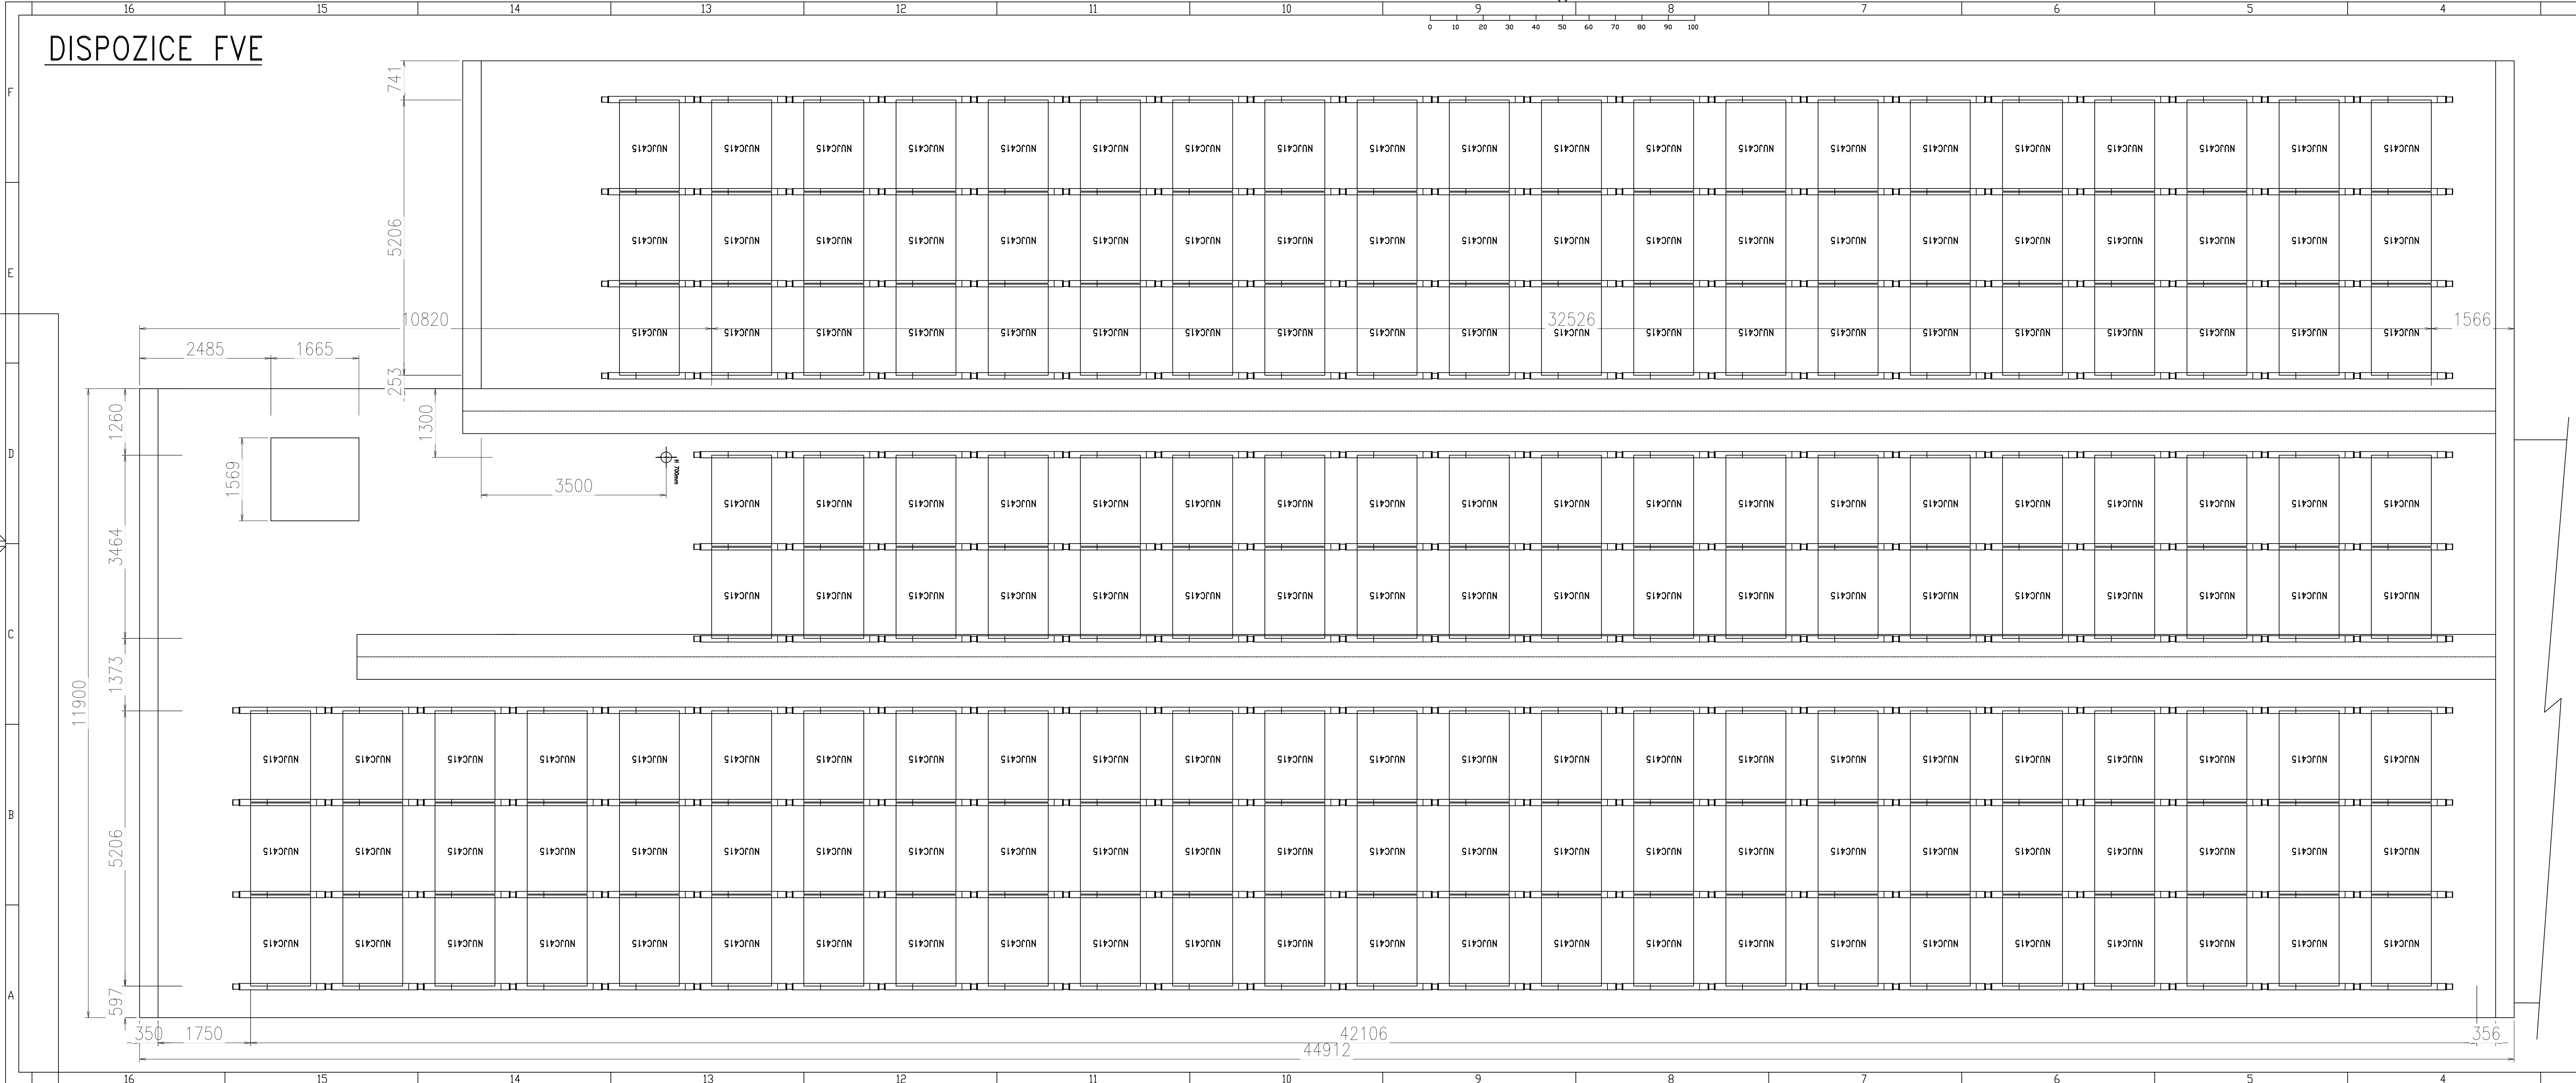

Hodnota zátěže[kg] (Bloky s 10 kg) / Sum of ballast stones: 916

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

(7 x 3) (39 x 4) (27 x 4) (16 x 4) (39 x 6) (15 x 6) (9 x 9) (11 x 9) (7 x 9)

INSTALOVANÝ VÝKON FVE CELKEM: 97,940kWp
SKLON STŘECHY (PANELŮ) 10°, AZIMUT 35°Z AKUMULACE 0kWh

REVIZE	DATUM	POPIS	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	SCHVÁLIL
MĚŘITKO 1:50		VYPRACOVAL Ing.Tomáš Píček KONTROLOVAL Ing.Tomáš Píček SCHVÁLIL Ing.Tomáš Píček DATUM 01.2023			
AKCE FVE TZMT TÁBOR II					
NÁZEV D. – DOKUMENTACE STAVBY S002 – FVE ZS ZBOROVSKÁ DISPOZICE – ROZLOŽENÍ FV PANELŮ OBJ 1					
			ZAK. Č. 000706/2022 STUPEŇ DOKUMENTACE STUDIE	POČET A4 6(A2+)	D.2.Z.
			ČÍSLO VÝKRESU 22Z706Z22	REVIZE A	