

1. 1NP Delfínci

Nesvítí 1x osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




výměna za LED trubice

2. 1NP Delfínci koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:

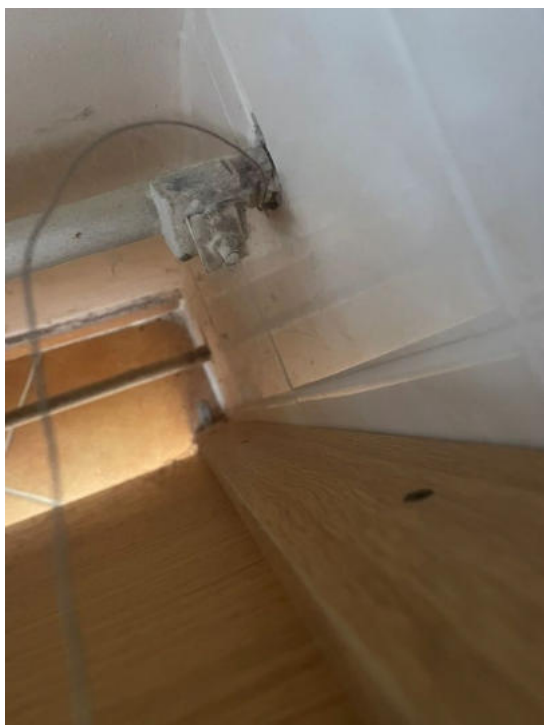

výměna svorky -
vodič tam je

3. 1NP Delfínci šatna

2x nesvítící osvětlení

33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna žárovek
LED

4. 1PP Chobotnice koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



přípojit do rozvadě-
če, vedeno v
lištách

5. Pavilon A rozvaděč RZ 1A

Do RCD vede vodič PE namísto N

odporuje **33 0165 ČSN EN 60446 ed.2 čl.5.2.2:**



6. 1NP Hvězdičky koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:**



propojit do rozvaděče - vedeno
v liště

7. 1PP koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:**




propojit do
rozvaděče - v
listě

8. Pavilon C Rozvaděč RJ 2C

Přeznačený vodič PEN na Fázový

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-5-51 ed.2 čl.514.3.1.Z2:**

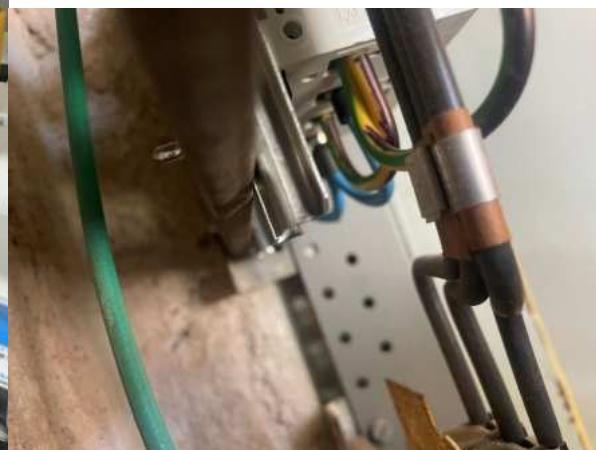

9. 1NP Kosatky koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:**



nové vedení do rozvaděče

10. 1PP Vestibul

Volná zásuvka 230V/16A

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:**



11. 1PP Tuleň koupelna

Chybějící pospojení radiátoru

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:**



nové vedení do
rozvaděče

12. Pavilon C Rozvaděč RJ 1C

Volné vodiče v RZ

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:**



ukončení vodičů
svorkou

13. Spojovací chodba

Volné zásuvky pro pec a tiskárnu

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:**



14. Sklad prádla

Volné zásuvky sklad prádla vedle zrcadla

odporuje **33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:**



15. Prádelna

Není provedeno pospojení praček 2x
odporuje **33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:**



16. Kuchyně

Není provedeno pospojení stolů pod okny
odporuje **33 0500 ČSN EN 61140 ed.3 čl. 5.5.2:**

