


1. Půda

Kabelové vedení pro RACk není řádně instalováno

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

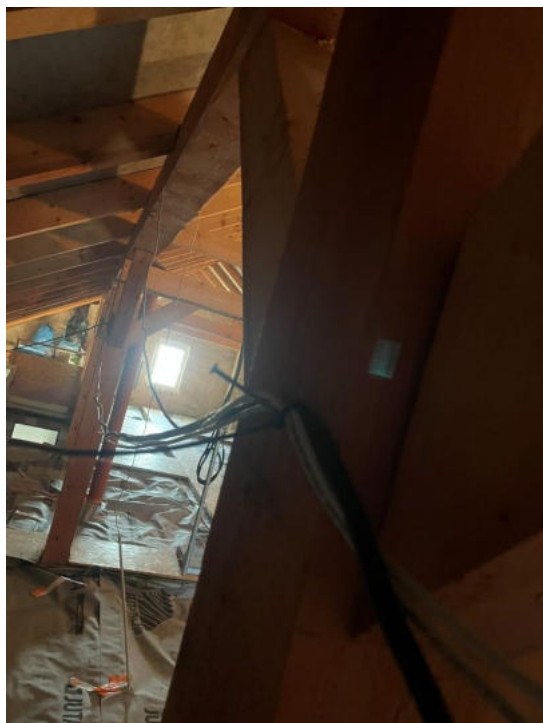

neřešit

2. 1NP chodba

Nesvítící zářivkové osvětlení - trubice

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



3. Tělocvična - levý roh

Nefunkční zásuvka 230V/16A

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



4. Třída koťátka

Není doplňující ochranné pospojení koupelna radiátor

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:

vývod z krabice - viz šipka



5. Třída kořátka - herna

Poškozený vypínač uvolněný

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




výměna vypínače

6. Mezipatro zásuvka 230V krabice nad

Není řádně instalováno víčko krabice tak aby bylo odnímatelné

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:

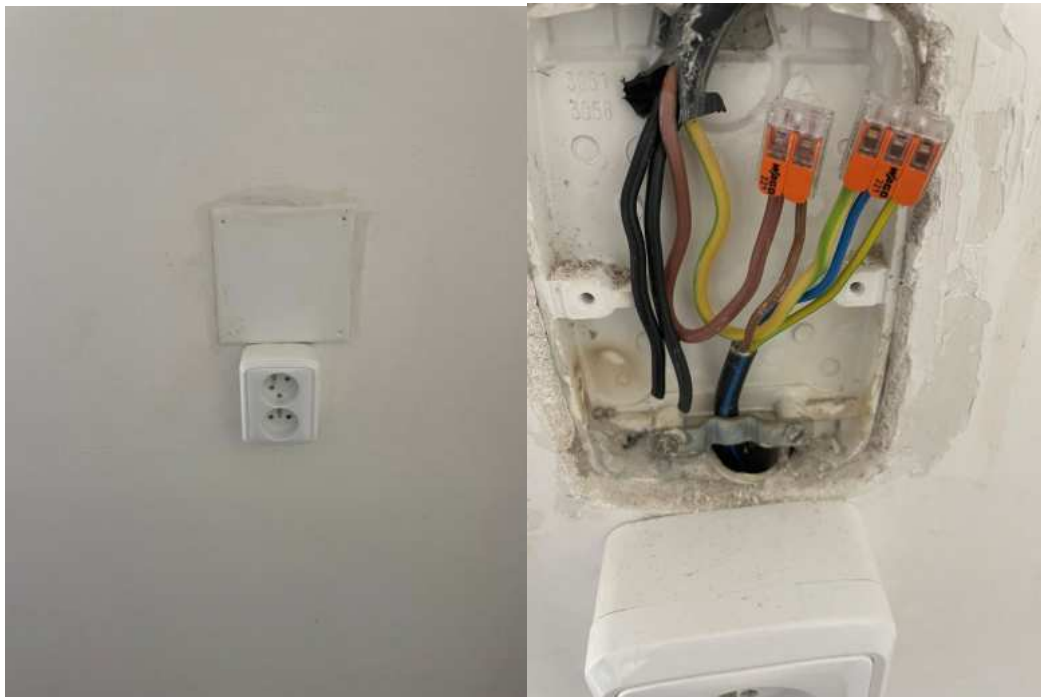

neřešit

7. Třída Sluníčka

Volná zásuvka 230V vedle skříně

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N2:



8. Třída Sluníčka - koupelna

Nepřipojené doplňující ochranné pospojení Bojler + Topení

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-7-701 ed.2 čl.701.415.2:



nové vedení připojit do rozvaděče

9. Kuchyně připojení sporáku

Obnažený kabel u připojení sporáku

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.134.1.1:



10. Sklep

Nefunkční osvětlení 1x

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



11. Sklep

Poškozené osvětlení 1x

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



výměna svítidla

12. Sklep

Poškozený vývod kabelu vypínač

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:




výměna vypínače

13. Rozvaděč R WC

Napojení zásuvky 230V/16A - provedeno CYKY 3x1,5 jištěno B16/1

Odporuje 33 2130 ČSN 33 2130 ed.2 čl.5.3.10:

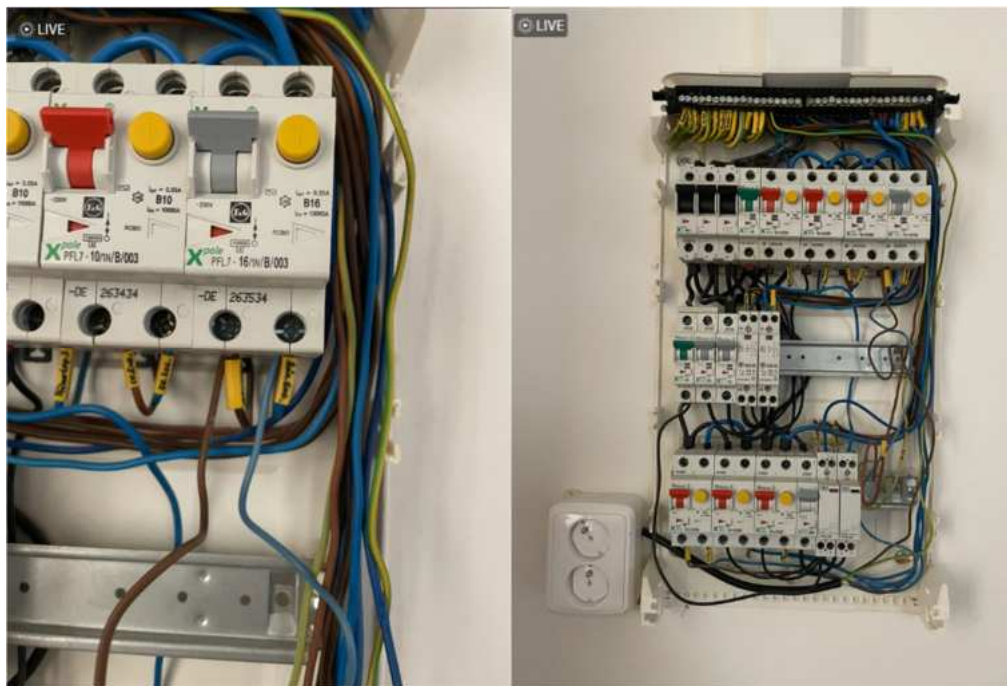

neřešit

14. Rozvaděč RE

Chybí šrouby krytu

Odporuje 33 2000 ČSN 33 2000-1 čl.132.1N1:



