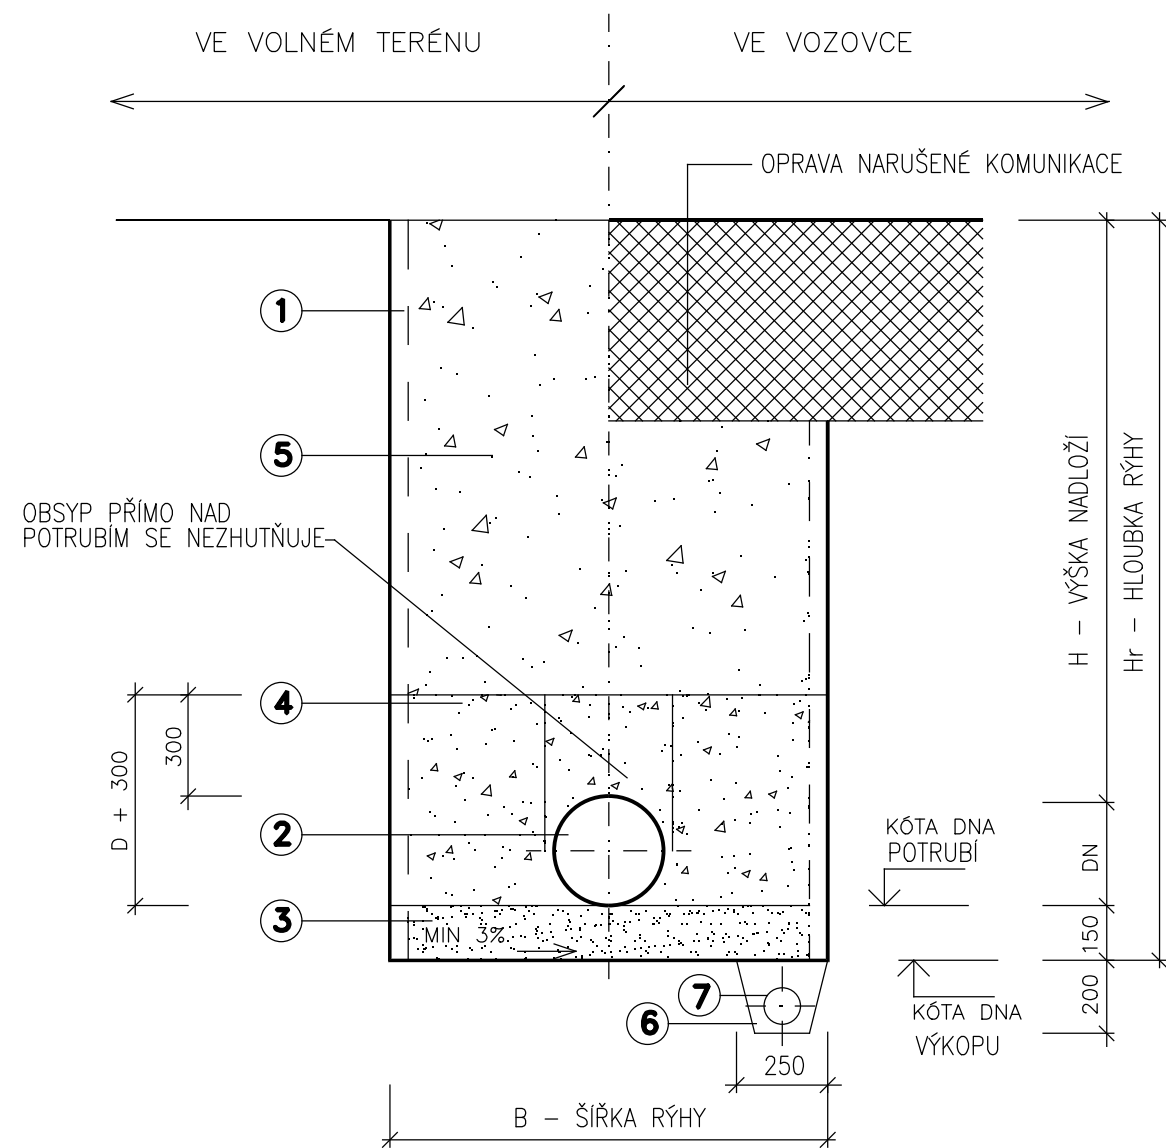


KANALIZAČNÍ POTRUBÍ – PVC, PP





LEGENDA :

1.	SVISLÁ STĚNA RÝHY S PAŽENÍM
2.	POTRUBÍ Z PVC
3.	LŮŽKO Z PÍSKU, PÍŠČITÉ NEBO HLINITOPÍŠČITÉ ZEMINY, MAX. ZRNO 20mm
4.	OBSYP POTRUBÍ Z HUTNĚNÉHO PÍSKU PO VRSTVÁCH 200mm, MAX.ZRNO 20mm
5.	ZÁSYP RÝHY VÝKOPOVÝM MATERIÁLEM SE ZHUTNĚNÍM PO VRSTVÁCH 200mm
6.	ŠTĚRK (ŠTĚRKOPÍSEK) MAX. ZRNO 63mm
7.	DRENÁŽNÍ TRUBKA DN 100 (PO SKONČENÍ VÝSTAVBY SE FUNKCE ZRUŠÍ)

TABULKA ROZMĚRŮ

SVĚTLOST DN (mm)	ŠÍŘKA RÝHY B (mm)
150	1 000
200	1 000
250	1 000
300	1 100
400	1 200
500	1 300

POZNÁMKA : POKUD SE VÝKOP NEPAŽÍ, ŠÍŘKA RÝHY SE ZMENŠÍ O 100 mm.
MÍRA ZHUTNĚNÍ DLE ISO 90% PROCTOROVY ZKOUŠKY DLE RELAT. ULEHLOSTI
MÁ BÝT MÍRA ZHUTNĚNÍ 0,67 < ID < 0.90

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	Zdeněk Vladyka Na Honech I, 5540, 760 05 – Zlín IČO – 76532232		
ING. JAROSLAV MAJÍČEK	ING. JAROSLAV MAJÍČEK			
				
INVESTOR Obec Vikýřovice, Petrovská 168, 788 13 Vikýřovice				
STAVBA	VIKÝŘOVCE, CHODNÍK NA UL. PETROVSKÁ, II. ETAPA		FORMÁT: 2 A4	ÚČEL: DUR+DSP+DPS
OBJEKT	SO 301 – PŘÍPOJKY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE		DATUM: 09/2018	ZAK.ČÍSLO: ZV 09–2018
OBSAH	ULOŽENÍ POTRUBÍ		PROFESE: KANALIZACE	
			MĚŘ.: –	Č.V.: 06
				Č.REVIZE: