


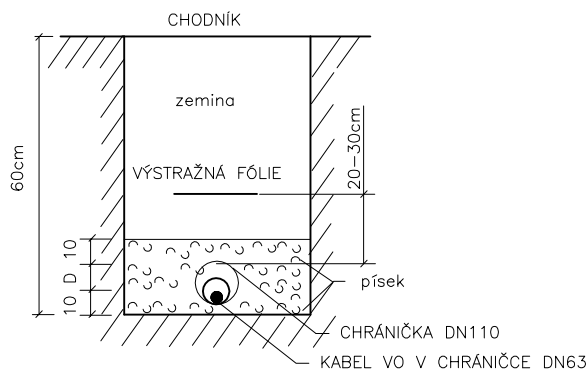
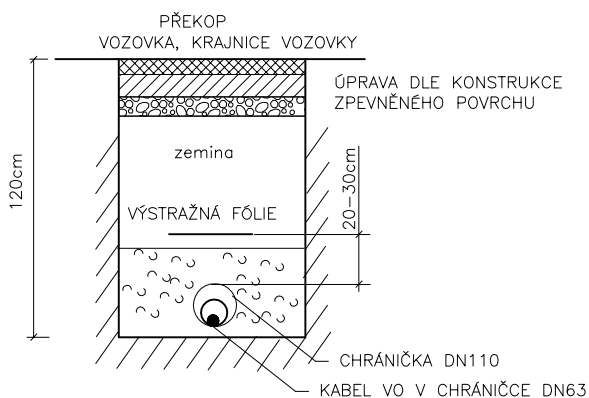
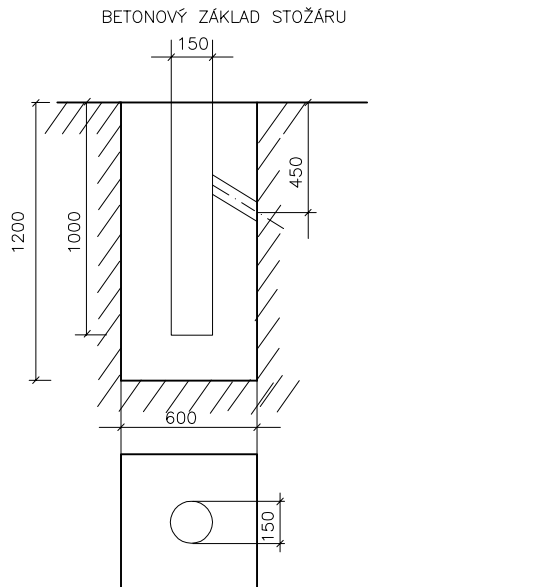


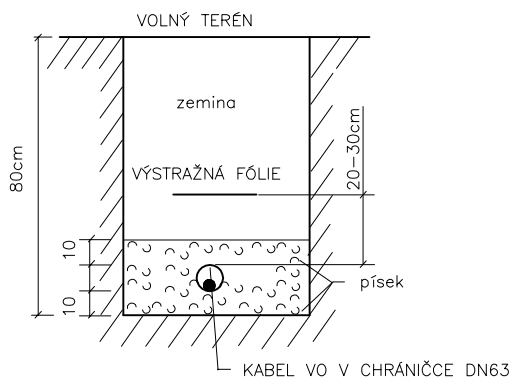

KŘÍŽENÍ

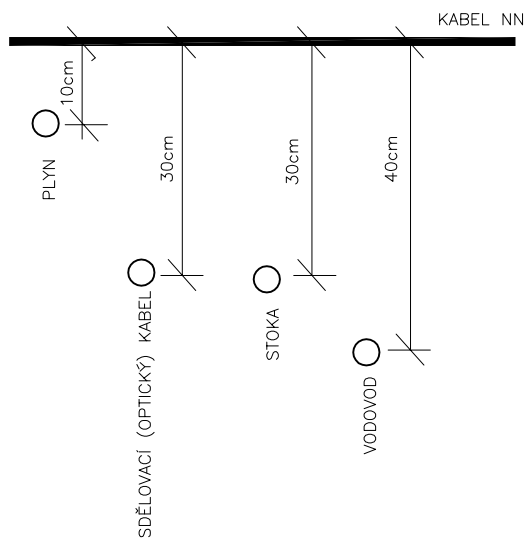

SOUBĚH

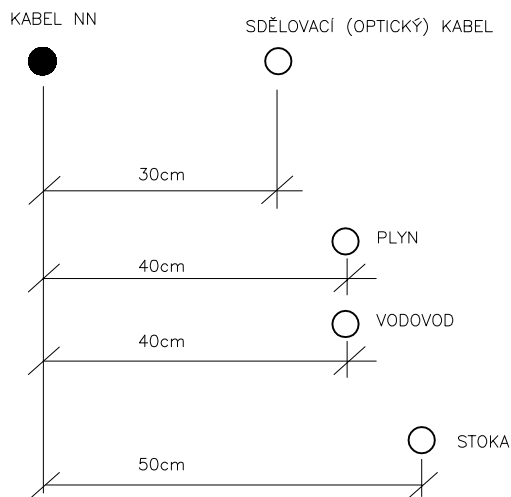

PŘI PŘECHODU KABELU PŘES VOZOVKU A INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, MUSÍ BÝT KABEL ULOŽEN
V CHRÁNIČKÁCH PŘESAHOJÍCÍCH NA KAŽDOU STRANU MIN. 1m.
VZDÁLENOSTI SÍTÍ OD SILOVÉHO KABELU BYLY PŘEVZATY Z ČSN 736005.

LIST C.: LISTU:	1 1	PROSTOROVÉ USPOŘADÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ			ARCHIVNÍ ČÍSLO: H110/18
		OBJ.C.,PJ:	ZAK.ČÍSLO: H110/18	AKCE: Přechod pro chodce a novostavba chodníku	VÝKRES ČÍSLO: D.2.1.4
		PROVEDL: A. Večeřová	DATUM: 10/2018	INVESTOR: Obec Zvole, Zvole 107, 592 56	