


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

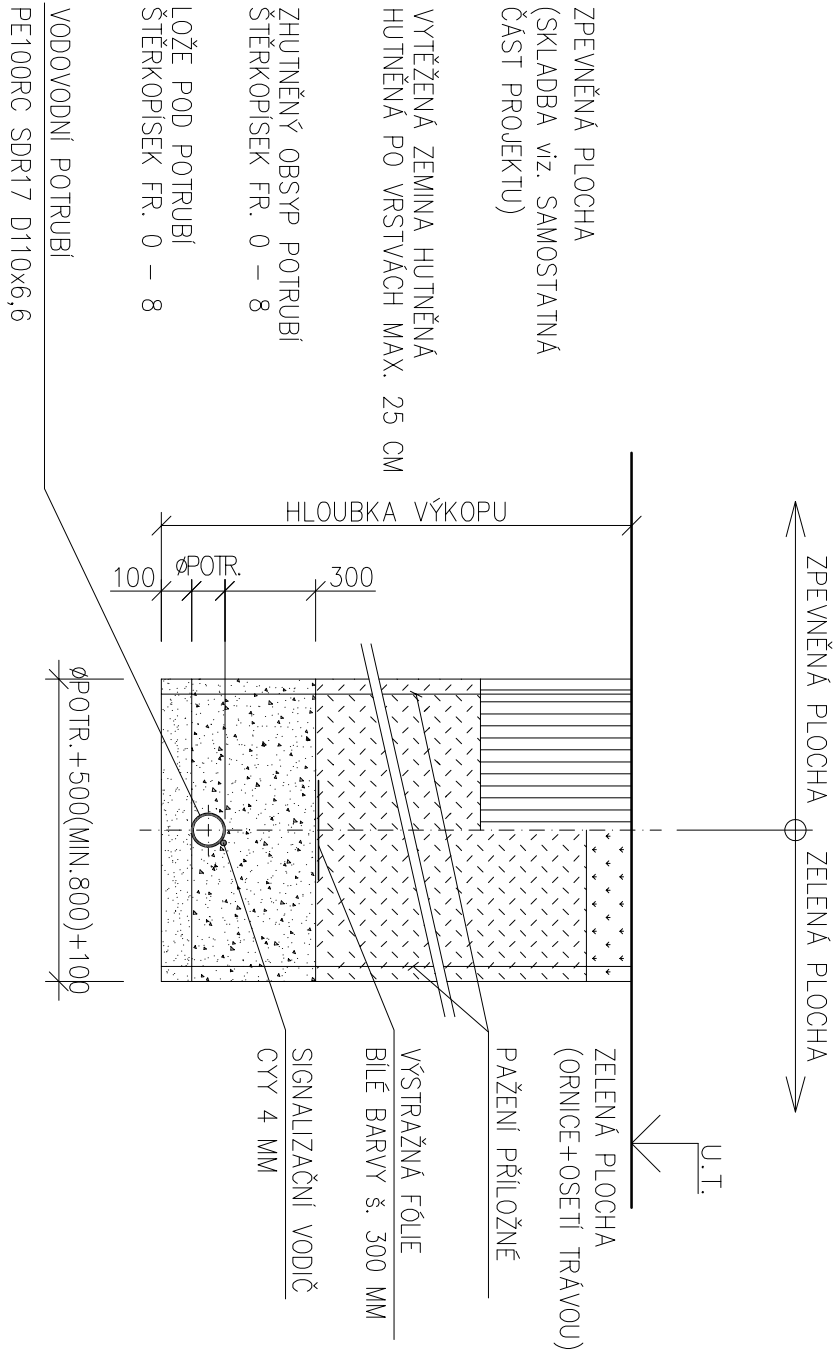

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY DLE HLOUBKY RÝHY

HLOUBKA RÝHY (M)	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY (M)
< 1,00	NEVYŽADUJE SE
≥ 1,00 ≤ 1,75	0,80
> 1,75 ≤ 4,00	0,90
> 4,00	1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKA RÝHY V ZÁVISLOSTI NA DN

DN	NEJMENŠÍ ŠÍŘKA ZAPAZENÉ RÝHY (M)
≤ 225	ØD + 0,40
>225 až ≤350	ØD + 0,50
>350 až ≤700	ØD + 0,70
>700 až ≤1200	ØD + 0,85
> 1200	ØD + 1,00

POZNÁMKA: PAŽENÍ OD HLOUBKY VÝKOPU 1300 MM
PŘESNÉ HLOUBKY ULOŽENÍ VIZ. PODÉLNÝ PROFIL VODOVODU

Architekt / Autor	Ing. Jan Kupec	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	Číslo výkresu	Paré			
Zodpovědný projektant	Ing. Petr Oljinyk	autorizovaný inženýr pro pozemní stavby	D.2.2.4				
Projektant	Jan Vacek	autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství					
Název akce					Datum	09/2022	Archivní číslo
Průmyslová zóna Skryšovská - V. etapa			Stupeň projektu		DSP	0822/A	
			Měřítko		1 : 25		
Investor	Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1, 393 01 Pelhřimov						
Uloženo	C:\user\stacek\OneDrive\dokumenty\PC-1\A-STUDIO\ZTV_KE SKRYŠOVU\PD\2_VODA+KANAL\D.2.2.4_REZ+VODA.dwg						
Obsah výkresu	VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ		STUDIO A ARCHITECTI				