


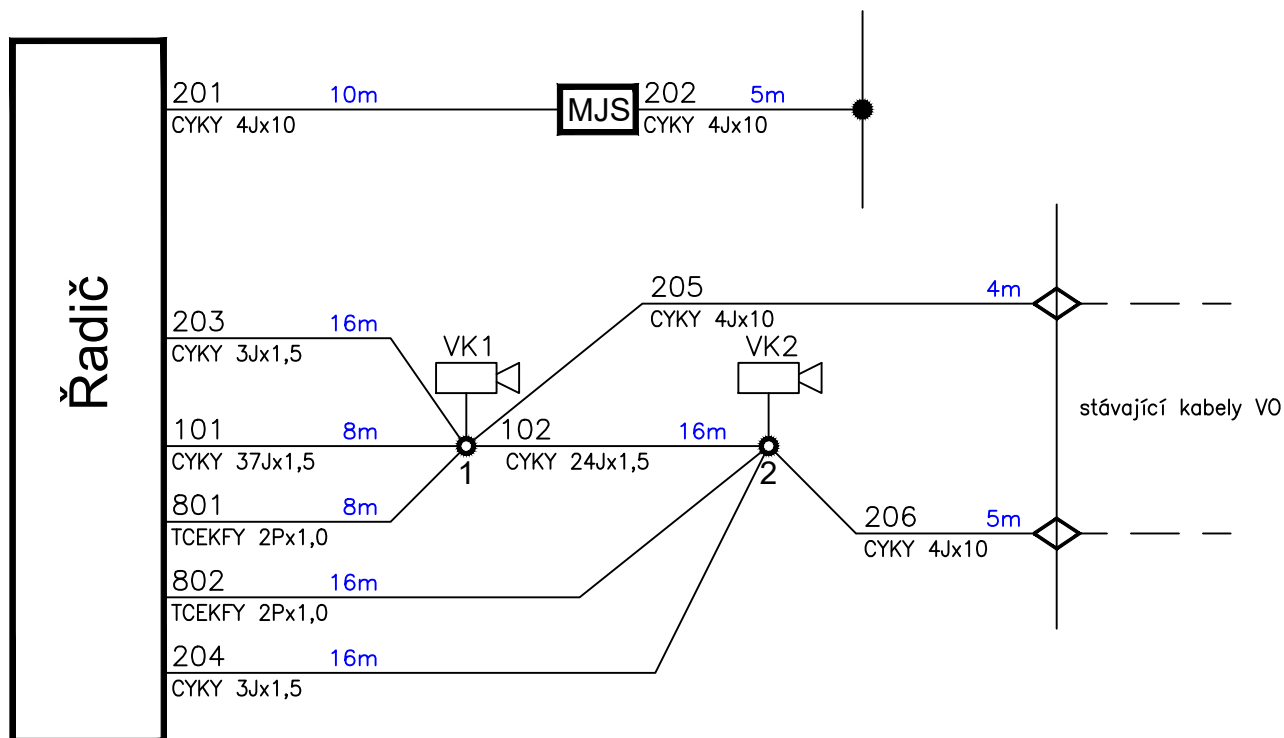

LEDENDA

	nové vedení nebo zařízení
	stávající vedení nebo zařízení
	stožár SSZ
	stávající stožár VO
	kamera videodetekce
	kabelová spojka

Rozvodná soustava:

3L+PEN, 400/230V/50Hz, TN-C, v řadiči změněná na TN-S

Napěťová soustava připojená k zařízení: 1+N+PE 230V/50Hz, TN-S, místo rozdělení v řadiči

Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, doplněná proudovým chráničem.

Ochrana před atmosférickým přepětím a ochranné pospojování je provedeno připojením všech zařízení (sloupy, svorkovnice) k zemnicímu pásku FeZn 30x4mm nebo zemnicímu drátu FeZn Ø10mm

0,000 = 149,00 m n.m., B.p.v. / SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Petr Dlouhý		 AŽD Praha s.r.o. Žirovnická 3146/2 106 00 Praha 10 mail: azddast@azd.cz tel.: 549 210 075, fax: 549 210 074	
KONTRLOVAL	Ing. Petr Dlouhý			
VYPRACOVAL	Ing. Filip Bátora			
STAVEBNÍK	Obec Křešice, Nádražní 84, 411 48 Křešice			
MÍSTO STAVBY	Křešice, Ústecký kraj, k.ú. Křešice u Litoměřic [676080]			
NÁZEV STAVBY	SSZ PPCH v obci Křešice		DATUM	20231215
			FORMÁT	A4
			MĚŘÍTKO	–
STAVEBNÍ OBJEKT	SO 401 Technologie SSZ		STUPEŇ PD	DUR+DSP
ČÁST	D – KABELOVÉ VÝKRESY		ČÍSL. ZAKÁZKY	N03 P58 22
OBSAH:			ČÍS. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU
SCHÉMATICKÝ KABELOVÝ PLÁN				D.2.2