


PŮDORYS /1: 50/

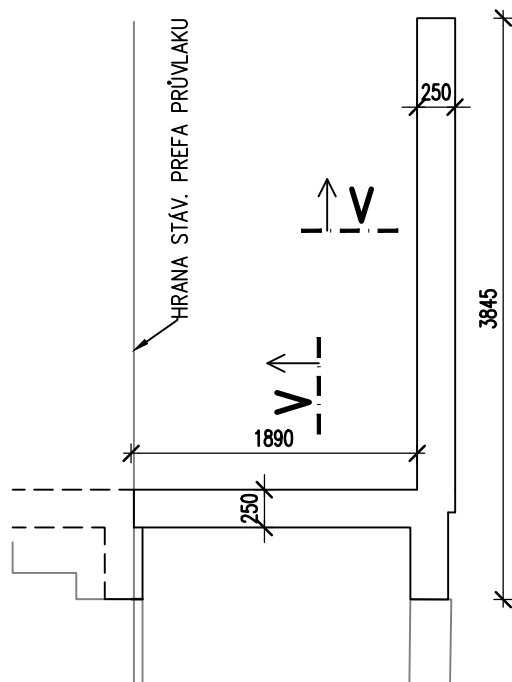



BETON: C25/30 XC1
NAVRZENO DLE: ČSN EN 1992, ČSN EN 206–1–Z3
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ : 25MM

OCEL: (R) B 500B


- POZNÁMKA:
- GEOMETRICKÉ TOLERANCE DLE ČSN EN 13670, VČETNĚ PŘÍLOH G
 - VÝZTUŽ STYKOVAT DLE POŽADAVKŮ ČSN EN 1992–1–1
 - PŘED BETONÁŽÍ OSADIT NAVAZUJÍCÍ PRVKY (SYSTÉMOVÉ PRVKY, APOD.)
 - PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

MNOŽSTVÍ VÝZTUŽE 90kg/m3

CHAR.ŘEZ V /1: 25/

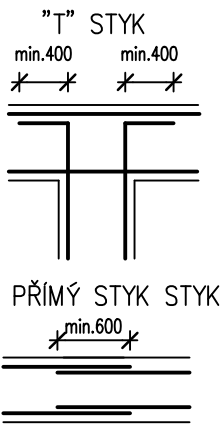

CHAR.ŘEZ V /1: 25/



0,000 = 226,96 m n. m. B.p.v.
generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části
KORYČANSKÝ, s.r.o.
projektová kancelář statiky
Rázusova 104/59
614 00 BRNO

číslo pare

architekt	Ing. arch. Jiří Beřlach	vypracoval	Ing. Vít Koryčanský
HIP	Ing. Tomáš Pulkrábek	kontroloval	Ing. Vít Koryčanský
ved. projektant	Ing. Tomáš Pulkrábek	zodp. projektant	Ing. Vít Koryčanský
stavebník	Statutární město Brno, městská část Brno-Žabovřesky		

Rekonstrukce budovy Mozolky 52,
Brno, Žabovřesky

název stavby	
objekt	S001
část	D.1.2. STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

název dokumentu **POZEDNÍ VĚNCE - TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE**

zakázka	A-19-26
datum	01/2021
stupeň	DPS
měřítko	1:100
číslo přílohy	105