

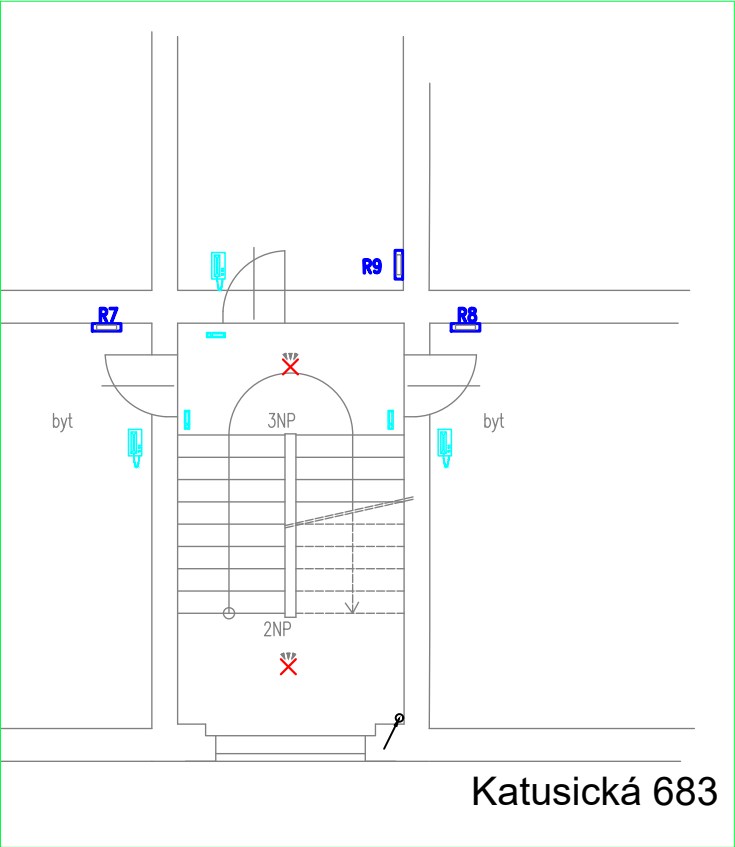
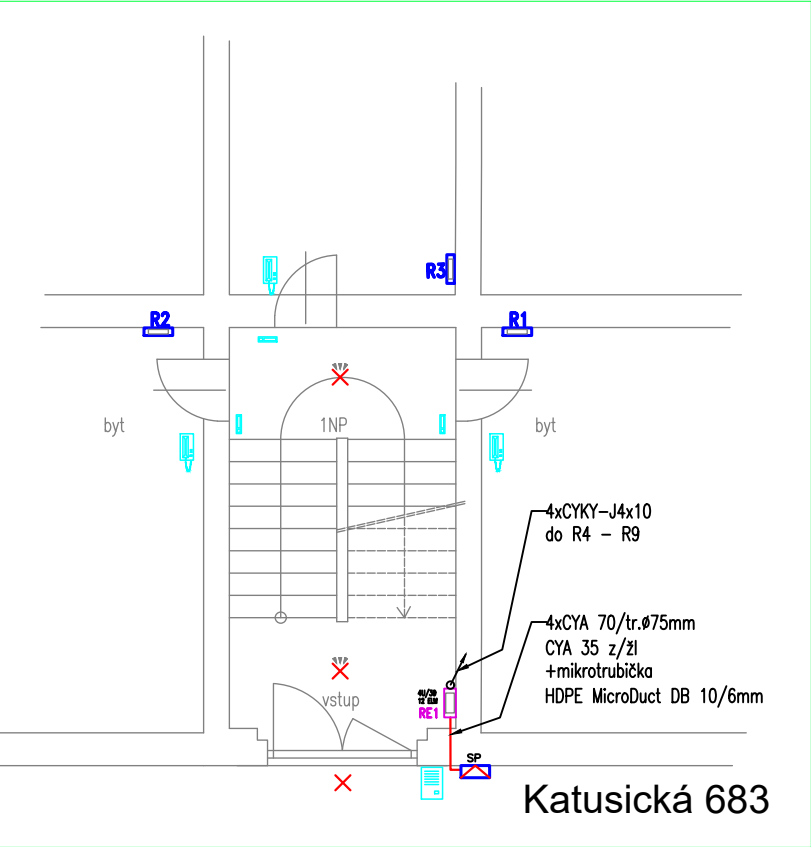


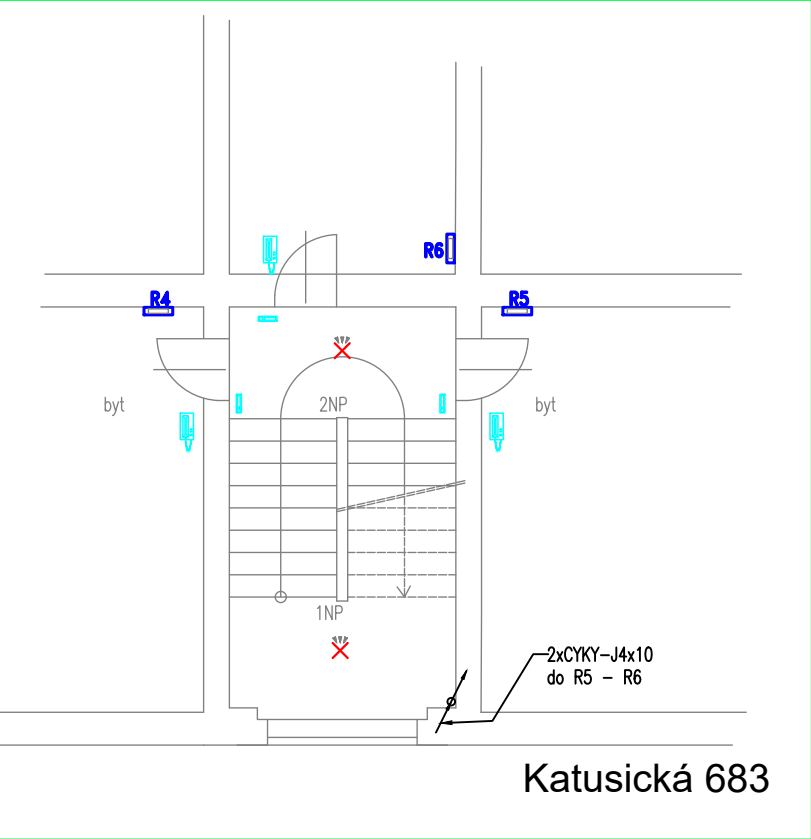

Přehledové schema odbočky k bytovým rozvaděčům

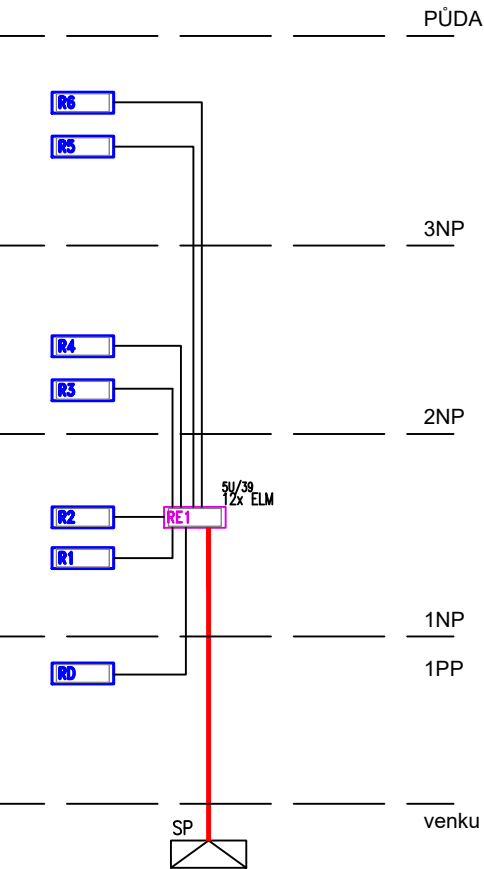

SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

- RE1 4U/39 12x ELM EW60

☐

☐

×

×
- spínač řazení 1

spínač řazení 6

světlo stropní

světlo stropní s pohybovým čidlem
- přístroj domovního telefonu


zvonkové tlačítko





zvonkové tablo domovního telefonu

stávající přípojková slíň


rozvaděč bytový (není předmětem projektu)

rozvaděč elektroměrový


Milan Pečenka projekty-elektro Na Záměšli 4, PRAHA 5 e-mail: m_pecenka@hotmail.com		Zodpovědný projektant		Milan Pečenka 	
Akce	Rekonstrukce hlavního domovního vedení Katusická 683			Datum	11.2024
				Formát	
Investor	Úřad městské části Praha 19 Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely,197 00			Stupeň dokumentace	DPS
				Měřítko	1 ~ 50
Adresa stavby	Katusická 683				
Příloha	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika Elektroinstalace 1. NP-- 3.NP Katusická 683			Číslo přílohy	Číslo paré
				7	

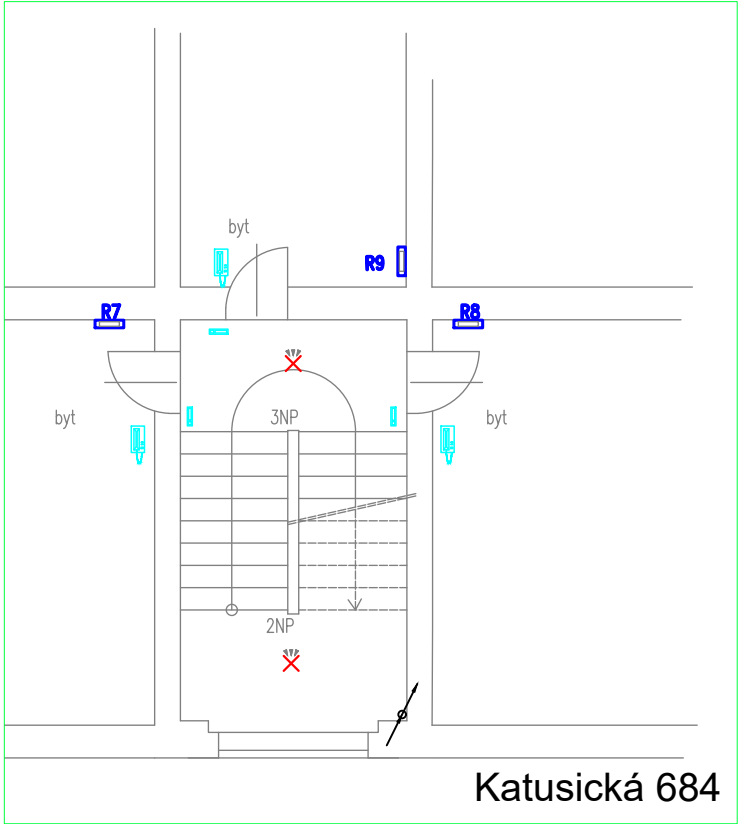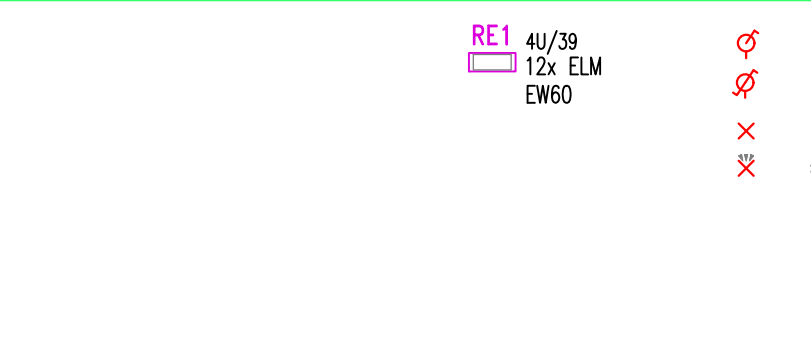
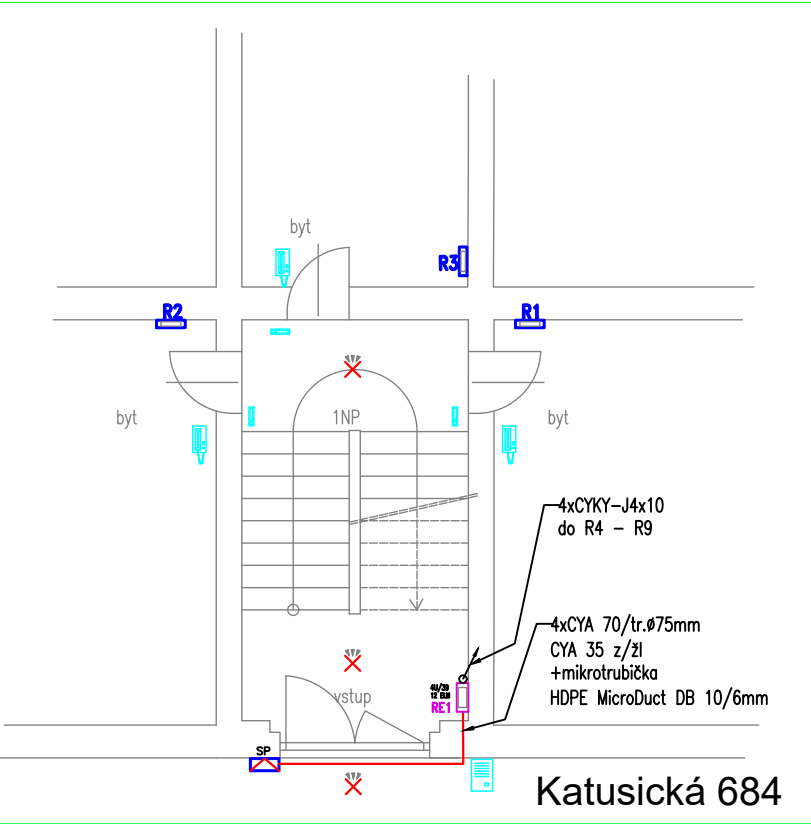
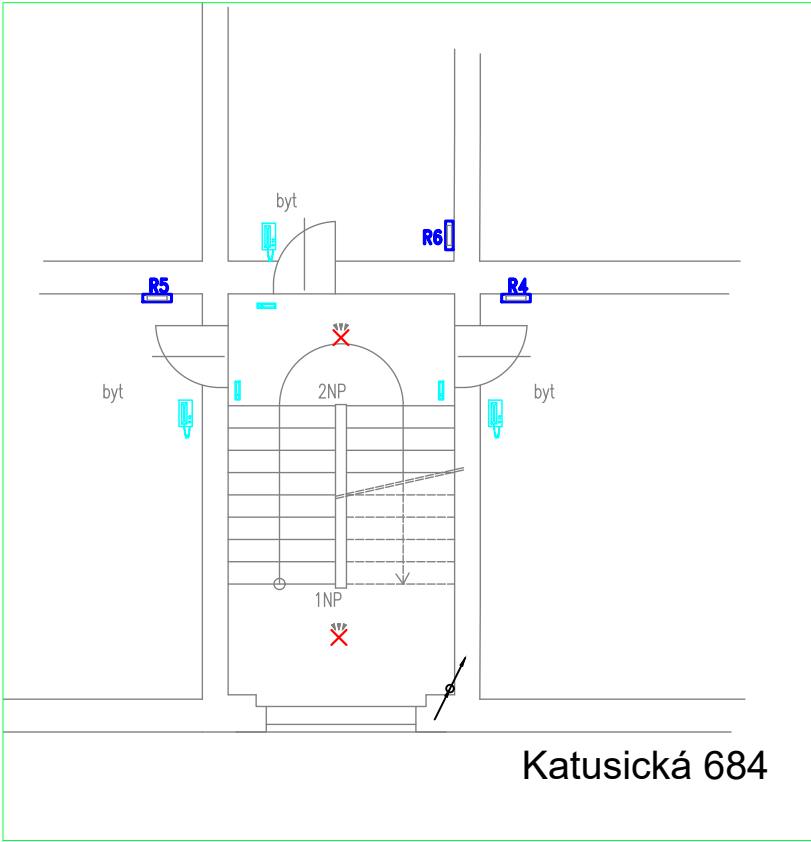


Přehledové schema
odbočky k bytovým rozvaděčům

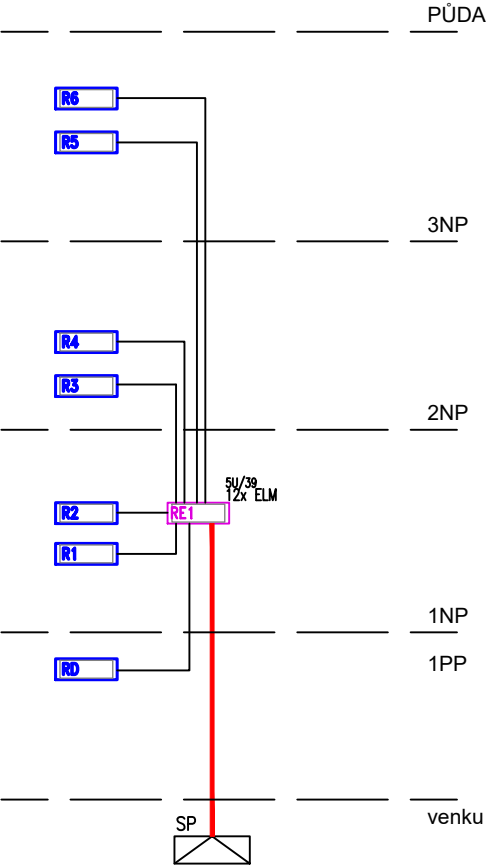

SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Milan Pečenka projekty-elektro Na Záměšli 4, PRAHA 5 e_mail: m_pecenka@hotmail.com		Zodpovědný projektant		Milan Pečenka 			
Akce		Rekonstrukce hlavního domovního vedení Katusická 684		Datum		11.2024	
				Formát			
Investor		Úřad městské části Praha 19 Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely,197 00		Stupeň dokumentace		DPS	
				Měřítko		1 ~ 50	
Adresa stavby		Katusická 684					
Příloha		D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika Elektroinstalace 1. NP-3. NP Katusická 684		Číslo přílohy		Číslo paré	
				8			

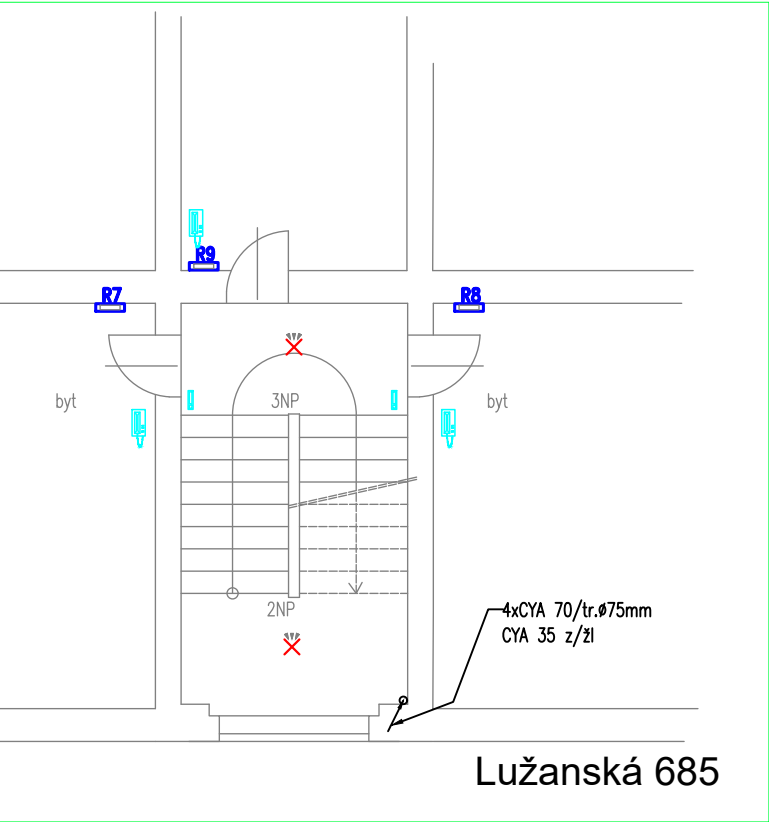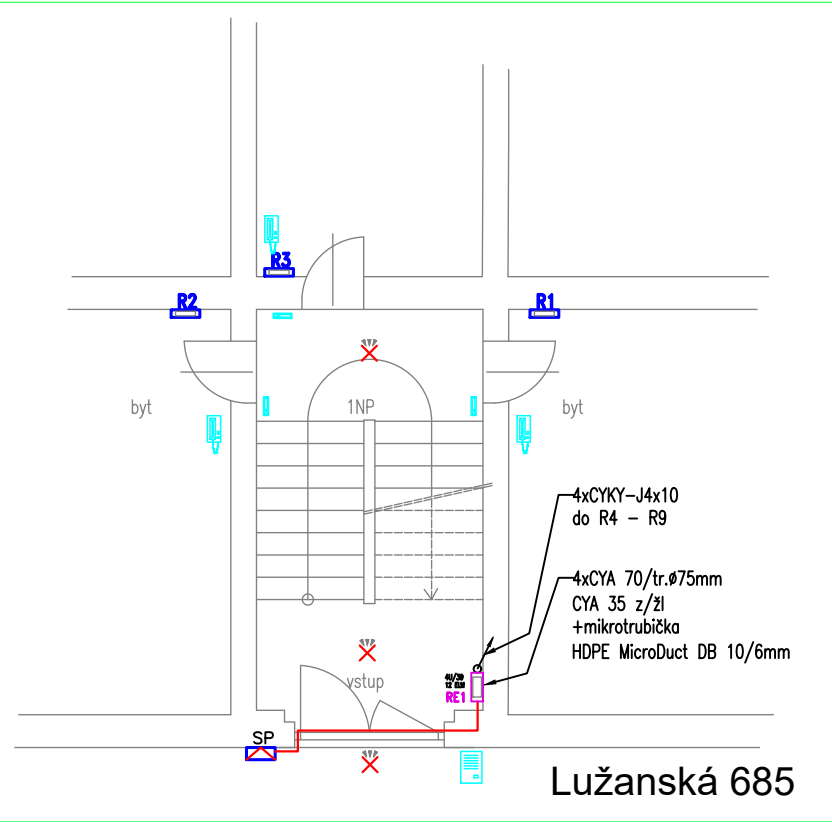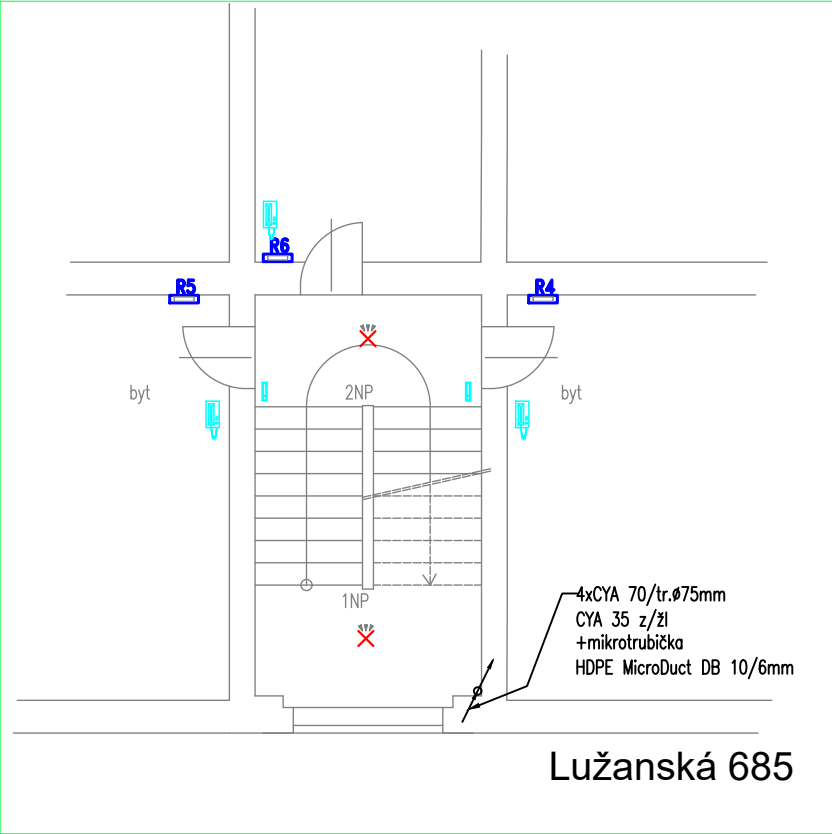


RE1 4U/39
12x ELM
EW60


- spínač řazení 1
- spínač řazení 6
- světlo stropní
- světlo stropní s pohybovým čidlem

- přístroj domovního telefonu
- zvonkové tlačítko
- zvonkové tablo domovního telefonu
- stávající přípojková sláň
- rozvaděč bytový (není předmětem projektu)
- rozvaděč elektroměrový

Přehledové schema
odbočky k bytovým rozvaděčům

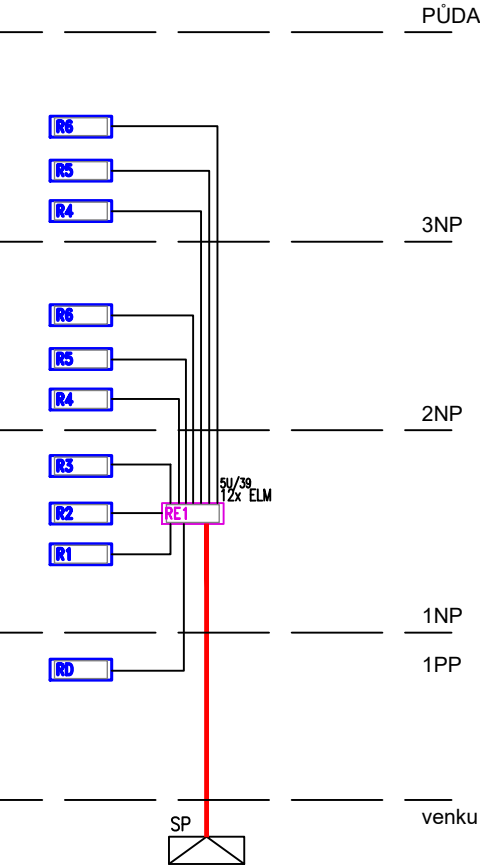

SOUSTAVA
3NPE~50Hz 400V / TN – S
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM
PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.2 zm.1
SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

Milan Pečenka projekty-elektro Na Záměšli 4, PRAHA 5 e-mail: m_pecenka@hotmail.com		Zodpovědný projektant		Milan Pečenka 	
Akce	Rekonstrukce hlavního domovního vedení Lužanská 685			Datum	11.2024
				Formát	
Investor	Úřad městské části Praha 19 Semilská 43/1, Praha 9 - Kbely,197 00			Stupeň dokumentace	DPS
				Měřítko	1 ~ 50
Adresa stavby	Lužanská 685				
Příloha	D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika Elektroinstalace 1. NP- 3.NP Lužanská 685			Číslo přílohy	Číslo paré
				9	