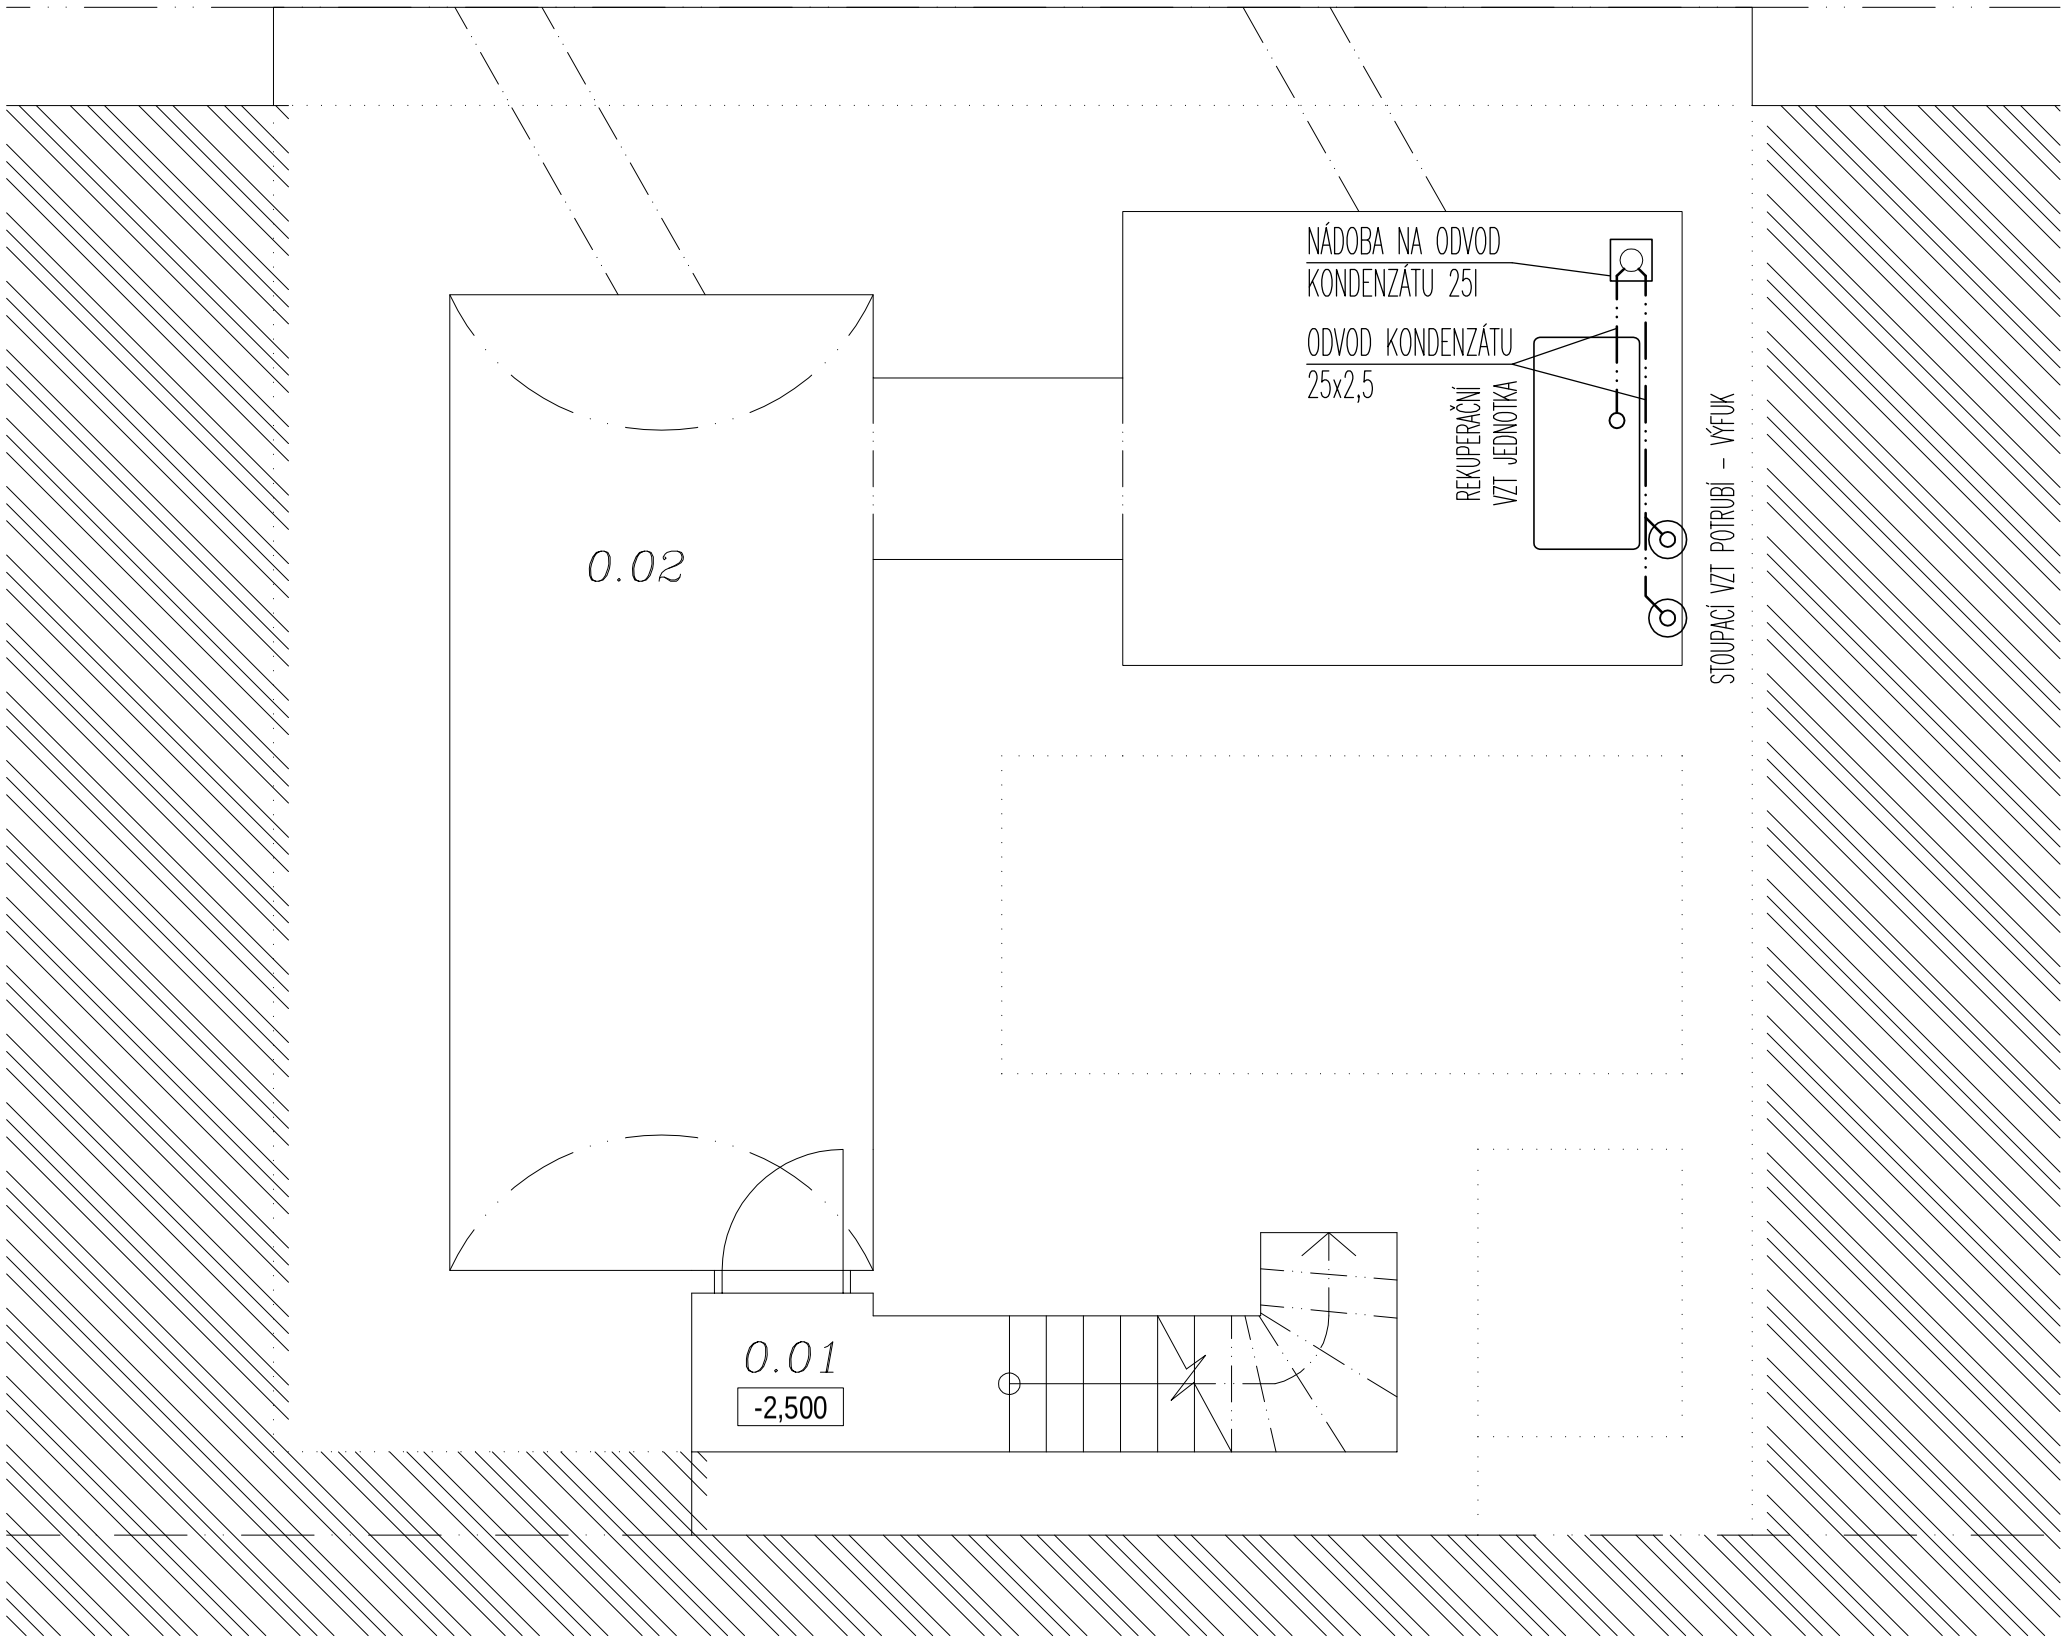

Legenda:

- ... potrubí splaškové KG PVC, min. spád 2% – NÁVRH
- ... potrubí splaškové KG PVC – STÁVAJÍCÍ
- ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT, min. spádu 3% – NÁVRH
- ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT – STÁVAJÍCÍ
- ... kanalizační potrubí PP HT, pro odvod kondenzátu, min. spád 3% – NÁVRH
- ... demontáže

... projektová dokumentace řeší zrušení 1x WC, vč. zaslepení potrubí a instalaci nového závěsného WC a jeho napojení na stávající rozvod svodného potrubí.
Dále odvod kondenzátu od vnitřních splitových jednotek, rekuperátoru VZT jednotky a paty výfukové stoupačky.

... navrhované potrubí vnitřních ležatých svodů splaškové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG PVC.

... připojovací potrubí PP HT, vedeno v min. spádu 3%

... potrubí pro odvod kondenzátu bude z PE, vedeno v min. spádu 3%

Legenda zařizovacích předmětů:

WC – WC závěsný s podomítkovým spalchovačem, RK15

S

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KFJ STAVEBNÍ FIRMA	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	Ing. arch. Karel Sýkora

INVESTOR:	Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10	DATUM	06/2022
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI p.č. 410, k.ú. Kolovraty KNIHOVNA	FORMÁT MĚŘÍTKO	A3 1:50
OBSAH:	PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE	Č. VÝKR. D.1.4.1-02	PARÉ Č.

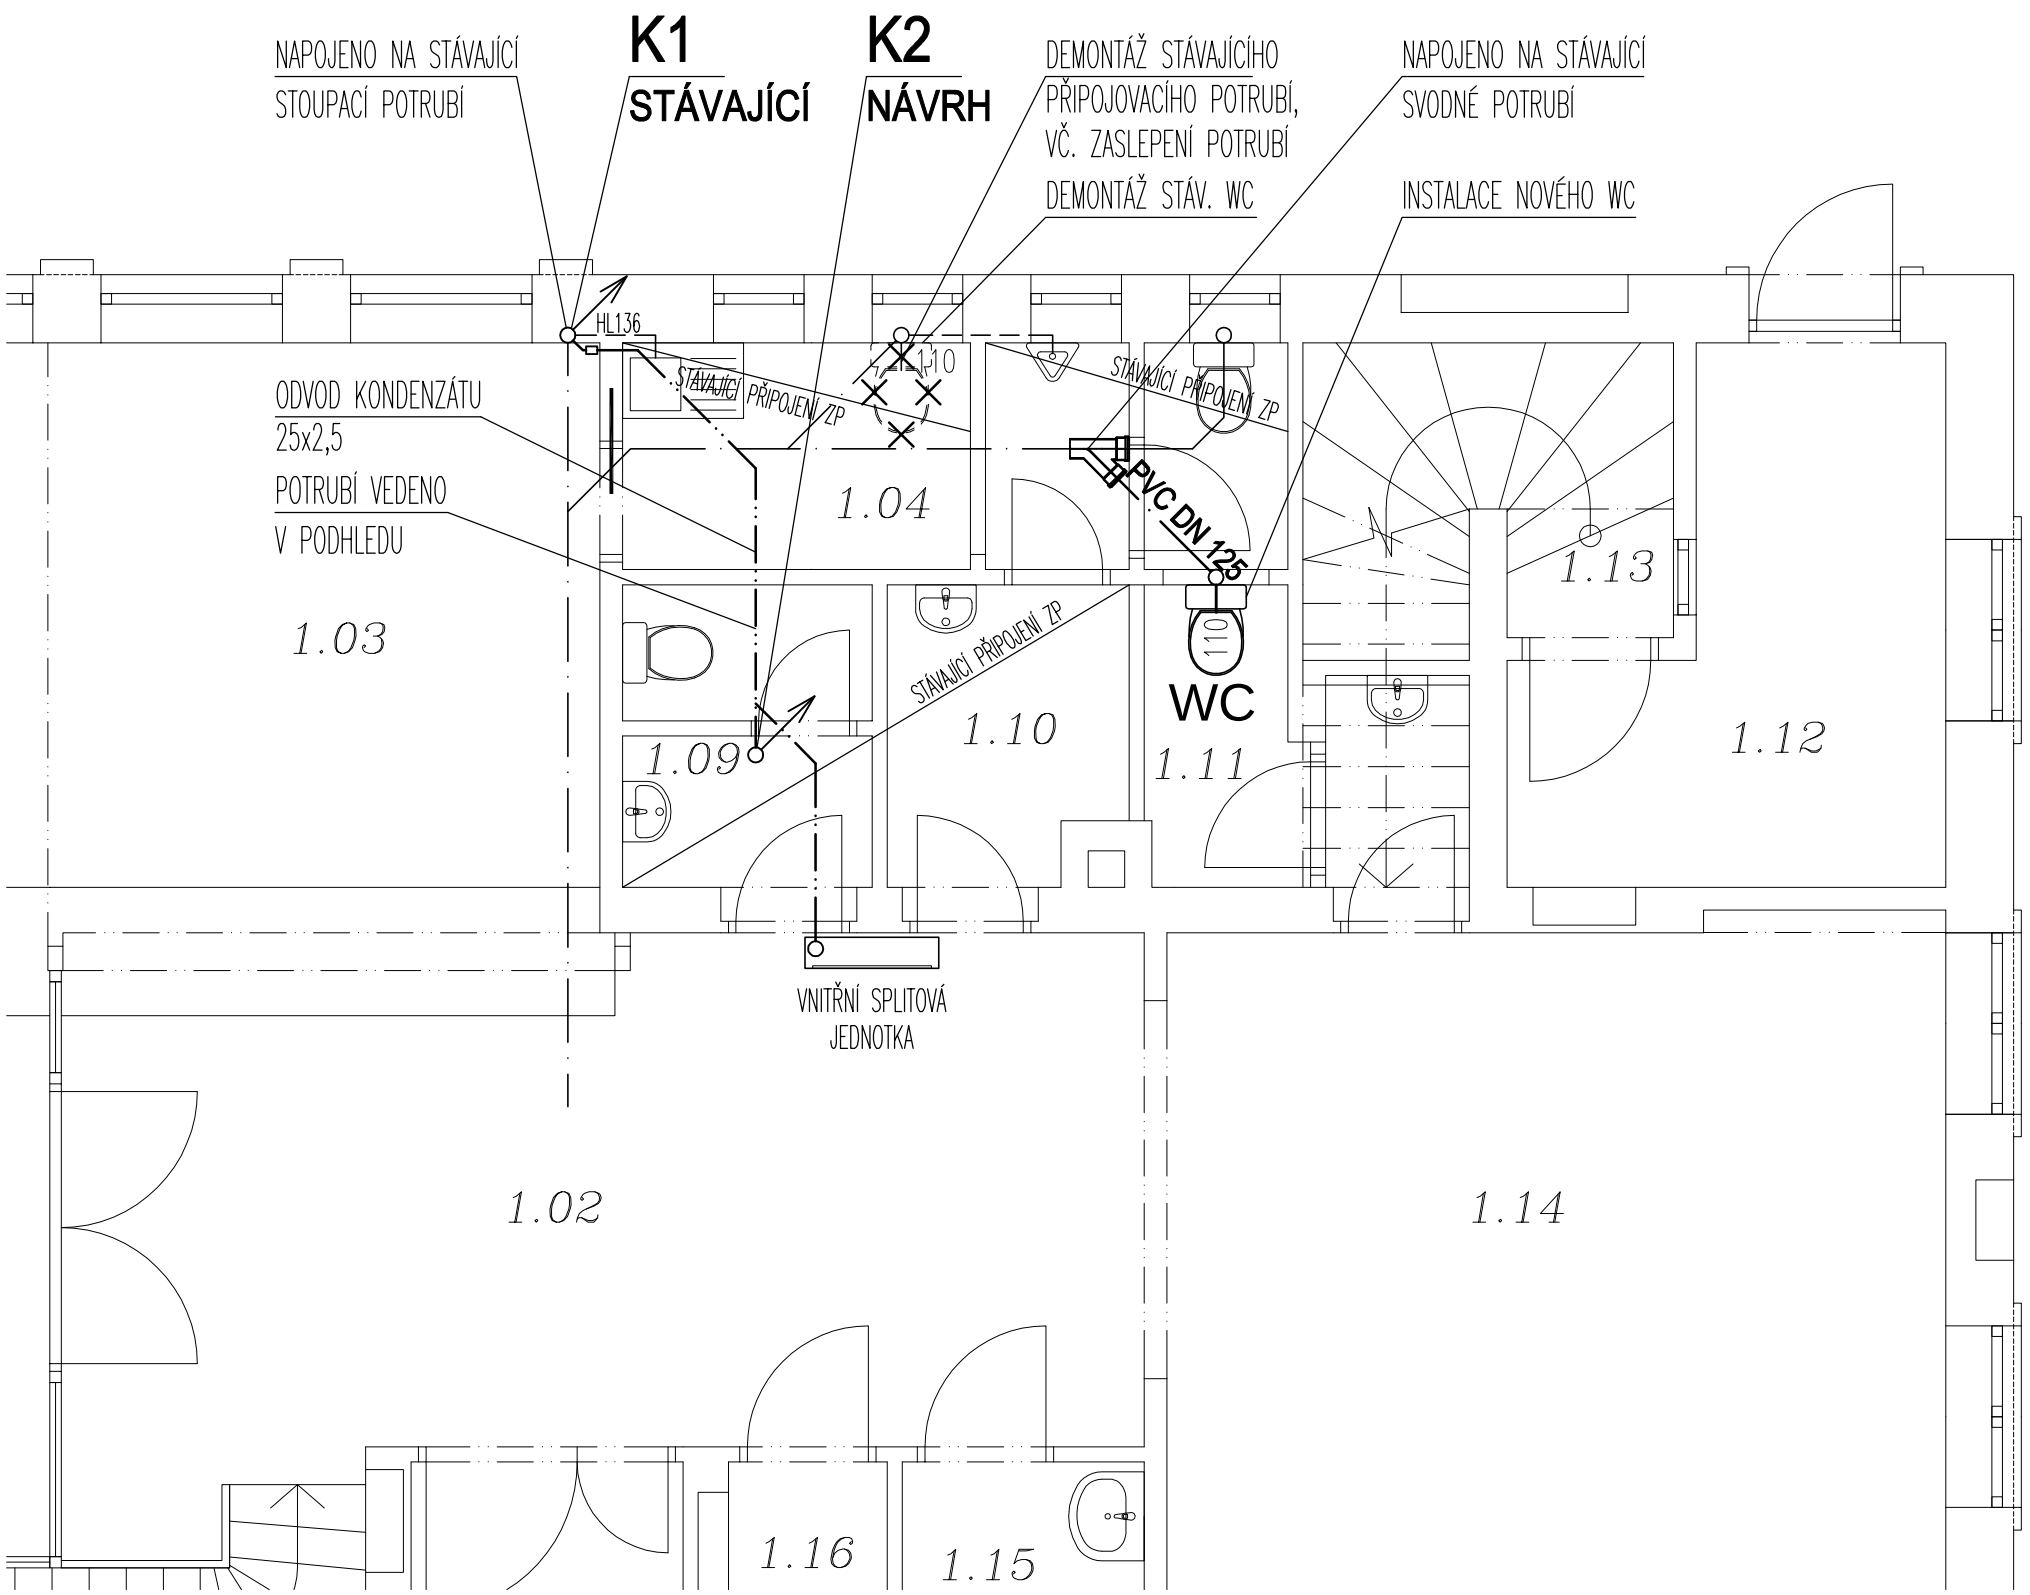

Legenda:

- ... potrubí splaškové KG PVC, min. spád 2% – NÁVRH
- ... potrubí splaškové KG PVC – STÁVAJÍCÍ
- ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT, min. spádu 3% – NÁVRH
- ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT – STÁVAJÍCÍ
- ... kanalizační potrubí PP HT, pro odvod kondenzátu, min. spád 3% – NÁVRH
- ××××× ... demontáže

... projektová dokumentace řeší zrušení 1x WC, vč. zaslepení potrubí a instalaci nového závěsného WC a jeho napojení na stávající rozvod svodného potrubí.
Dále odvod kondenzátu od vnitřních splitových jednotek, rekuperátoru VZT jednotky a paty výfukové stoupačky.
... navrhované potrubí vnitřních ležatých svodů splaškové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG PVC.
... připojovací potrubí PP HT, vedeno v min. spádu 3%
... potrubí pro odvod kondenzátu bude z PE, vedeno v min. spádu 3%

Legenda zařizovacích předmětů:

WC – WC závěsný s podomítkovým spalchovačem, RK15

S

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KFJ STAVEBNÍ FIRMA	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	Ing. arch. Karel Sýkora

INVESTOR:	Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10	DATUM	06/2022
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI p.č. 410, k.ú. Kolovraty KNIHOVNA	FORMÁT MĚŘÍTKO	A3 1:50
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE	Č. VÝKR. D.1.4.1-03	PARÉ Č.

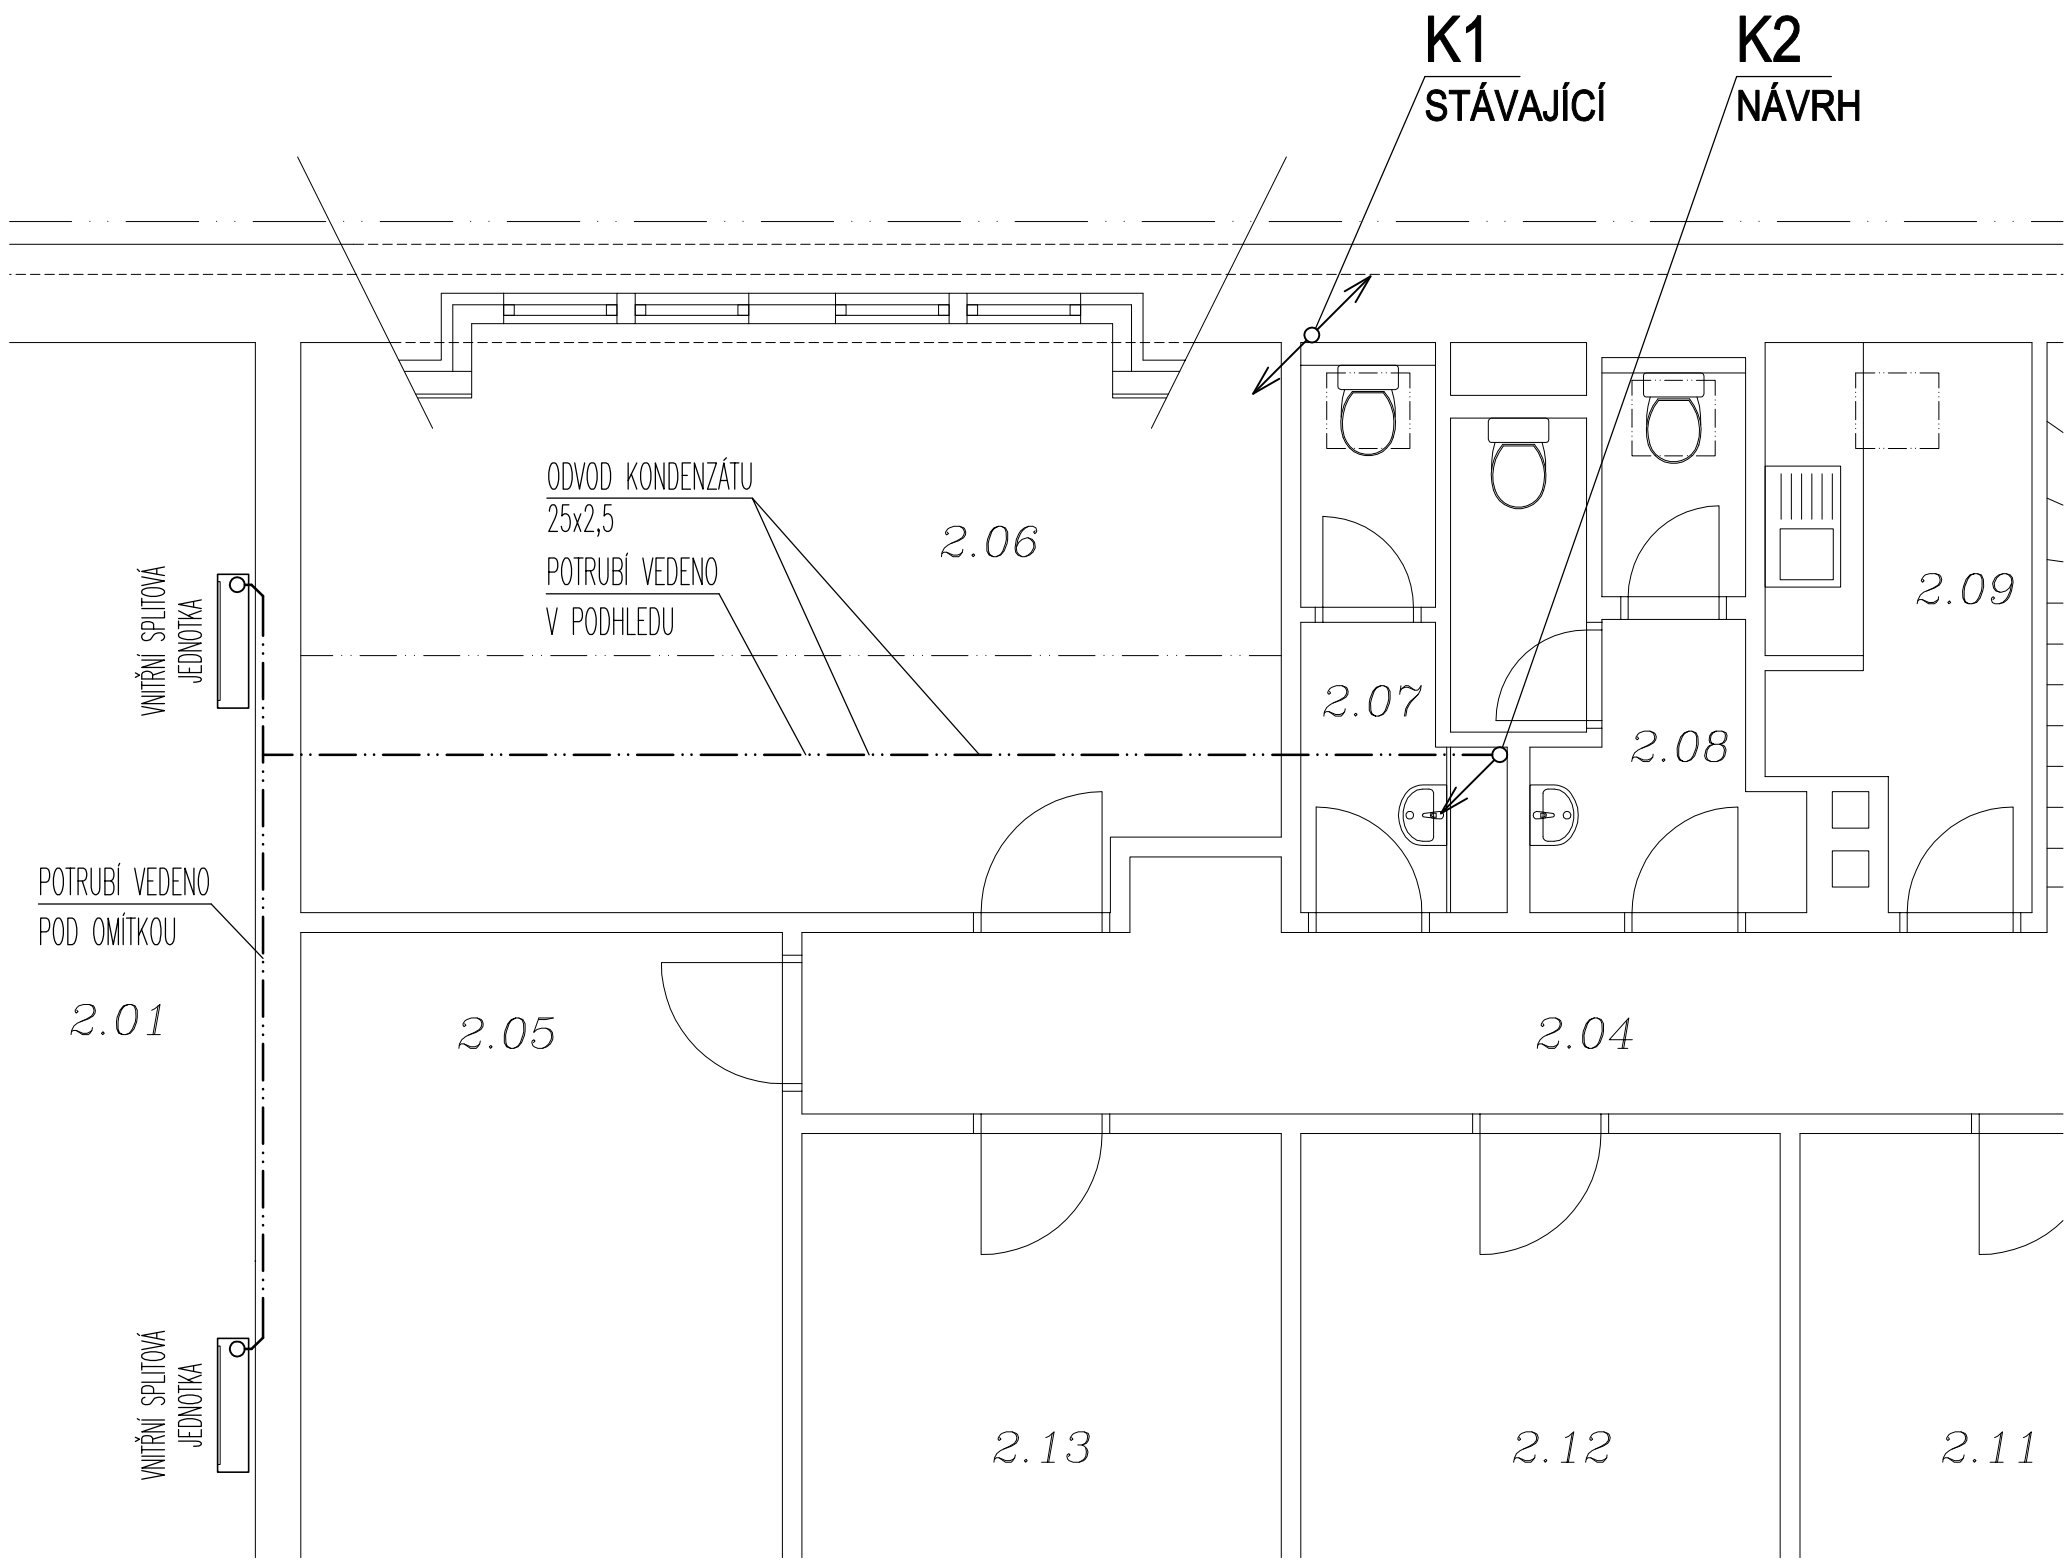

Legenda:

—·—·— ... potrubí splaškové KG PVC, min. spád 2% – NÁVRH
—·—·— ... potrubí splaškové KG PVC – STÁVAJÍCÍ
——— ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT, min. spádu 3% – NÁVRH
- - - - - ... vnitřní kanalizační potrubí PP HT – STÁVAJÍCÍ
—··—··— ... kanalizační potrubí PP HT, pro odvod kondenzátu, min. spád 3% – NÁVRH
××××× ... demontáže

... projektová dokumentace řeší zrušení 1x WC, vč. zaslepení potrubí a instalaci nového závěsného WC a jeho napojení na stávající rozvod svodného potrubí. Dále odvod kondenzátu od vnitřních splitových jednotek, rekuperátoru VZT jednotky a paty výfukové stoupačky.
... navrhované potrubí vnitřních ležatých svodů splaškové kanalizace bude provedeno z trubek a tvarovek hrdlových KG PVC.
... připojovací potrubí PP HT, vedeno v min. spádu 3%
... potrubí pro odvod kondenzátu bude z PE, vedeno v min. spádu 3%

Legenda zařizovacích předmětů:

WC – WC závěsný s podomítkovým spalchovačem, RK15

S

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KFJ STAVEBNÍ FIRMA	ZODP. PROJEKTANT ING. KAREL FOUSEK	KRESLIL Anna Svobodová	KONTROLOVAL Ing. arch. Karel Sýkora
INVESTOR:	Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10		DATUM 06/2022
AKCE:	STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI p.č. 410, k.ú. Kolovraty KNIHOVNA		FORMÁT A3 MĚŘÍTKO 1:50
OBSAH:	PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		Č. VÝKR. D.1.4.1-04 PARÉ Č.

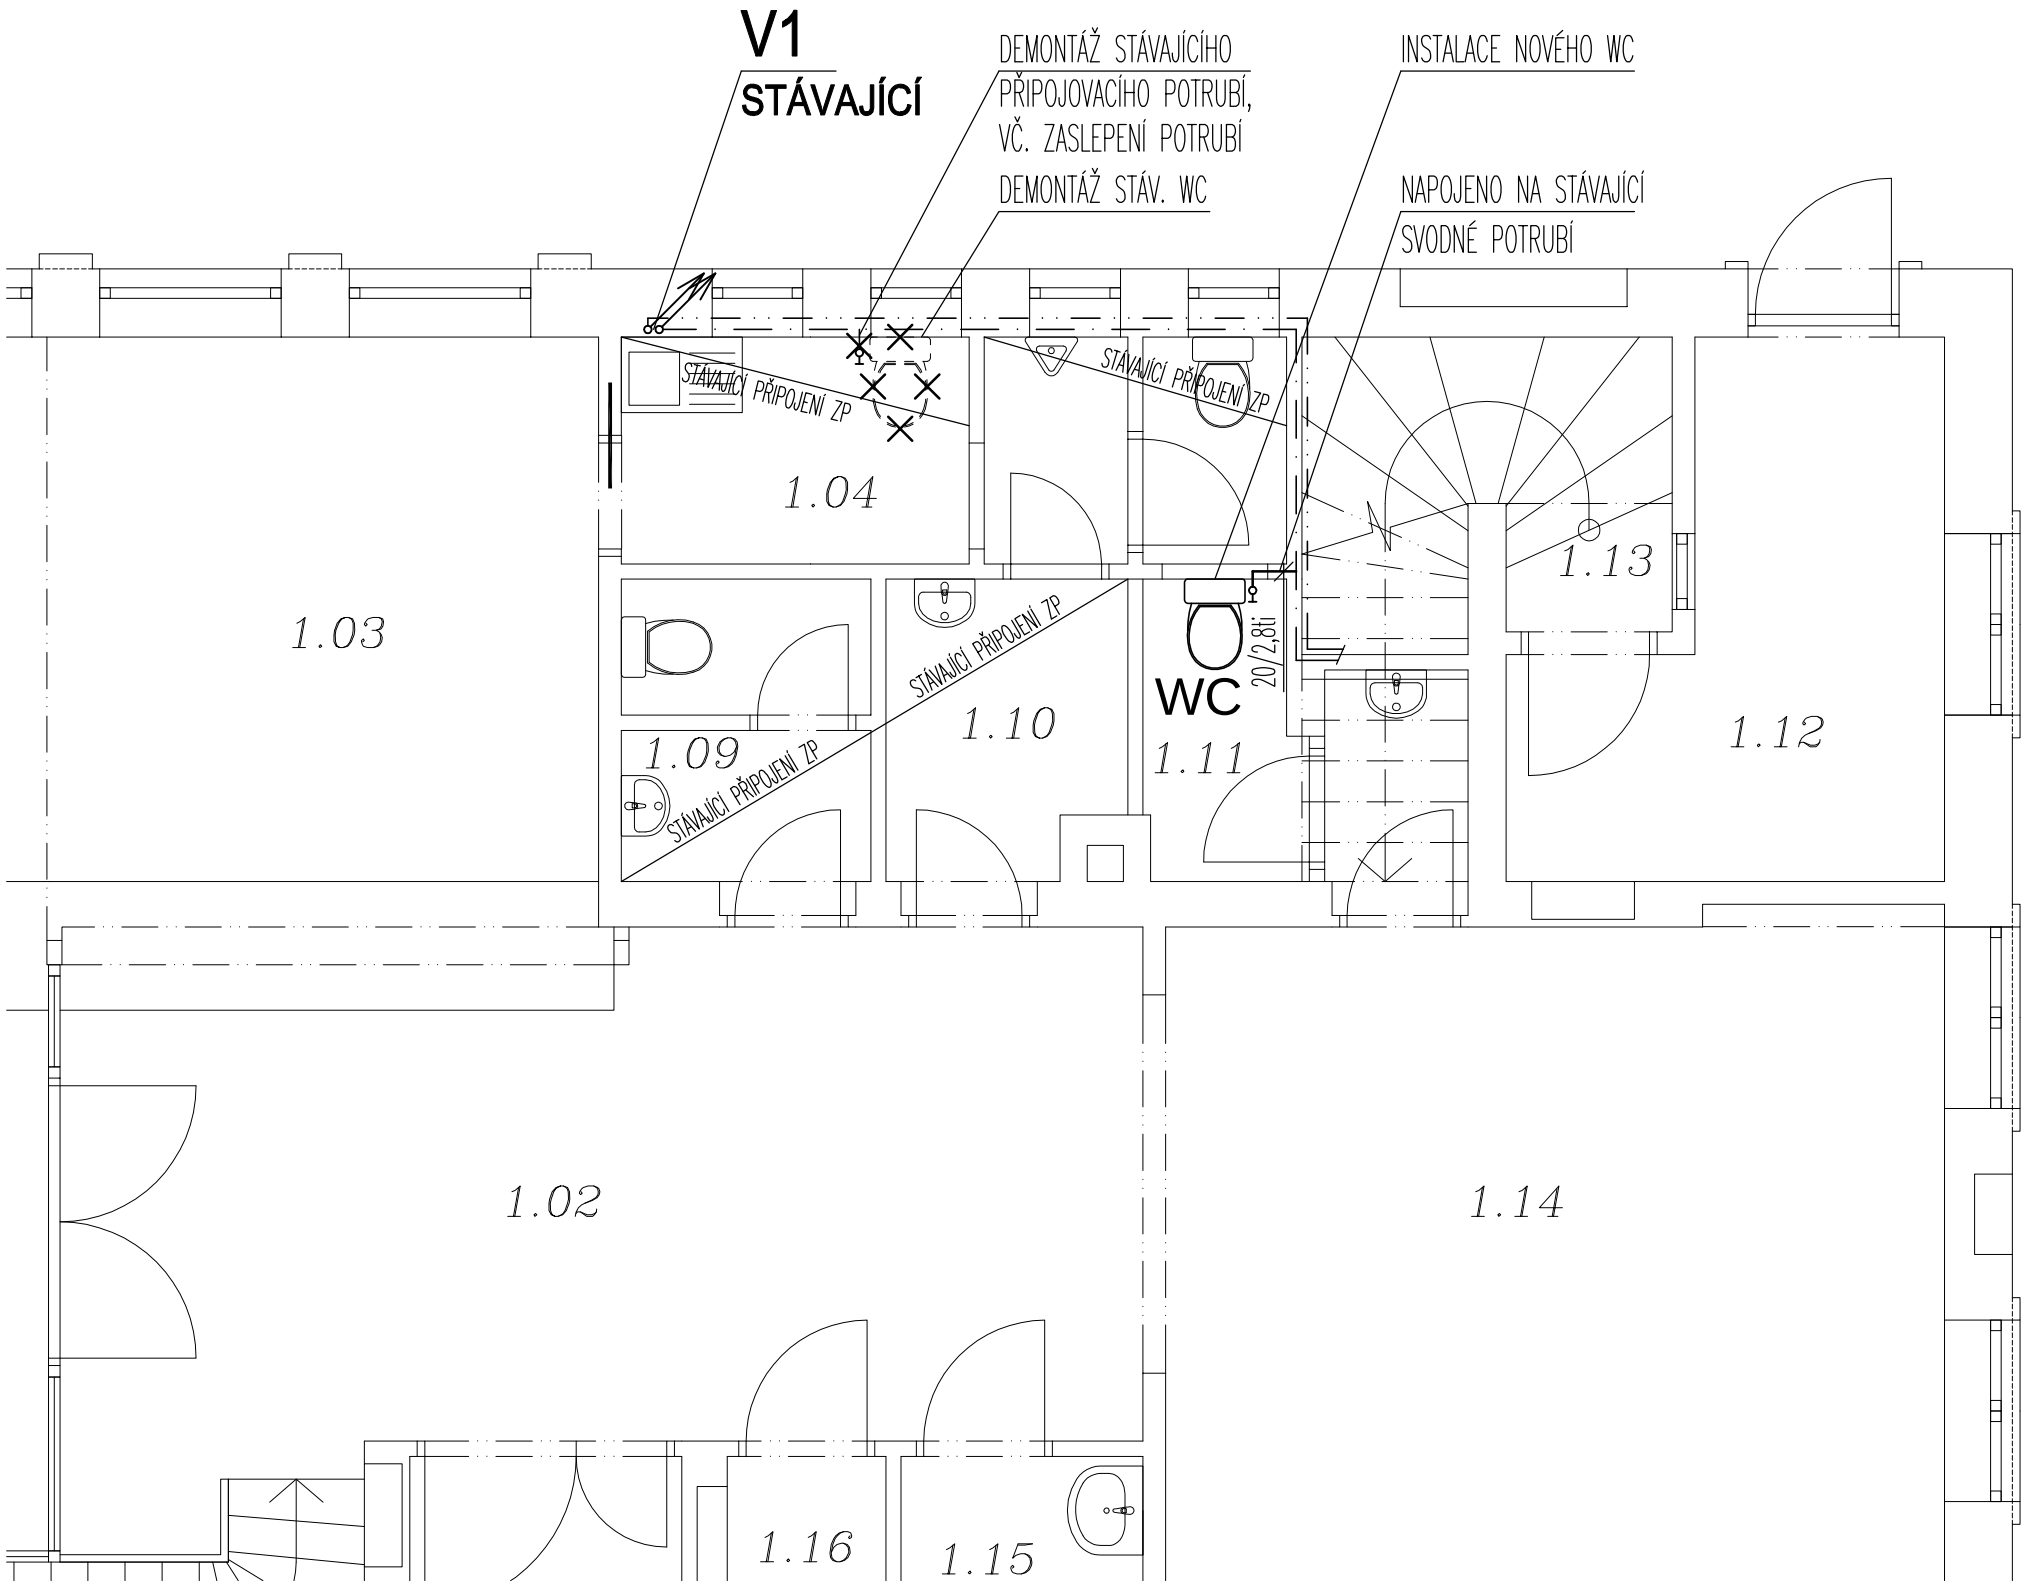

Legenda:

–·–·–·– ... (S) pitná studená voda – NÁVRH
–·–·–·– ... (S) pitná studená voda – STÁVAJÍCÍ
XXXXX ... demontáže

Projektová dokumentace řeší zrušení 1x WC, vč. zaslepení potrubí a instalaci nového závěsného WC a jeho napojení na stávající rozvod studené vody.
Potrubní rozvody a tvarovky vodovodu budou provedeny z polypropylenu, tlaková řada PN 16.
Rozvody pitné vody budou vedeny budou vedeny v drážce ve zdech.
Závěsné WC bude osazeno RV KK15.
Připojovací potrubí bude chráněno izolačními návleky na bázi polyetylenu tl. 9 mm.

Legenda zařizovacích předmětů:

WC....klozet – výška připojení 1000 mm čistá podlaha



PROJEKČNÍ KANCELÁŘ KFJ STAVEBNÍ FIRMA	ZODP. PROJEKTANT	KRESLIL	KONTROLOVAL
	ING. KAREL FOUSEK	Anna Svobodová	Ing. arch. Karel Sýkora

INVESTOR: Městská část Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Kolovraty, 10300 Praha 10

DATUM 06/2022

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI
p.č. 410, k.ú. Kolovraty
KNIHOVNA

FORMÁT A3
MĚŘÍTKO 1:50

OBSAH:
PŮDORYS 1.NP - VODOVOD

Č. VÝKR. D.1.4.1-05
PARÉ Č.