


V ochranném pásmu ostatních podzemních investic bude výkop prováděn ručně, celý výkopek z rýhy bude odvezen na skládku.

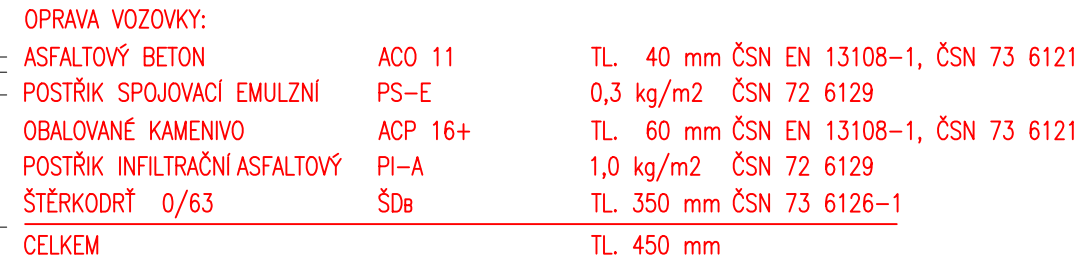

OBSYP POTRUBÍ HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. 200 mm, PRVNÍ VRSTVA TL. 100 mm,
ZÁSYP RÝHY HUTNĚN PO VRSTVÁCH MAX. 300 mm.

DN	zapažená rýha š
≤ 225	OD + 0,40m
> 225 až ≤ 350	OD + 0,50m
> 350 až ≤ 700	OD + 0,70m
> 700 až ≤ 1200	OD + 0,85m

VYPRACOVAL	Ing. Tomáš HLAVÁČ	Sokolovská 27/341, 186 00 Praha 8 - Karlín				tel. +420 224 813 680 info@skloprojekt.cz	
ZP	Ing. Michal FOTT	 SKLOPROJEKT				spol. s r. o.	
HP	Ing. Tomáš HLAVÁČ						
NÁZEV LUMÍROVY SADY - REVITALIZACE PARKU č. OMI-OI/2018/46		A4	2	STUPEŇ	DZS		
		DATUM	03/2021	MĚŘÍTKO	1:20		
ODBĚRATEL	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2	ZAK. ČÍSLO	Č. VÝKR.	REVIZE	Č. KOPIE		
OBSAH VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM PŘÍPOJKY		4163/2018	D.1.12				