

Tuklaty, fara čp. 19, jižní průčelí

1. Stavebně-historické souvislosti

1.a. Tuklaty, pohled na kostel, faru čp. 19 a z jihu přisazenou budovu sýpky



Fara s kostelem před rokem 1916 (Archiv Ondřej Pečený)

2.b. Tuklaty, Stabílí katastr z roku 1842, fara čp. 19 se sýpkou



1.c. Tuklaty, fotografie z roku 1967 po odbourání sýpky




1.d. Tuklaty, fotografie z roku 1967 po odbourání sýpky



1.e. Tuklaty, fotografie z let 1986-7 /?/ v průběhu oprav jižního průčelí



1.g. Tuklaty, půdorys 1.NP, schéma průniku sýpky a fary

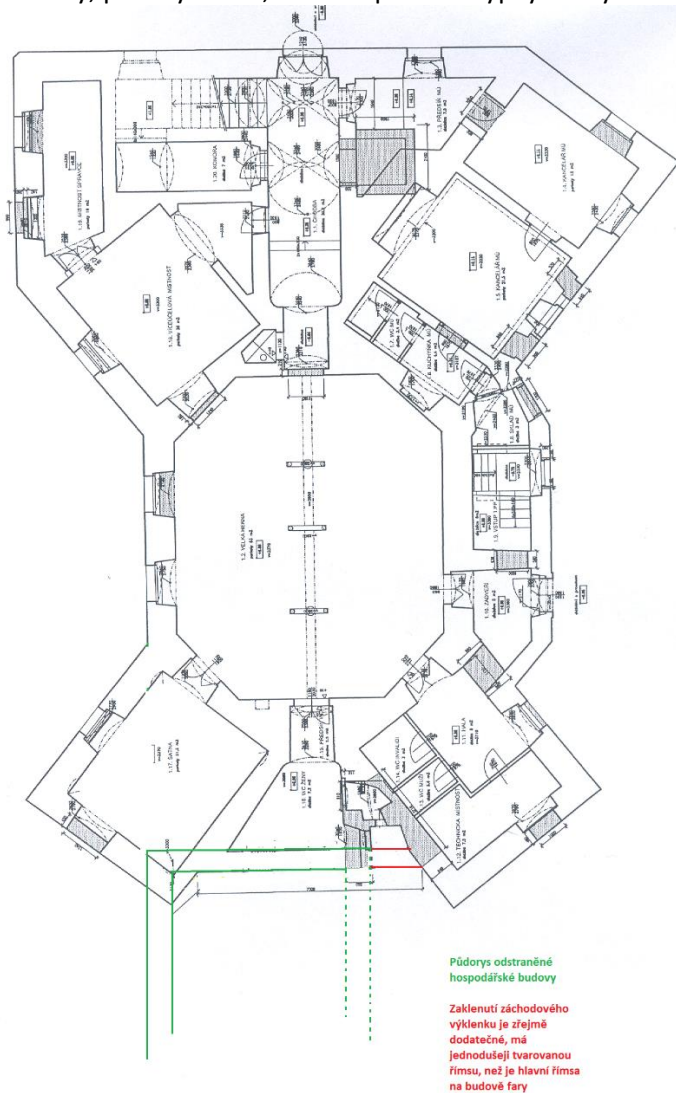

2.Návrh postupu oprav

2.a. Návrh schválený v ZS z roku 2016




2.b.Upravený návrh postupu dle podrobného průzkumu NPÚ z 6-7/2020

1. Spodní dozdvíčka záchodového výklenku bude odstraněna.
2. Koruna předstupujícího zdiva /ve výšce cca 170cm/ a šikmý úsek ve výšce cca 210cm budou opatřeny bobrovkou krytinou.
3. Opatrně budou doplněny kaverny ve zdivu /kámen na vápennou maltu/ tak, aby kopírovaly dané roviny či zlomy fasády.
4. Šmorcovaný řez, kde vystupovalo obvodové zdivo odbourané stavby, bude zednický vyspraven, aby byl soudržný a zároveň aby byla zřetelná nálezová situace. Nároží zde nelze doplnit do líce a do hrany, nelze zde rekonstruovat architektonické členění. Šmorcování zůstane režné, bez fasádního nátěru.
5. V místě otisku štítu sýpky nebude římsa doplněna, uplatní se stávající situace se zhlavími trámů.
6. Plochy průčelí v rozsahu styku s odbouranou sýpkou /mimo šmorcování/ bude opatřeno odlišnou strukturou omítky /dřevem zatočenou/, než bude uplatněna na architektonicky pojednaných průčelích fary /S, Z, V průčelí/. Fasádní nátěr bude aplikován v technologii a v barevnosti architektonicky pojednaných průčelích fary /S, Z, V průčelí/ s tím, že pokud by bylo zvoleno více odstínů, plochy z bodu 6 budou opatřeny odstínem pasivních ploch.

Body 1-5



Bod 6

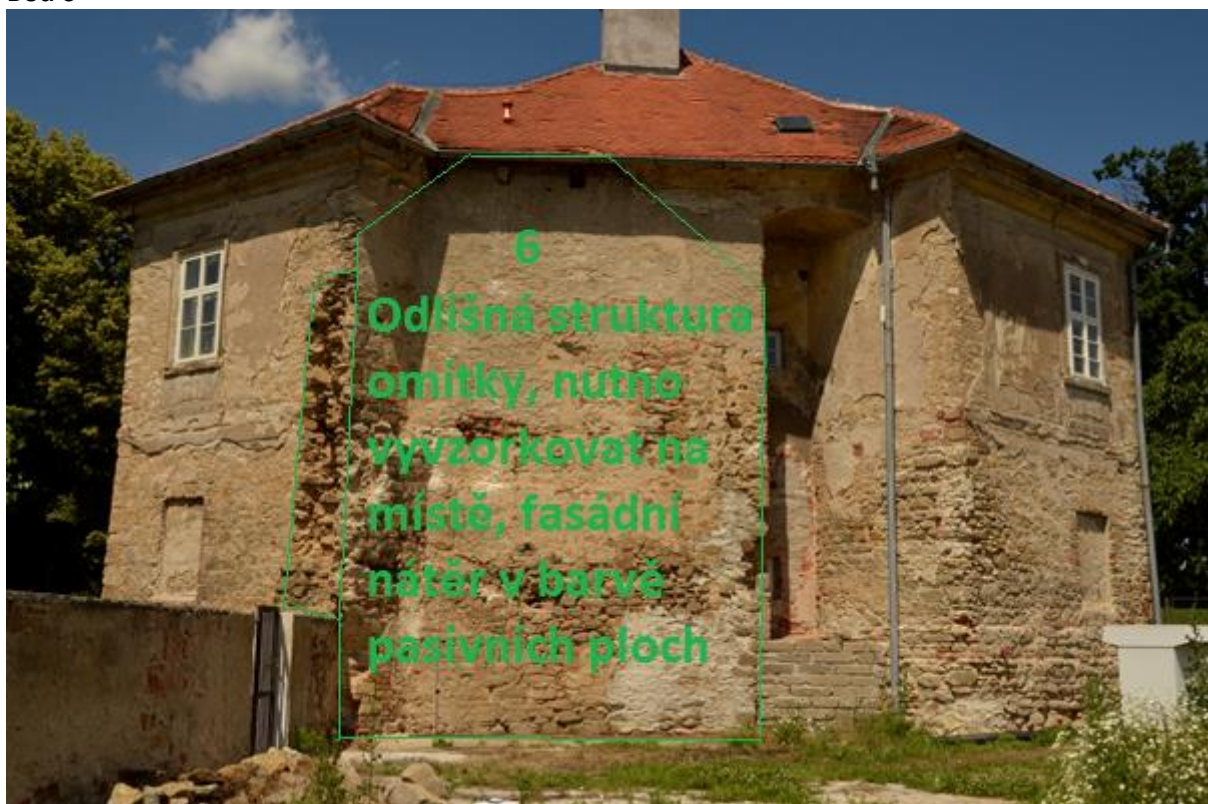

Za NPÚ vypracovali :
Mgr. Eva Zápalková
Ing.arch. Vít Jesenský

27.7.2020