


DETAIL ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

1:20

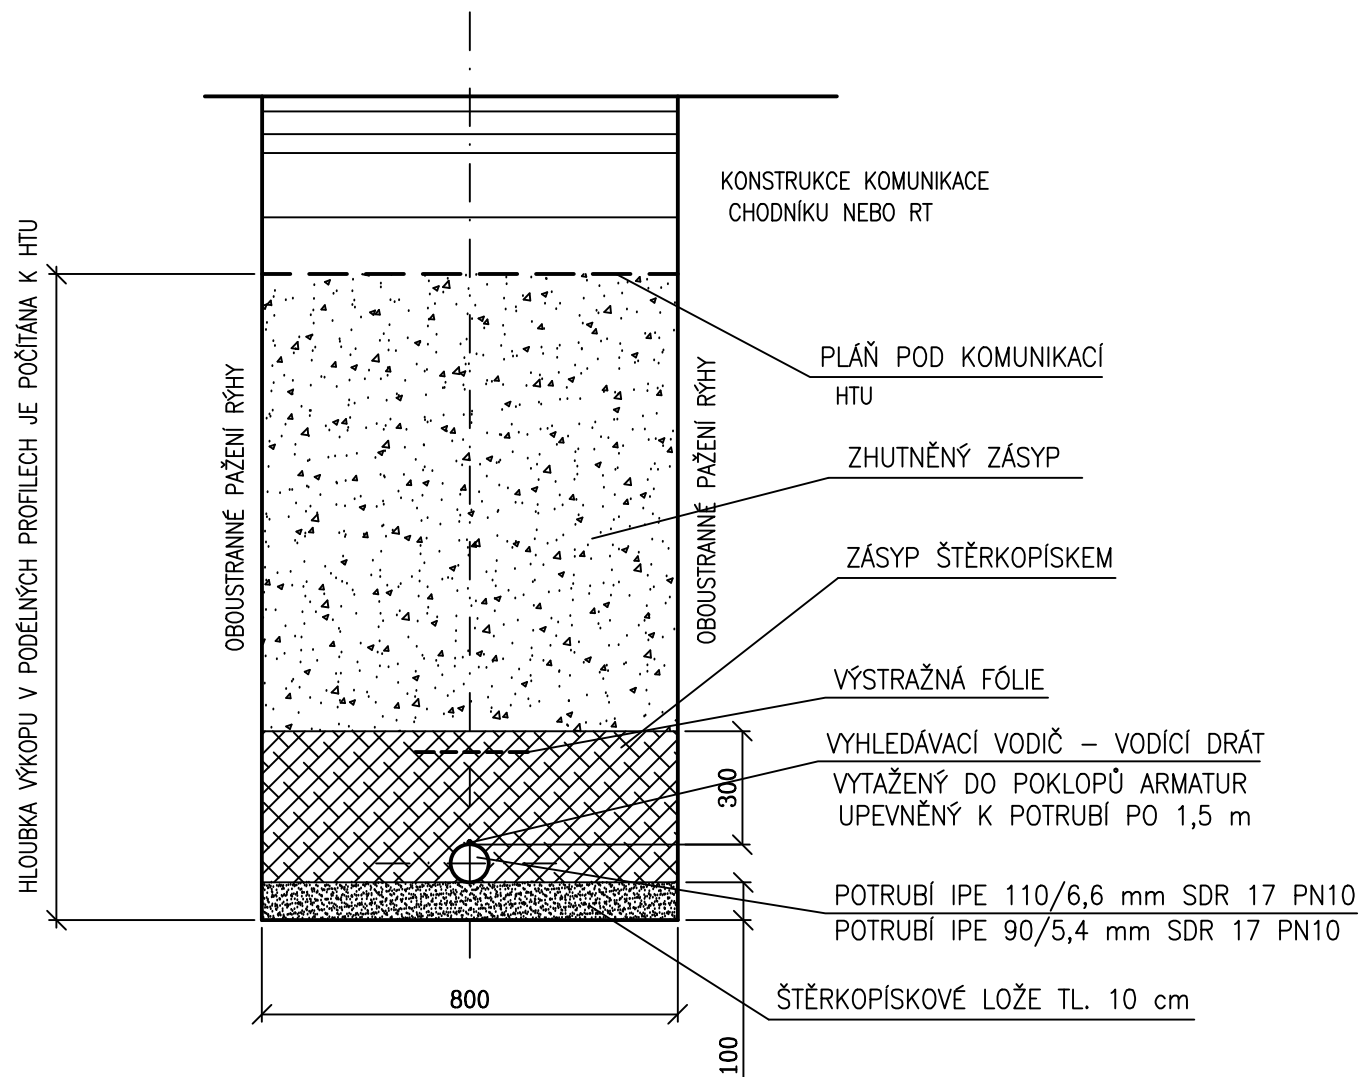

VÝSTRAŽNÁ FOLIE – barva bílá, min. šířka 500mm (ČSN 736006), 0,3–0,4m nad vrcholem trubky

VODÍCÍ DRÁT – CY6 (měděný vodící drát průřezu 6mm)

– drát vodivě připojit až do poklopu šoupat

POZNÁMKY:

- ZÁKRESY PODZEMNÍCH SÍTÍ JSOU ORIENTAČNÍ, NEMOHOU SLOUŽIT JAKO VYTÝČOVACÍ SCHEMA. INVESTOR MUSÍ NECHAT PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY VEŠKÉŘÉ PODZEMNÍ SÍTĚ VYTÝČIT.
- VEŠKERÉ ZEMNÍ PRÁCE V OCHRANNÉM PÁSMU MOHOU BÝT PROVÁDĚNY POUZE SE SOUHLASEM SPRÁVCE A PODLE JEHO POKYNŮ.
- PŘI PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ NUTNO DBÁT ZVÝŠENÉ OPATRNOSTI V BLÍZKOSTI VEDENÍ INŽ. SÍTÍ, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO VYTÝČIT NA MÍSTĚ PŘESNOU POLOHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ. POSTUP PRACÍ NUTNO KOORDINOVAT VE SPOLUPRÁCI S JEJICH SPRÁVCI.
- NUTNO ZAJISTIT ČERPÁNÍ SRÁŽKOVÝCH VOD A SPODNÍCH VOD Z VÝKOPŮ V PRŮBĚHU STAVBY, TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČERPÁNÍ PROVEDE DODAVATEL STAVBY
- V BLÍZKOSTI SOUSEDNÍCH POZEMKŮ DBÁT NA ZVÝŠENOU ŠETRNOST A OPATRNOST STAVEBNÍCH PRACÍ
- VÝKOPOVÉ PRÁCE BY SE NEMĚLY PROVÁDĚT V MENŠÍ VZDÁLENOSTI OD KMENE JAK 2,5 M. POKUD TUTO PODMÍNKU NENÍ MOŽNÉ SPLNIT A NENÍ MOŽNÉ NALÉZT JINÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ, JE NUTNÉ VÝKOPY PROVÁDĚT RUČNĚ A ŠETRNĚ

ATELIER <i>SILNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVB</i>	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	KOORDINOVAL	Ing. Votápek Martin	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

ING. JANA MÁCHOVÁ	Ing. Jana Máchová - Vodohospodářská projekce
VODOHOSPODÁŘSKÁ	A. Tragera 46, 370 10 České Budějovice
PROJEKCE	

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	12036
Kat. území:	TÁBOR	Arch. číslo:	12036-81
Objednatel:	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.	Datum:	07/2012
Stavba:	OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU NA ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍ V TÁBOŘE	Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:20
		Stupeň:	PDPS
		Souprava:	
Příloha:	DETAIL ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ	Část:	Čís. přílohy:
		B2.	5.