


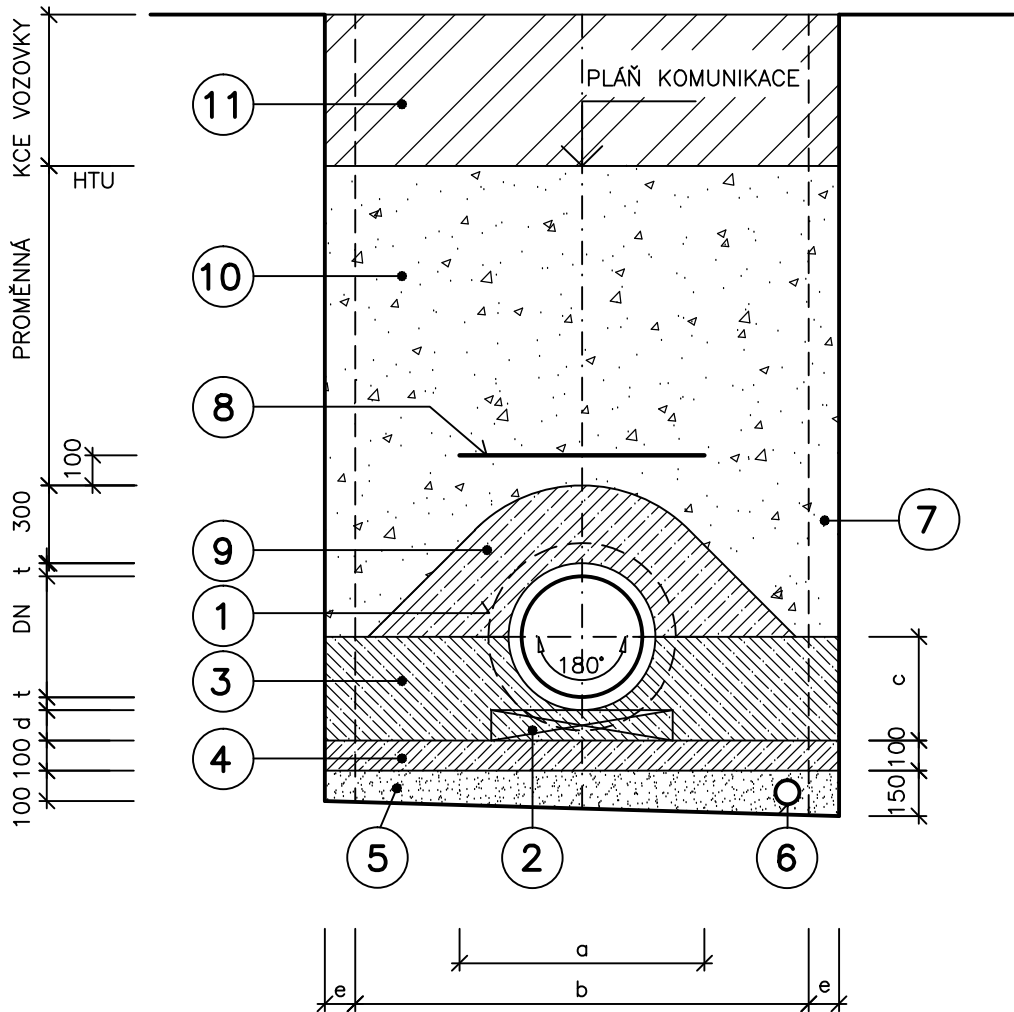

LEGENDA

Č. MATERIÁL

- ①

KAMENINOVÁ TROUBA
- ②

BETONOVÝ PRAŽEC – 1 KS a 1 TROUBA
- ③

BETONOVÉ SEDLO C12/15
- ④

BETONOVÁ DESKA C12/15
- ⑤

DRENÁŽNÍ VRSTVA – ŠTĚRKOPÍSEK, ZRNITOST 0–20mm
- ⑥

DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN 100 – PO DOKONČENÍ PRACÍ ZASLEPIT
- ⑦

PAŽENÍ – DRUH DLE POTŘEBY; ODSTRAŇOVAT
PŘED HUTNĚNÍM JEDNOTLIVÝCH VRSTEV
- ⑧

VÝSTRAŽNÁ FOLIE – BARVA ŠEDÁ, ŠÍŘKA DLE DN POTRUBÍ (ČSN 73 6006)
- ⑨

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ – C12/15
- ⑩

ZÁSYP PŮVODNÍ ZEMINOU (POKUD JE DLE GEOPRŮZKUMU
NEBO VYJÁDRĚNÍ GEOLOGA VHODNÁ), HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH 150mm
- ⑪

KONSTRUKCE VOZOVKY

HUTNĚNÍ

-
-
-
-
- min. 95% PS
-
-
-
- VIZ POZNÁMKA
-

ROZMĚROVÁ TABULKA

DN	t	a	b	c *1	d *1	e
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
300	27.5	470	1050	278	100	*2
400	43	620	1250	363	120	*2

- *1 VÝŠKA MŮŽE BÝT ROZDÍLNÁ V ZÁVISLOSTI NA VÝROBCI PODKLADNÍHO PRAŽCE.
UVEDENÝ ROZMĚR JE MINIMÁLNÍ.
- *2 ŠÍŘKA PAŽENÍ JE ZÁVISLÁ NA TYPU POUŽITÉHO PAŽENÍ,
PAŽENÍ BUDE PO DOKONČENÍ PRACÍ ODSTRANĚNO.

ROZMĚROVÁ TABULKA BYLA VYTVOŘENA PRO TROUBY S NORMÁLNÍ PEVNOSTÍ.
POUŽITÍ POTRUBÍ S NORMÁLNÍ, NEBO S VYSOKOU PEVNOSTÍ,
BY PRO KAŽDÝ KONKRÉTNÍ PŘÍPAD MĚL PROKÁZAT STATICKÝ POSUDEK.

POZNÁMKA

- NAVRŽENÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ PLATÍ PRO STANDARDNÍ PODMÍNKY
(PŘÍMÉ ÚSEKY, MIN. KRYTÍ 1.0 m, MAX. KRYTÍ 5.0 m).
- MÍRA ZHUTNĚNÍ ZÁSYPU JE ZÁVISLÁ NA SLOŽENÍ ZEMIN.
PŘED ZAHÁJENÍM ZÁSYPOVÝCH PRACÍ PŘIZVE ZHOTOVITEL GEOLOGA
K POSOUZENÍ ZÁSYPOVÉHO MATERIÁLU A NA ZÁKLADĚ URČENÍ
ZEMIN (ZÁPIS DO STAVEBNÍHO DENÍKU) BUDE V SOULADU
S TP 146 Z 12/2001, ZEJMÉNA TAB. Č.6 A 7, PROVÁDĚT ZÁSYPOVÉ PRÁCE.
ROVNĚŽ JE POVINEN SE SEZNÁMIT S VÝSLEDKY IG PRŮZKUMU
A RESPEKTOVAT JEHO DOPORUČENÍ PRO PROVÁDĚNÍ ZÁSYPŮ.

ATELIER <i>SILNÍČNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB</i> SIS	Ing. František Stráský - ATELIER S I S, U Malše 20, 370 01 České Budějovice		
	GENERÁLNÍ PROJEKTANT	Ing. Stráský František	
	KOORDINOVAL	Ing. Votápek Martin	
	KONTROLOVAL	Ing. Stráský František	

ING. JANA MÁCHOVÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE	Ing. Jana Máchová - Vodohospodářská projekce A. Tragera 46, 370 10 České Budějovice
--	--

Kraj:	JIHOČESKÝ	Čís. zakázky:	12036
Kat. území:	TÁBOR	Arch. číslo:	12036-81
Objednatel:	VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO s.r.o.	Datum:	07/2012
Stavba: OPRAVA KANALIZACE A VODOVODU NA ŠKOLNÍM NÁMĚSTÍ V TÁBOŘE		Formát:	2xA4
		Měřítko:	1:25
		Stupeň:	PDPS
Příloha: DETAIL ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ		Část: B2.	Čís. přílohy: 10.